



tecnologia nel calore dal 1959

Esploso Ricambi per i modelli

SOLO RISCALDAMENTO

SOLO RISCALDAMENTO

<i>R 20 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>1</i>
<i>R 24 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>RS 20 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>RS 24 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>RS 30 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>


SOLO RISCALDAMENTO /B

<i>R 20 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>21</i>
<i>R 24 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>25</i>
<i>RS 20 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>29</i>
<i>RS 24 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>33</i>
<i>RS 30 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	<i>37</i>

Rev.		Descrizione				Data	

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	Codice n.:	A011A111C101 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala:	—		A011B111C101 G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Ufficio:	tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:			aria prop.
	mod. R 20 E		Controllato:			gasolio
		camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:		Scheda n.:	B0407_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVECIATA IN SISTEMI DIGITALE, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						

Rev.	Descrizione	Data

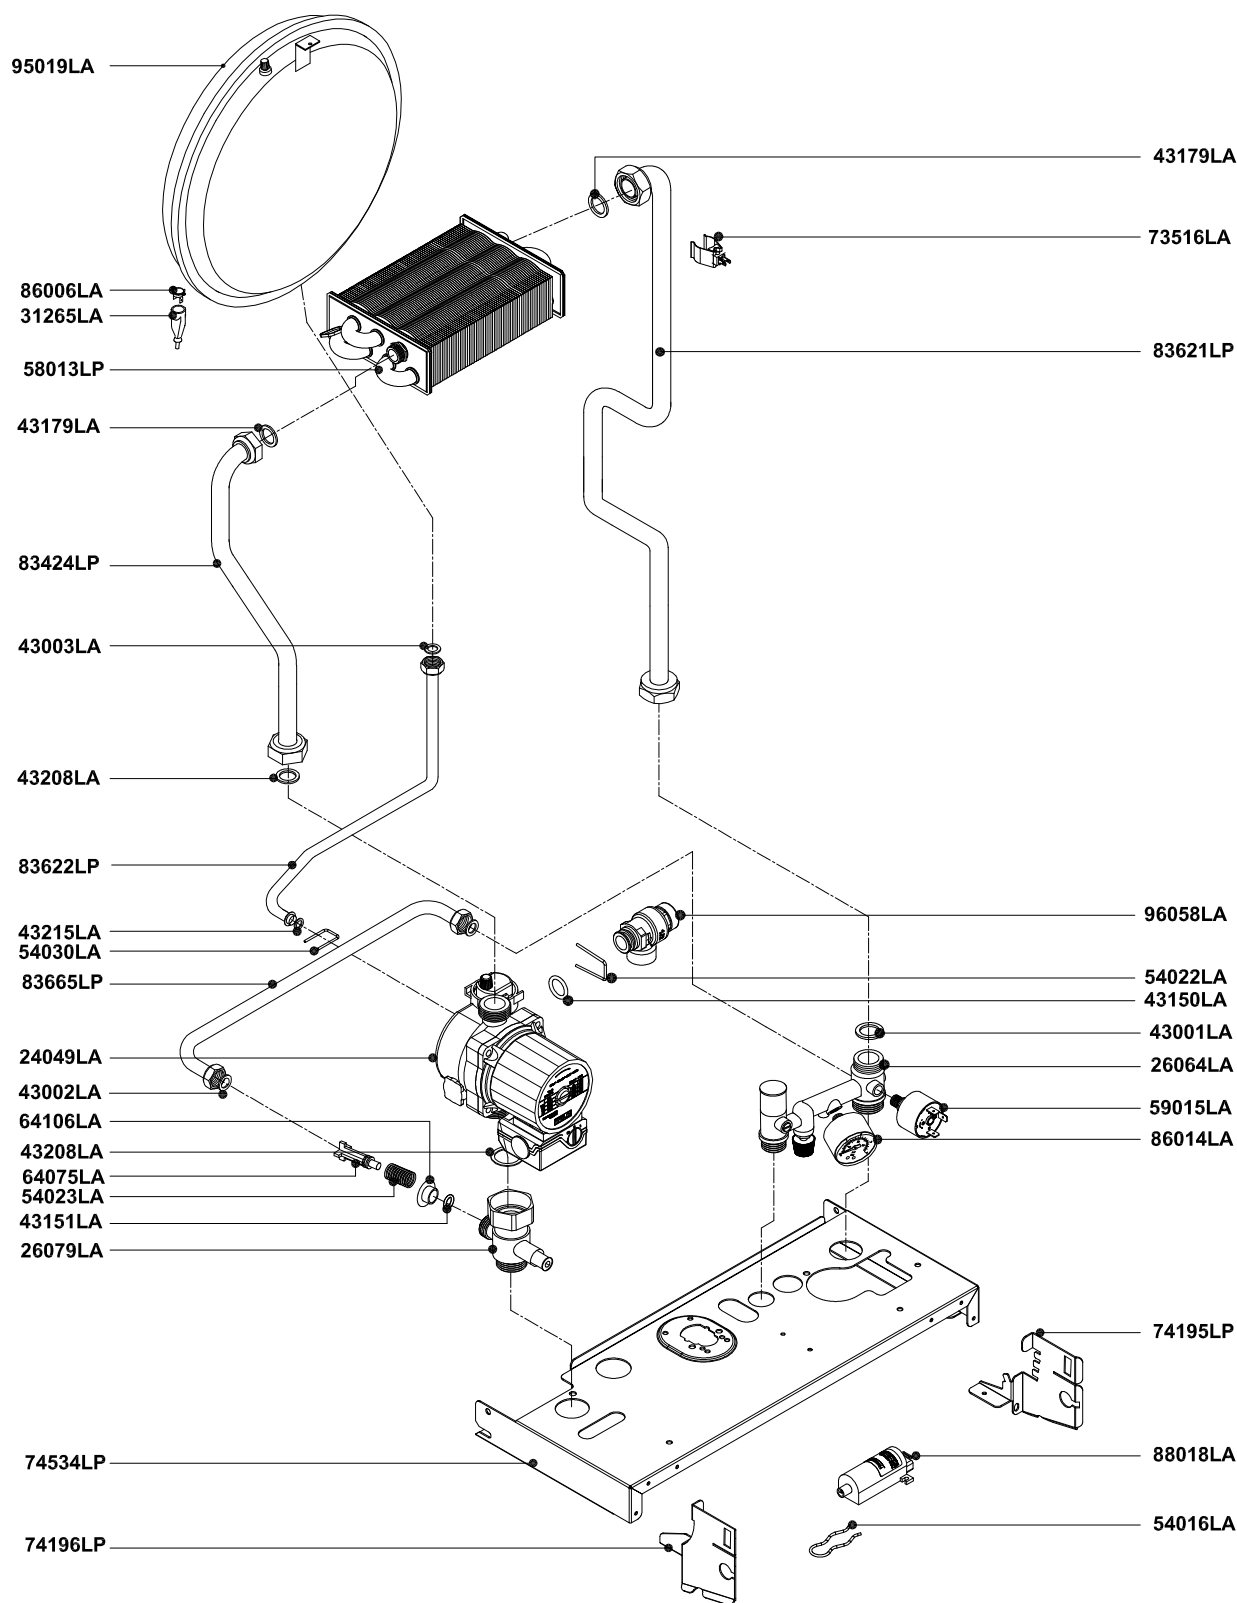

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	05.12.08	A011A111C101 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala:	—	A011B111C101 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. R 20 E		Controllato:		gasolio
		camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0408_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.

Descrizione

Data



25038LP
86021LA
74235LP
58013LP
30047LP
43149LA
92001LA
92002LA
92064LA
21001LA
43187LA
30055LP
31298LA
35009LA
36074LA
31054LA
43001LA
43040LA
84200LP
35007LA
30048LP
30034LA
43147LA
43149LA
30052LP
28569LP

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI IMPIANTO TERMICO	Data: 05.12.08	A011A111C101 metano
	Descrizione:	mod. R 20 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>	Scala: —	A011B111C101 G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
Approvato:			Scheda n.:	B0409_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

3


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

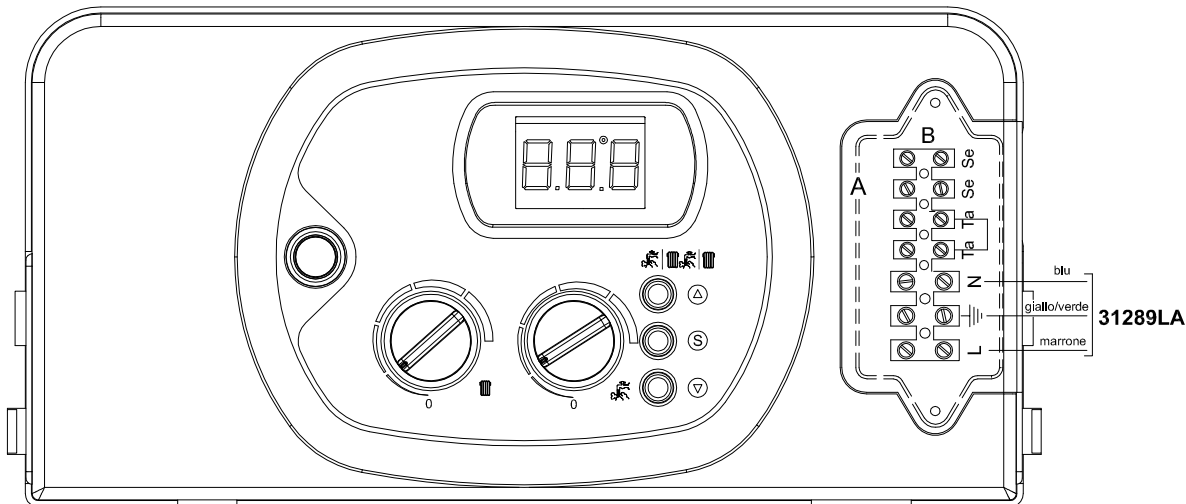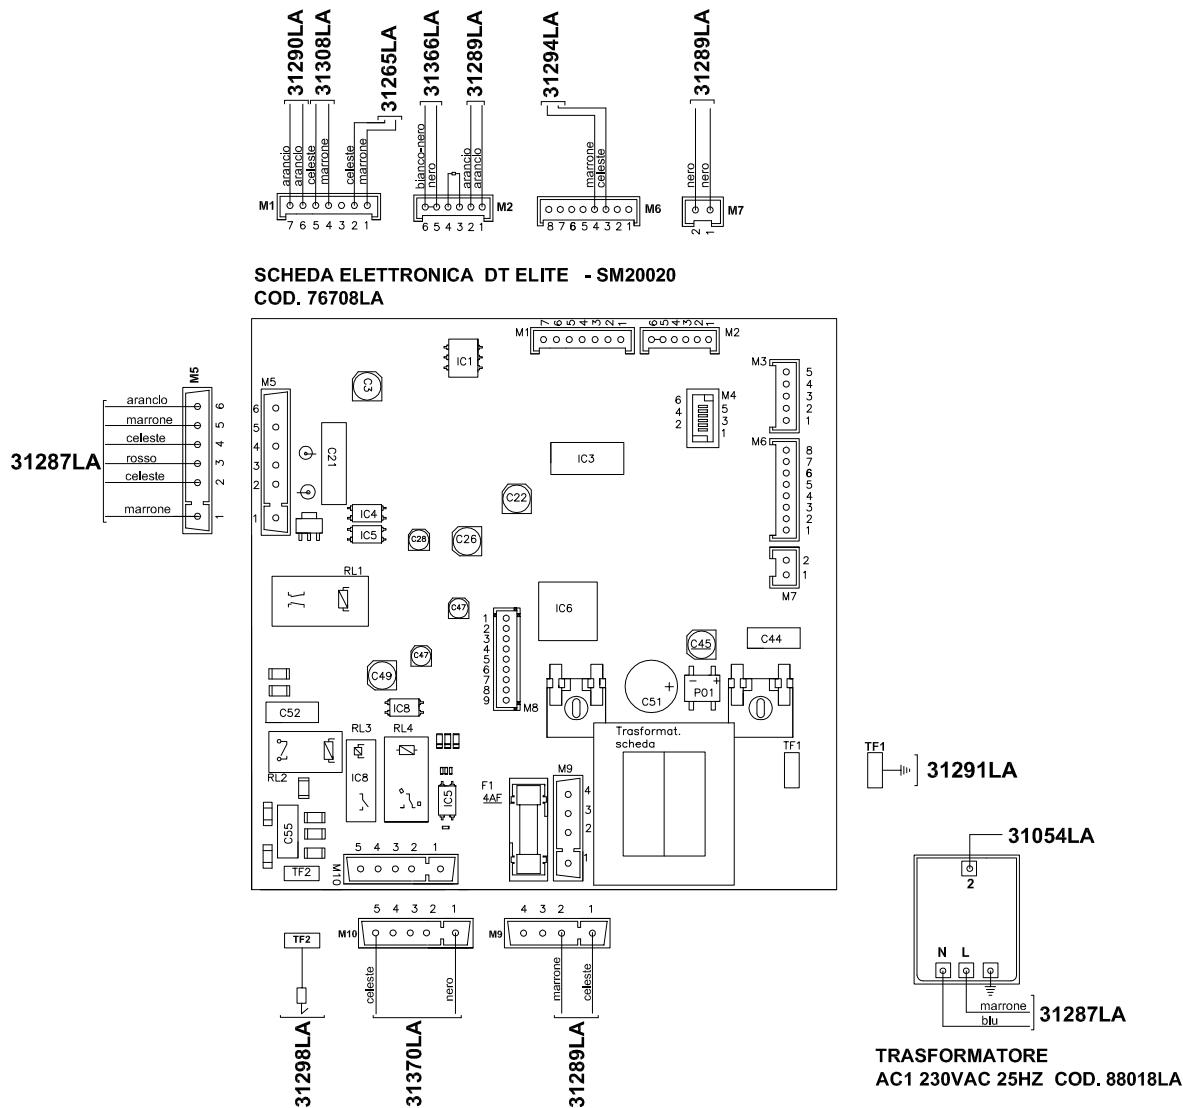

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Data:	05.12.08	A011A111C101 metano
		COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Scala:	—	A011B111C101 G.P.L.
	Descrizione:	mod. R 20 E	Ufficio:	tecnico	gas città
		camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica	Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, NEGOZIATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.			Approvato:	Scheda n.:	B0410_AA2


Rev.	Descrizione	Data																																							
<table><tr><th>Pos.</th><th>Codice</th><th>Descrizione</th><th colspan="2">U.M.</th><th>Q.ta'</th></tr><tr><td rowspan="4"> RADIANT BRUCIATORI S.p.A.</td><td colspan="2">Oggetto: Esplso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</td><td colspan="2">Data: 05.12.08</td><td>A011A111C301 metano</td></tr><tr><td colspan="2">Descrizione: mod. R 24 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i></td><td colspan="2">Scala: —</td><td>A011B111C301 G.P.L.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Ufficio: tecnico</td><td>gas città</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Disegnato:</td><td>aria prop.</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Controllato:</td><td>gasolio</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Approvato:</td><td></td></tr></table>					Pos.	Codice	Descrizione	U.M.		Q.ta'	 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Data: 05.12.08		A011A111C301 metano	Descrizione: mod. R 24 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Scala: —		A011B111C301 G.P.L.			Ufficio: tecnico		gas città			Disegnato:		aria prop.			Controllato:		gasolio			Approvato:		
Pos.	Codice	Descrizione	U.M.		Q.ta'																																				
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Data: 05.12.08		A011A111C301 metano																																				
	Descrizione: mod. R 24 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Scala: —		A011B111C301 G.P.L.																																				
			Ufficio: tecnico		gas città																																				
			Disegnato:		aria prop.																																				
		Controllato:		gasolio																																					
		Approvato:																																							
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.																																									

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

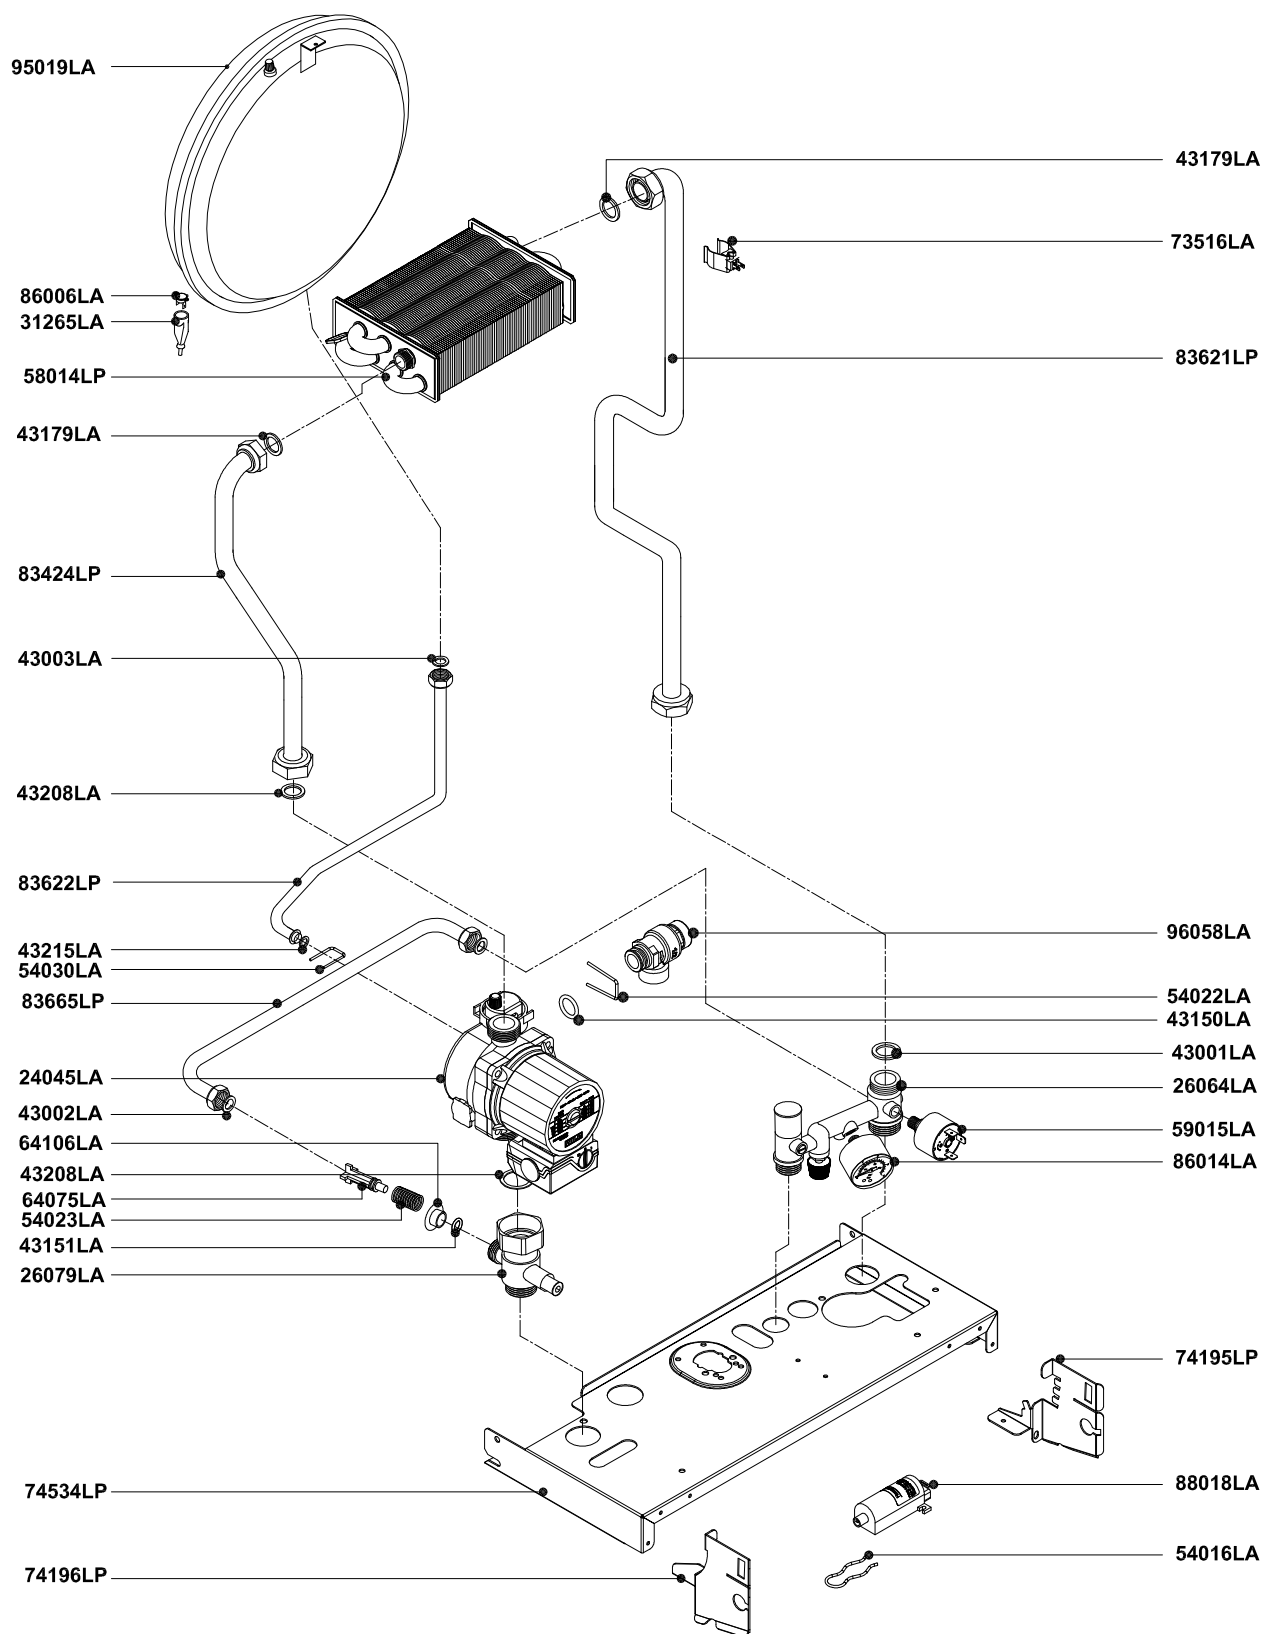



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data: 05.12.08	A011A111C301	metano
		Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Scala: —	A011B111C301	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		mod. R 24 E	Controllato:		gasolio
		camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0412_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGLIORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

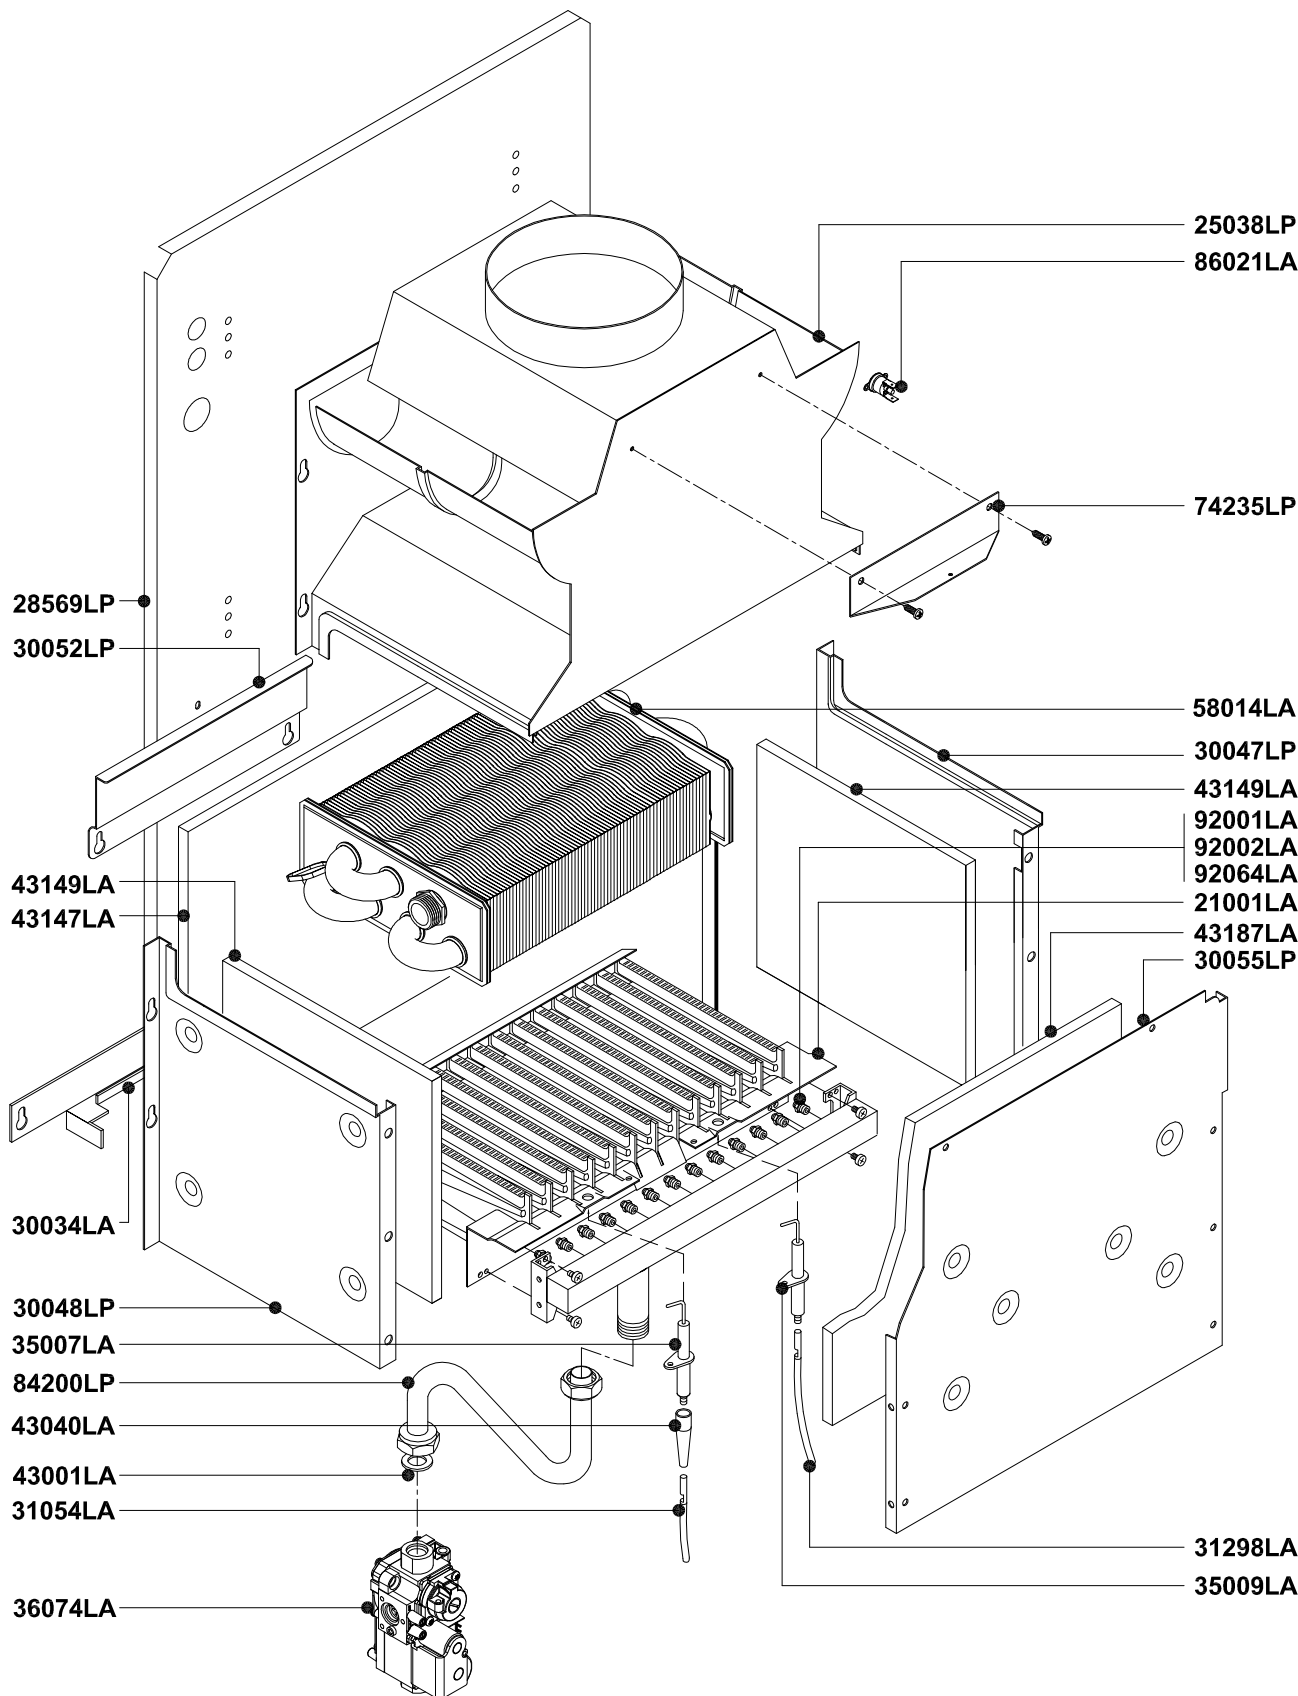


Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	Codice n.:	A011A111C301	metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Scala:	—		A011B111C301	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
			Disegnato:				aria prop.
			Controllato:				gasolio
		Descrizione:	Approvato:		Scheda n.:	B0413_AA2	
		mod. R 24 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>					
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DIGITALE, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.							

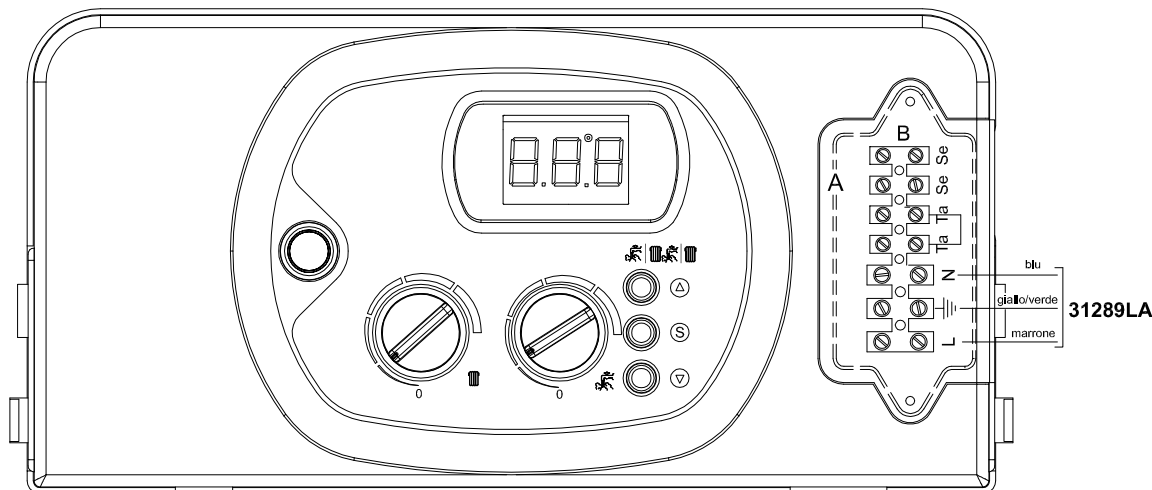

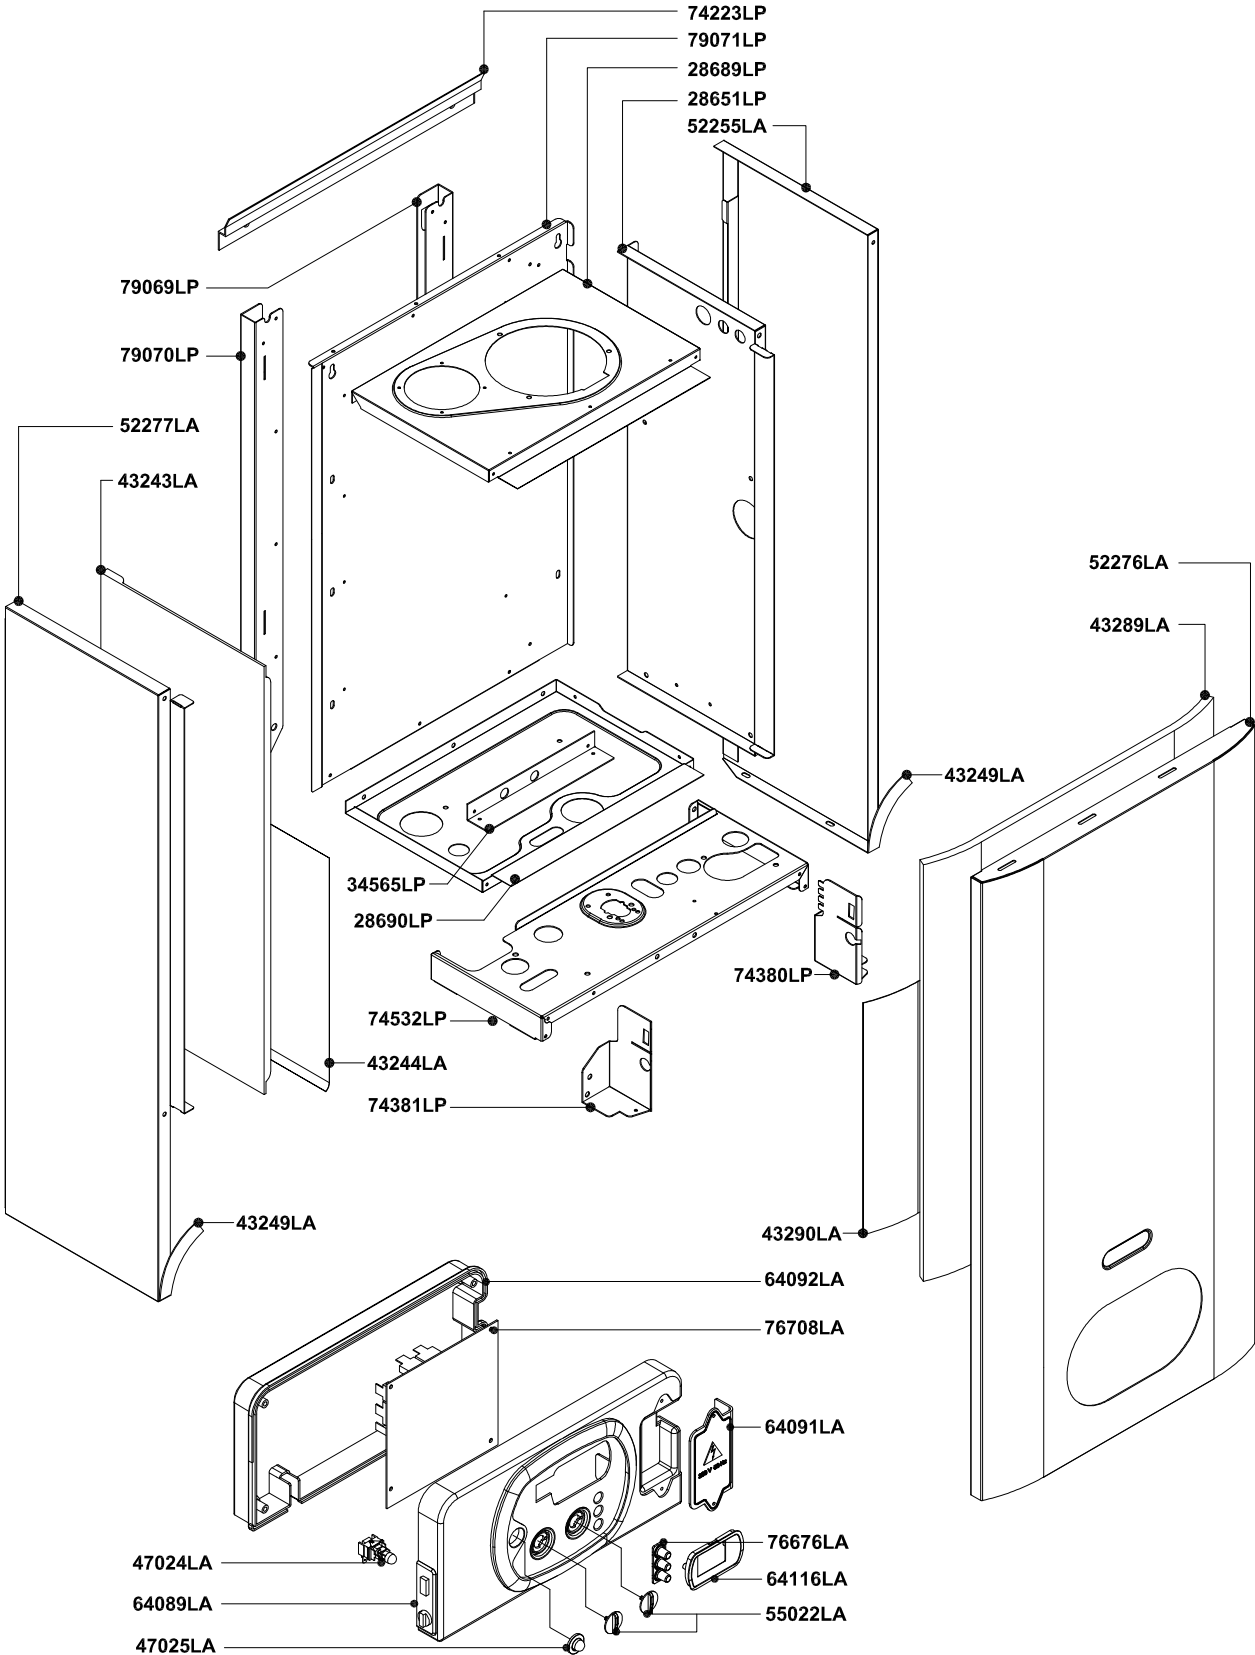Rev.	Descrizione	Data
		


Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Scala:	
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
	Descrizione:		Controllato:	
mod. RS 20 E <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Approvato:	Scheda n.: B0525_AA3	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.				

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

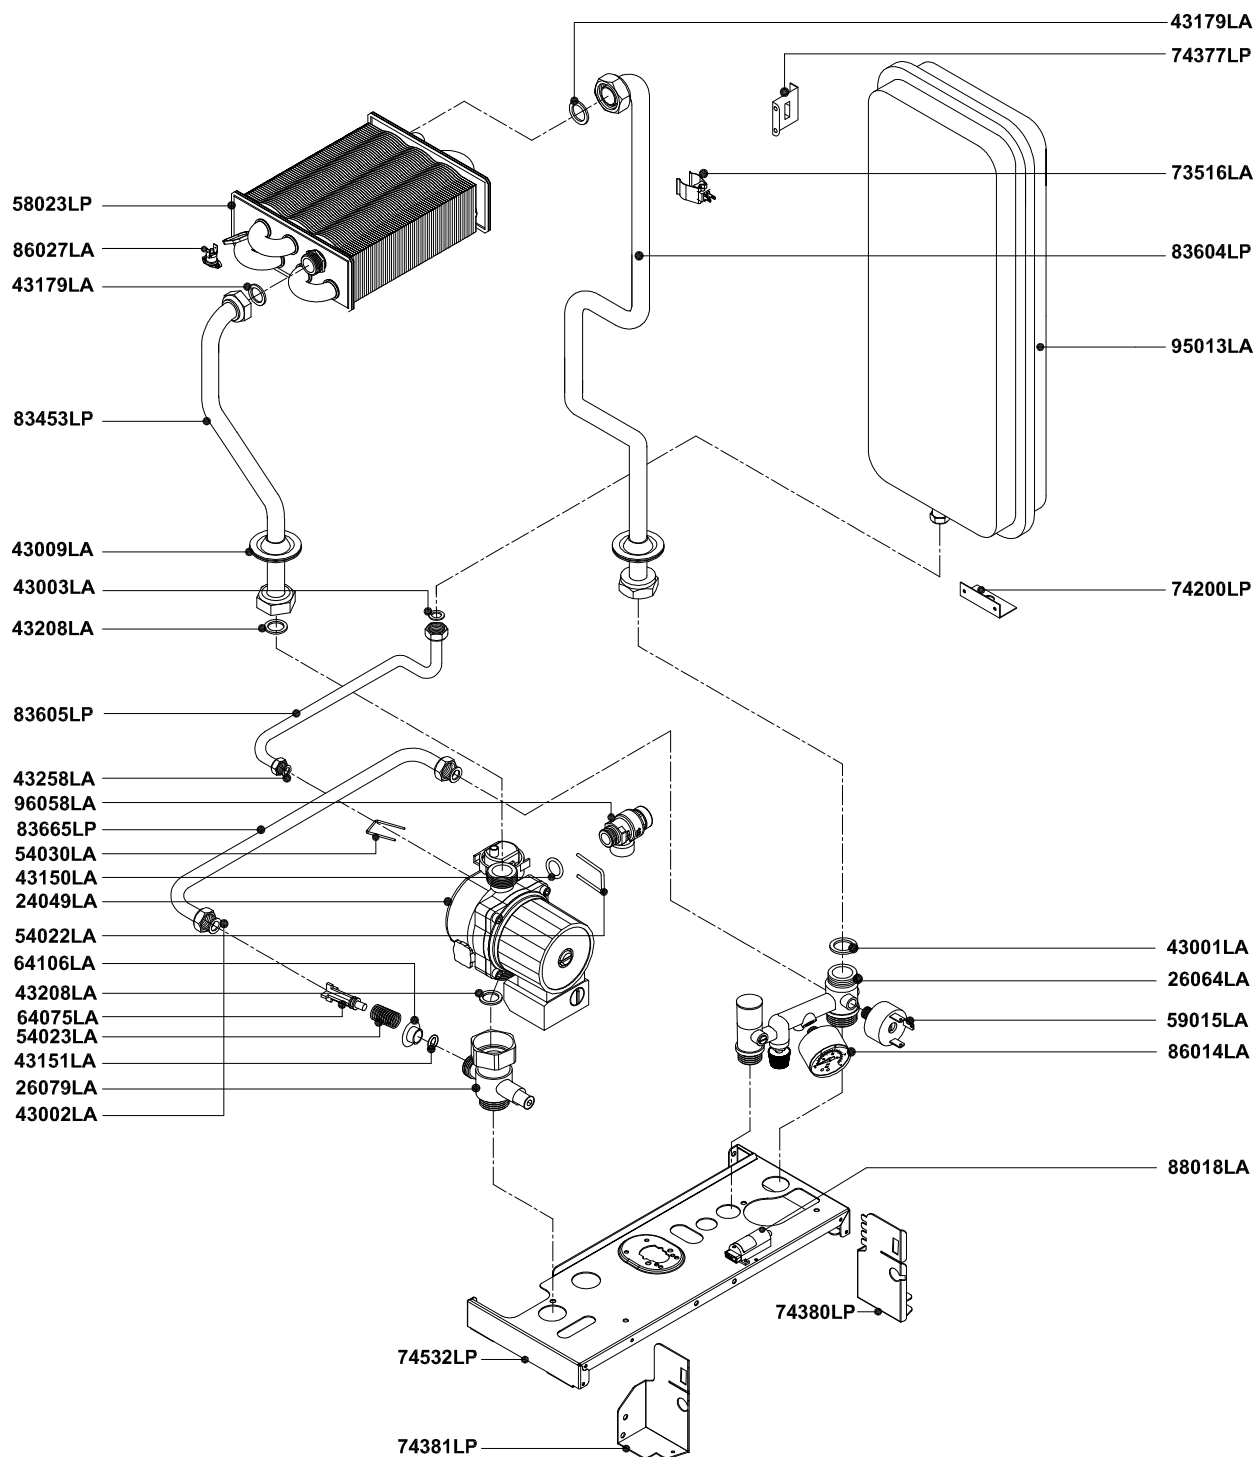

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	05.12.08	A011A112E101 metano
	Esplso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala:		A011B112E101 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 20 E		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		Scheda n.: B0526_AA3
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

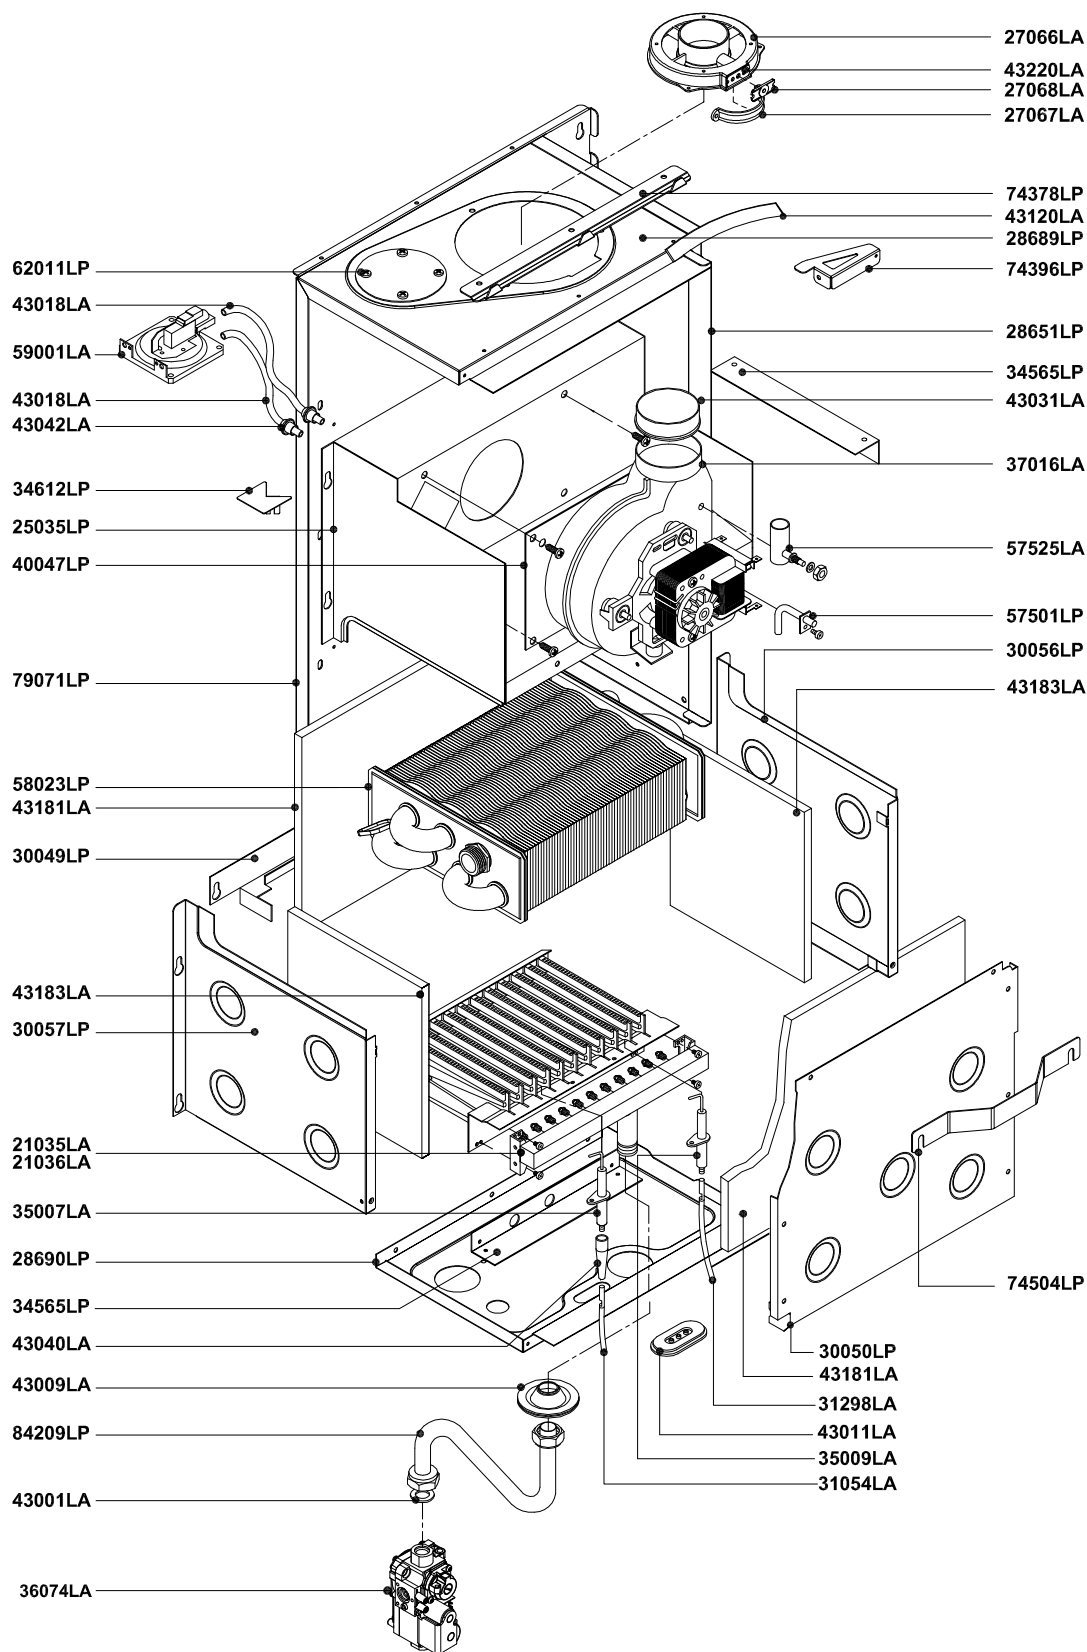


Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Data:	05.12.08	A011A112E101	metano
	Descrizione: mod. RS 20 E <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Scala:		A011B112E101	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
					Approvato:	
DATTECNICHE E MISURE NON SONO IMPEDIMENTI: LA DITTA SI SERBIA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA, IN SISTEMI "ARCHIVIO", O TRAMMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO (ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRATO, O ALTRI, SENZA LA PRESENTAZIONE E L'APPROVAZIONE SCRITTA DELLA DITTA						

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITTATA, INFORMATIZZATA, IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


31287LA



TRASFORMATORE
AC1 230VAC 25HZ COD. 88018LA

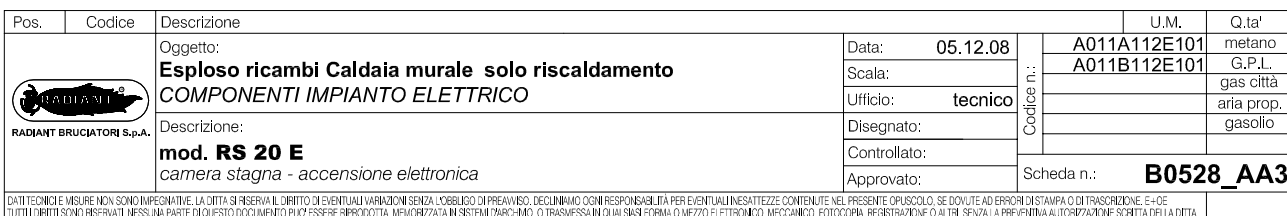


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

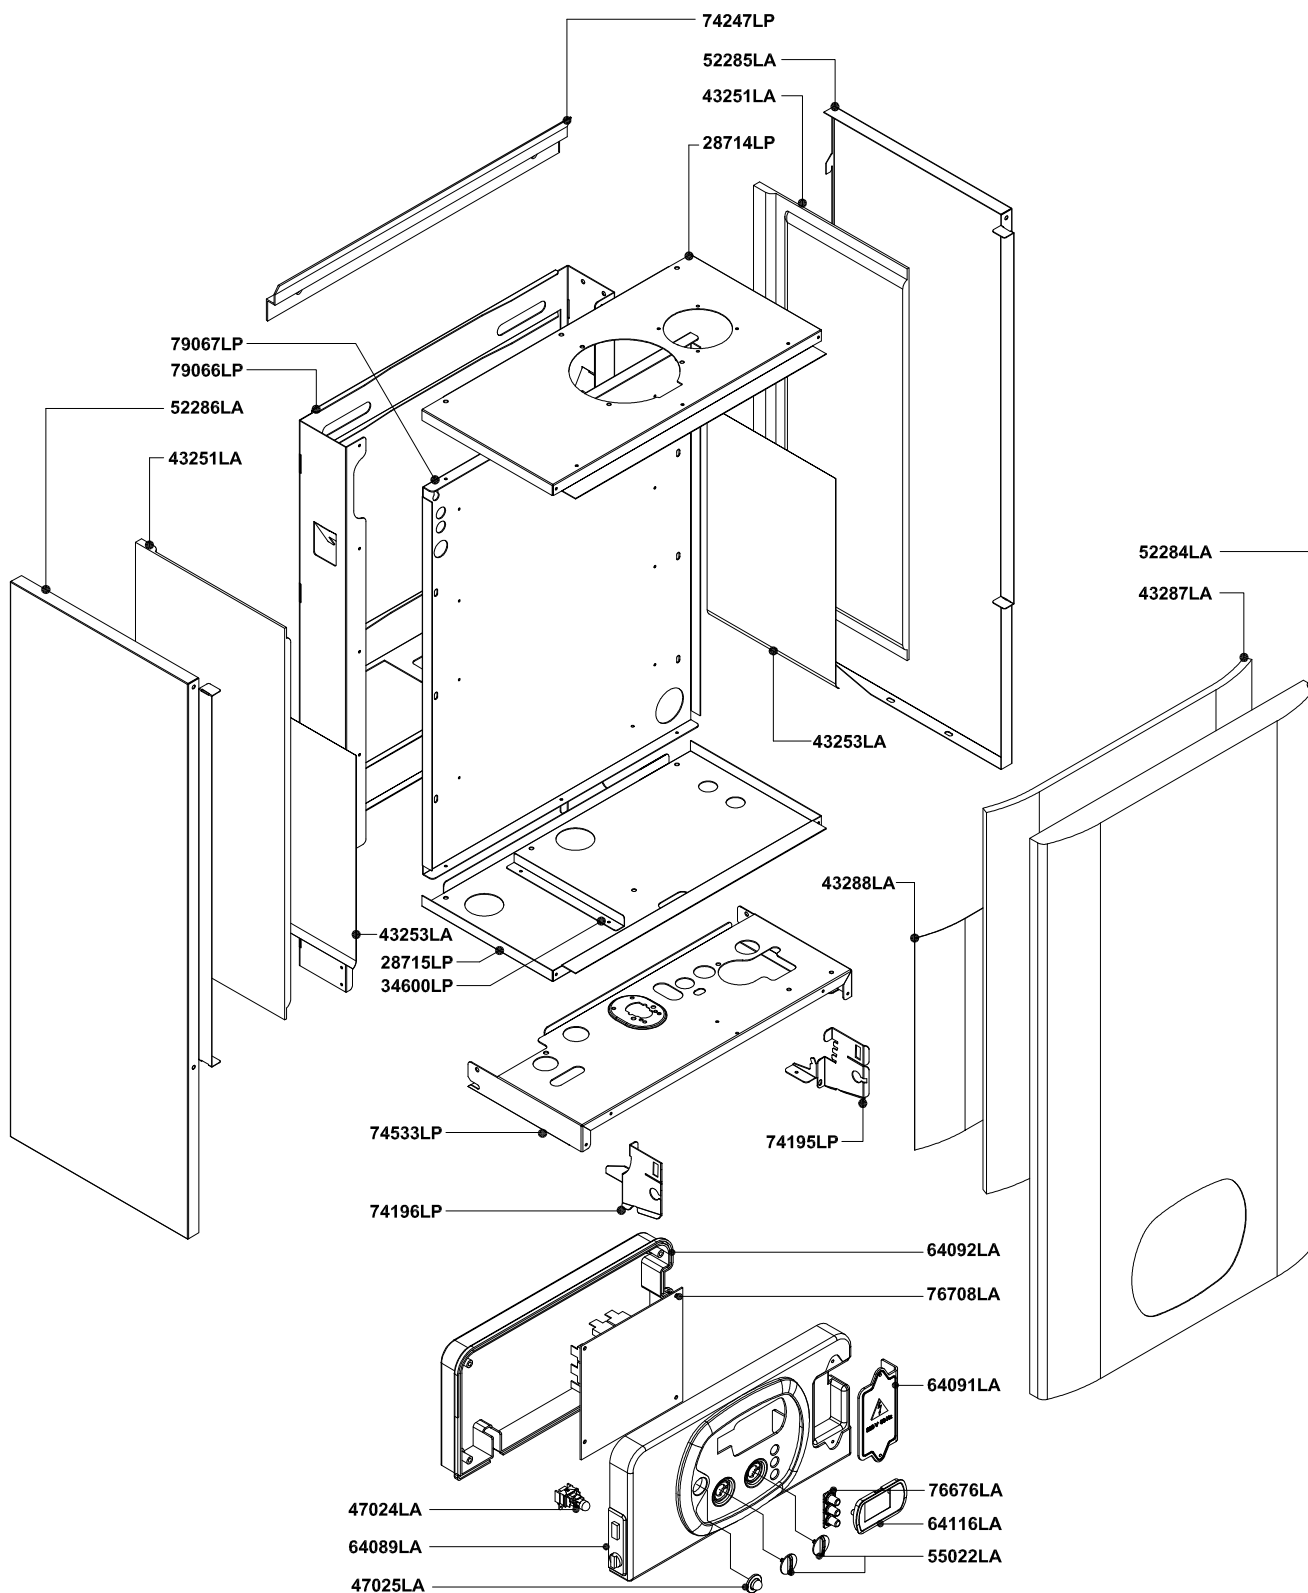

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	05.12.08	A011A112E301
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala:	—	A011B112E301
	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Ufficio:	tecnico	G.P.L.
	Descrizione:		Disegnato:		gas città
	mod. RS 24 E		Controllato:		aria prop.
		camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:		gasolio
			Scheda n.:	B0541_AA2	


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

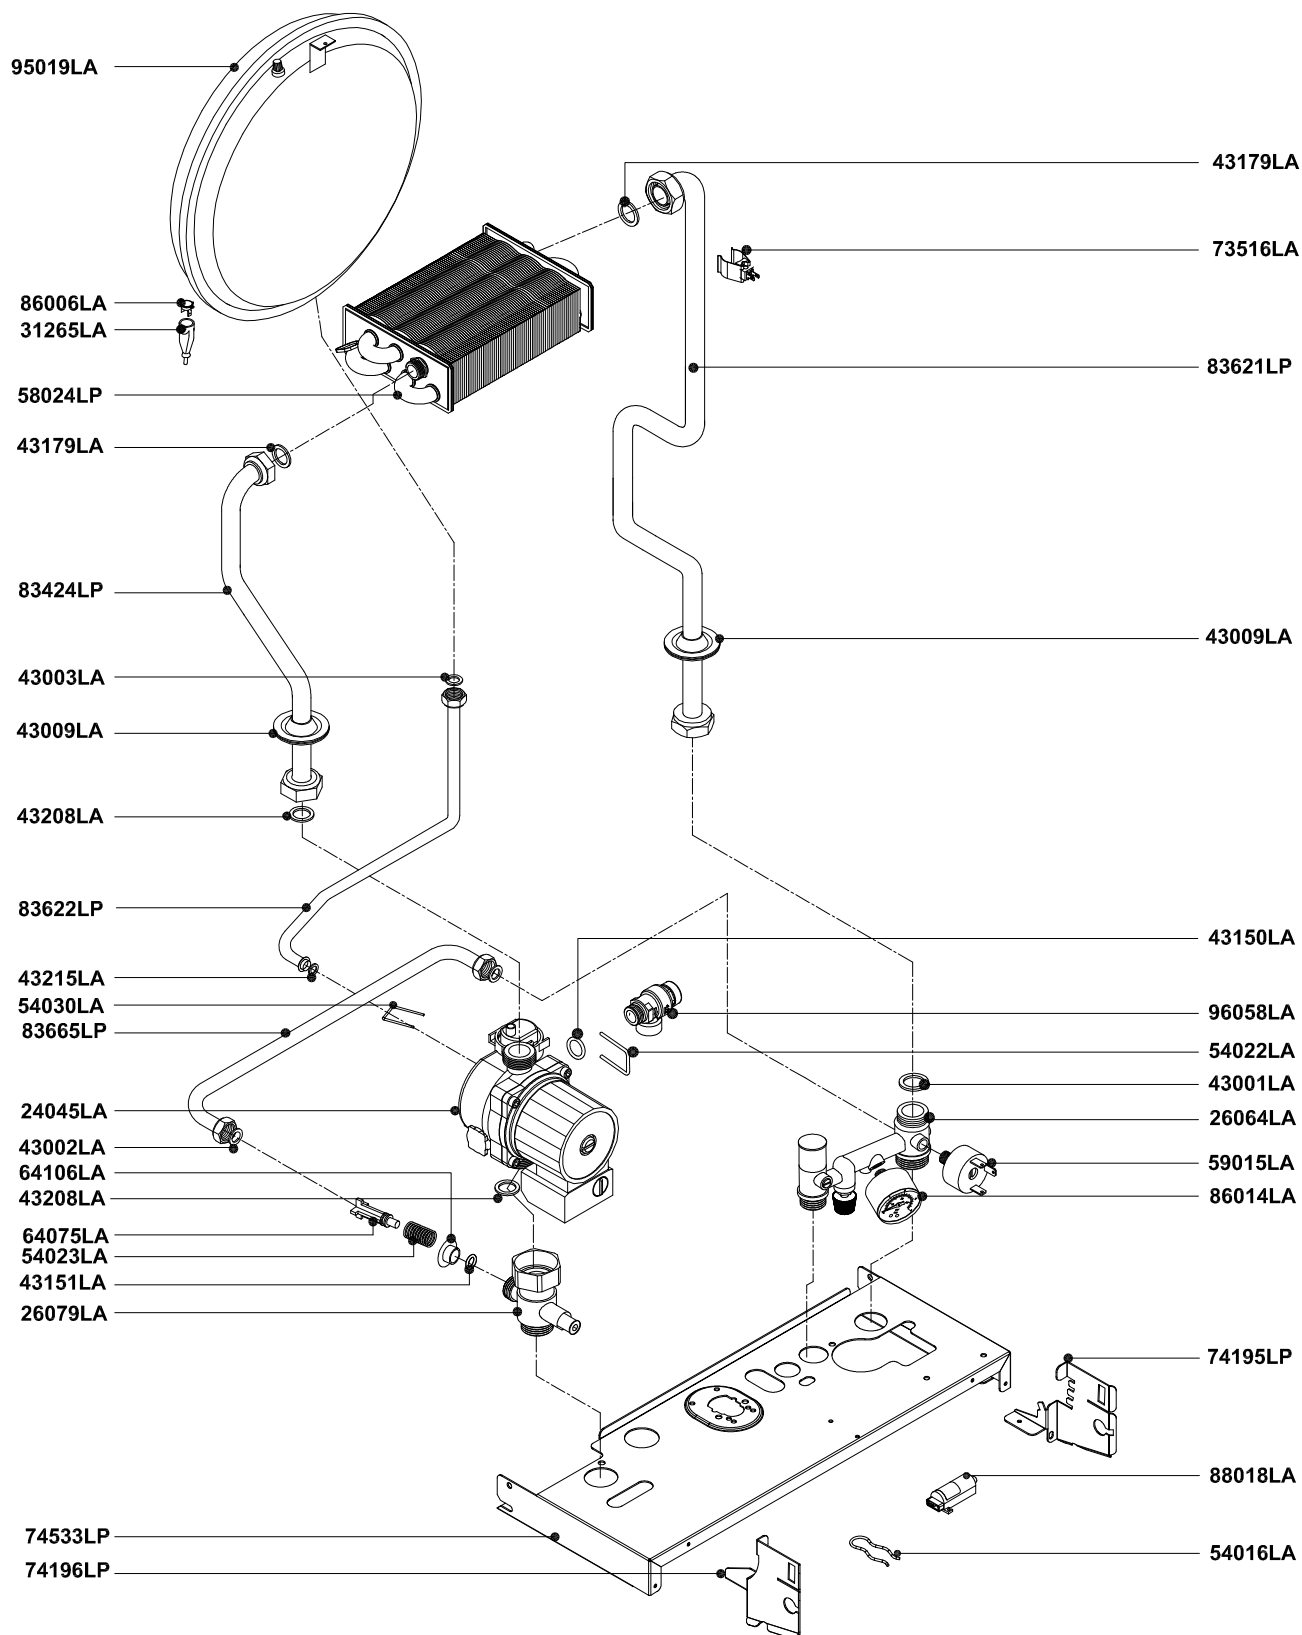

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data: 05.12.08	A011A112E301	metano
		Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Scala: —	A011B112E301	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		mod. RS 24 E	Controllato:		gasolio
		camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.: B0542_AA2	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MECCANIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

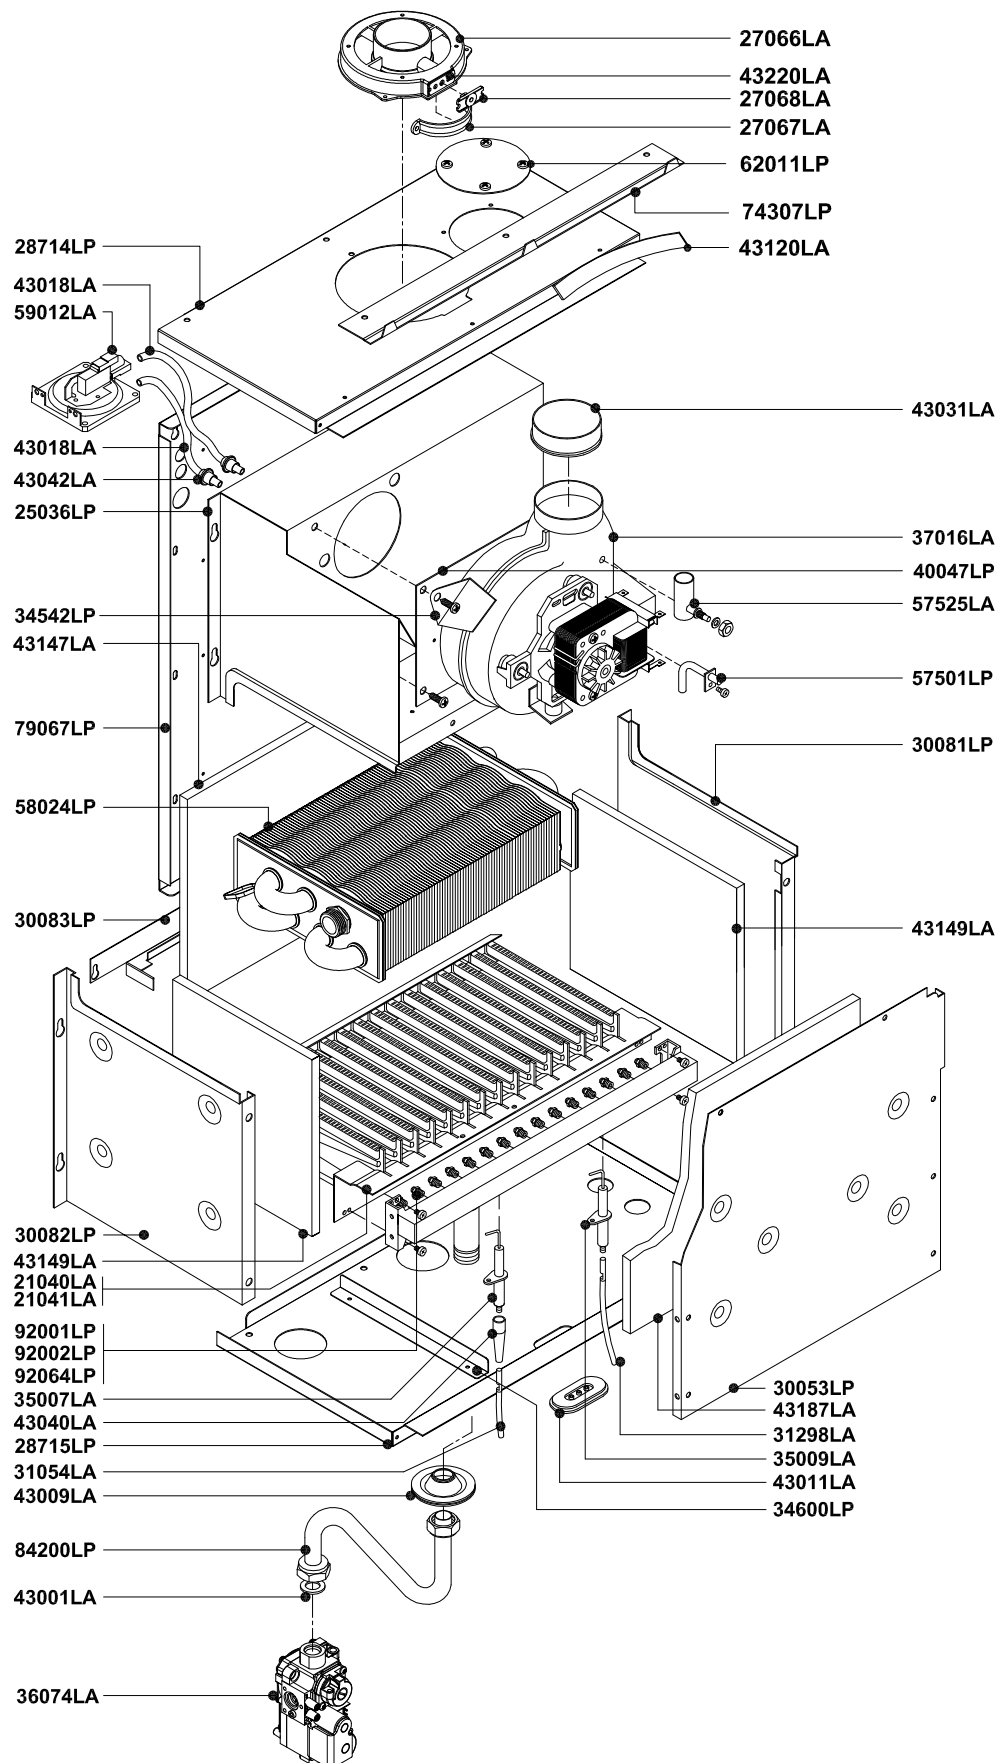

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data: 05.12.08	A011A112E301	metano
		Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Scala: —	A011B112E301	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO TERMICO	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		mod. RS 24 E	Controllato:		gasolio
		<i>camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.:	B0543_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, NEGLI CRIZIATI IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

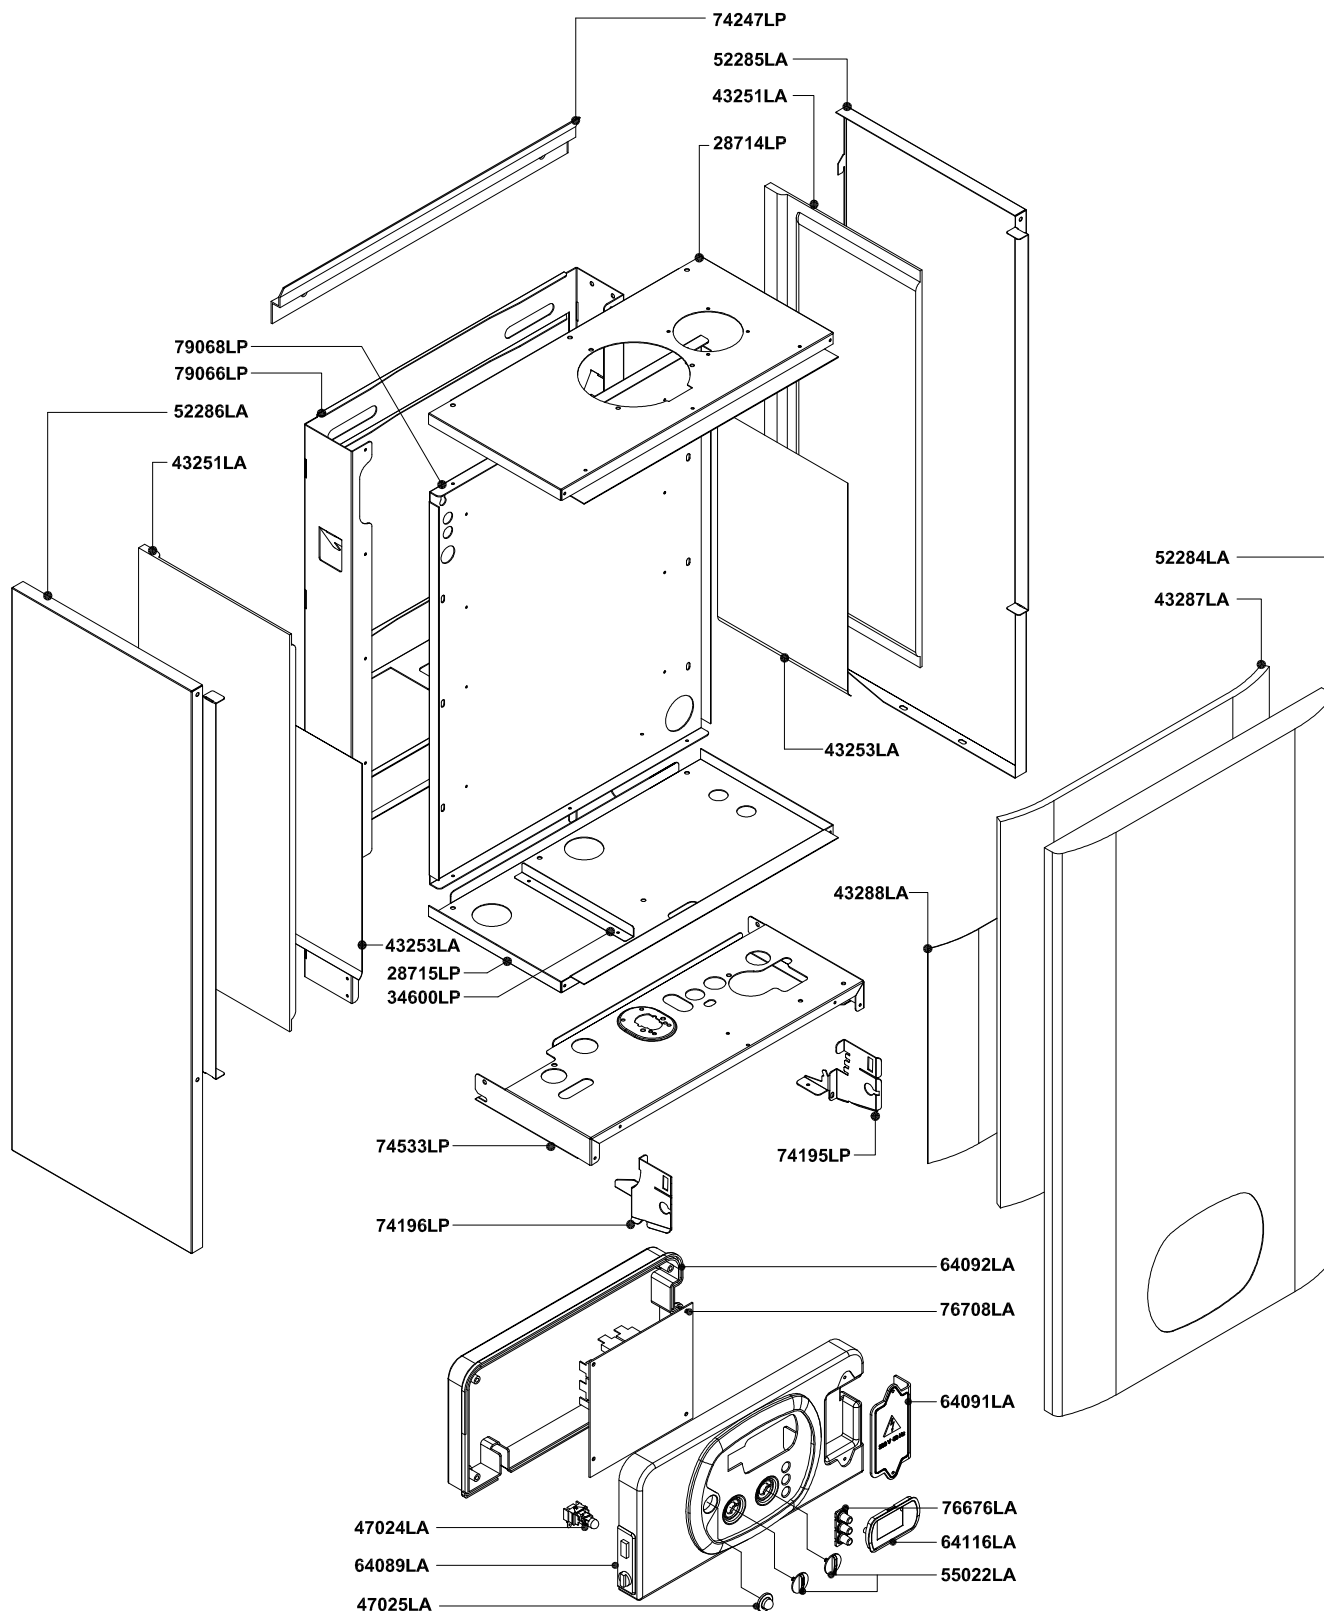


Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Data:	05.12.08	A011A112E401	metano
	Descrizione: mod. RS 30 E <i>camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Scala:	—	A011B112E401	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:			
		Codice n.:				
		Scheda n.:	B0545_AA3			

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI SERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NELLA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA, IN SISTEMI "ARCHIVIO", O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRATO O ALTRI SERVIZI A PROPRIETÀ O AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATIZZATA, IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

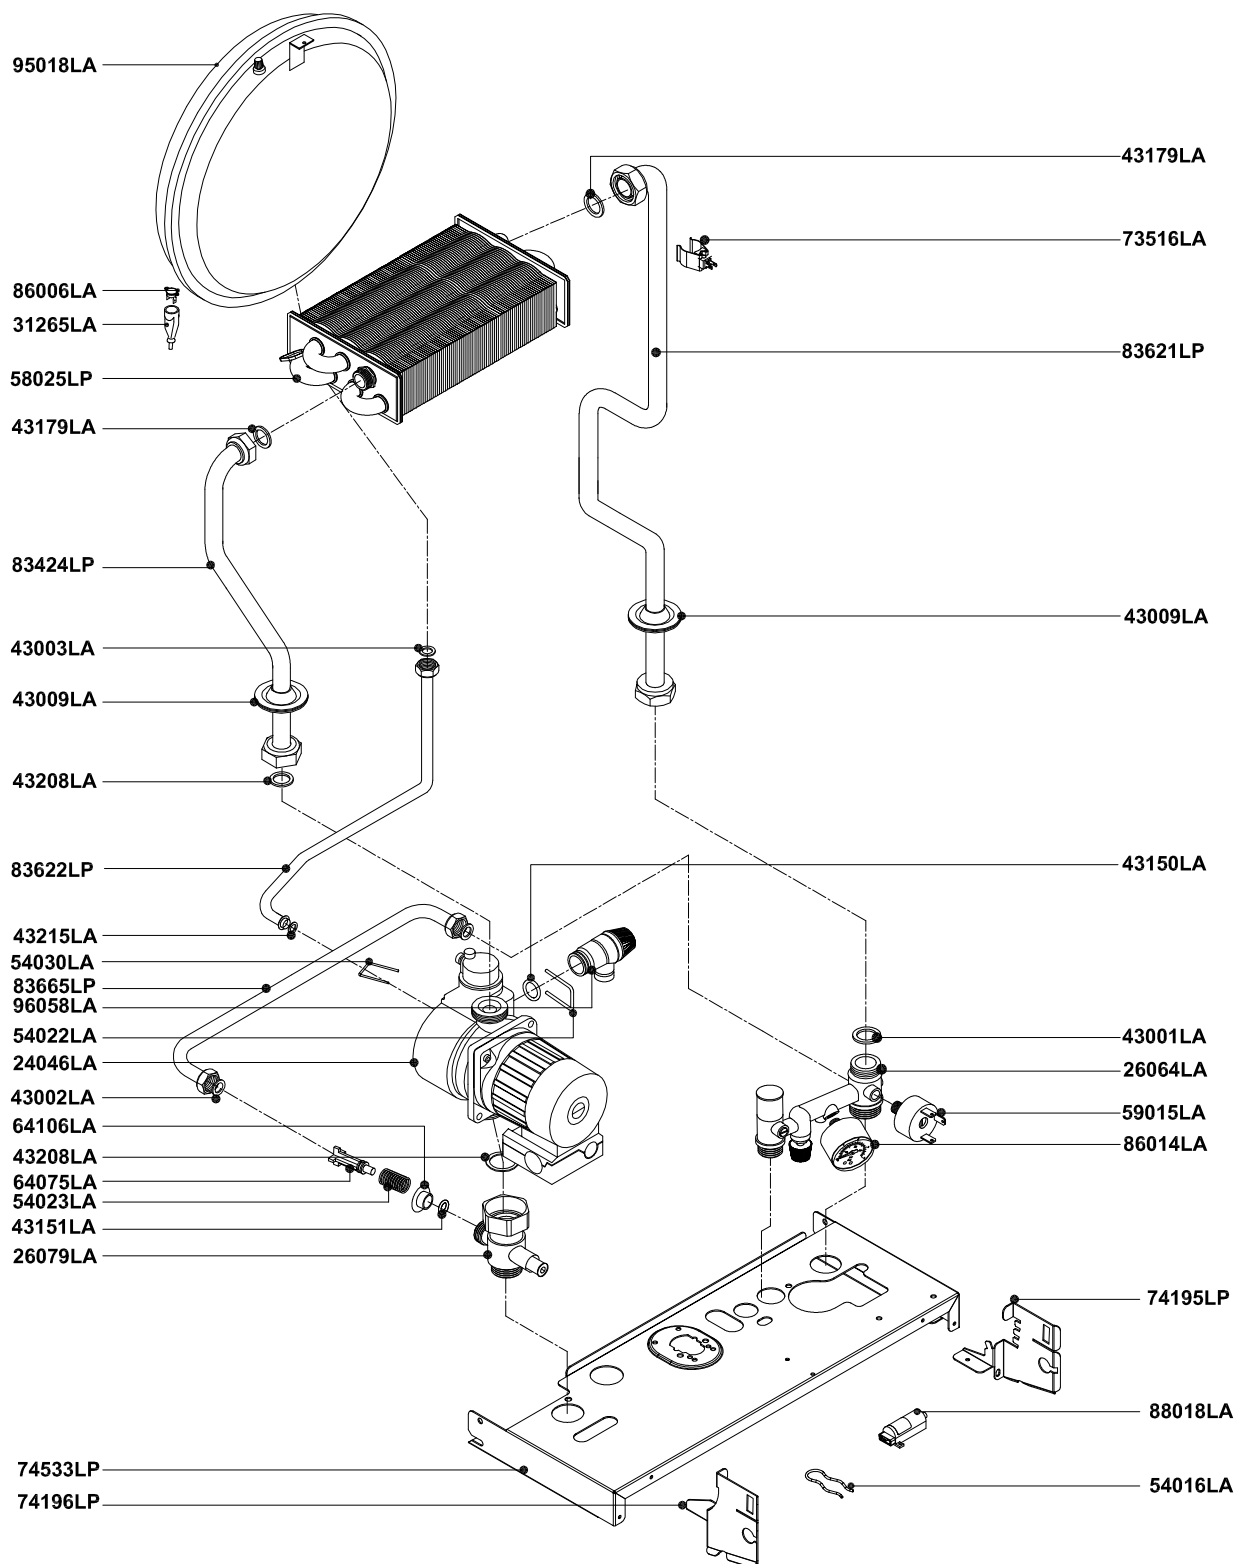

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	A011A112E301 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala:	—	A011B112E301 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E		Controllato:		gasolio
		camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:		
				Scheda n.:	B0546_AA3



DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

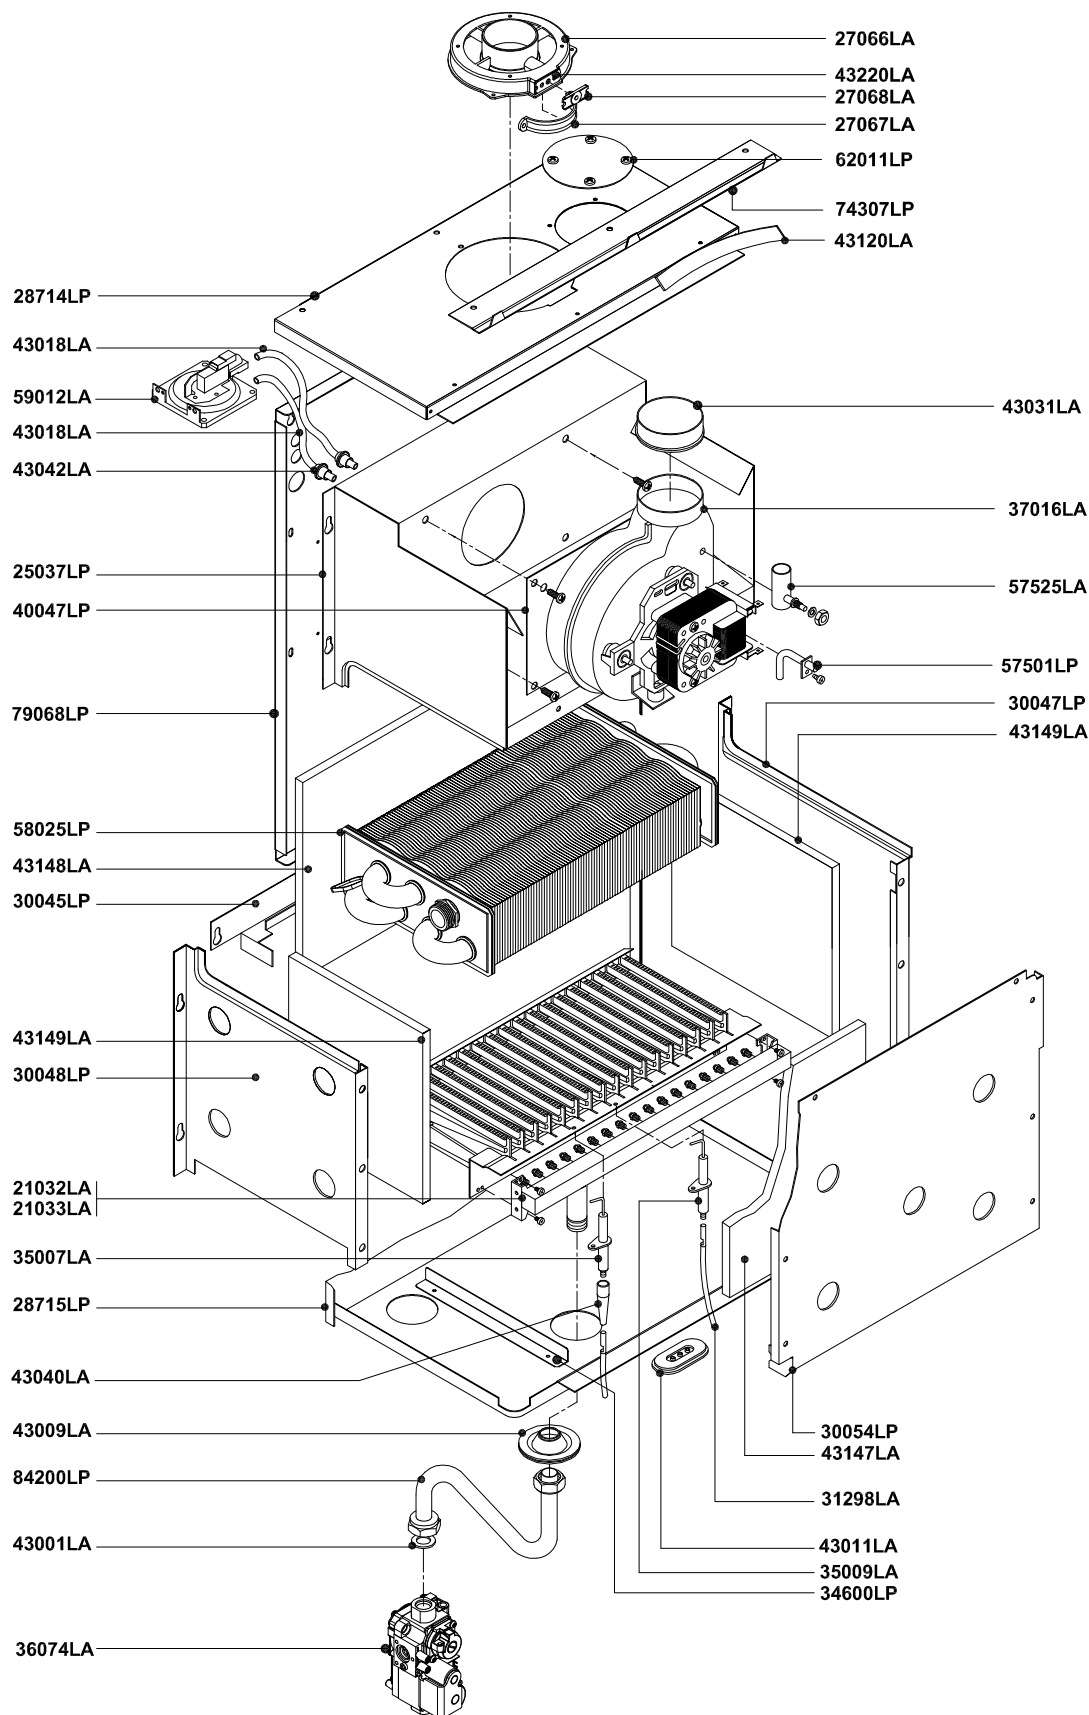

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	A011A112E301	metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI IMPIANTO TERMICO Descrizione: mod. RS 30 E <i>camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Scala:	—	A011B112E301	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
		Approvato:	Scheda n.:		B0547_AA3	
DATTECNICHE E MISURE NON SONO IMPARTITE. LA DITTA SI SERBA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-DOE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NELLA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI INFORMATICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI SENZA LA PREVENUTA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

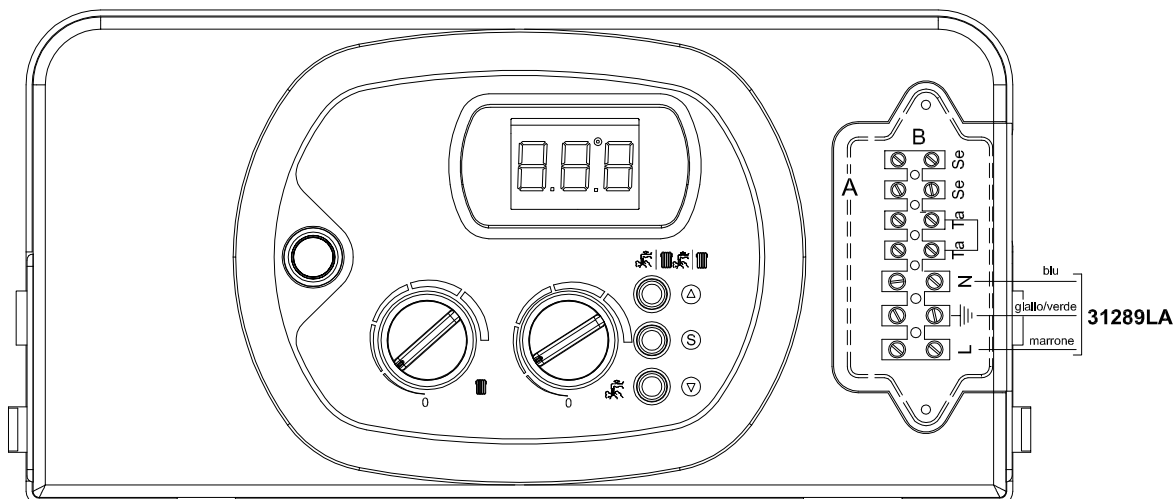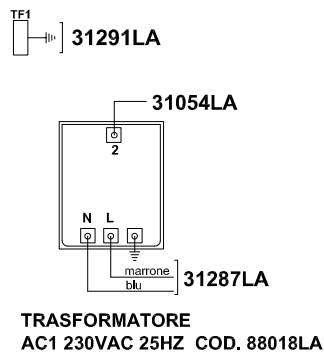

Rev.	Descrizione					Data
74103LP 79025LP 28569LP 52199LA 52198LA 64092LA 76677LA 64091LA 76676LA 64116LA 55022LA 47024LA 64089LA 47025LA						
Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	13.01.09	A011A711C101	metano
	Esplso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:		A011B711C101	G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Ufficio:	tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:			aria prop.
	mod. R 20 E/B		Controllato:			gasolio
		camera aperta - accensione elettronica	Approvato:		Scheda n.:	B0391_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						

Rev.

Descrizione

Data

58013LP

86006LA

43179LA

83672LP

43208LA

83529LP

54030LA

43002LA

24045LA

43208LA

33026LA

26079LA

74534LP

74196LP

43179LA

73516LA

83677LP

95019LA

43003LA

43001LA

83426LP

83528LP

43215LA

96058LA

54022LA

43150LA

96031LA

96031LA

43001LA

83403LP


26064LA

59015LA

86014LA


74195LP

88018LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Data: 13.01.09	A011A711C101 metano
	Descrizione:	mod. R 20 E/B camera aperta - accensione elettronica	Scala:	A011B711C101 G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.: B0392_AA2



DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data

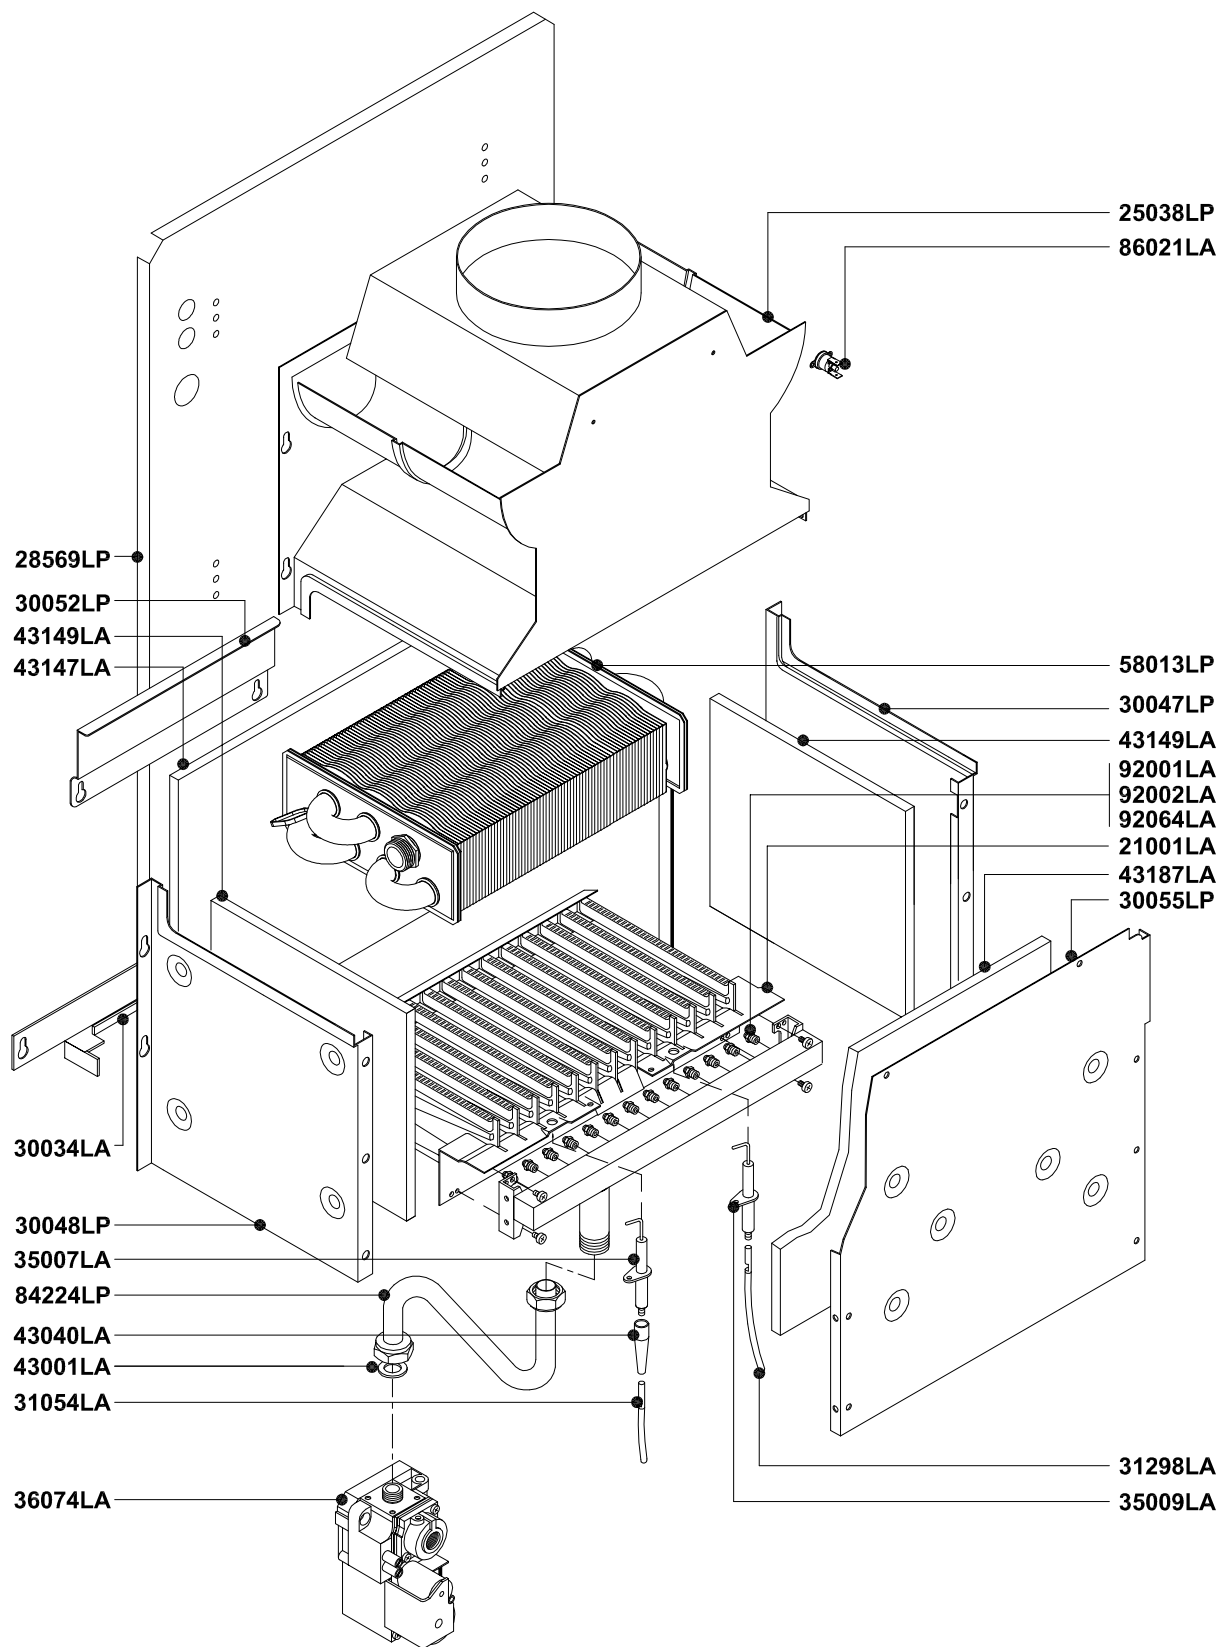


Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	13.01.09	Codice n.:	A011A711C101	metano
	Esplosio ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Scala:			A011B711C101	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
			Disegnato:				aria prop.
			Controllato:				gasolio
			Approvato:			Scheda n.:	
Descrizione:		DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					
mod. R 20 E/B <i>camera aperta - accensione elettronica</i>							


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

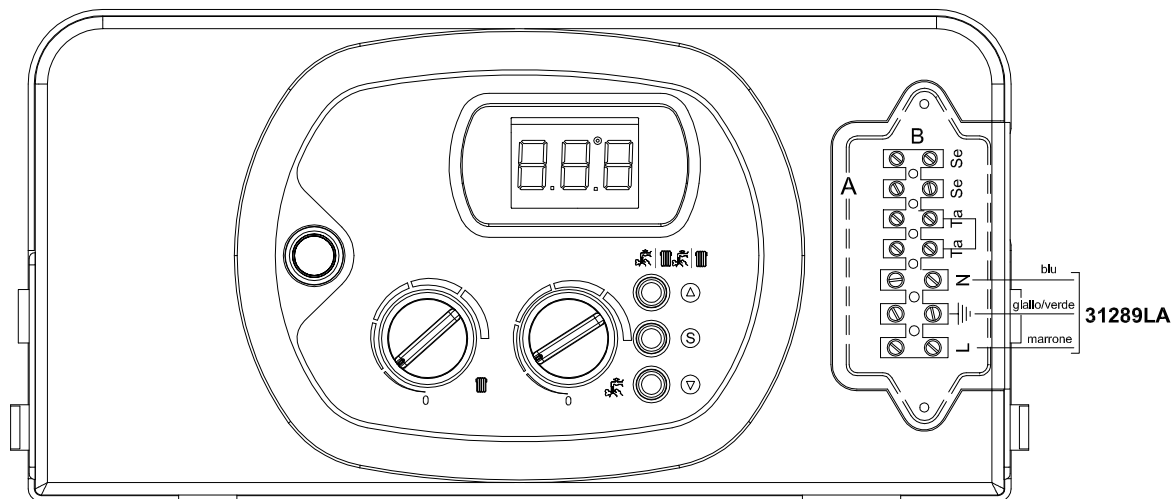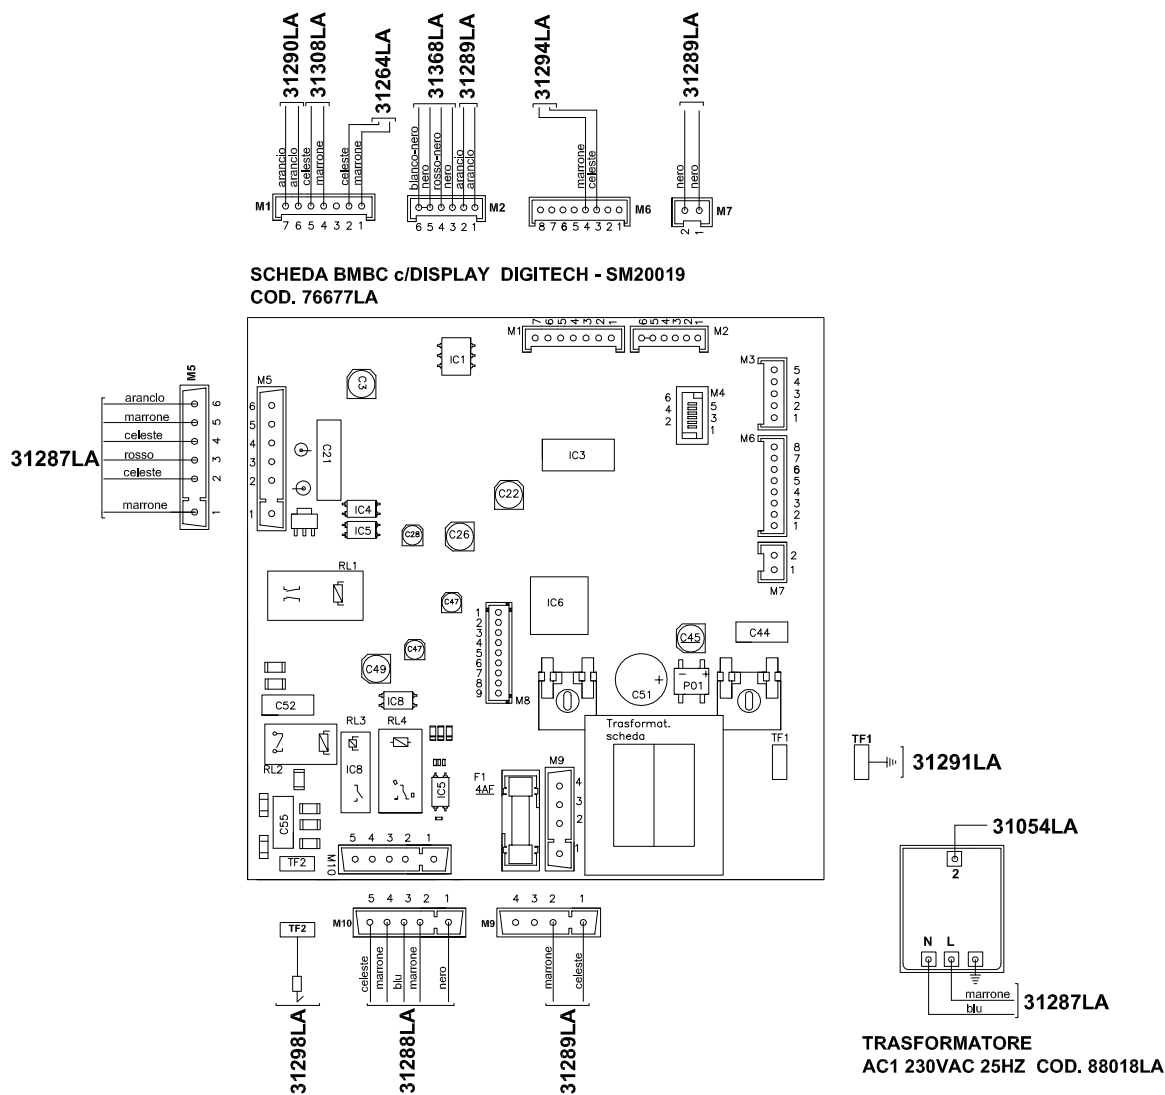

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data: 13.01.09	A011A711C101	metano
	Esplso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	A011B711C101	G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. R 20 E/B		Controllato:		gasolio
		camera aperta - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0394_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI PRESERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

Rev.	Descrizione	Data

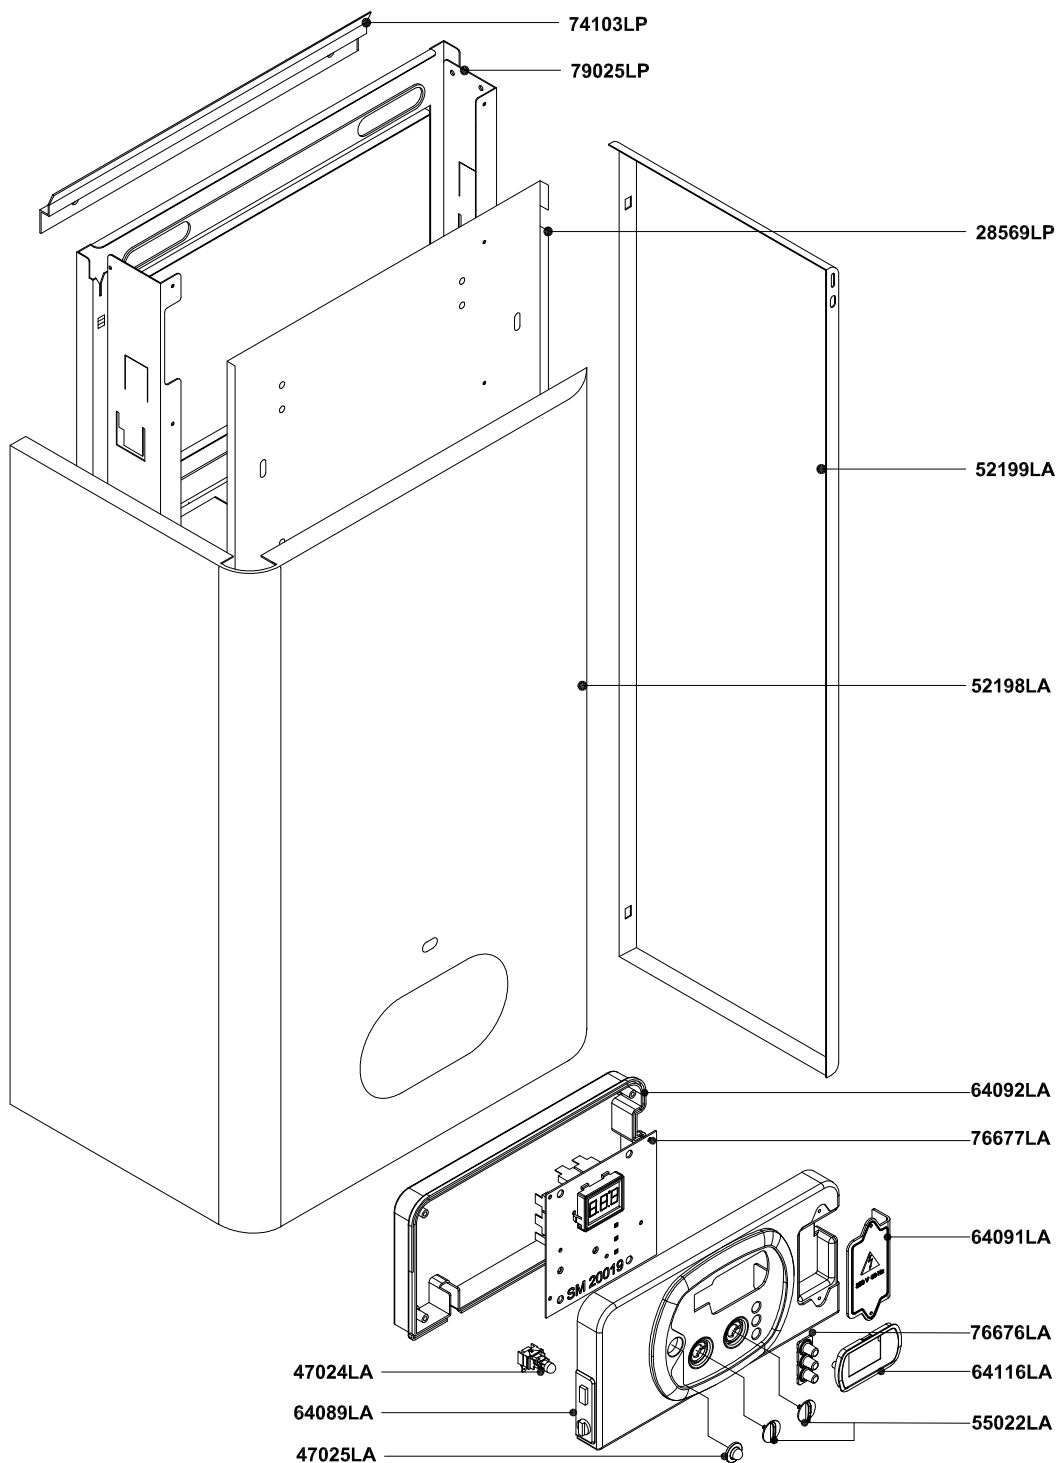

Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI TELAIO+MANTELLO		Data:	14.01.09	Codice n.:	A011A711C301	metano
	Descrizione: mod. R 24 E/B <i>camera aperta - accensione elettronica</i>		Scala:	—		A011B711C301	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
			Disegnato:				aria prop.
			Controllato:				gasolio
			Approvato:				
				Scheda n.:	B0395_AA2		
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI DIGITALE, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.							

Rev.

Descrizione

Data

95019LA
86006LA
43179LA
43003LA
83445LP
83677LP
43208LA
54030LA
43215LA
24045LA
43208LA
83529LP
43002LA
33026LA
26079LA
74534LP
74196LP

43179LA
73516LA
58014LP
83672LP
43001LA
83528LP
96058LA
54022LA
43150LA
96031LA
96031LA
43001LA
83403LP
26064LA
59015LA
86014LA
74195LP
88018LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		
	Descrizione:	mod. R 24 E/B camera aperta- accensione elettronica		
	Data:	14.01.09		
	Scala:	—		
	Ufficio:	tecnico		
	Disegnato:			
	Controllato:			
	Approvato:			

Codice n.:	A011A711C301	metano
	A011B711C301	G.P.L.
		gas città
		aria prop.
		gasolio

Scheda n.:	B0396_AA2
------------	------------------

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITATA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.

Descrizione

Data

25038LP
86021LA

28569LP
30052LP
43149LA
43147LA

58014LP
30047LP
43149LA

21001LA
43187LA
30055LP

30034LA

30048LP
35007LA
84224LP
43040LA
43001LA
31054LA


36074LA


31298LA
35009LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data: 14.01.09	A011A711C301 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala: —	A011B711C301 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio: tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:	aria prop.
	mod. R 24 E/B		Controllato:	gasolio
camera aperta - accensione elettronica		Approvato:	Scheda n.: B0397_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI ELETTRONICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

27

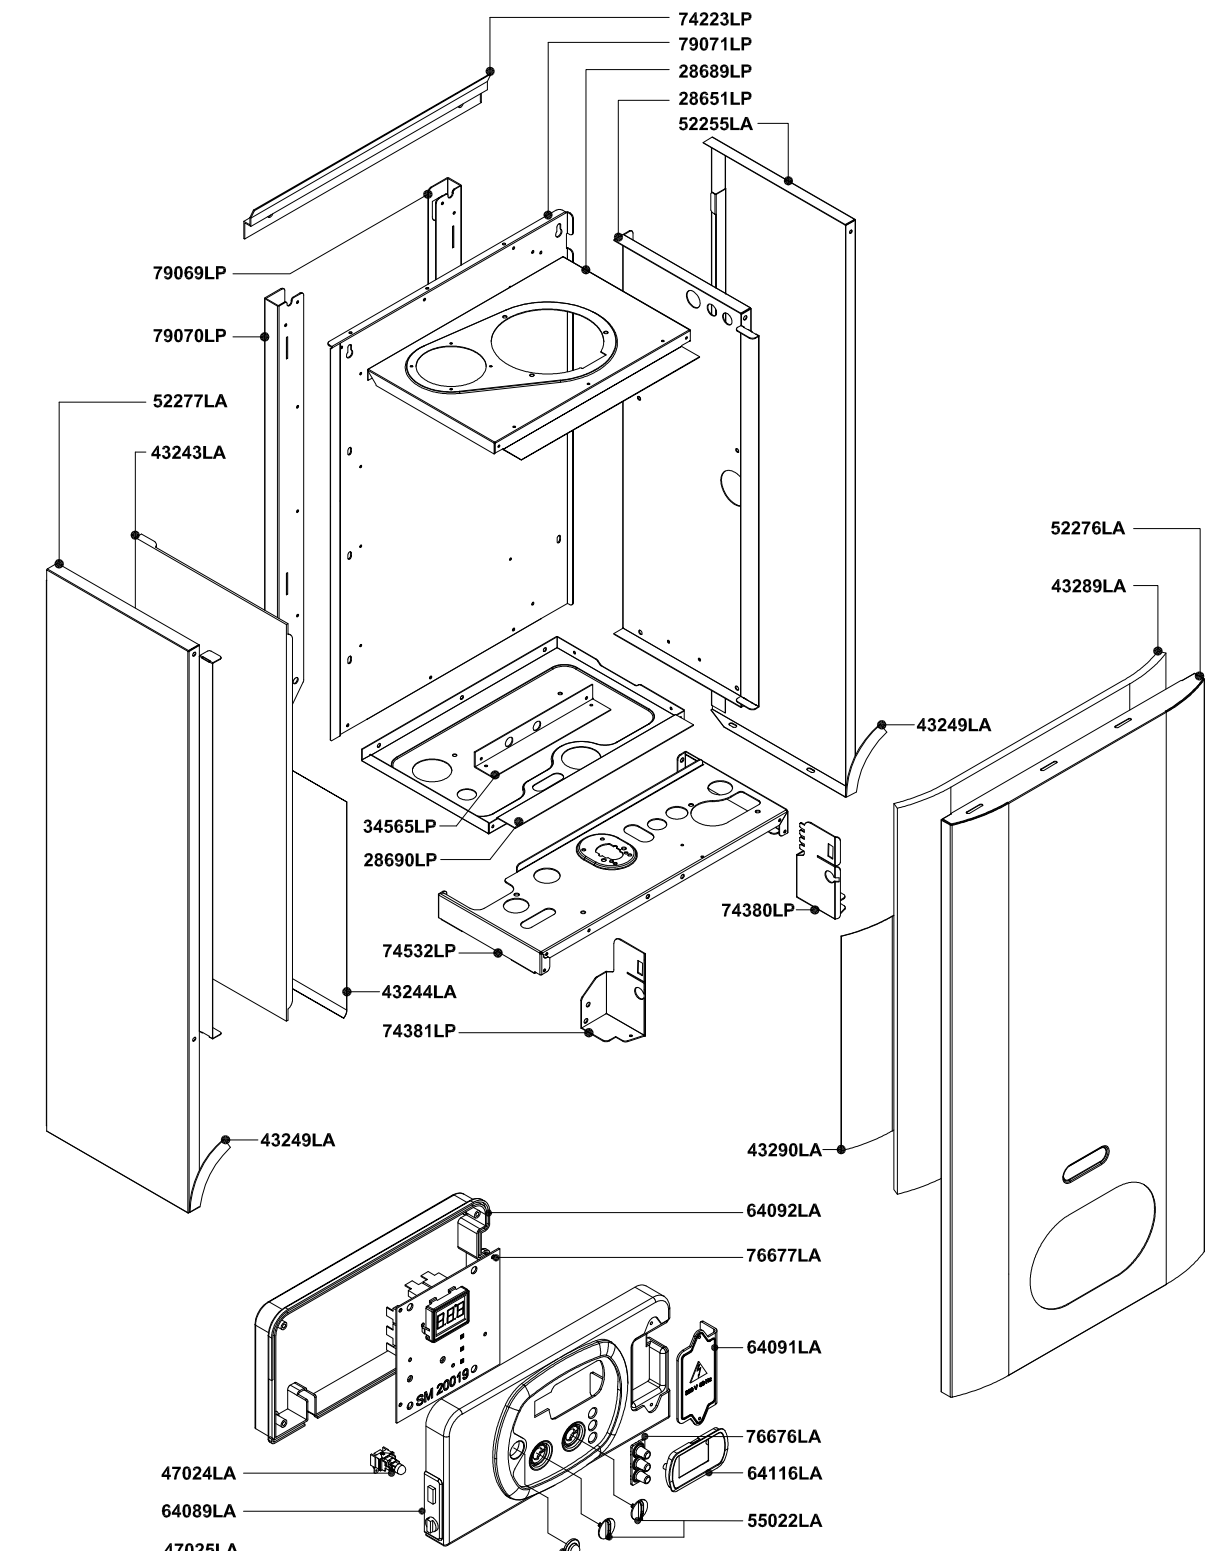
Rev.	Descrizione	Data			
					
Pos.	Codice	Descrizione	U.M.		Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	10.12.08	A011A712E101 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:		A011B712E101 G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 20 E/B		Controllato:		gasolio
camera stagna - accensione elettronica		Approvato:	Scheda n.: B0780_AA2		
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INESSAGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA AVVERTIMENTO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

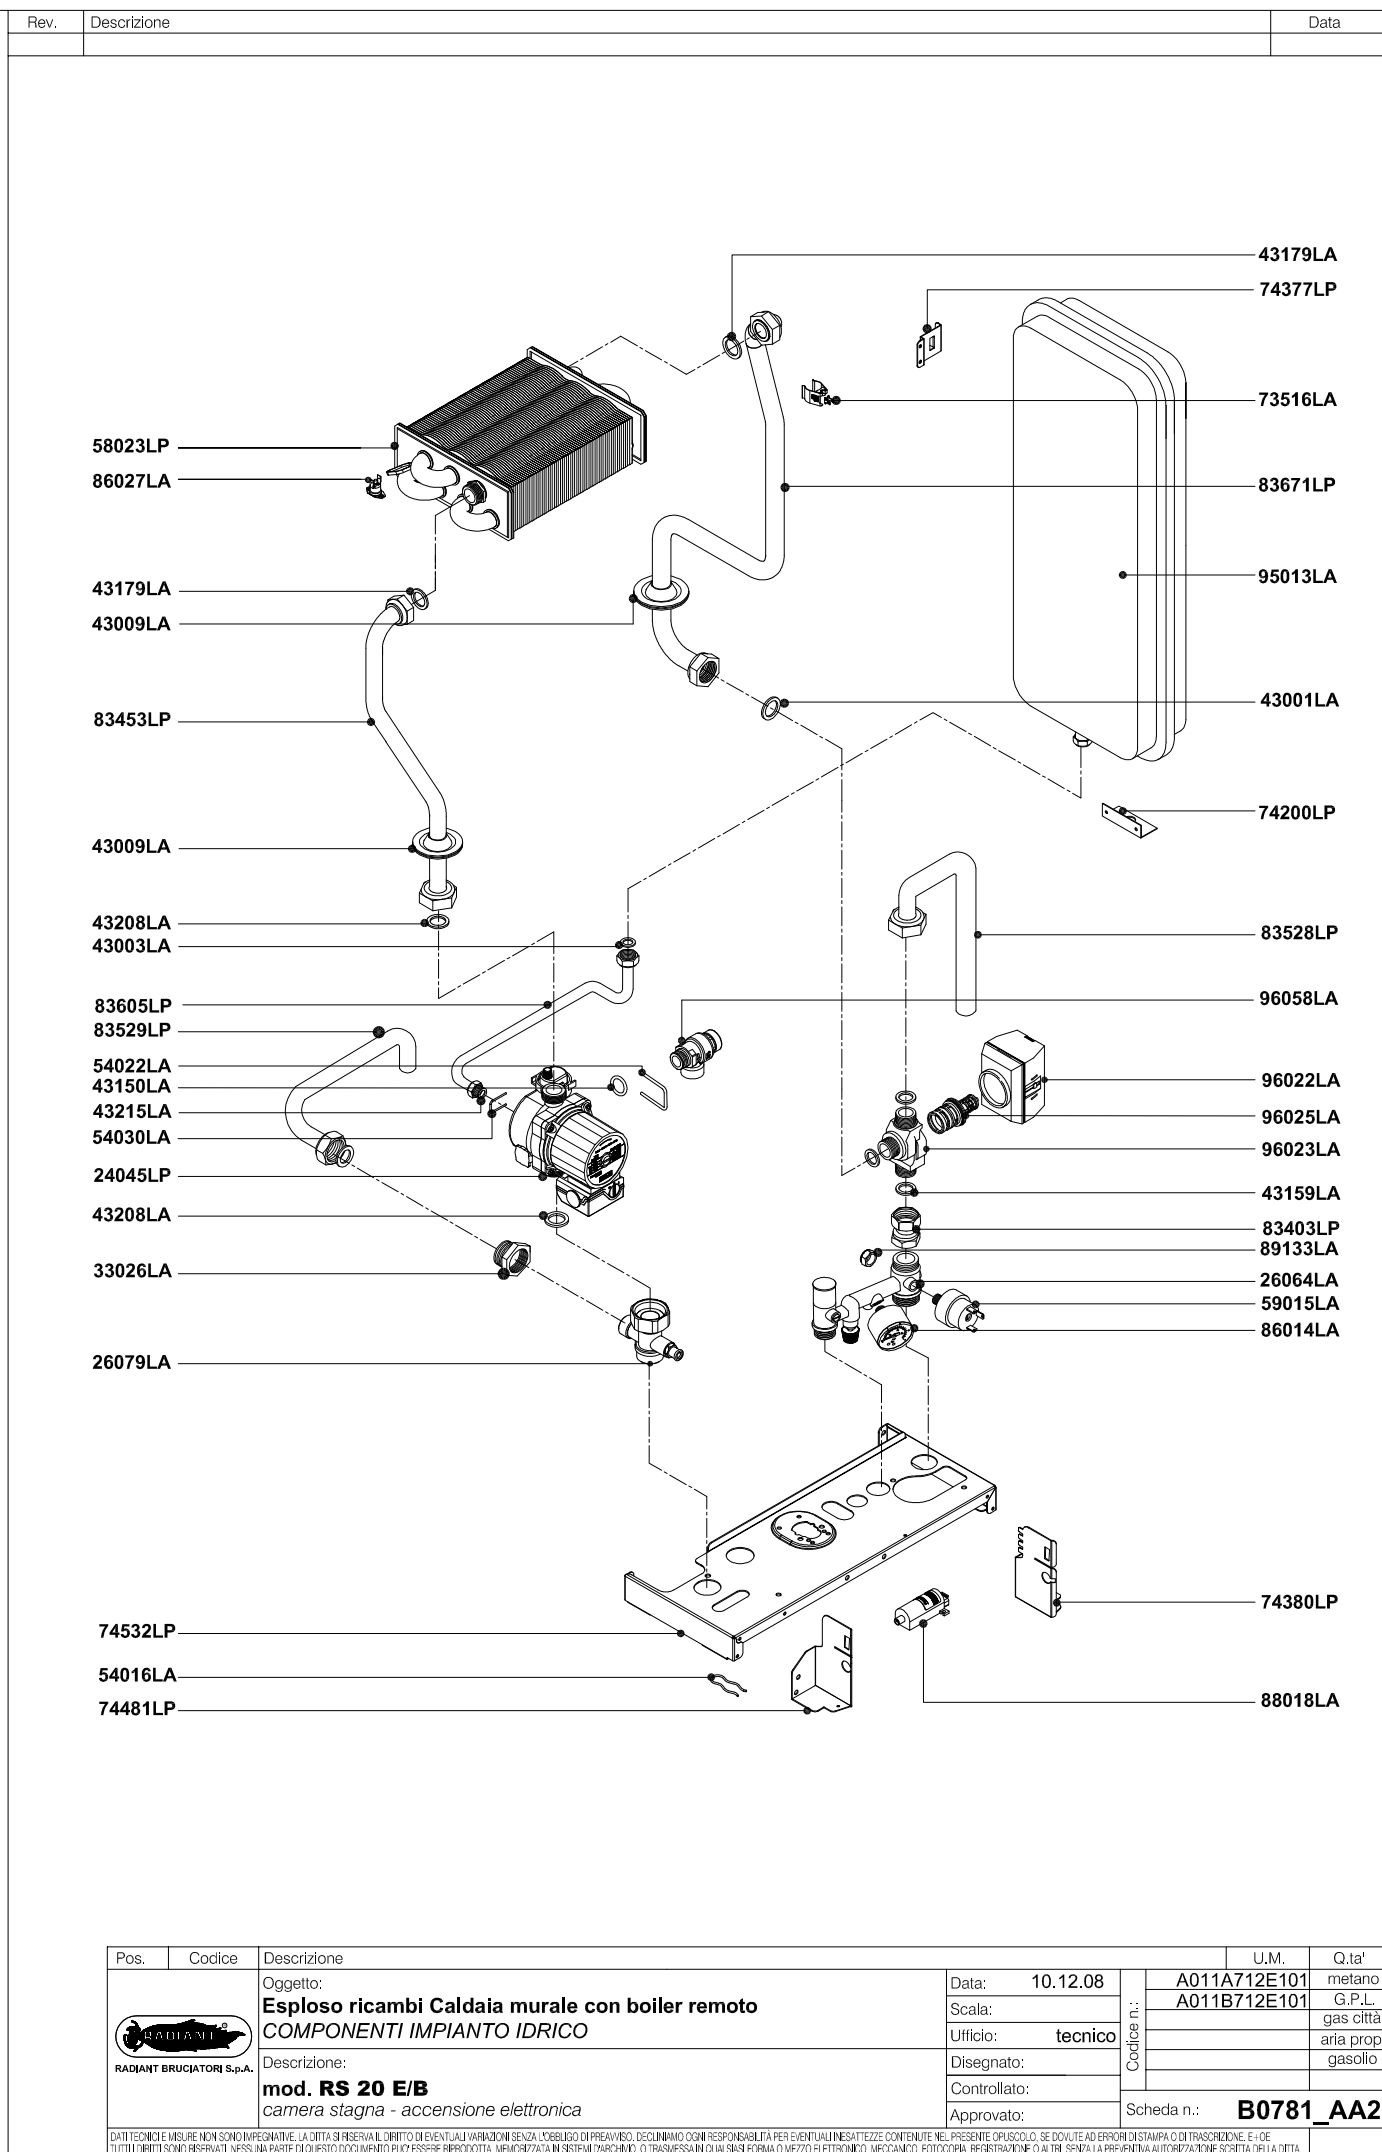

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	10.12.08	
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:		A011A712E101 metano
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	A011B712E101 G.P.L. gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 20 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0781_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

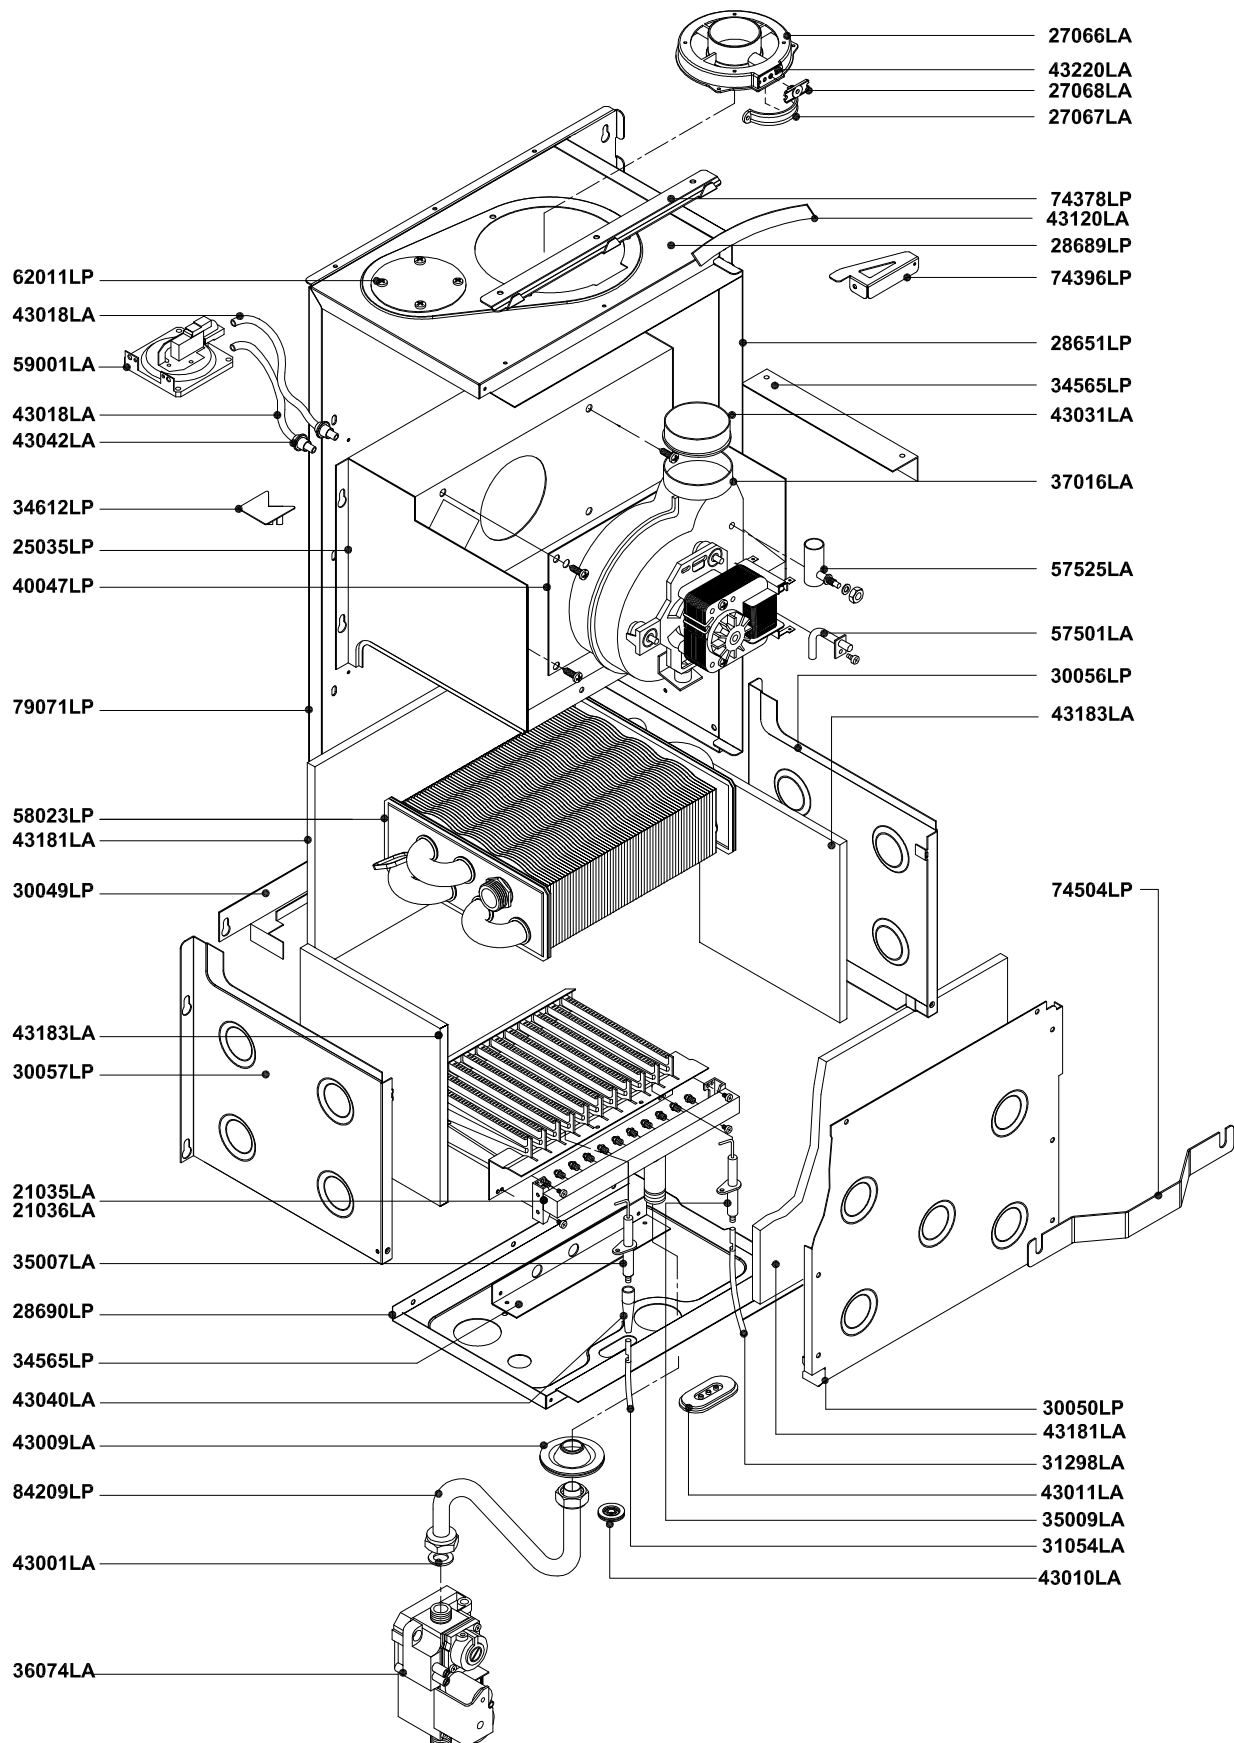

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Data: 10.12.08	Codice n.:	A011A712E101	metano
	Descrizione: mod. RS 20 E/B <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Scala:		A011B712E101	G.P.L.
			Ufficio: tecnico			gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	B0782_AA2	
DATTE TECNICHE E MISURE NON SONO IMPOSTATE. LA DITTA SI SERBA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O QUALI QUALITÀ SONO RISERVATE, NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI INFORMATICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI SENZA LA PREVIUTA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

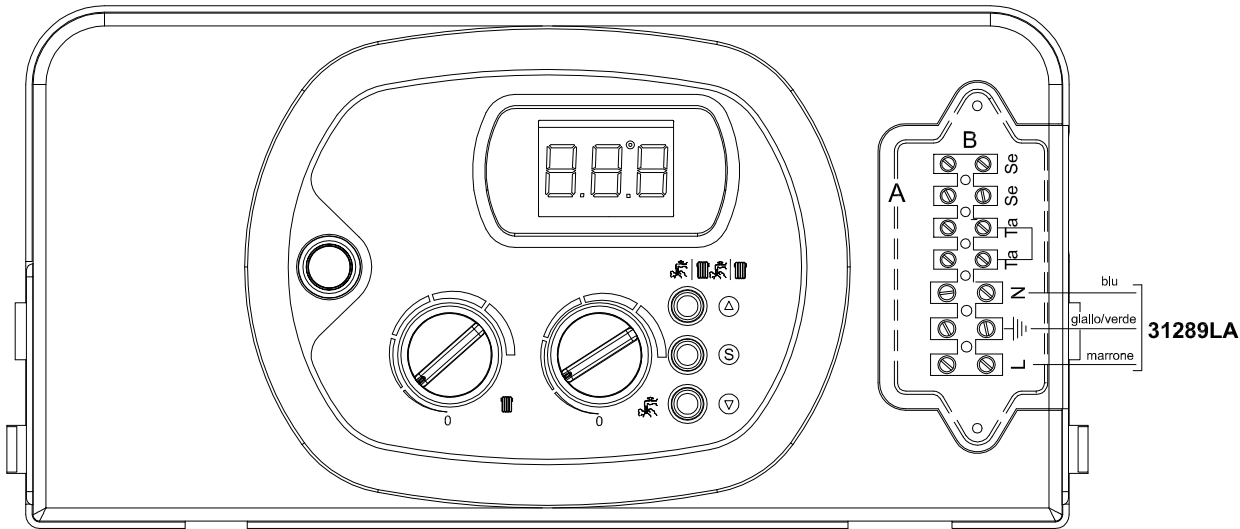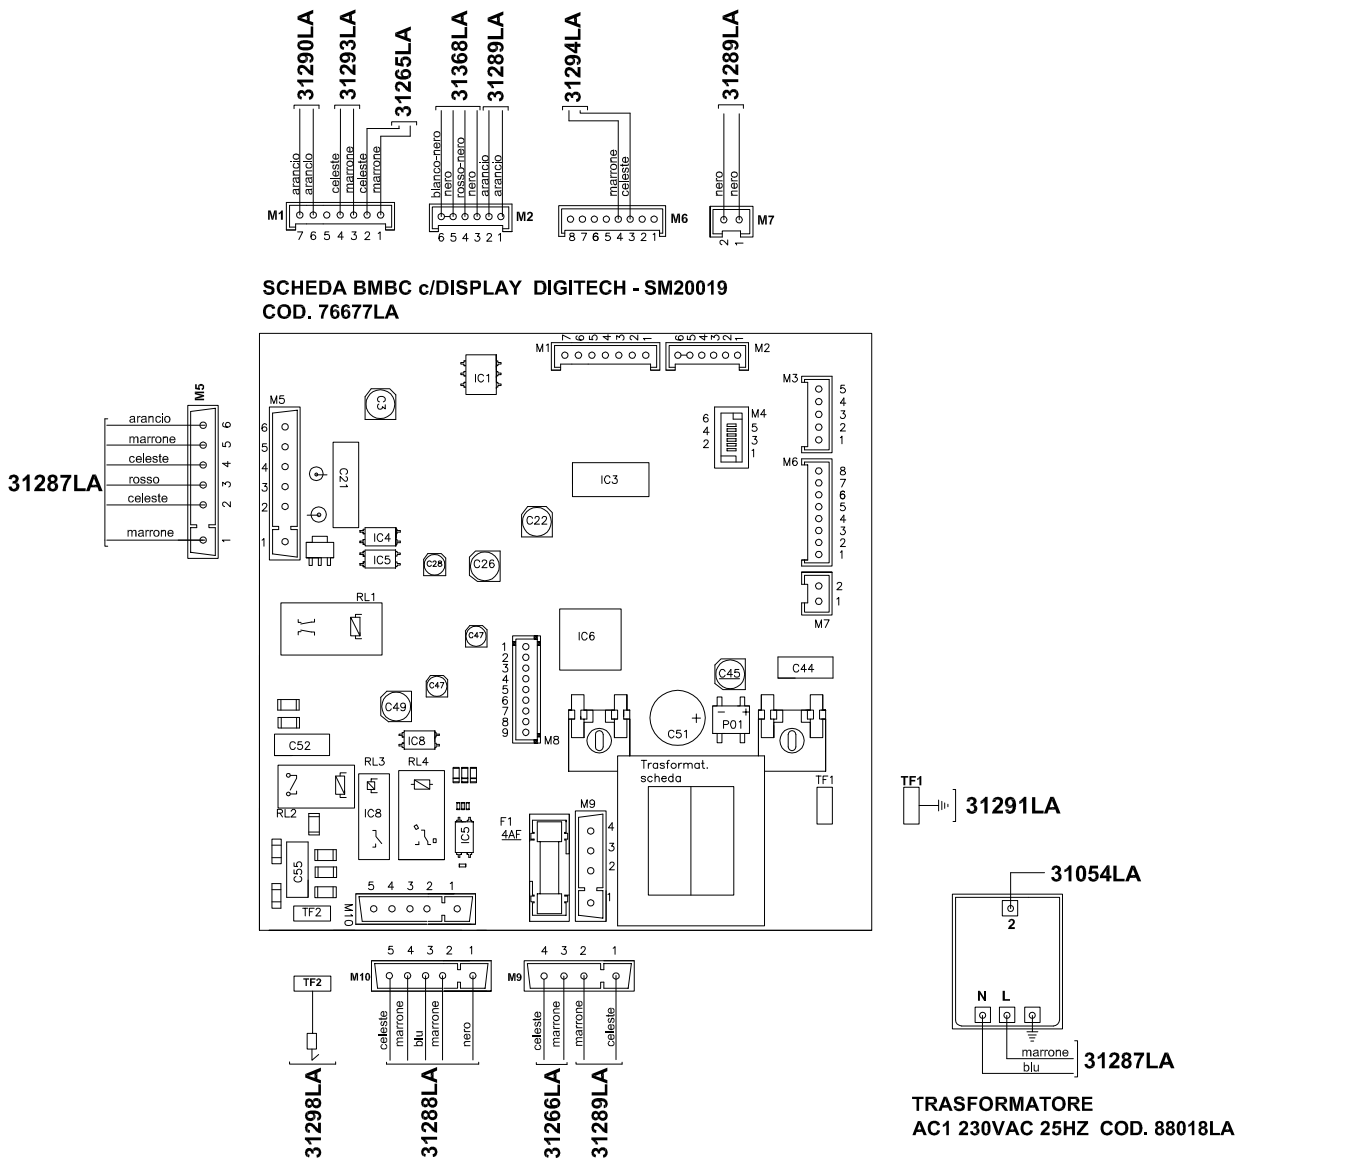

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esplosio ricambi Caldaia murale con boiler remoto	Data:	10.12.08	A011A712E101 metano
		COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Scala:		A011B712E101 G.P.L.
			Ufficio:	tecnico	gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
Descrizione: mod. RS 20 E/B <i>camera stagna - accensione elettronica</i>			Approvato:	Scheda n.:	B0783_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INVEGIATIVE. LA DITTA SI PRESERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					


Rev.	Descrizione	Data

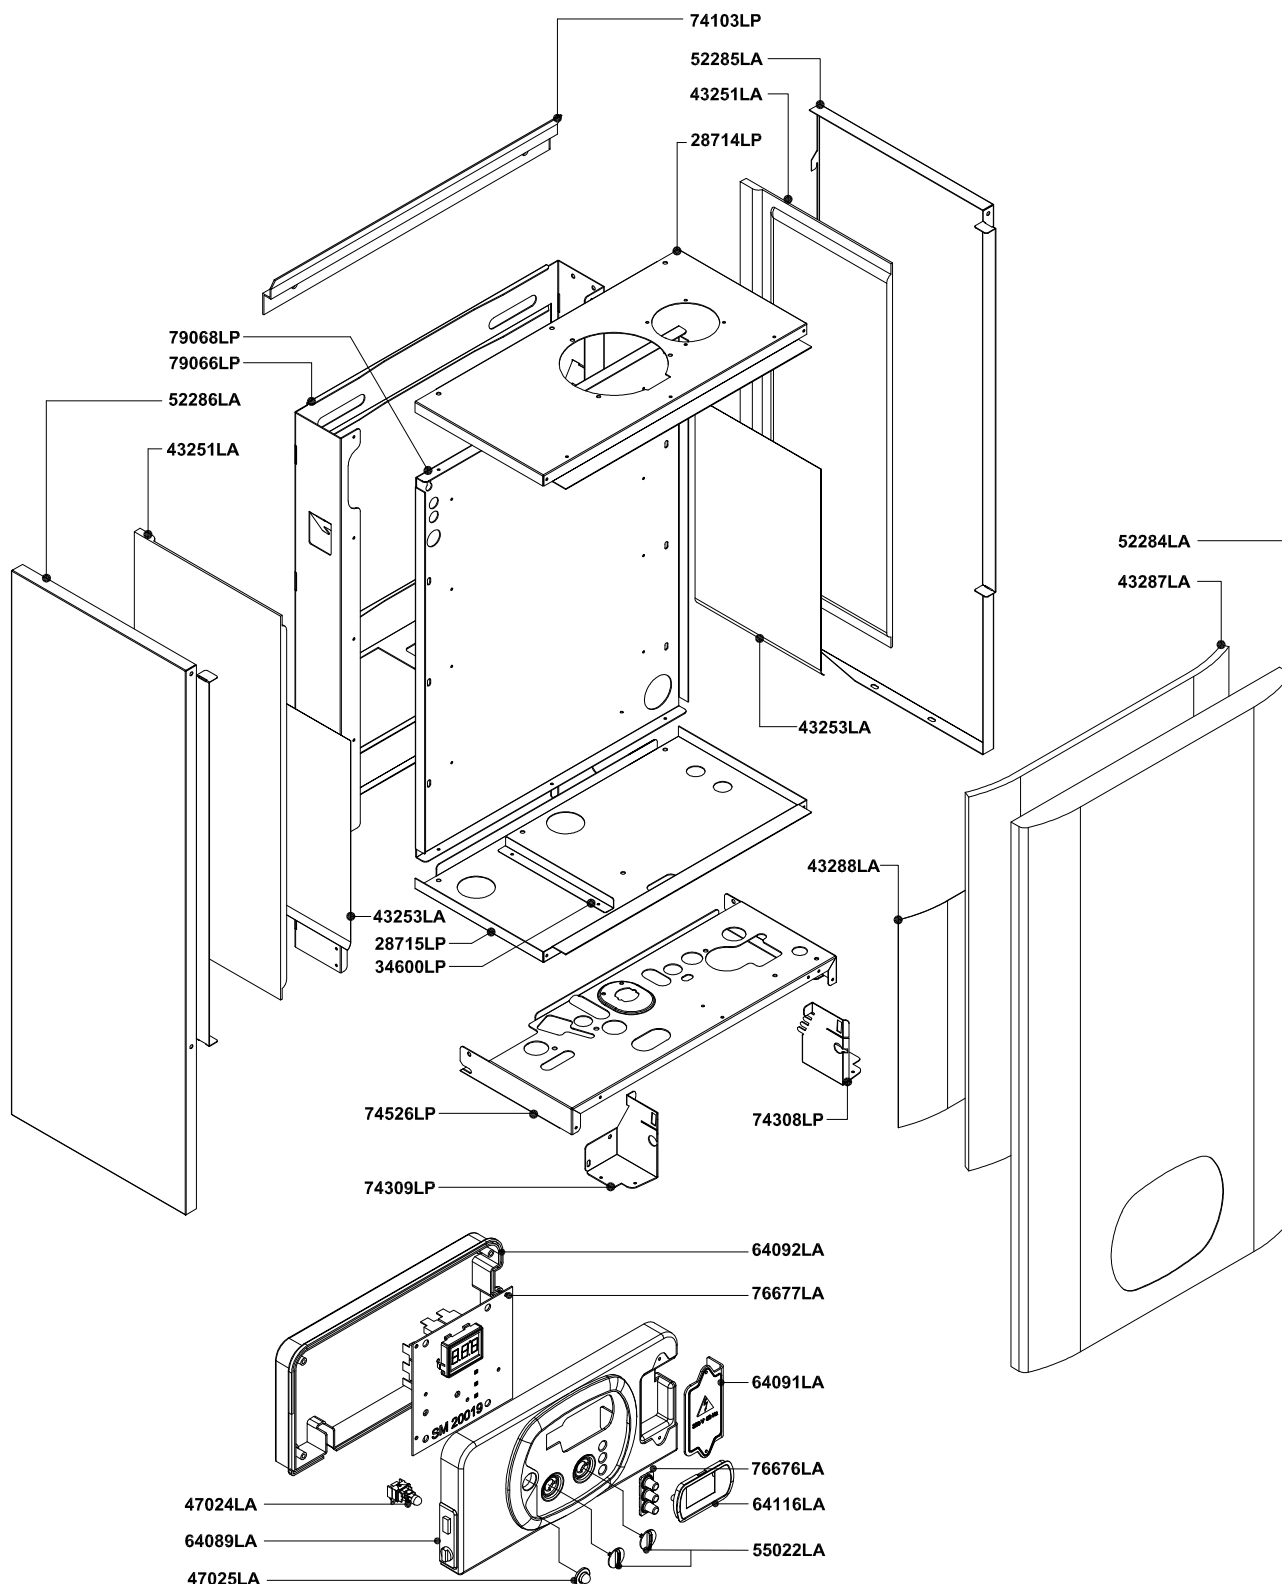

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E301 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	—	A011B712E301 G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO+MANTELLO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 24 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
				Scheda n.:	B0784_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRAMISSE IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

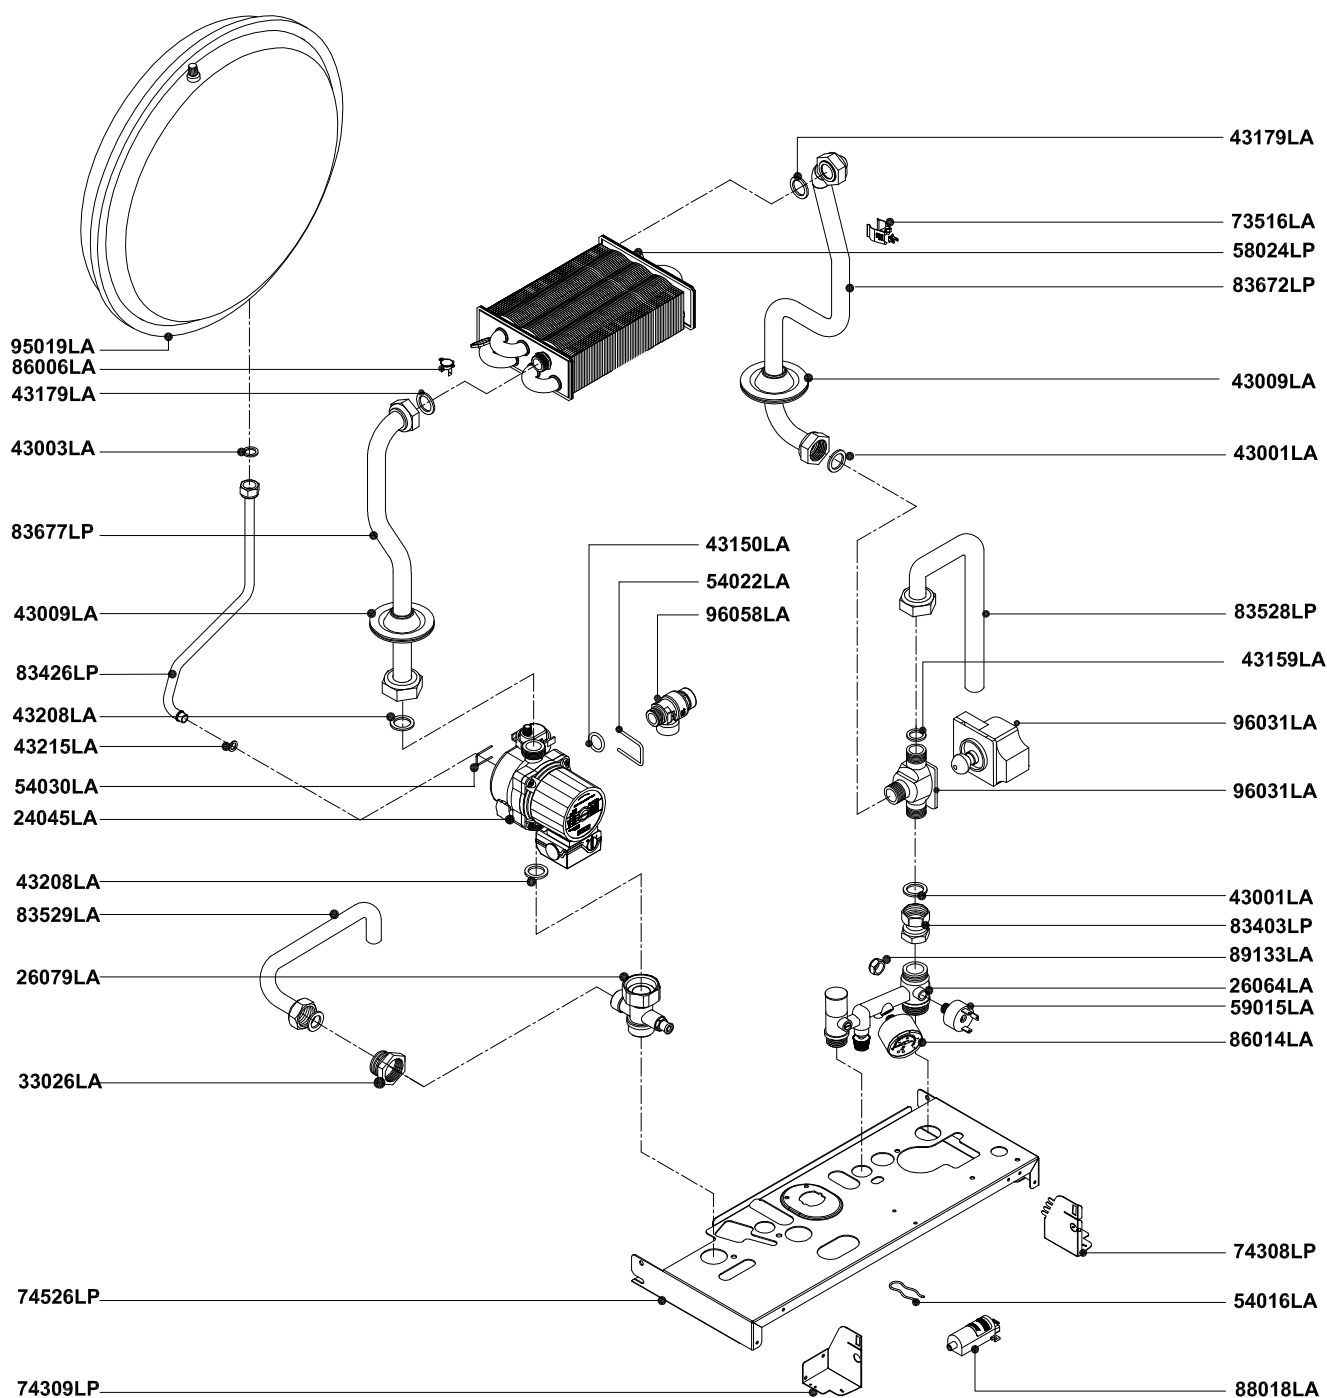

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E301 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	—	A011B712E301 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 24 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0785_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

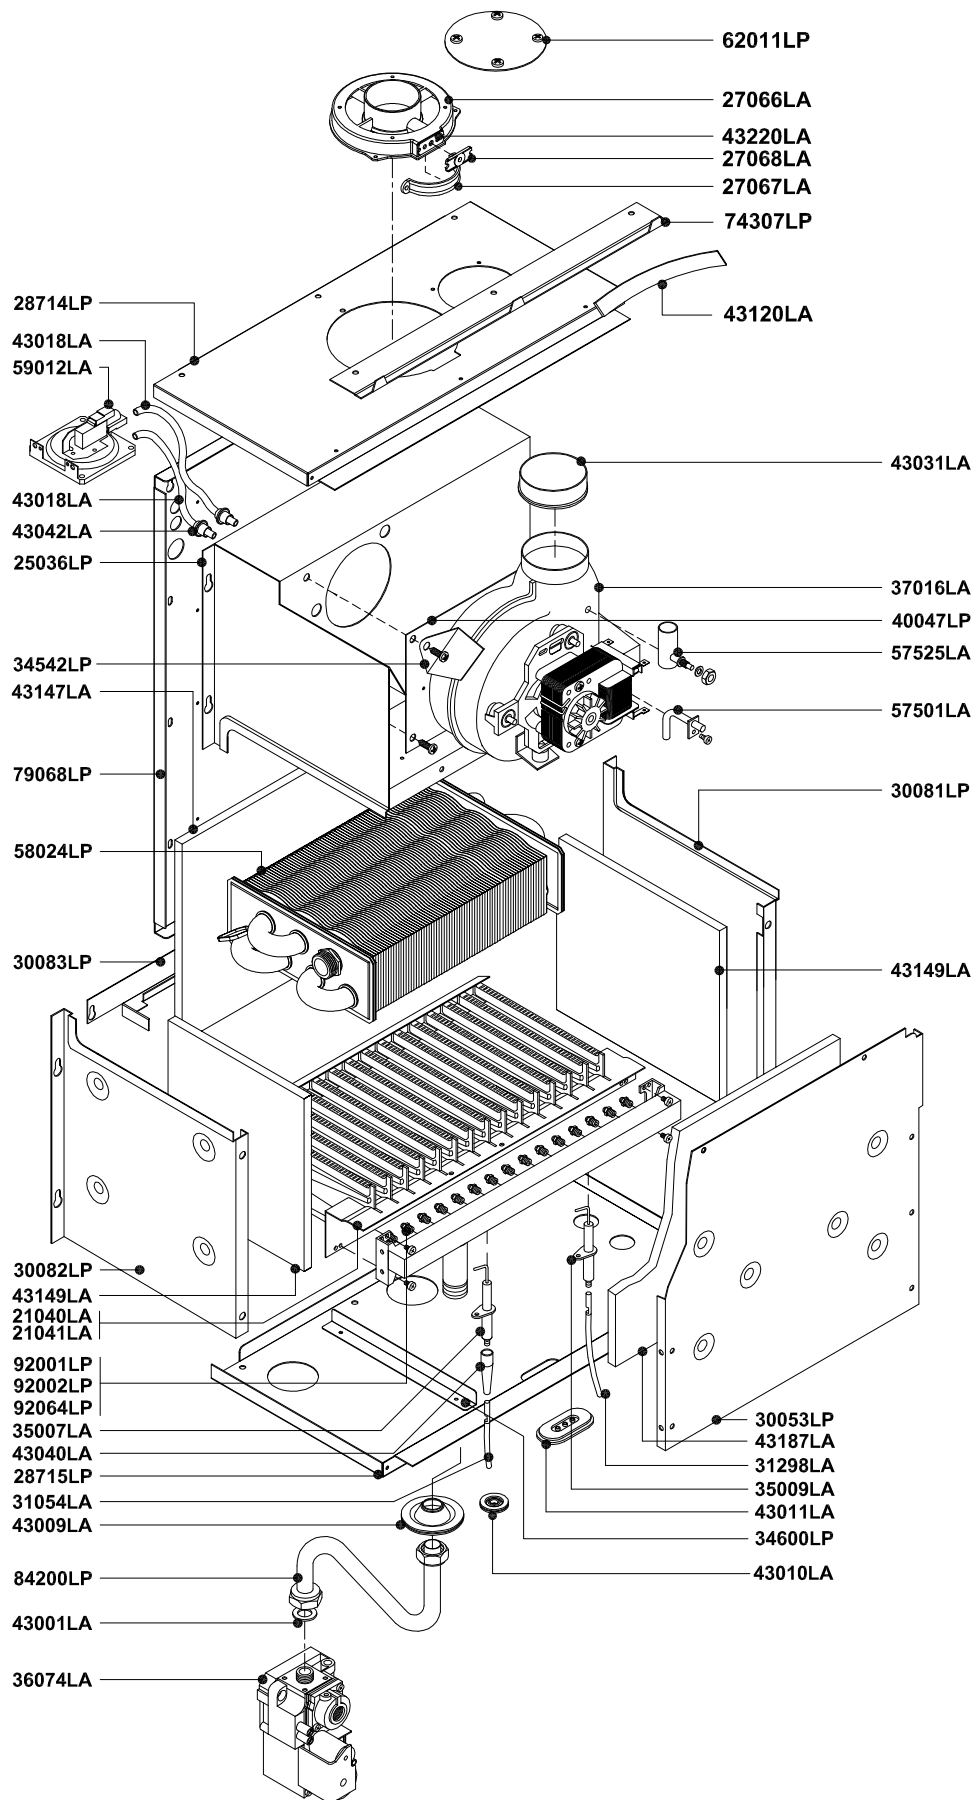

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto	Data: 12.12.08	A011A712E301 metano
		COMPONENTI IMPIANTO TERMICO	Scala: —	A011B712E301 G.P.L.
	Descrizione:	mod. RS 24 E/B	Ufficio: tecnico	gas città
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.: B0786_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, RIPRODURTA IN SISTEMI ELETTRONICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

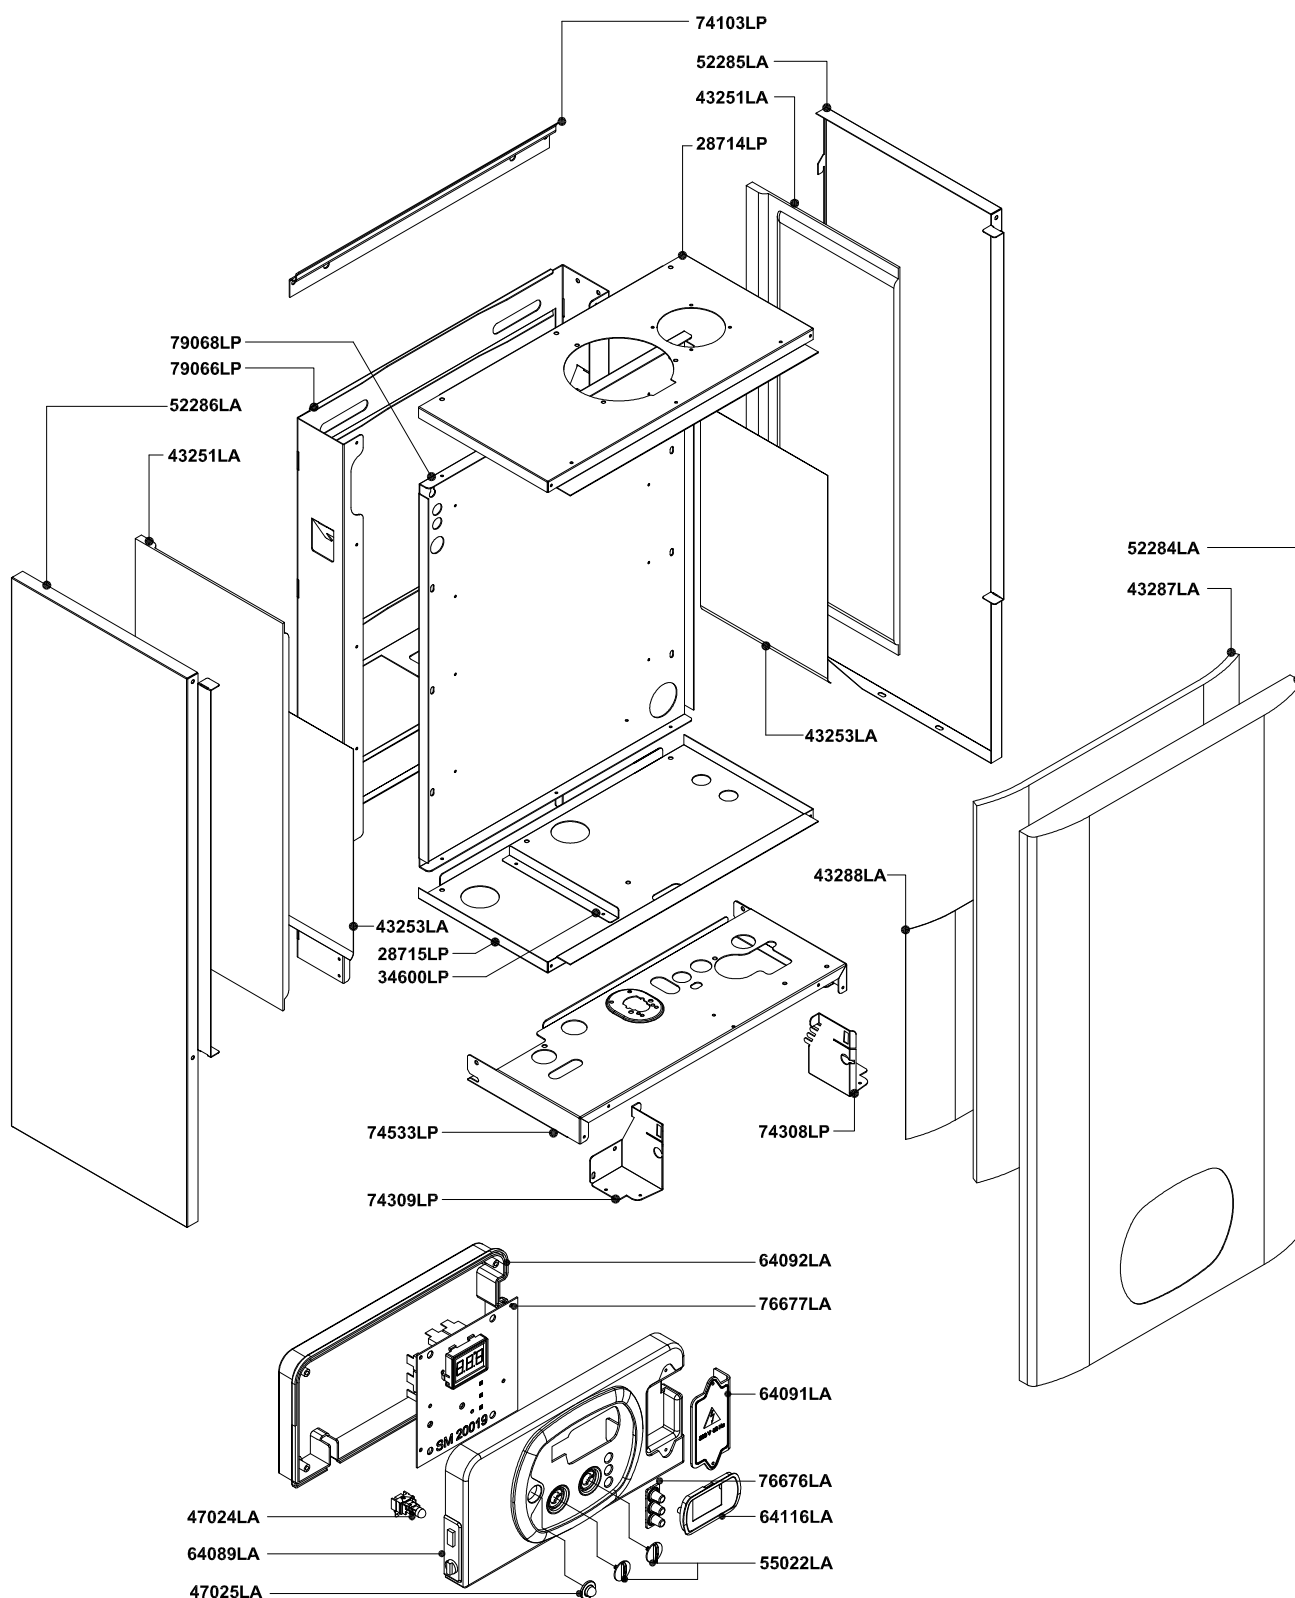

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E401 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	---	A011B712E401 G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO E MANTELLO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E/B		Controllato:		gasolio
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Approvato:		
			Scheda n.:	B0788_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

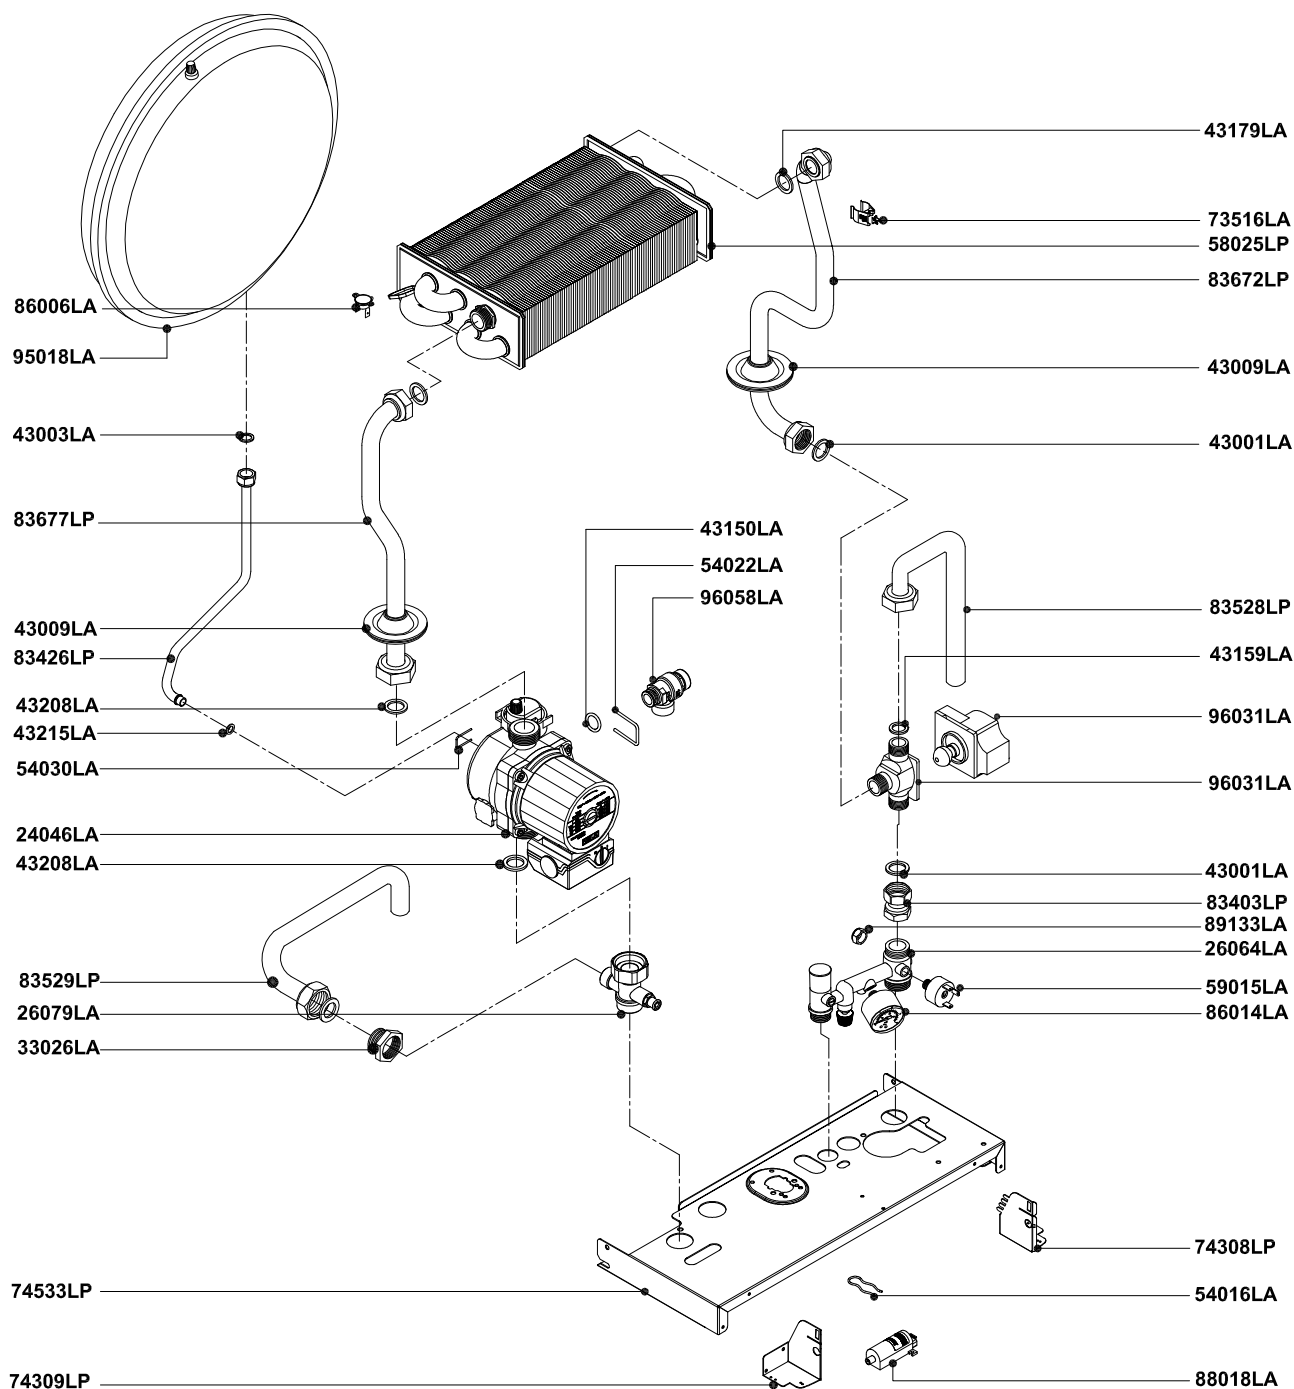


Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E401 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	—	A011B712E401 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0789_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

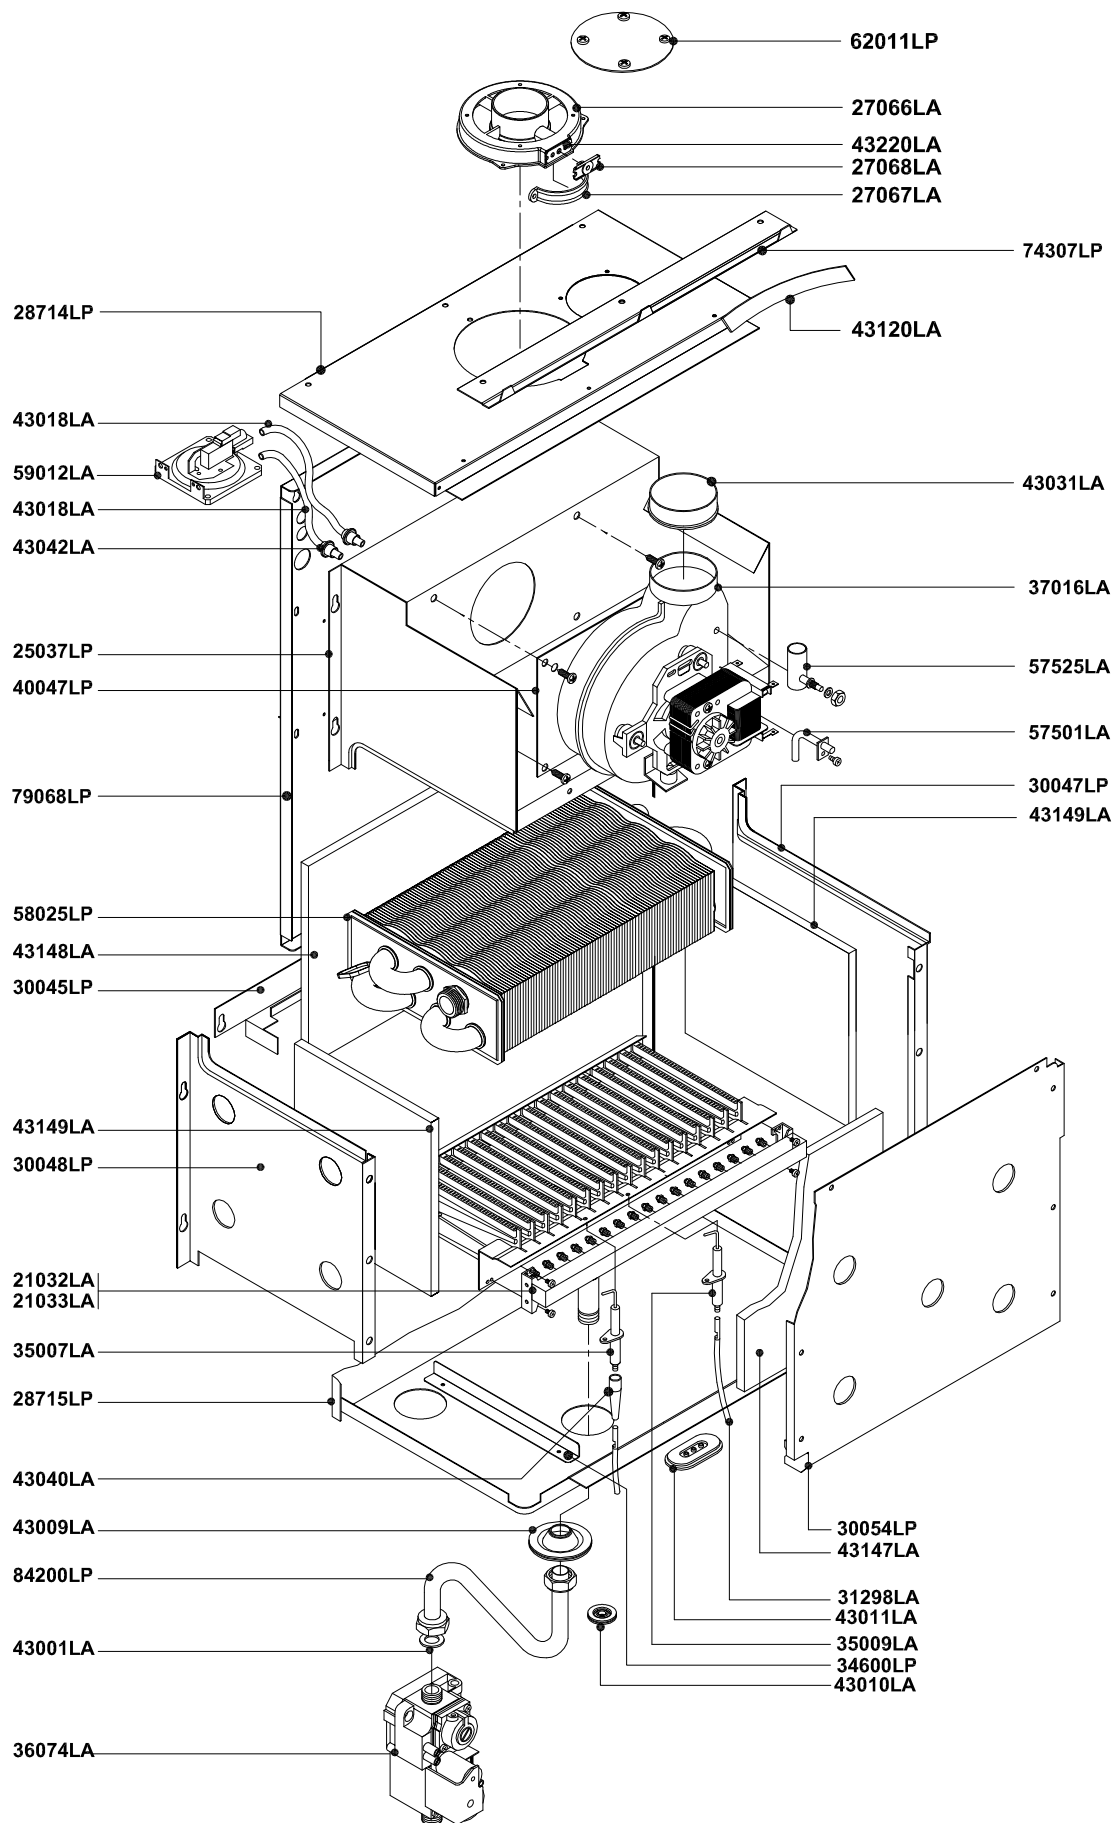

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data: 12.12.08	A011A712E401	metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala: —	A011B712E401	G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0790_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O E TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI ELETTRONICI, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

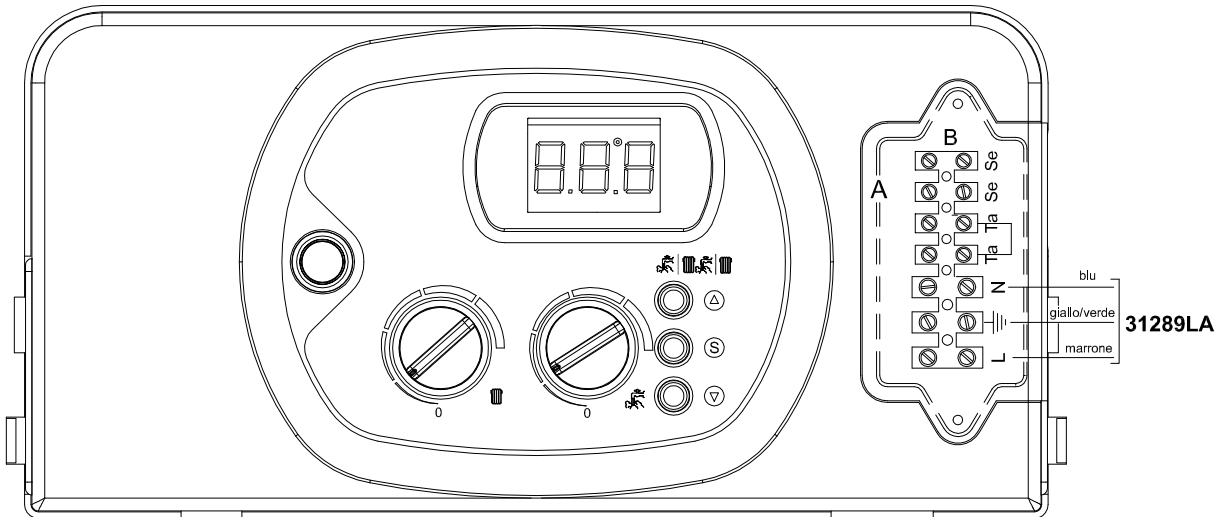



tecnologia nel calore dal 1959

Sede Legale Amministrativa e Stabilimento:

Via Pantanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU)

Tel. +39 0721 90791 - Fax. +39 0721 9079299

Email: tecnico@radiant.it – tecnico3@radiant.it - export@radiant.it

Internet: <http://www.radiant.it>

Dati tecnici e misure non sono impegnative. La ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta della Ditta.