



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esplso ricambi Caldaia murale con boiler remoto	Data:	13.01.09
	Descrizione:	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO	Scala:	tecnico
		mod. R 20 E/B	Disegnato:	
		camera aperta - accensione elettronica	Controllato:	
			Approvato:	
			Scheda n.:	B0391_AA2
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				

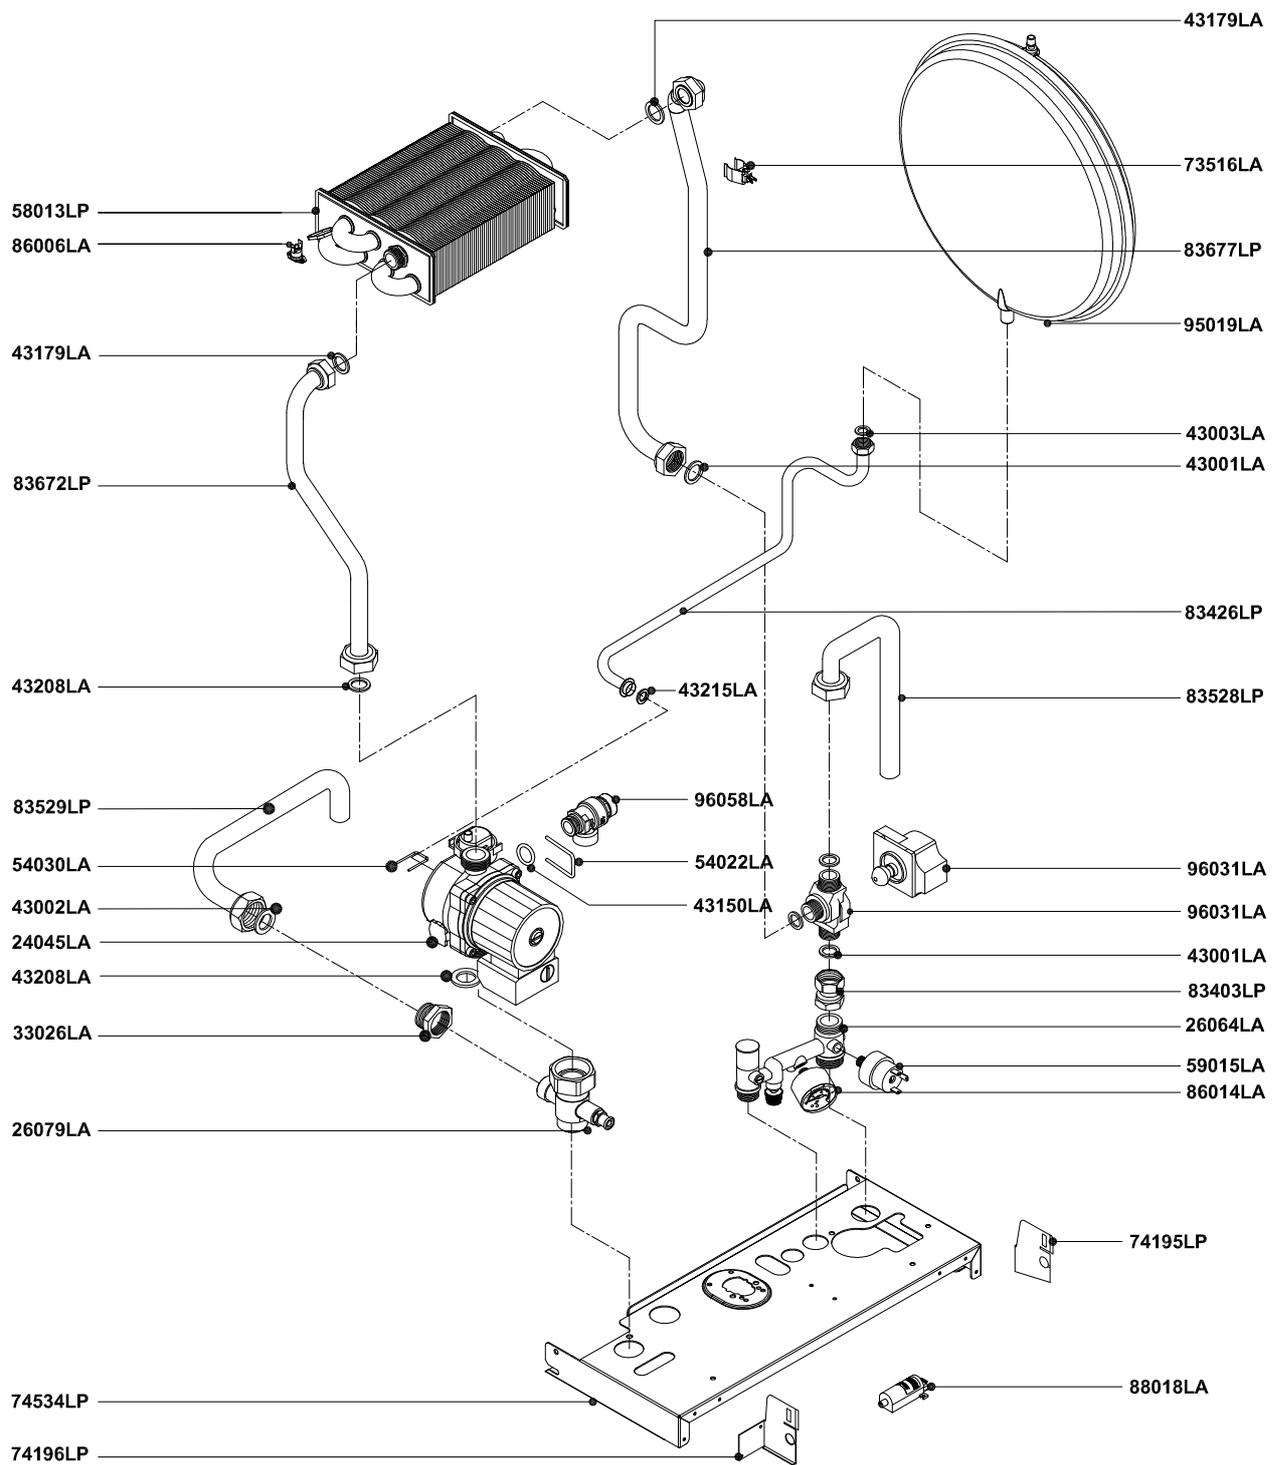


Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplosi ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Data:	13.01.09	A011A711C101 metano	
	Descrizione: mod. R 20 E/B camera aperta - accensione elettronica		Scala:		A011B711C101 G.P.L.	
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
		Approvato:		Scheda n.:	B0392_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

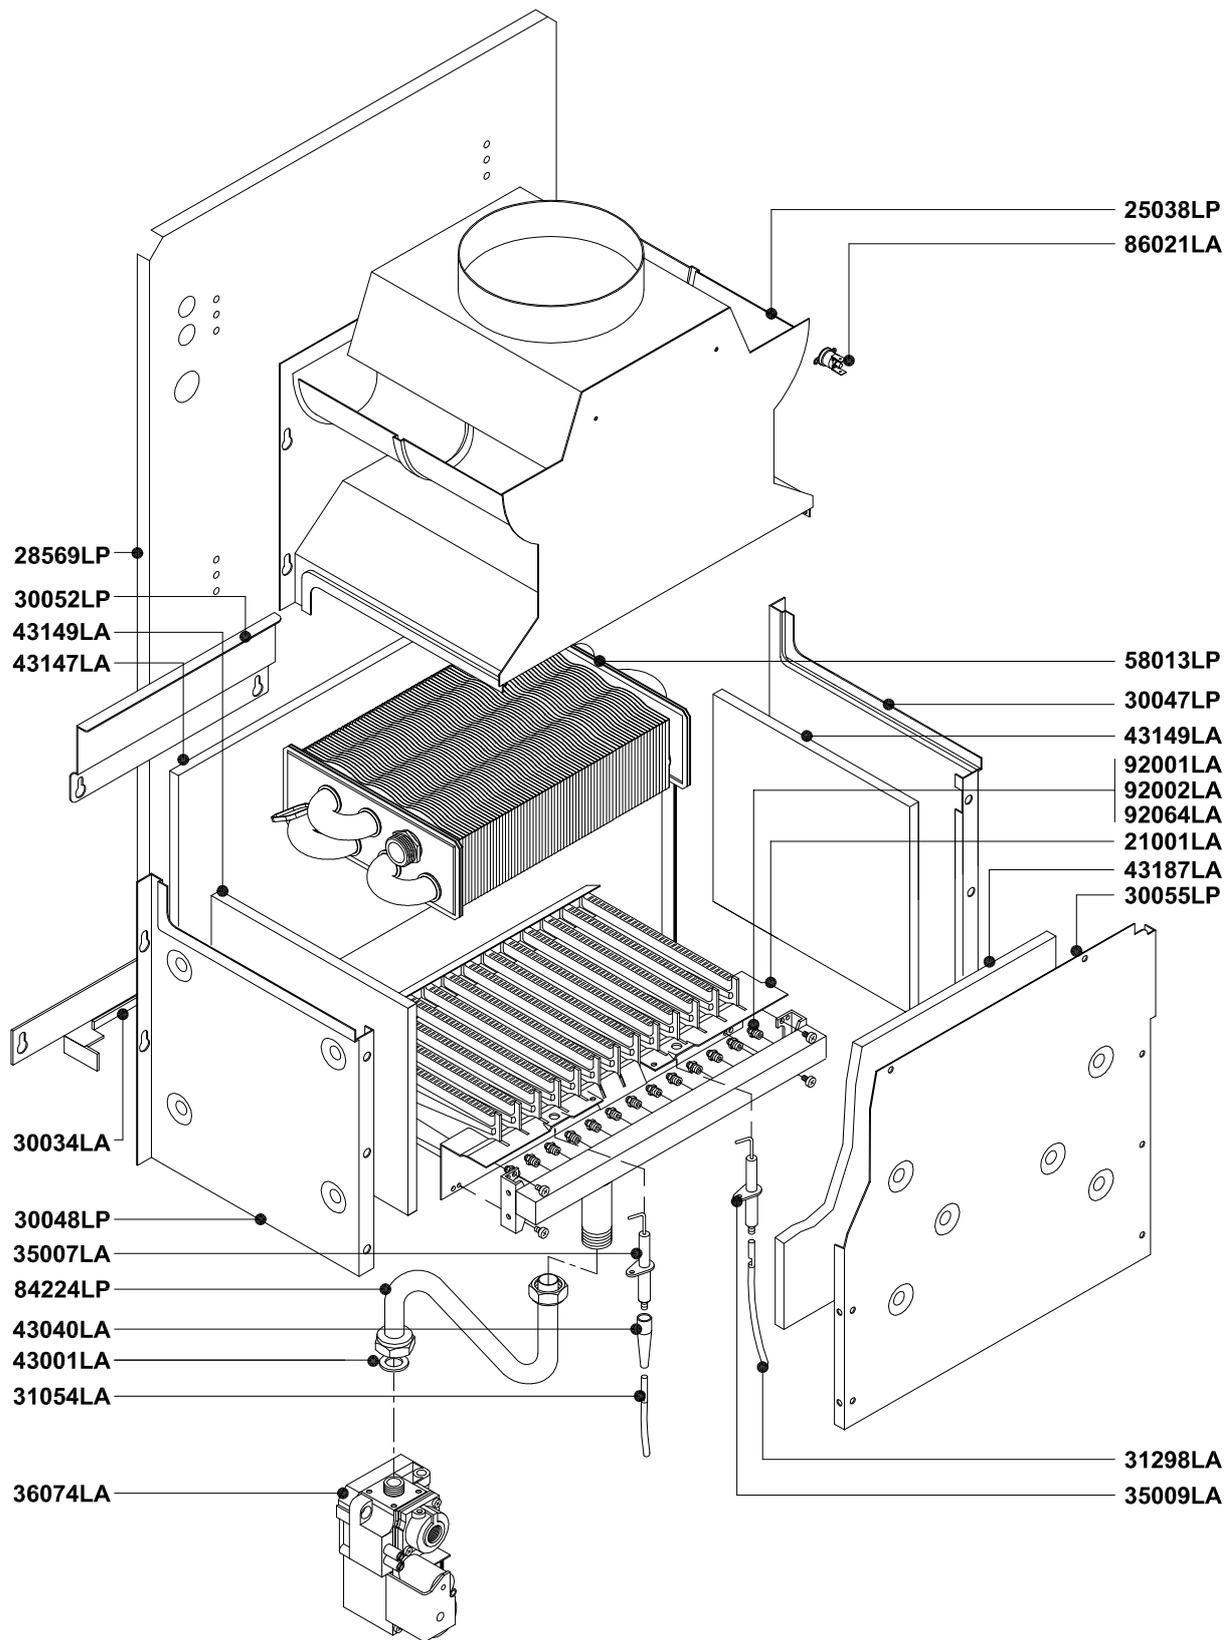


Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Data:	13.01.09	A011A711C101 metano	
	Descrizione: mod. R 20 E/B camera aperta - accensione elettronica		Scala:		A011B711C101 G.P.L.	
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
		Approvato:		Scheda n.:	B0393_AA2	


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

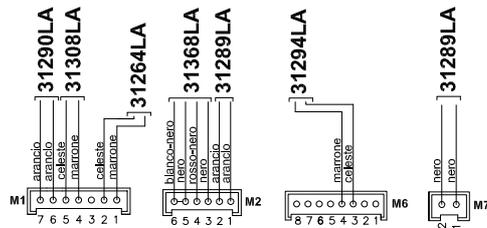


SCHEDA MBMC c/DISPLAY DIGITECH - SM20019
COD. 76677LA

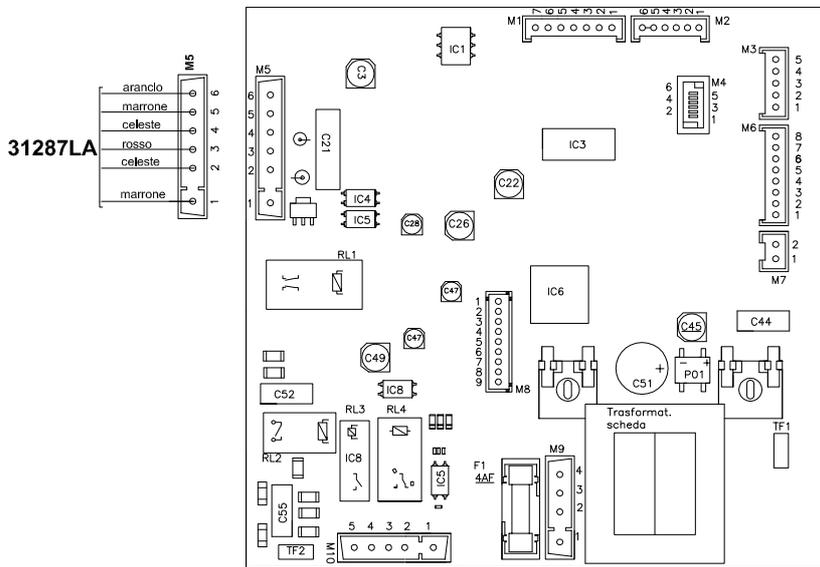



31287LA



31291LA



TRASFORMATORE
AC1 230VAC 25HZ COD. 88018LA

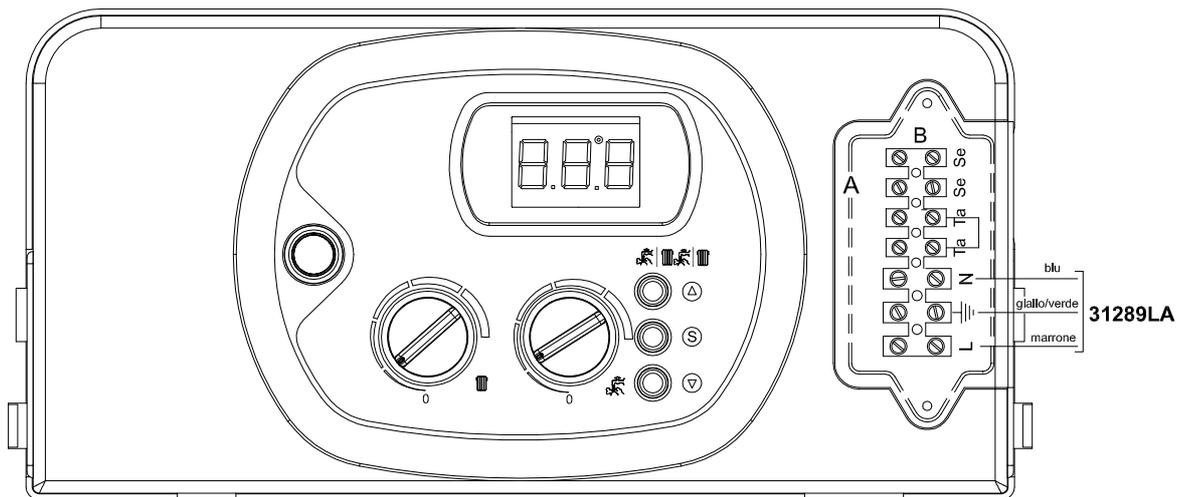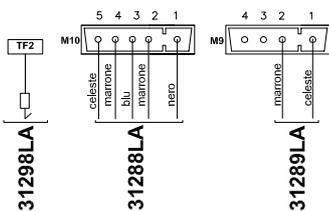

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: Esplosio ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO		
		Descrizione: mod. R 20 E/B camera aperta - accensione elettronica		
		Data: 13.01.09	A011A711C101	metano
		Scala:	A011B711C101	G.P.L.
		Ufficio: tecnico		gas città
		Disegnato:		aria prop.
		Controllato:		gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	B0394_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INVESTITIVE. LA DITTA SI PRESERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.