



tecnologia nel calore dal 1959

Esploso Ricambi per i modelli

SOLO RISCALDAMENTO

SOLO RISCALDAMENTO

<i>R 20 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	1
<i>R 24 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	5
<i>RS 20 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	9
<i>RS 24 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	13
<i>RS 30 E Digitech</i>	<i>pag.</i>	17

SOLO RISCALDAMENTO /B

<i>R 20 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	21
<i>R 24 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	25
<i>RS 20 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	29
<i>RS 24 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	33
<i>RS 30 E / B Digitech</i>	<i>pag.</i>	37

Rev.	Descrizione	Data

74103LP

79025LP

91061LA

52199LA

91062LA

52198LA

64092LA

76708LA

64091LA

76676LA

64116LA

55022LA

47024LA


64089LA

47025LA

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	Codice n.:	A011A111C101 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO Descrizione: mod. R 20 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Scala:	—		A011B111C101 G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	B0407_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data

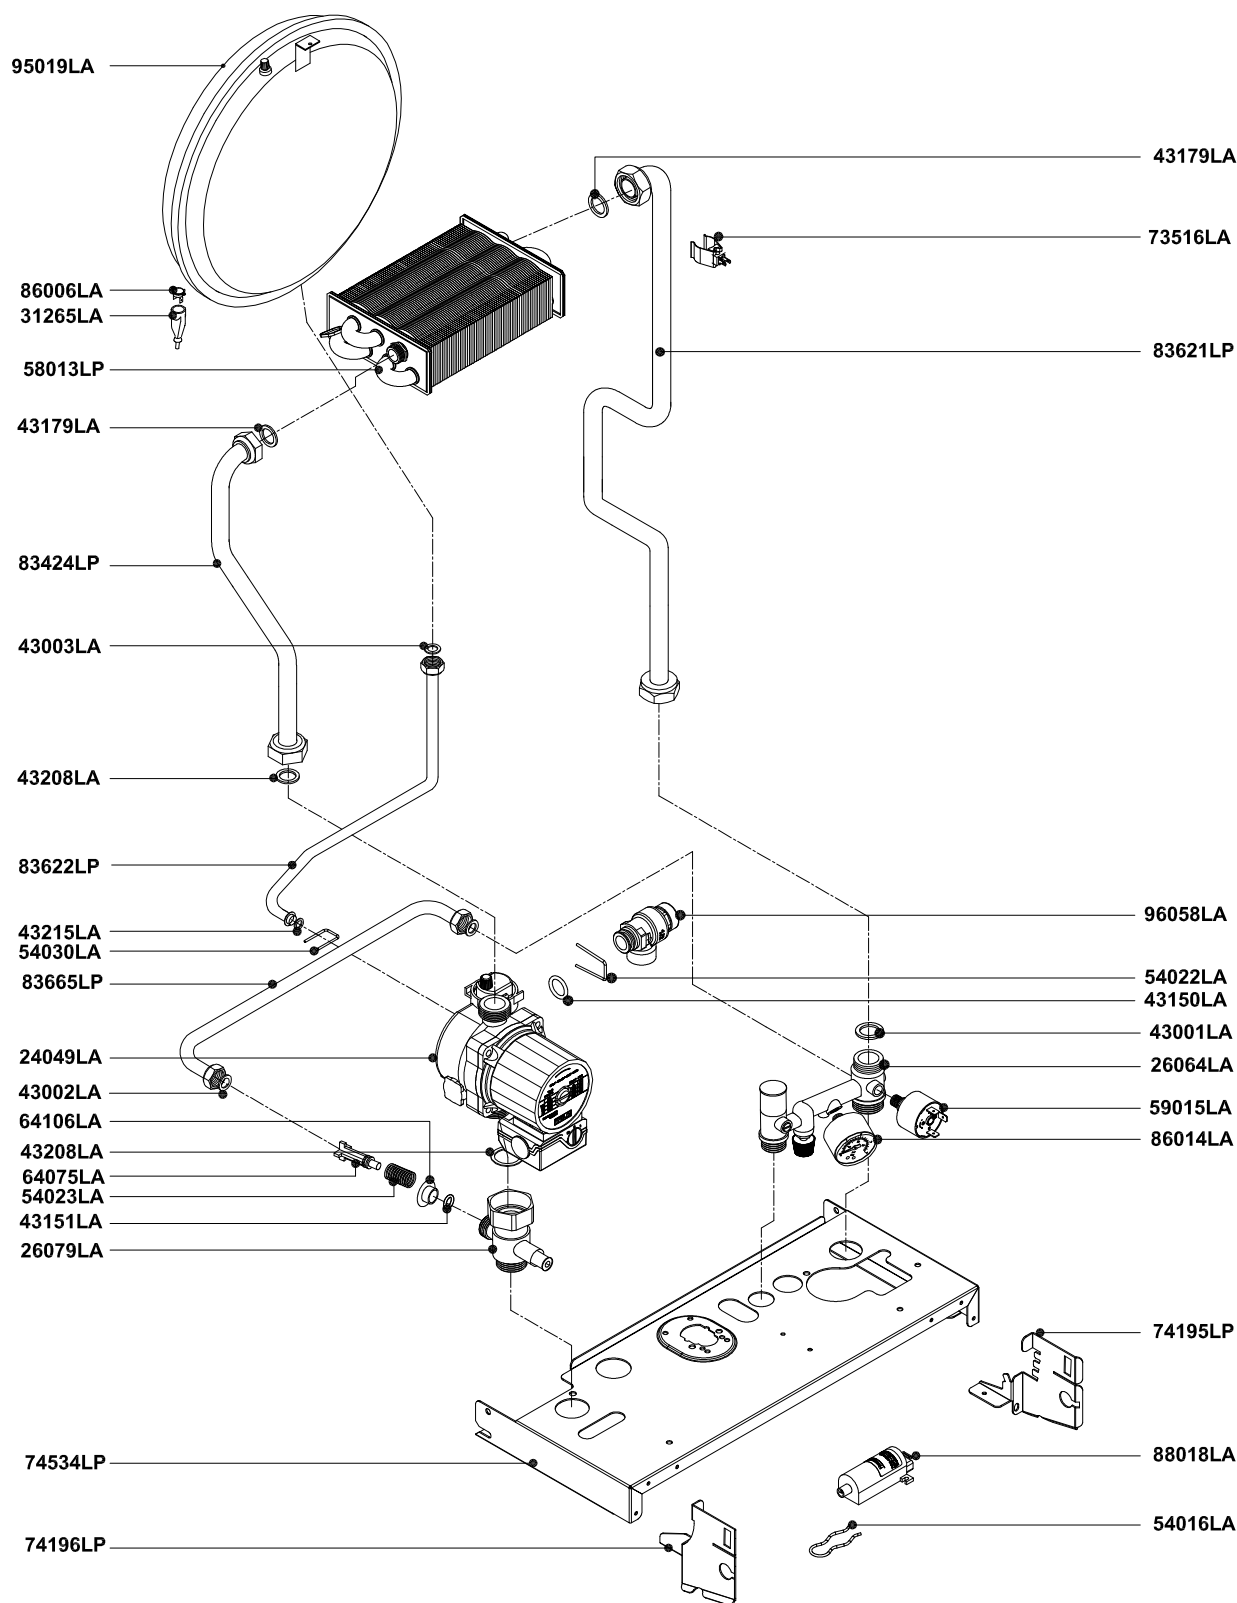

Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	Codice n.:	A011A111C101	metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Scala:	—		A011B111C101	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
			Disegnato:				aria prop.
	Descrizione:		Controllato:				gasolio
			Approvato:			Scheda n.:	B0408_AA2
mod. R 20 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>							
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.							

Rev.

Descrizione

Data



25038LP
86021LA
74235LP
58013LP
30047LP
43149LA
92001LA
92002LA
92064LA
21001LA
43187LA
30055LP
31298LA
35009LA
28569LP
30052LP
43149LA
43147LA
30034LA
30048LP
35007LA
84200LP
43040LA
43001LA
31054LA
36074LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		
		COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		
	Descrizione:	mod. R 20 E		
		<i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		
		Data: 05.12.08	A011A111C101	metano
		Scala: —	A011B111C101	G.P.L.
		Ufficio: tecnico		gas città
		Disegnato:		aria prop.
		Controllato:		gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	B0409_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

3

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

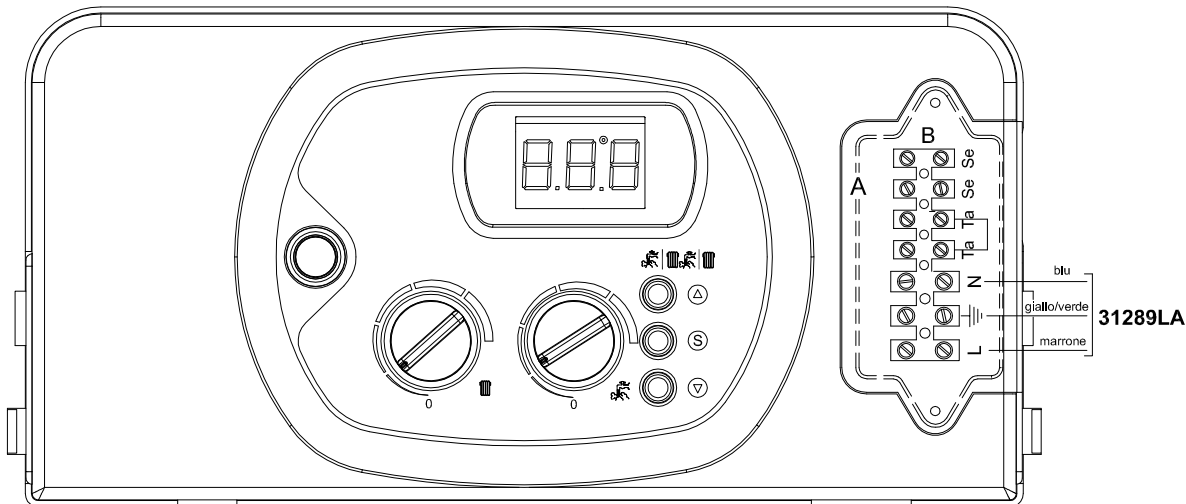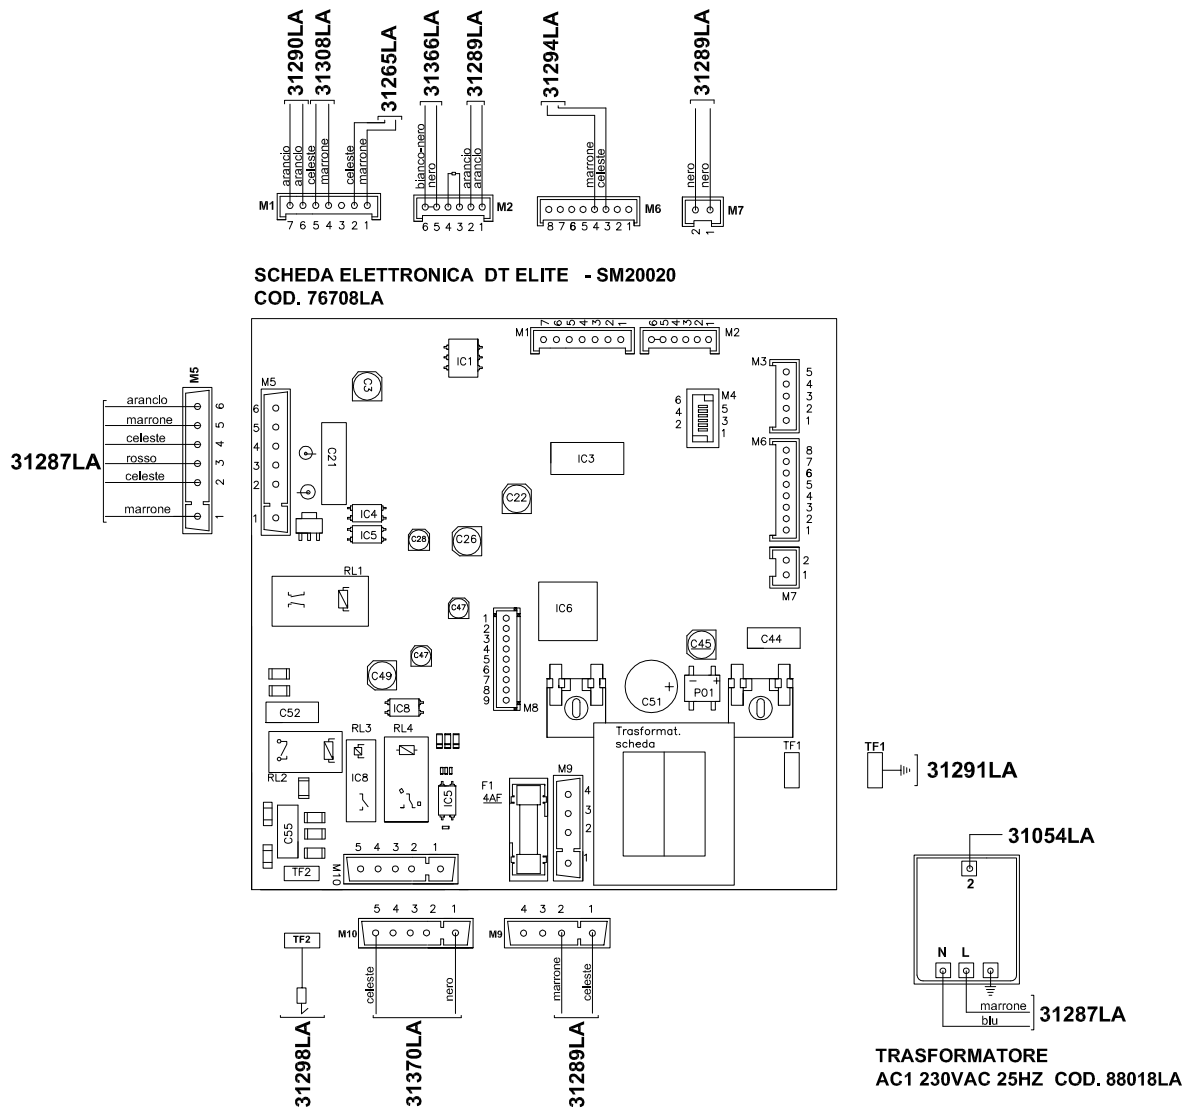

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Data:	05.12.08	A011A111C101 metano
		COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Scala:	—	A011B111C101 G.P.L.
	Descrizione:	mod. R 20 E	Ufficio:	tecnico	gas città
		camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica	Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, NEGOZIATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.			Approvato:	Scheda n.:	B0410_AA2

Rev.	Descrizione	Data

74103LP

79025LP

91061LA

52199LA

91062LA

52198LA

64092LA

76708LA

64091LA

76676LA

64116LA

55022LA

47024LA


64089LA

47025LA

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploro ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO Descrizione: mod. R 24 E camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica		Data:	05.12.08	A011A111C301	metano
			Scala:	—	A011B111C301	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	B0411_AA2


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

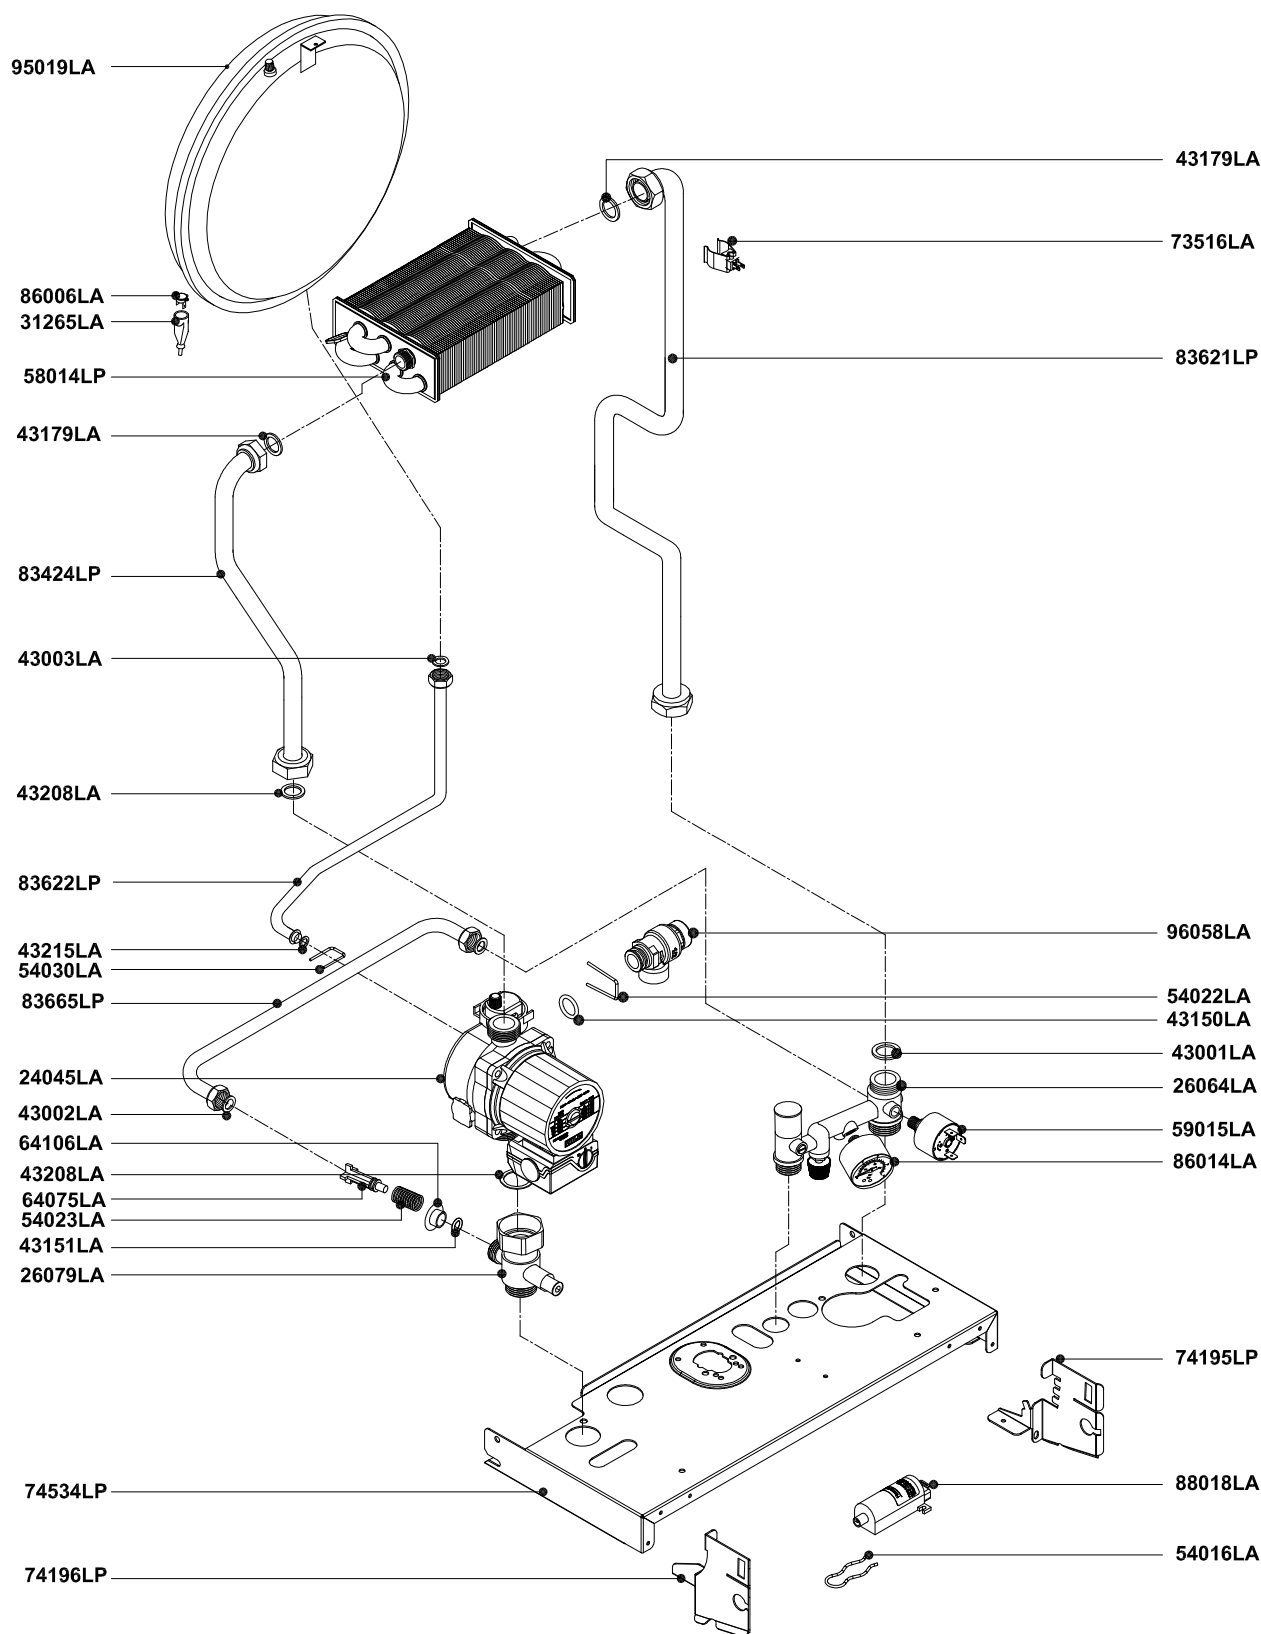


Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data: 05.12.08	A011A111C301	metano
		Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Scala: —	A011B111C301	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		mod. R 24 E	Controllato:		gasolio
		camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0412_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGLIORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

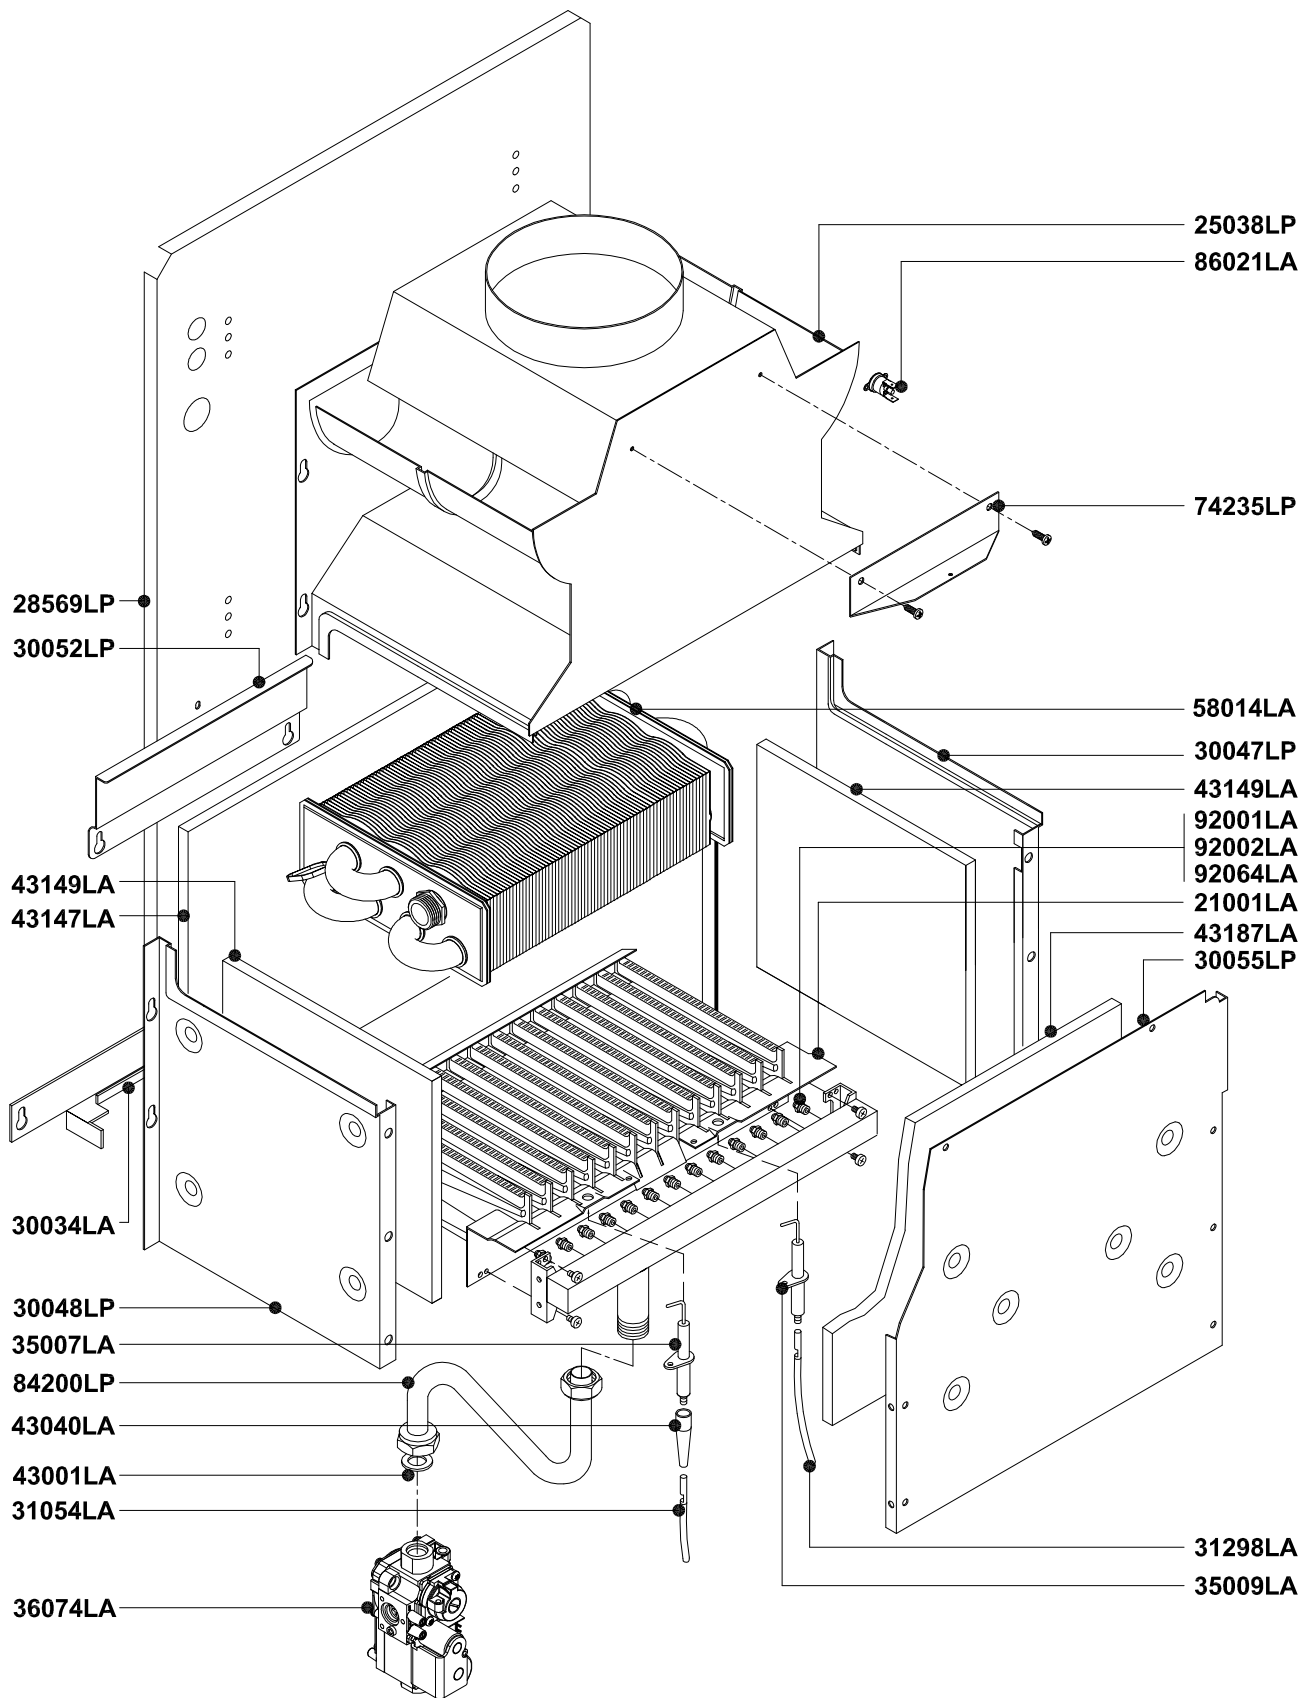


Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	Codice n.:	A011A111C301	metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Scala:	—		A011B111C301	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
	Descrizione:		Disegnato:		Scheda n.:		aria prop.
	mod. R 24 E <i>camera aperta - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Controllato:				gasolio
		Approvato:				B0413_AA2	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI INFORMATICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.							

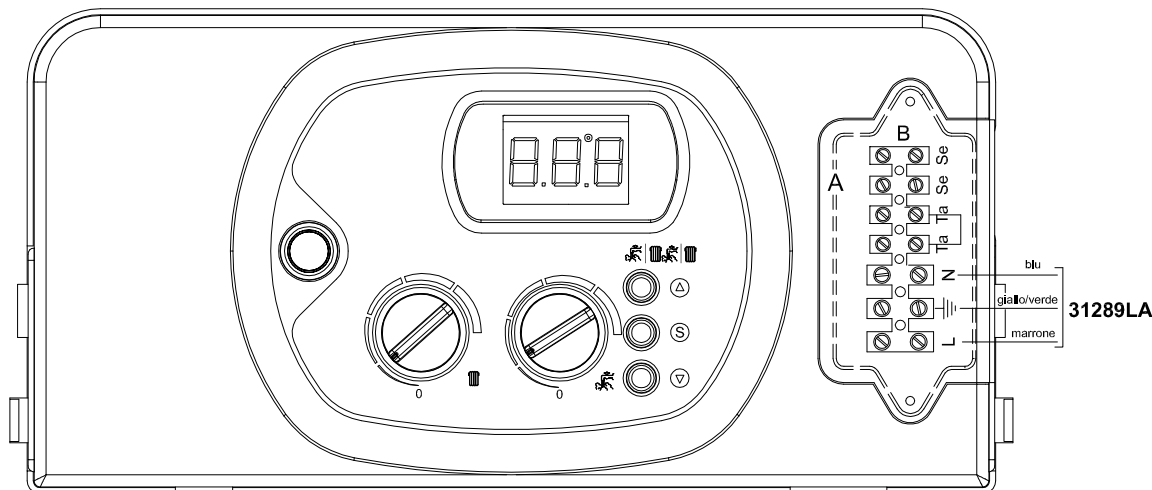

Rev.	Descrizione	Data
74223LP 79071LP 28689LP 28651LP 52255LA 79069LP 79070LP 52277LA 43243LA 52276LA 43289LA 43249LA 34565LP 28690LP 74380LP 74532LP 43244LA 74381LP 43290LA 64092LA 76708LA 64091LA 76676LA 64116LA 55022LA 47024LA 64089LA 47025LA		


Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala:	
	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Ufficio:	tecnico
	Descrizione:		Disegnato:	
	mod. RS 20 E		Controllato:	
camera stagna - accensione elettronica		Approvato:	Scheda n.: B0525_AA3	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.				

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

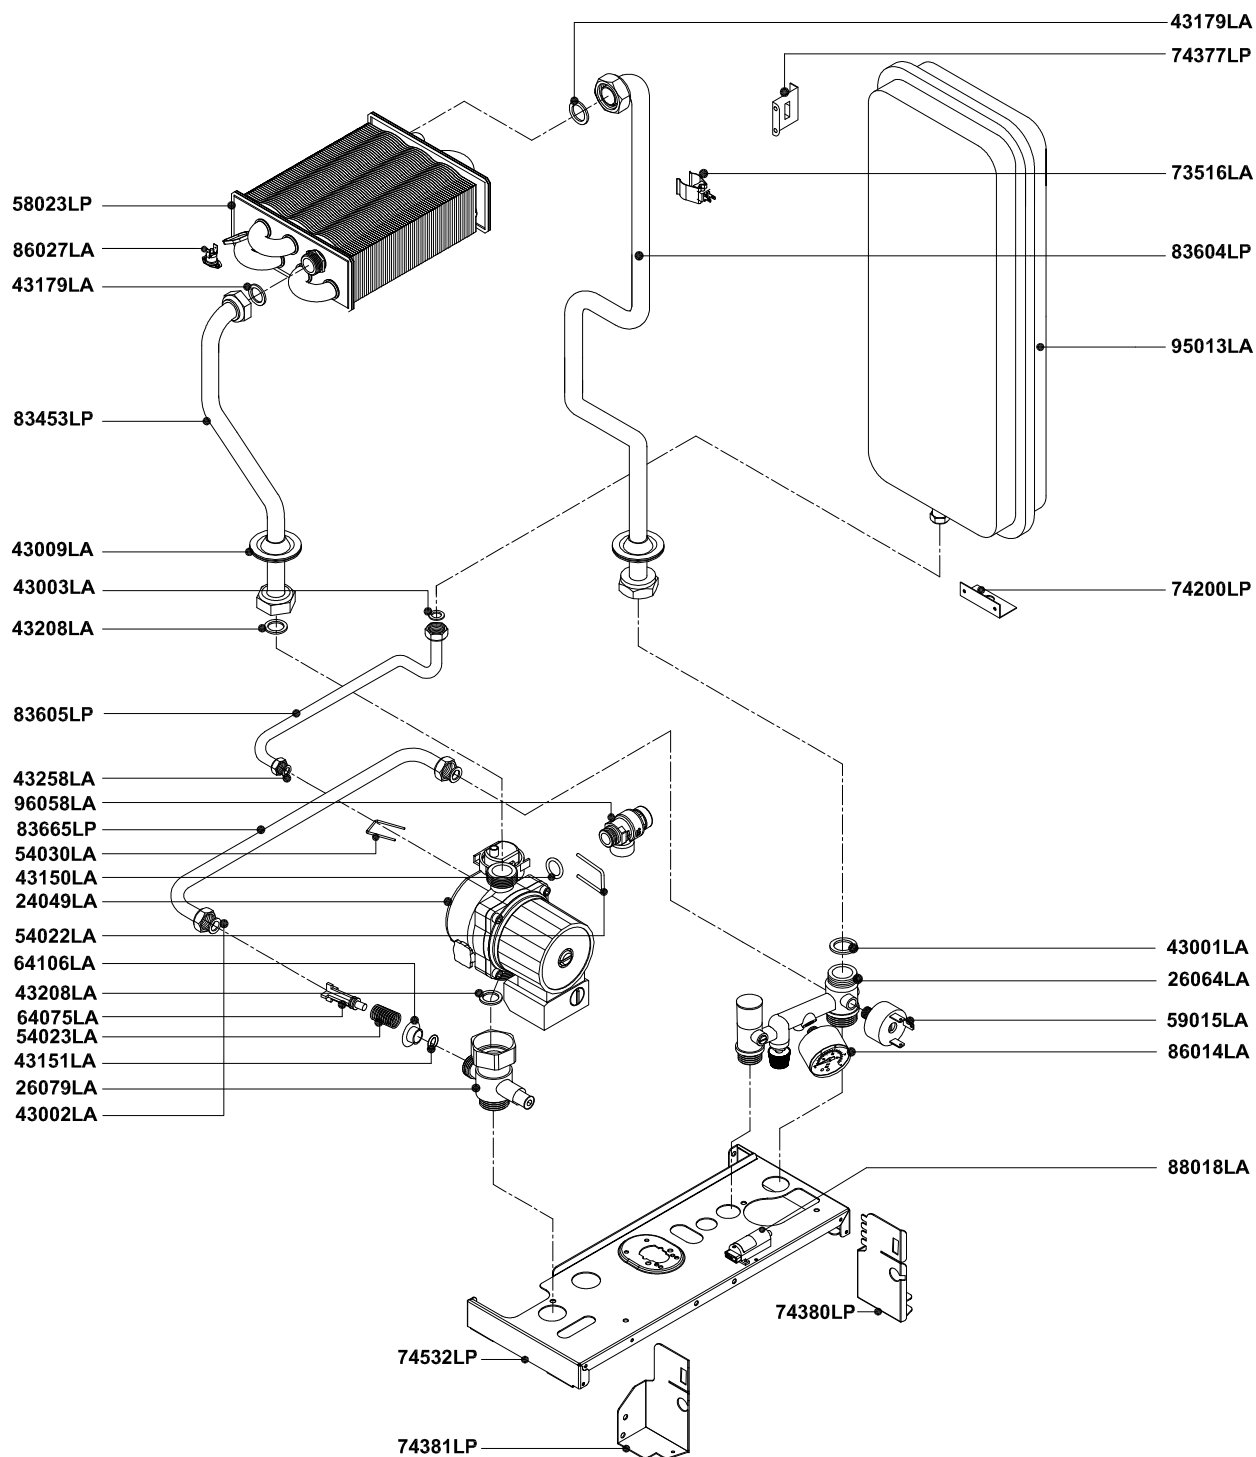

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 05.12.08	A011A112E101	metano
		Descrizione:	Scala:	A011B112E101	G.P.L.
Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI IMPIANTO IDRICO			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
mod. RS 20 E <i>camera stagna - accensione elettronica</i>			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	B0526_AA3
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

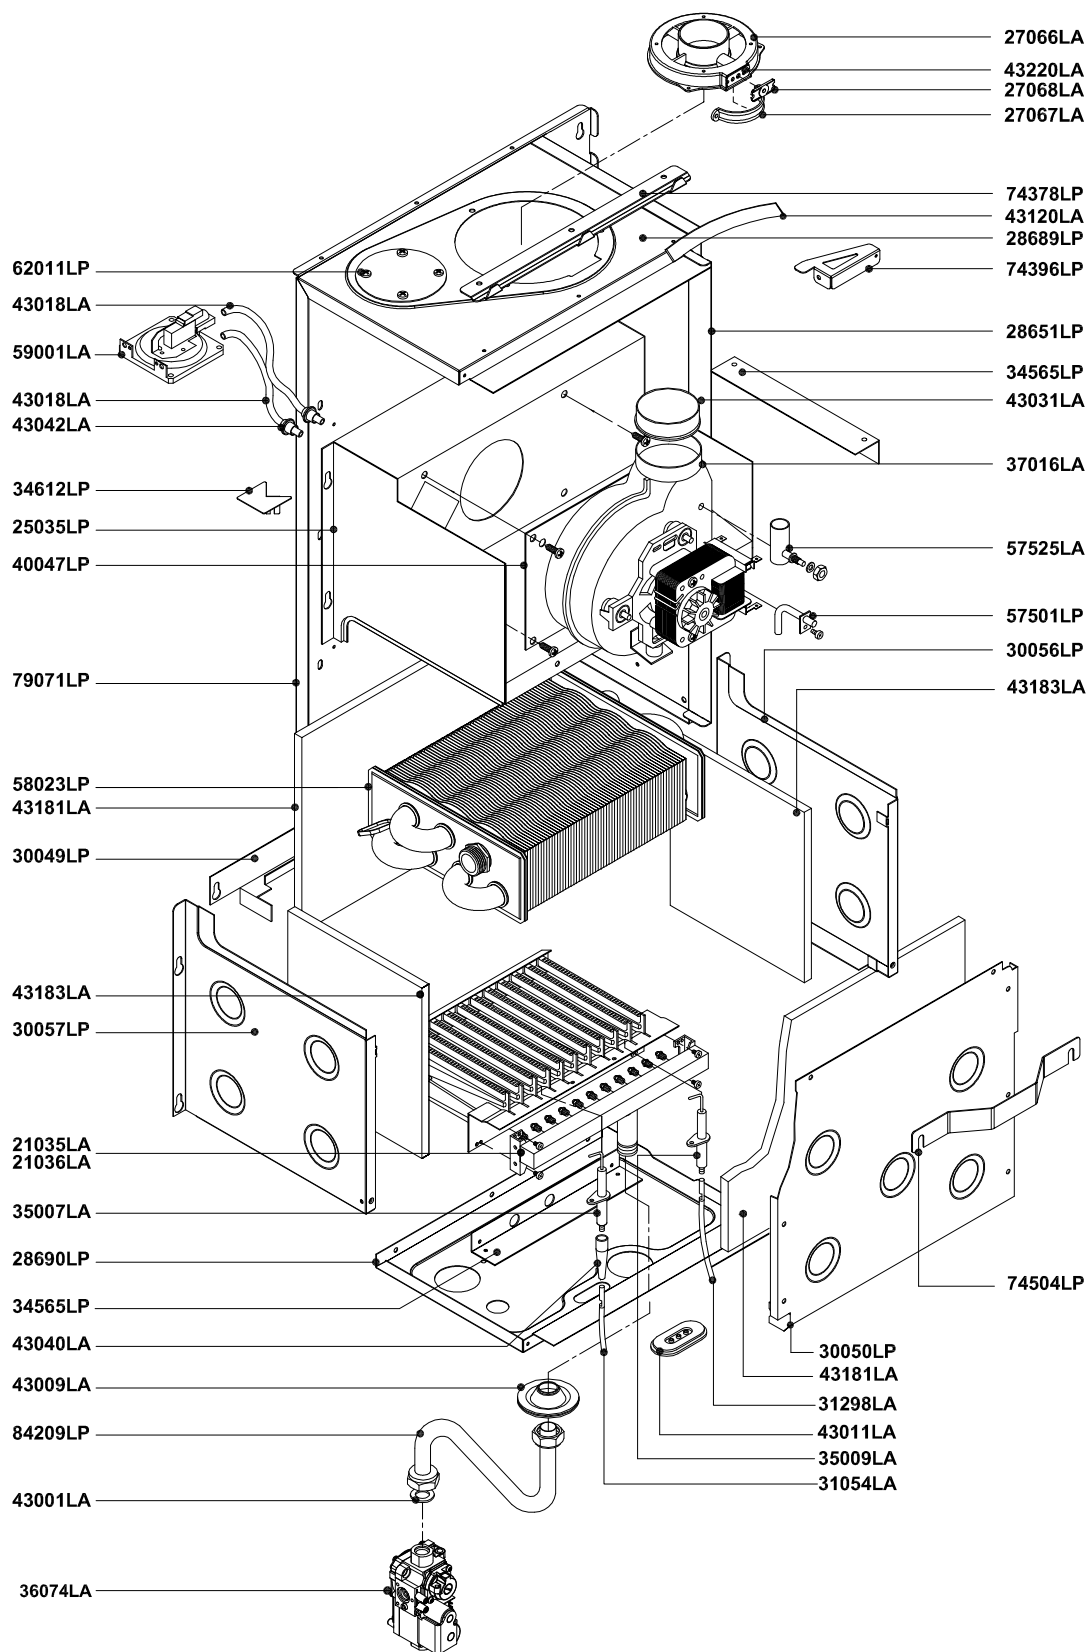



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	05.12.08	A011A112E101
	Esploro ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala:		A011B112E101
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio:	tecnico	
	Descrizione:		Disegnato:		
	mod. RS 20 E		Controllato:		
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
				Scheda n.:	B0527_AA3

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


31287LA

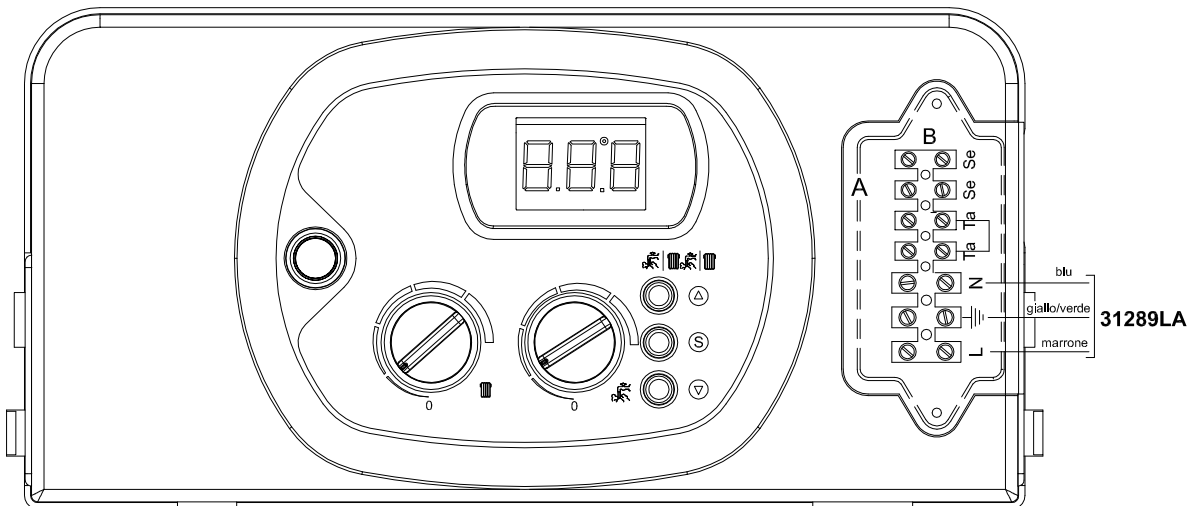

12

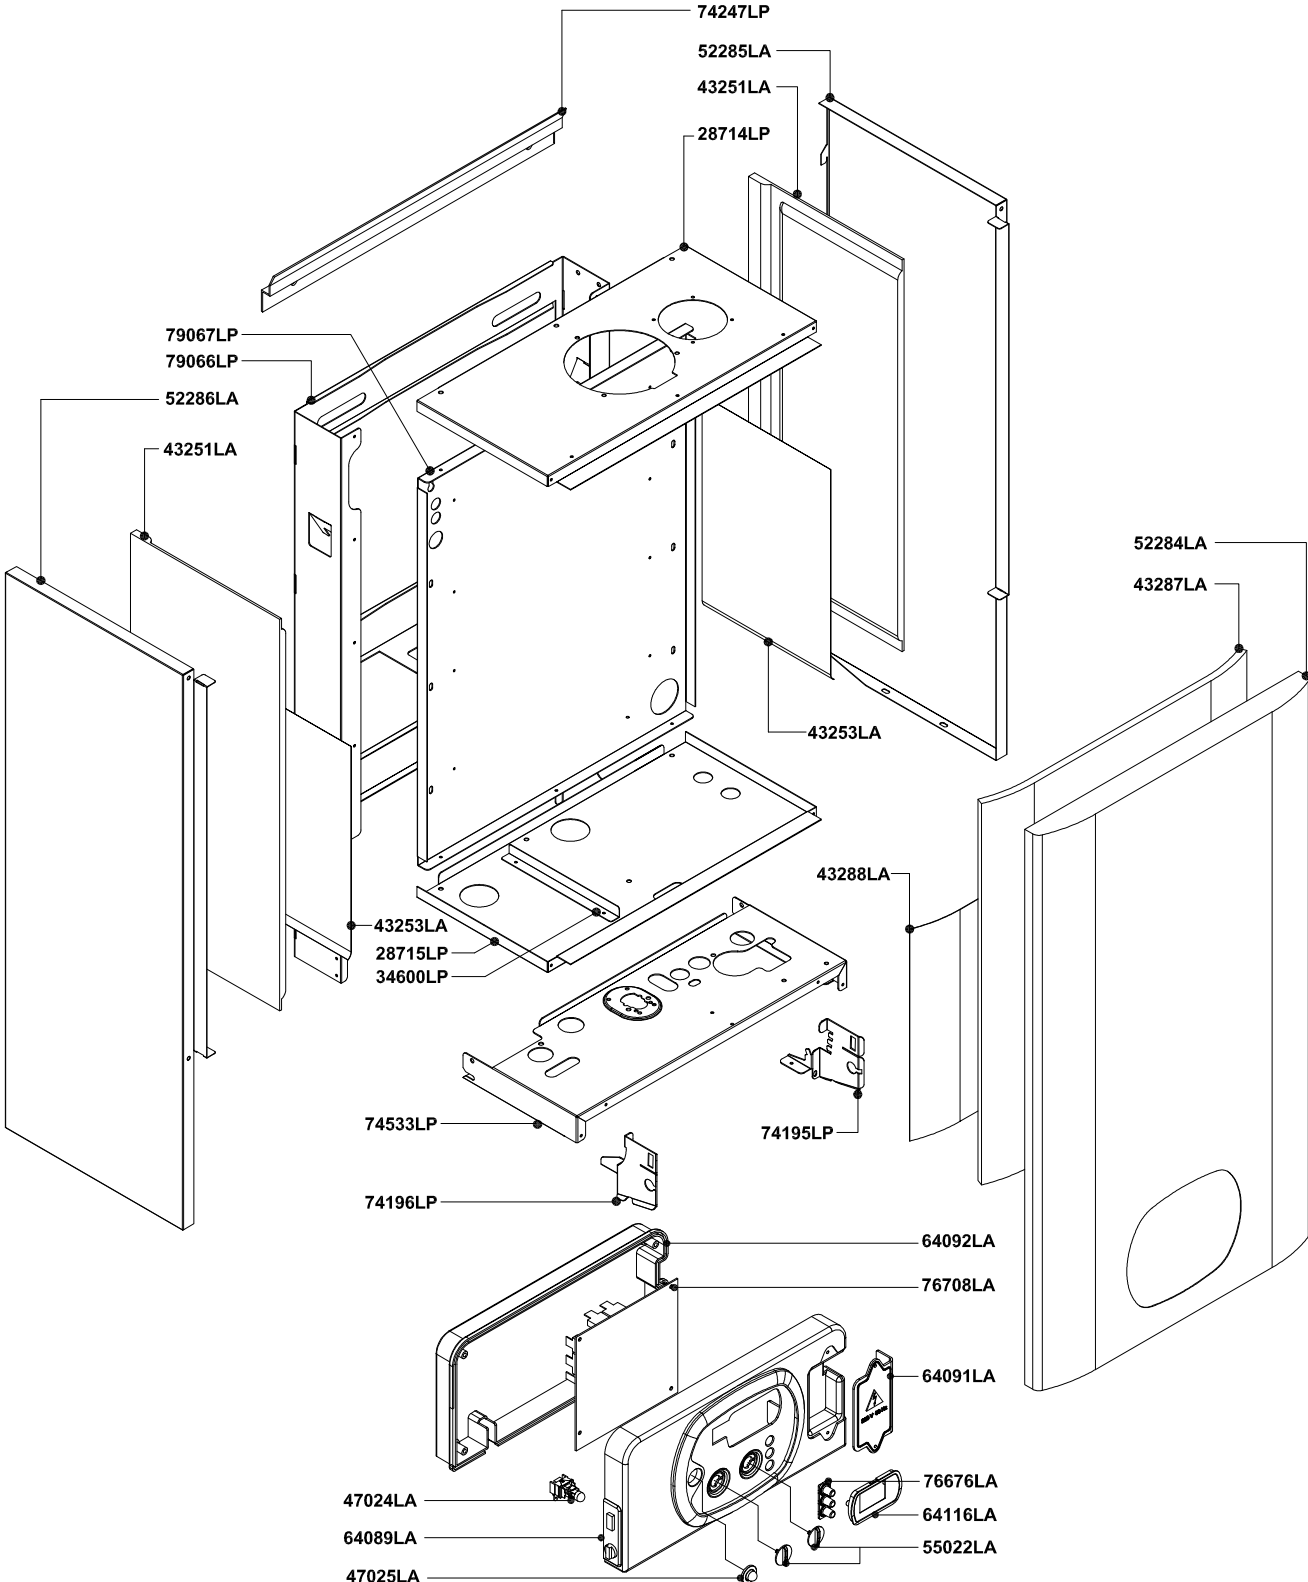Rev.	Descrizione	Data				
						
Pos.	Codice	Descrizione	U.M.		Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Data:	05.12.08	A011A112E301 metano	
	Descrizione: mod. RS 24 E <i>camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>		Scala:	—	A011B112E301 G.P.L.	
			Ufficio:	tecnico	gas città	
			Disegnato:		aria prop.	
			Controllato:		gasolio	
			Approvato:	Scheda n.:		
				B0541_AA2		
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

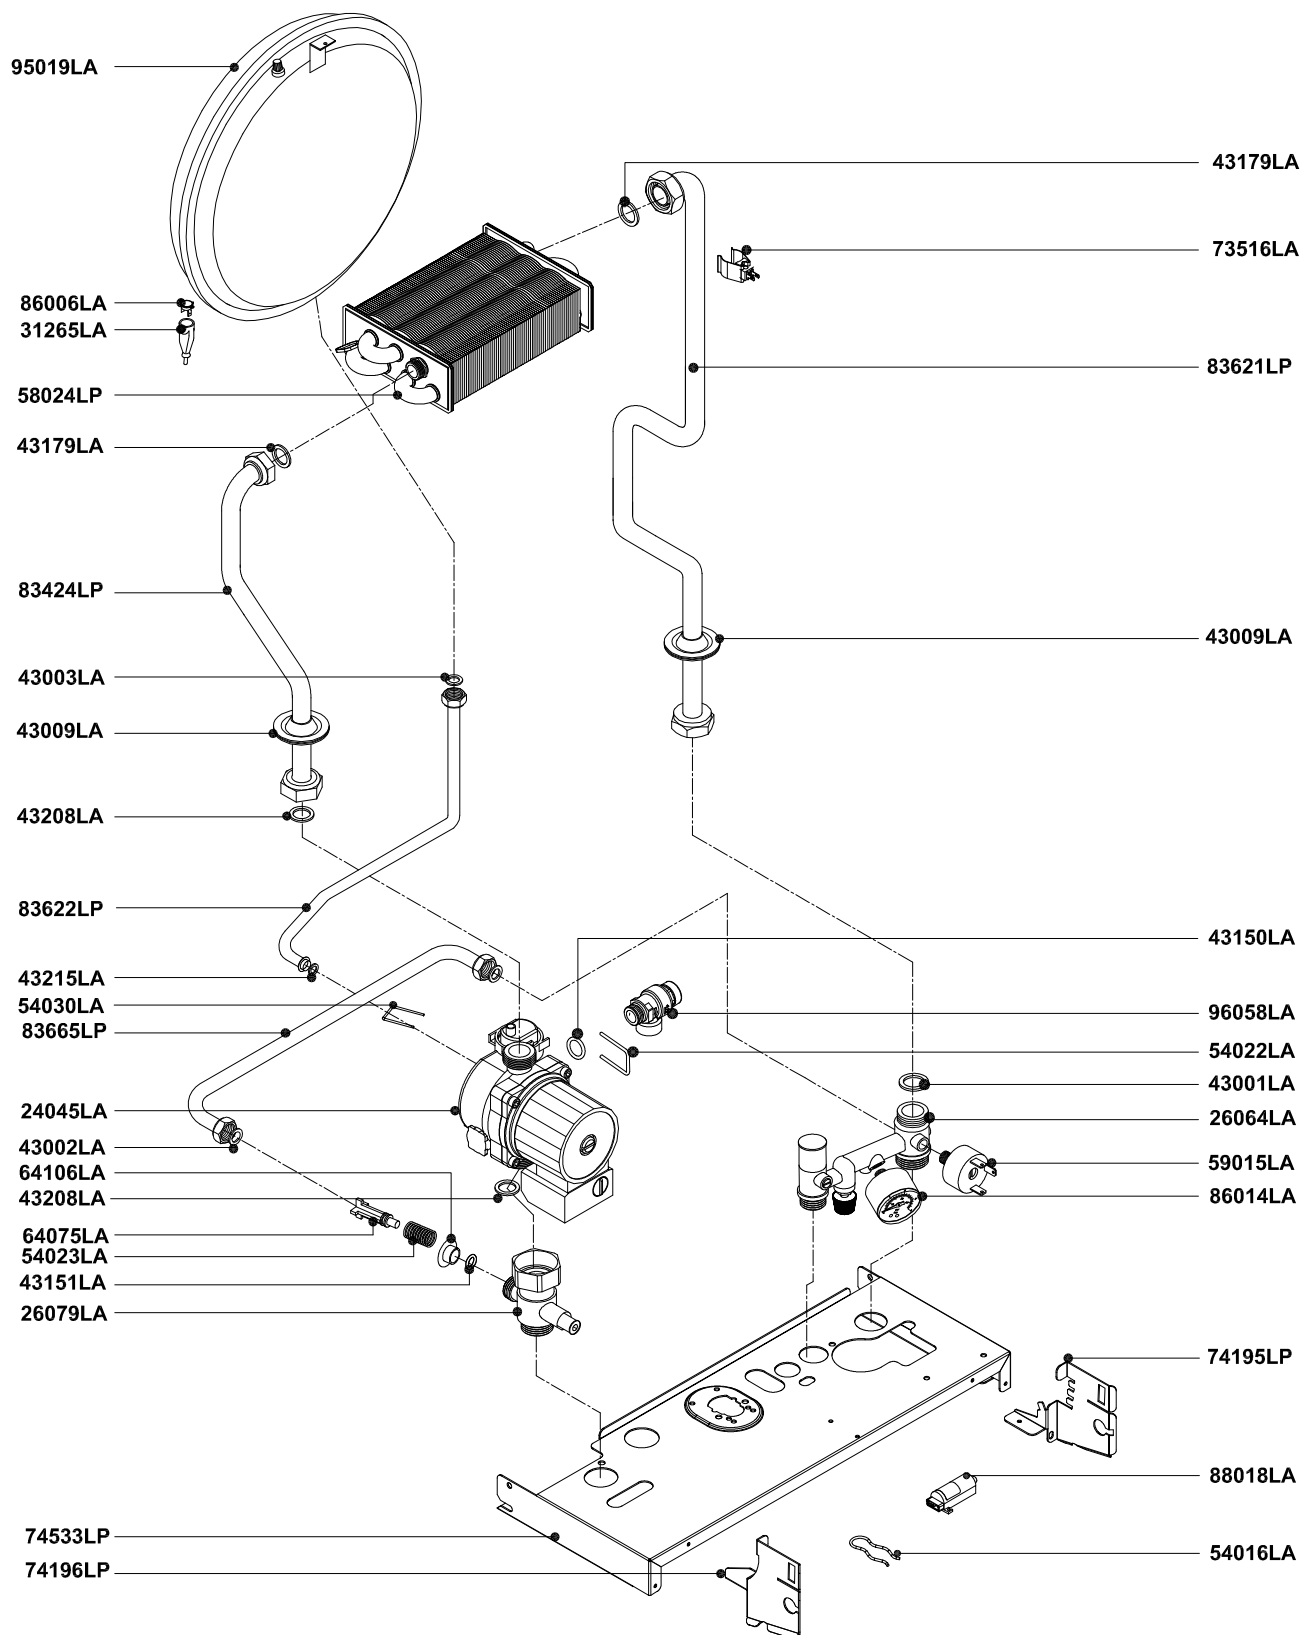

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto:	Data: 05.12.08	A011A112E301	metano
		Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Scala: —	A011B112E301	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		mod. RS 24 E	Controllato:		gasolio
		<i>camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>	Approvato:	Scheda n.: B0542_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVECIATA IN SISTEMI DIGITALE, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

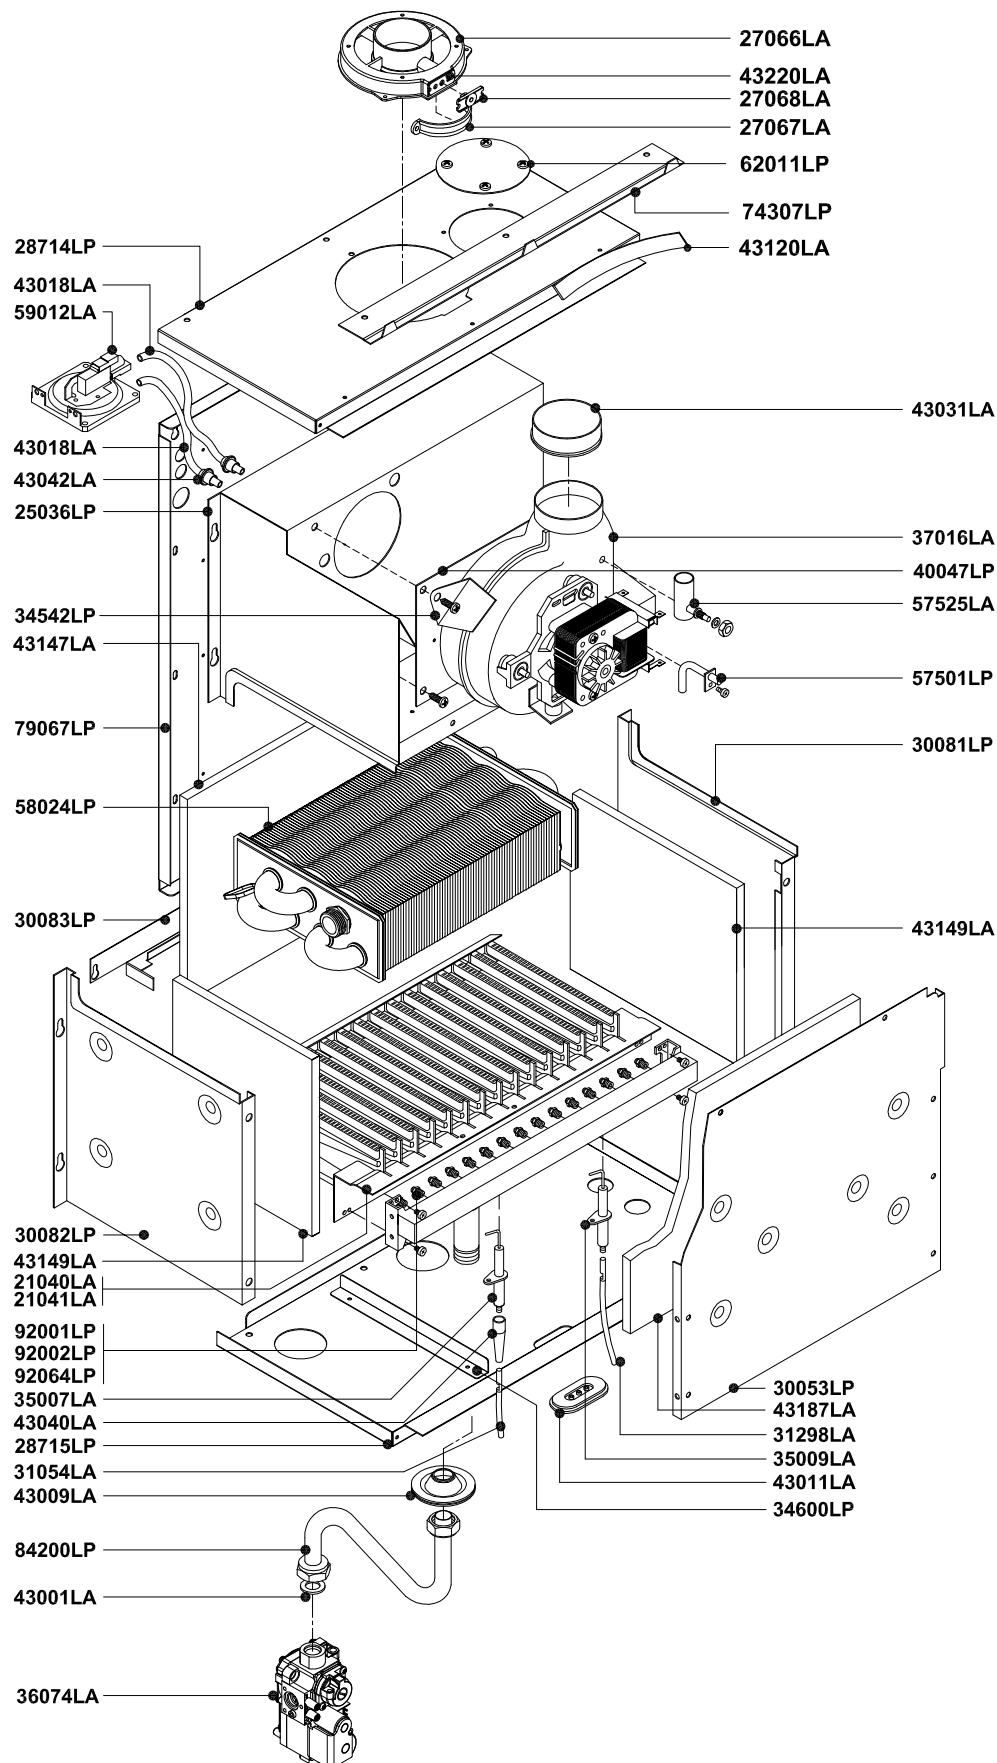

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data: 05.12.08	A011A112E301 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala: —	A011B112E301 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio: tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:	aria prop.
	mod. RS 24 E		Controllato:	gasolio
		camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.: B0543_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGLI CRIZIATI IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

SCHEMA ELETTRICA DT ELITE - SM20020
COD. 76708LA

Rev.

Descrizione

Data

74247LP

52285LA

43251LA

28714LP

79068LP

79066LP

52286LA

43251LA

52284LA

43287LA

43253LA

43288LA

43253LA

28715LP

34600LP

74533LP

74196LP

74195LP

64092LA

76708LA

64091LA

76676LA

64116LA

55022LA

47024LA


64089LA

47025LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento COMPONENTI TELAIO + MANTELLO	Data: 05.12.08	A011A112E401 metano
	Descrizione:	mod. RS 30 E <i>camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica</i>	Scala: —	A011B112E401 G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
Approvato:			Scheda n.:	B0545_AA3

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

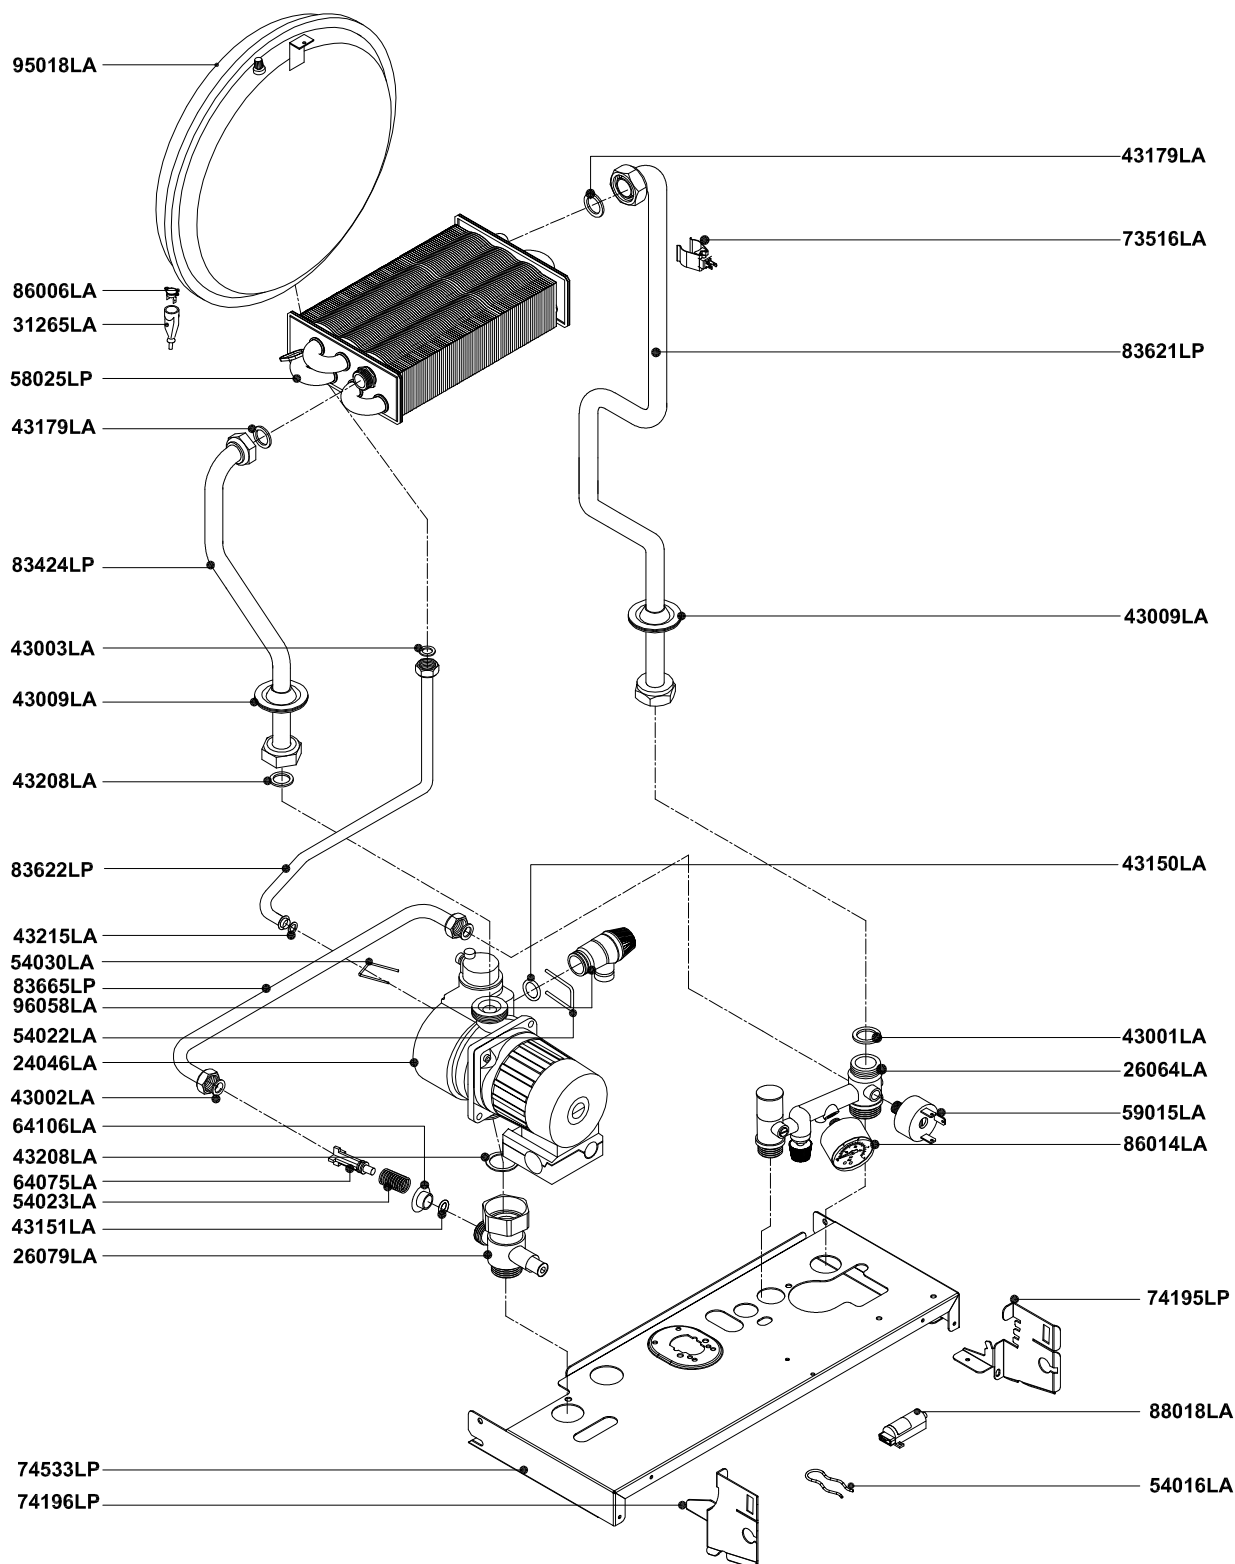


Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 05.12.08	A011A112E301 metano
		Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento	Scala: —	A011B112E301 G.P.L.
COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Descrizione:	Ufficio: tecnico	gas città
		mod. RS 30 E	Disegnato:	aria prop.
		camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica	Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.: B0546_AA3

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

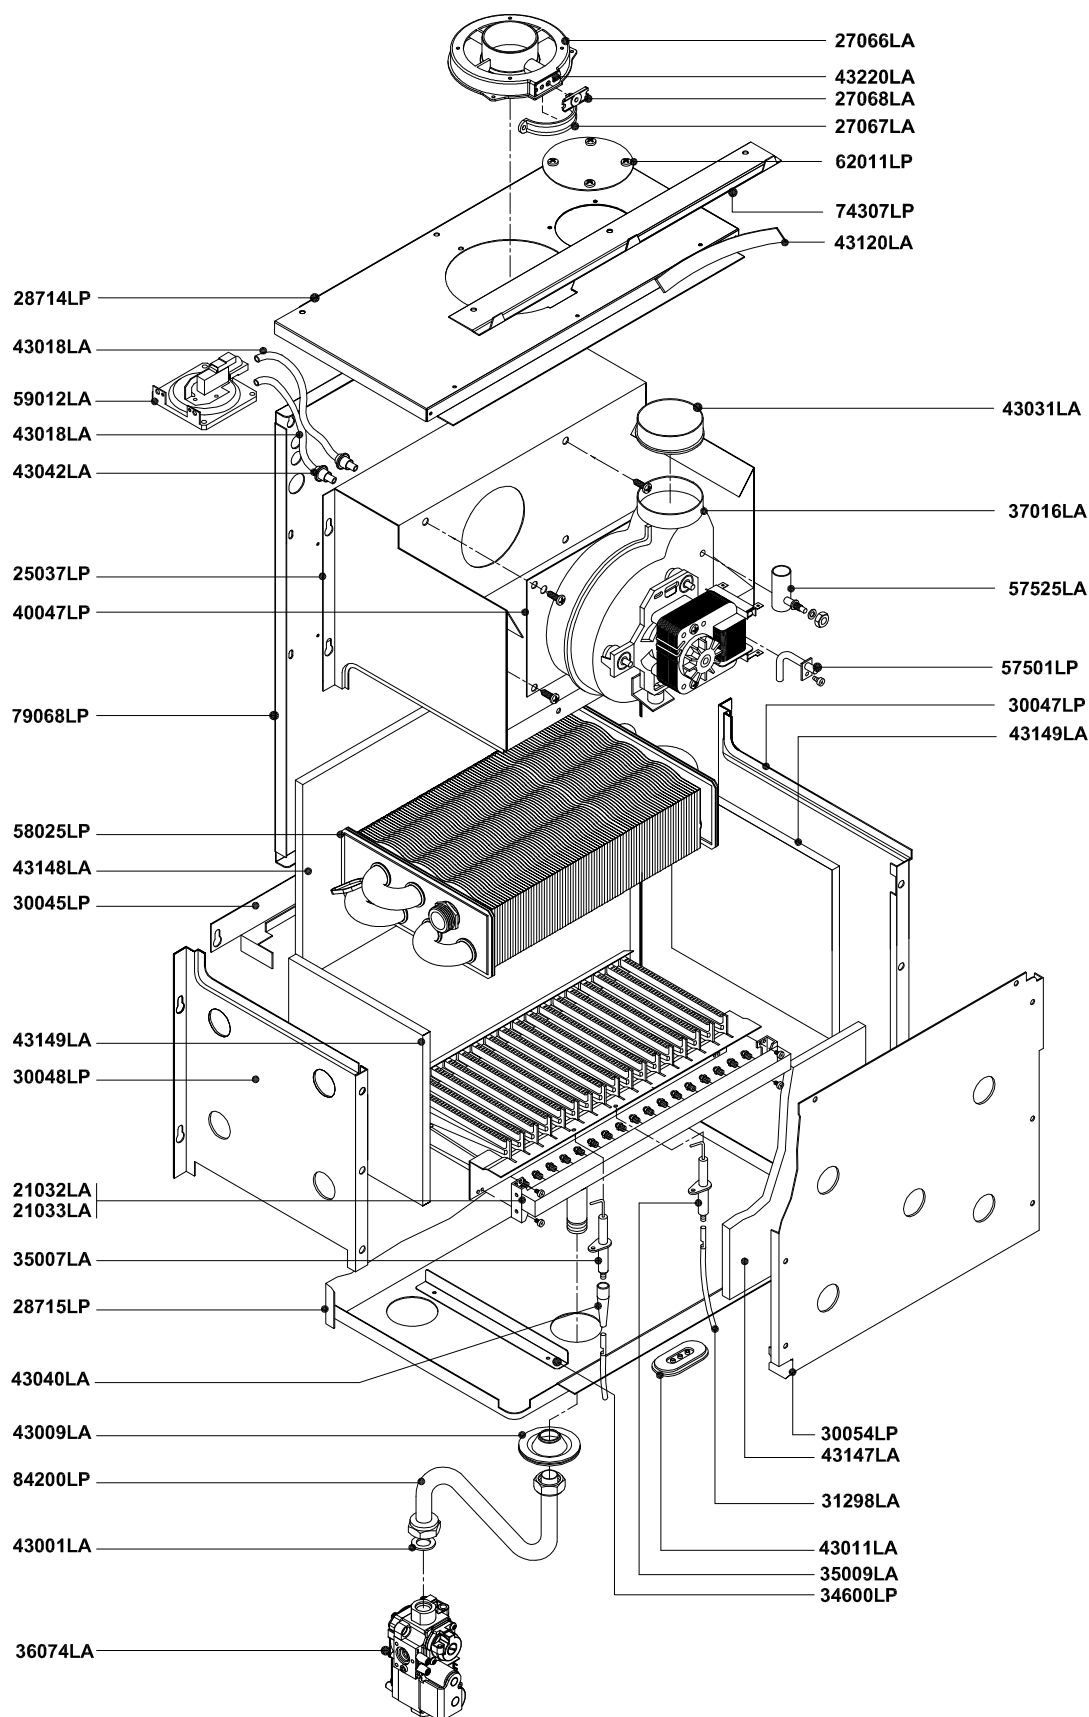


Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data: 05.12.08	A011A112E301	metano
	Esploso ricambi Caldaia murale solo riscaldamento		Scala: —	A011B112E301	G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E		Controllato:		gasolio
		camera stagna - tiraggio forzato - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0547_AA3
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DIGITALI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

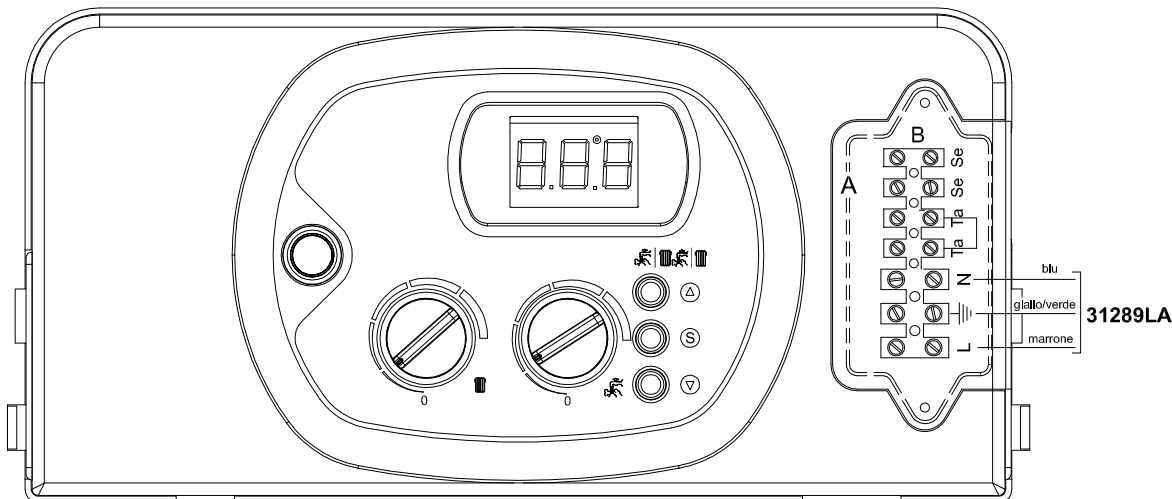


Rev.	Descrizione	Data						
Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'		
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI TELAIO + MANTELLO Descrizione: mod. R 20 E/B <i>camera aperta - accensione elettronica</i>		Data:	13.01.09	Codice n.:	A011A711C101 metano		
			Scala:			A011B711C101 G.P.L.		
			Ufficio:	tecnico		gas città		
			Disegnato:			aria prop.		
			Controllato:			gasolio		
			Approvato:		Scheda n.:	B0391_AA2		
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.								

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

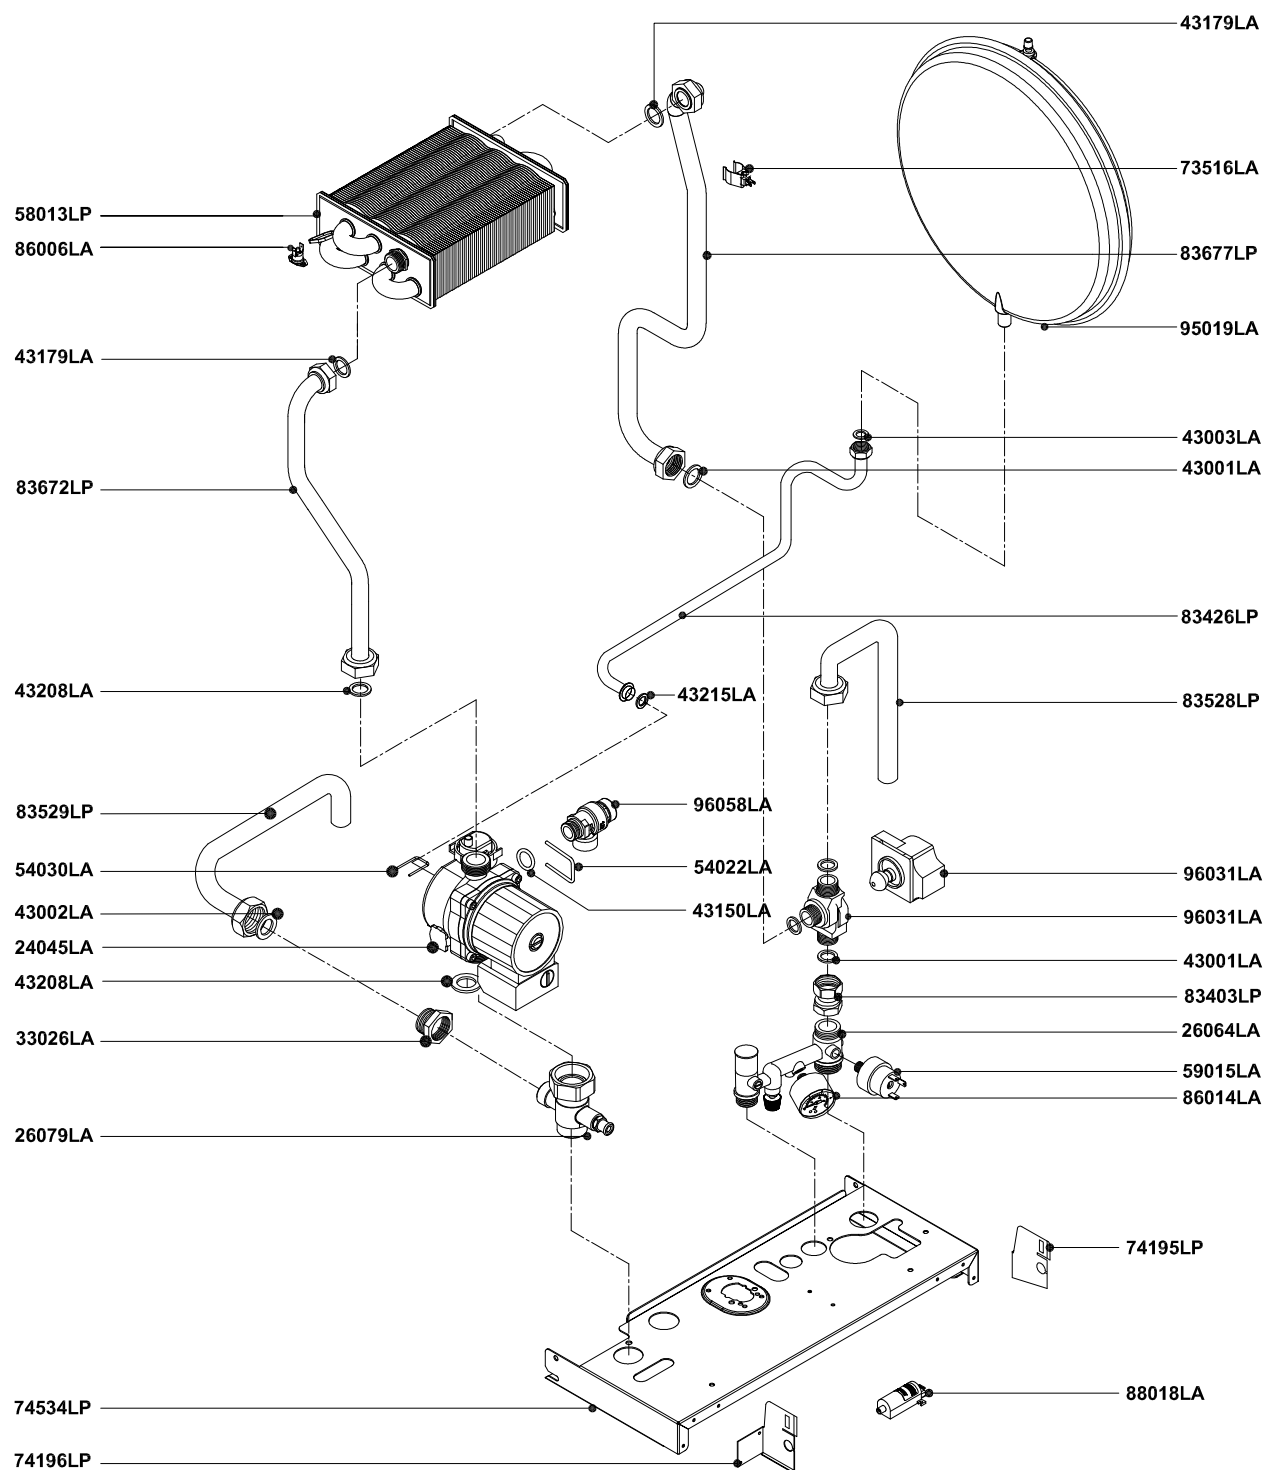

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
		Oggetto:	Data: 13.01.09	A011A711C101	metano
		Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto	Scala:	A011B711C101	G.P.L.
		COMPONENTI IMPIANTO IDRICO	Ufficio: tecnico		gas città
		Descrizione:	Disegnato:		aria prop.
		mod. R 20 E/B	Controllato:		gasolio
		camera aperta - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0392_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					



Rev.	Descrizione	Data

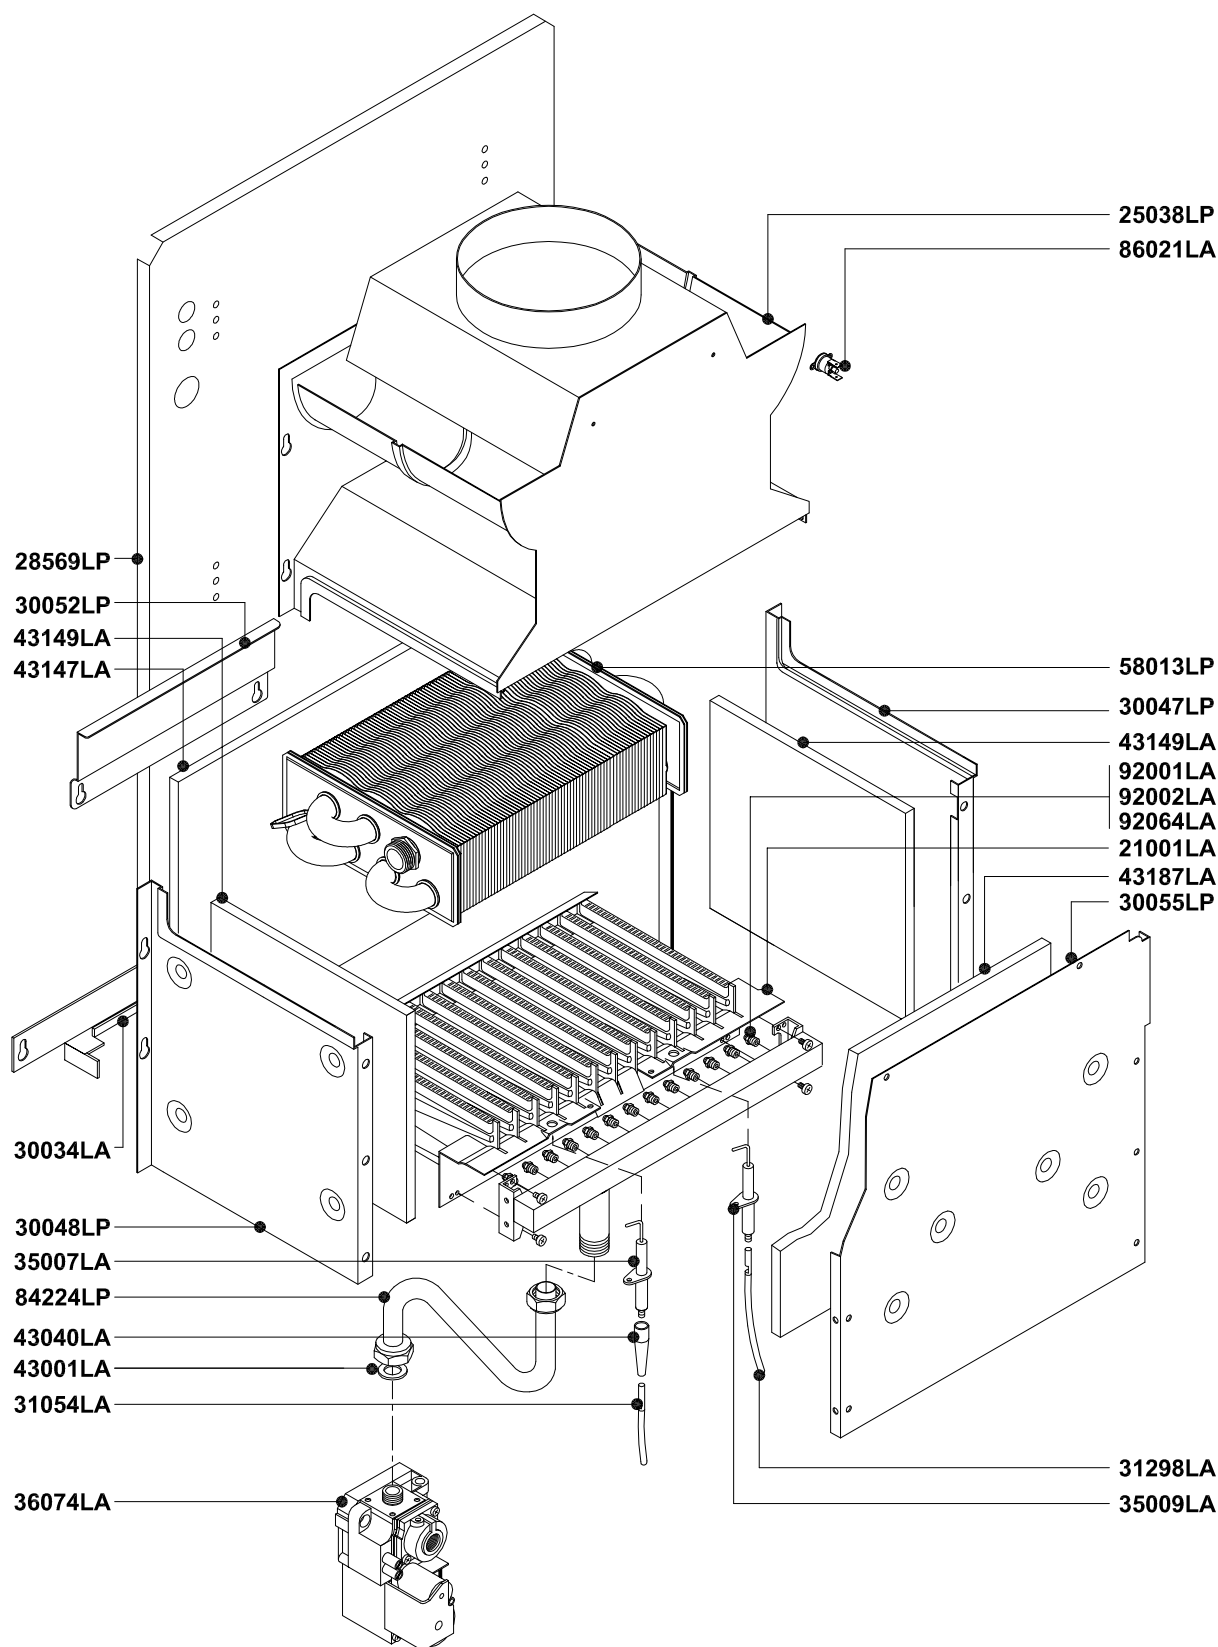

Pos.	Codice	Descrizione				U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Data:	13.01.09	Codice n.:	A011A711C101	metano
	Descrizione: mod. R 20 E/B <i>camera aperta - accensione elettronica</i>		Scala:			A011B711C101	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico			gas città
			Disegnato:				aria prop.
			Controllato:				gasolio
			Approvato:		Scheda n.:	B0393_AA2	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA CITTA' SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBLIGO DI PREAVVISO. DECUMIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA CITTA'.							

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

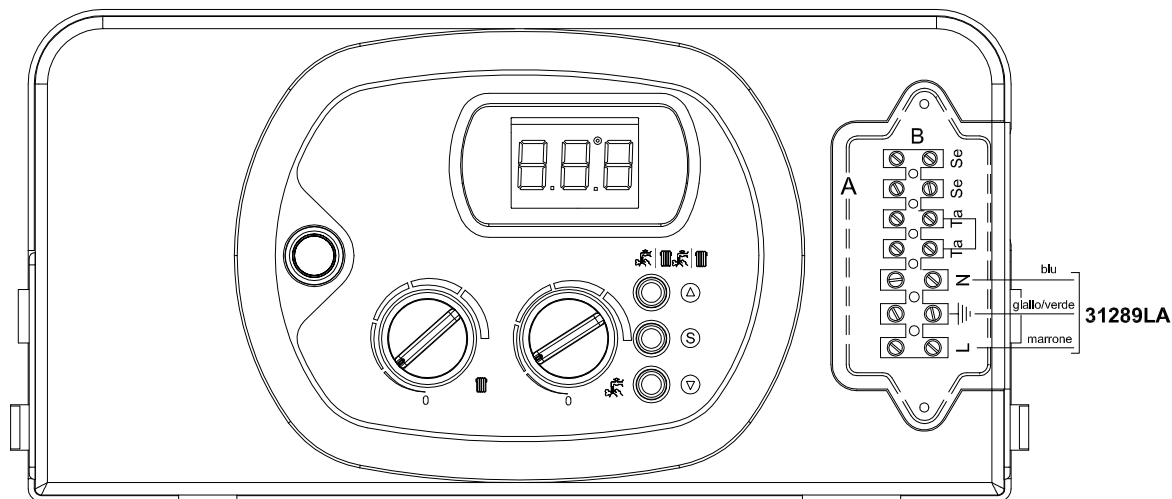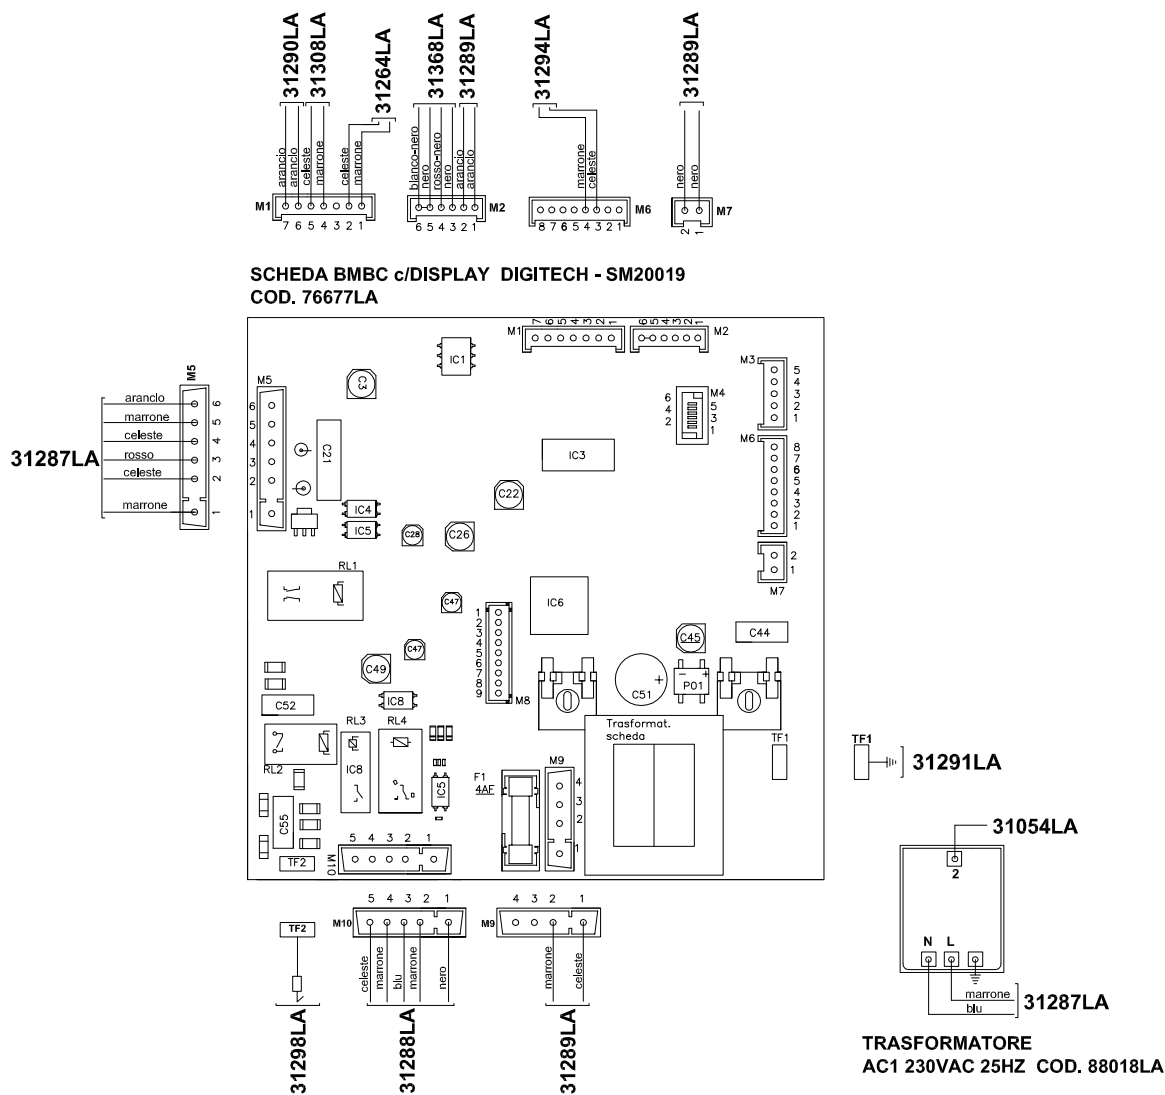

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data: 13.01.09	Codice n.:	A011A711C101 metano
	Esplso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:		A011B711C101 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. R 20 E/B		Controllato:		gasolio
		camera aperta - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.:	B0394_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI PRESERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

Rev.	Descrizione	Data			

 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Pos.	Codice	Descrizione	Data:	14.01.09	Codice n.: A011A711C301 A011B711C301 _____ _____ _____ _____ _____	U.M.	Q.ta'
			Oggetto:	Scala:	—			metano
			Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto	Ufficio:	tecnico			G.P.L.
			COMPONENTI TELAIO+MANTELLO	Disegnato:				gas città
			Descrizione:	Controllato:				aria prop.
			mod. R 24 E/B	Approvato:		Scheda n.:	B0395_AA2	gasolio
			camera aperta - accensione elettronica					

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA IN SISTEMI DIGITALE, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.

Descrizione

Data

95019LA
86006LA
43179LA
43003LA
83445LP
83677LP
43208LA
54030LA
43215LA
24045LA
43208LA
83529LP
43002LA
33026LA
26079LA
74534LP
74196LP

43179LA
73516LA
58014LP
83672LP
43001LA
83528LP
96058LA
54022LA
43150LA
96031LA
96031LA
43001LA
83403LP
26064LA
59015LA
86014LA
74195LP
88018LA

Pos.

Codice

Descrizione



RADIANT BRUCIATORI S.p.A.

Oggetto:

Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto
COMPONENTI IMPIANTO IDRICO

Descrizione:

mod. R 24 E/B
camera aperta- accensione elettronica

Data:

14.01.09

Scala:

—

Ufficio:

tecnico

Disegnato:

Controllato:

Approvato:

Codice n.:

A011A711C301

A011B711C301

Scheda n.:

B0396_AA2

U.M.

Q.ta'

metano

G.P.L.

gas città

aria prop.

gasolio

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MECCANIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

26

Rev.

Descrizione

Data

25038LP
86021LA

28569LP
30052LP
43149LA
43147LA

58014LP
30047LP
43149LA

21001LA
43187LA
30055LP

30034LA

30048LP
35007LA
84224LP
43040LA
43001LA
31054LA

36074LA


31298LA
35009LA

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO TERMICO	Data: 14.01.09	A011A711C301 metano
	Descrizione:	mod. R 24 E/B camera aperta - accensione elettronica	Scala: —	A011B711C301 G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
			Approvato:	Scheda n.: B0397_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI ELETTRONICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

27


28

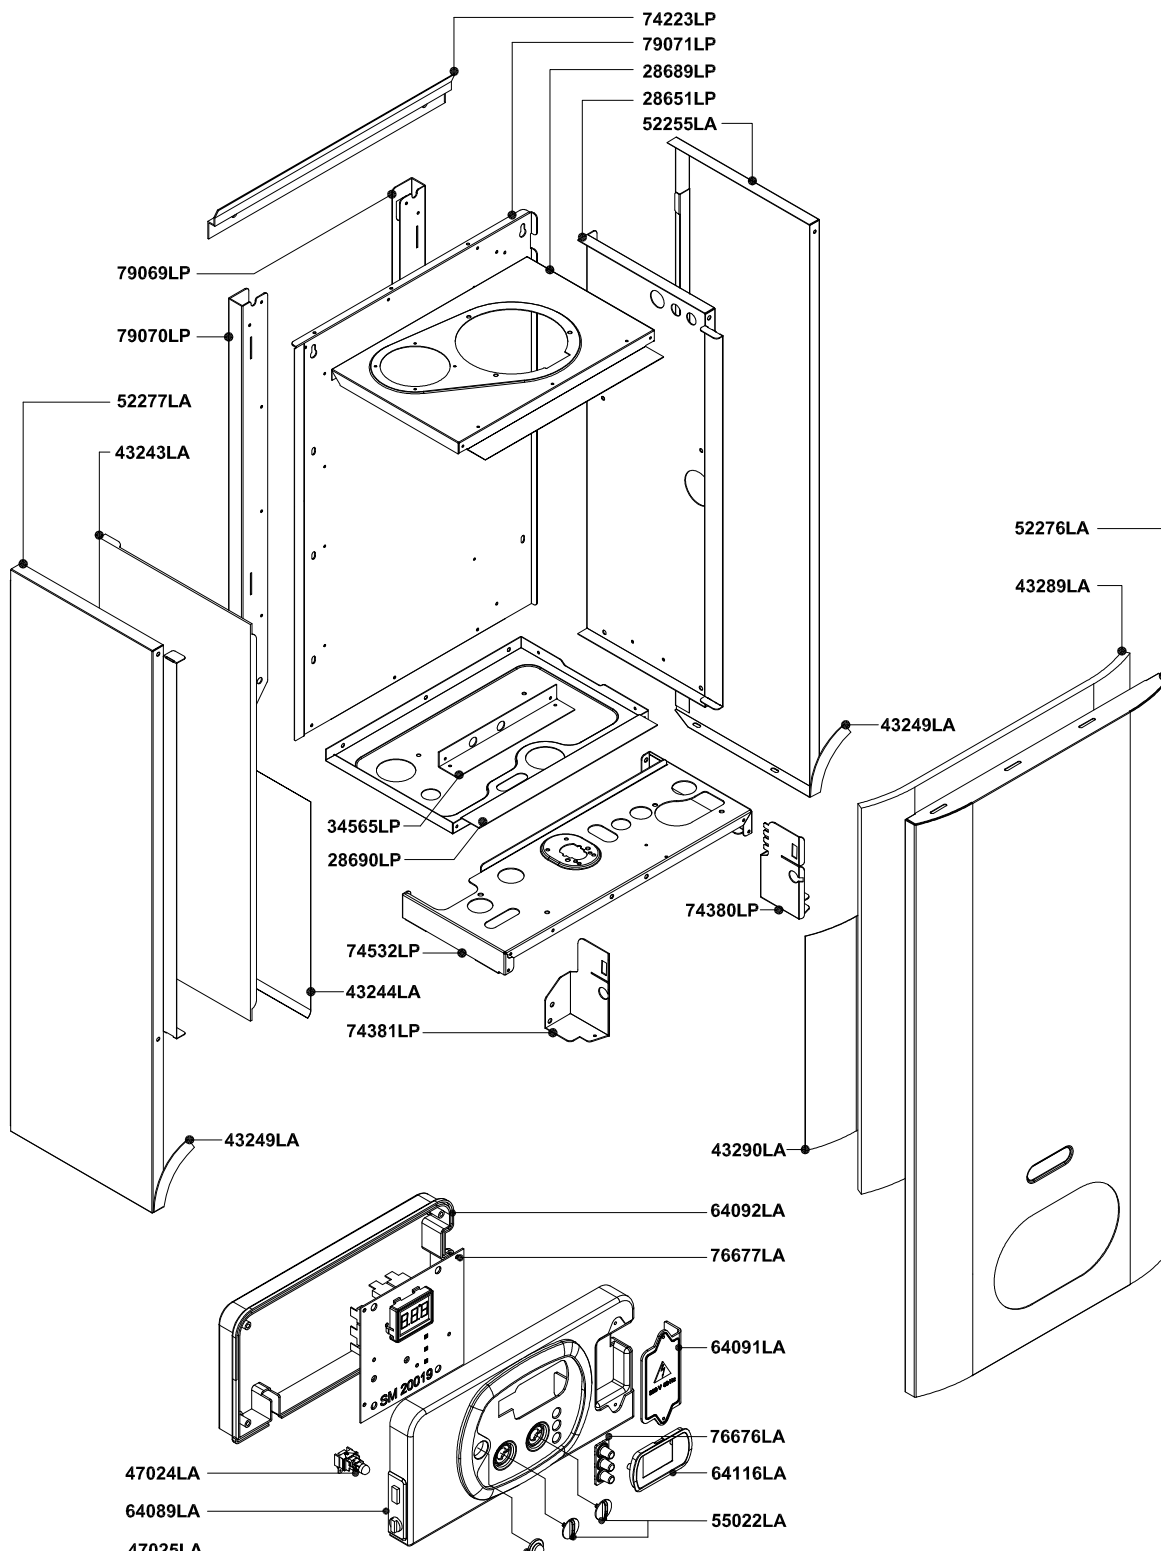Rev.	Descrizione	Data
		

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	10.12.08
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	
	COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Ufficio:	tecnico
	Descrizione:		Disegnato:	
	mod. RS 20 E/B		Controllato:	
camera stagna - accensione elettronica		Approvato:		
Scheda n.:			B0780_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INESSAGGIATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA AVVERTIMENTO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

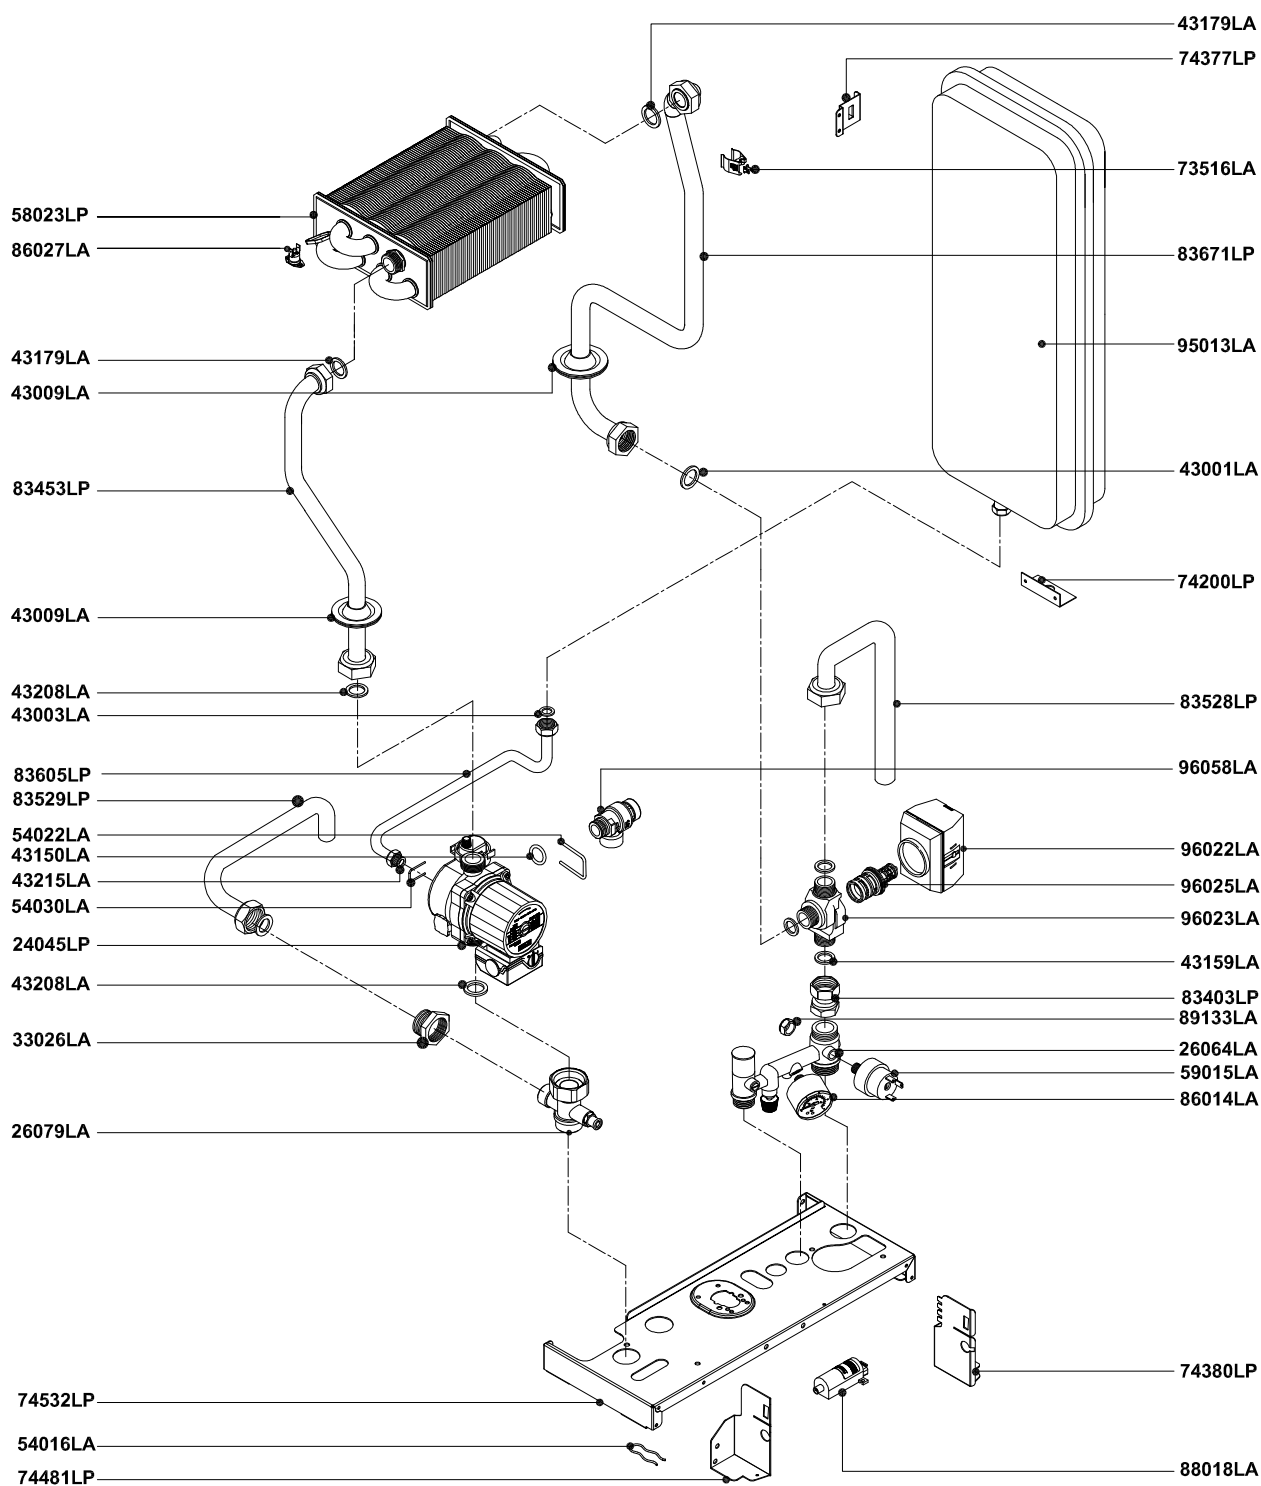

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Data: 10.12.08	Codice n.:	A011A712E101	metano
	Descrizione: mod. RS 20 E/B <i>camera stagna - accensione elettronica</i>		Scala:		A011B712E101	G.P.L.
			Ufficio: tecnico			gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	B0781_AA2	
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA AVOVERO PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATISFATTE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA, IN UN SISTEMA DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRATO, O ALTRI SENZA LA PERMESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

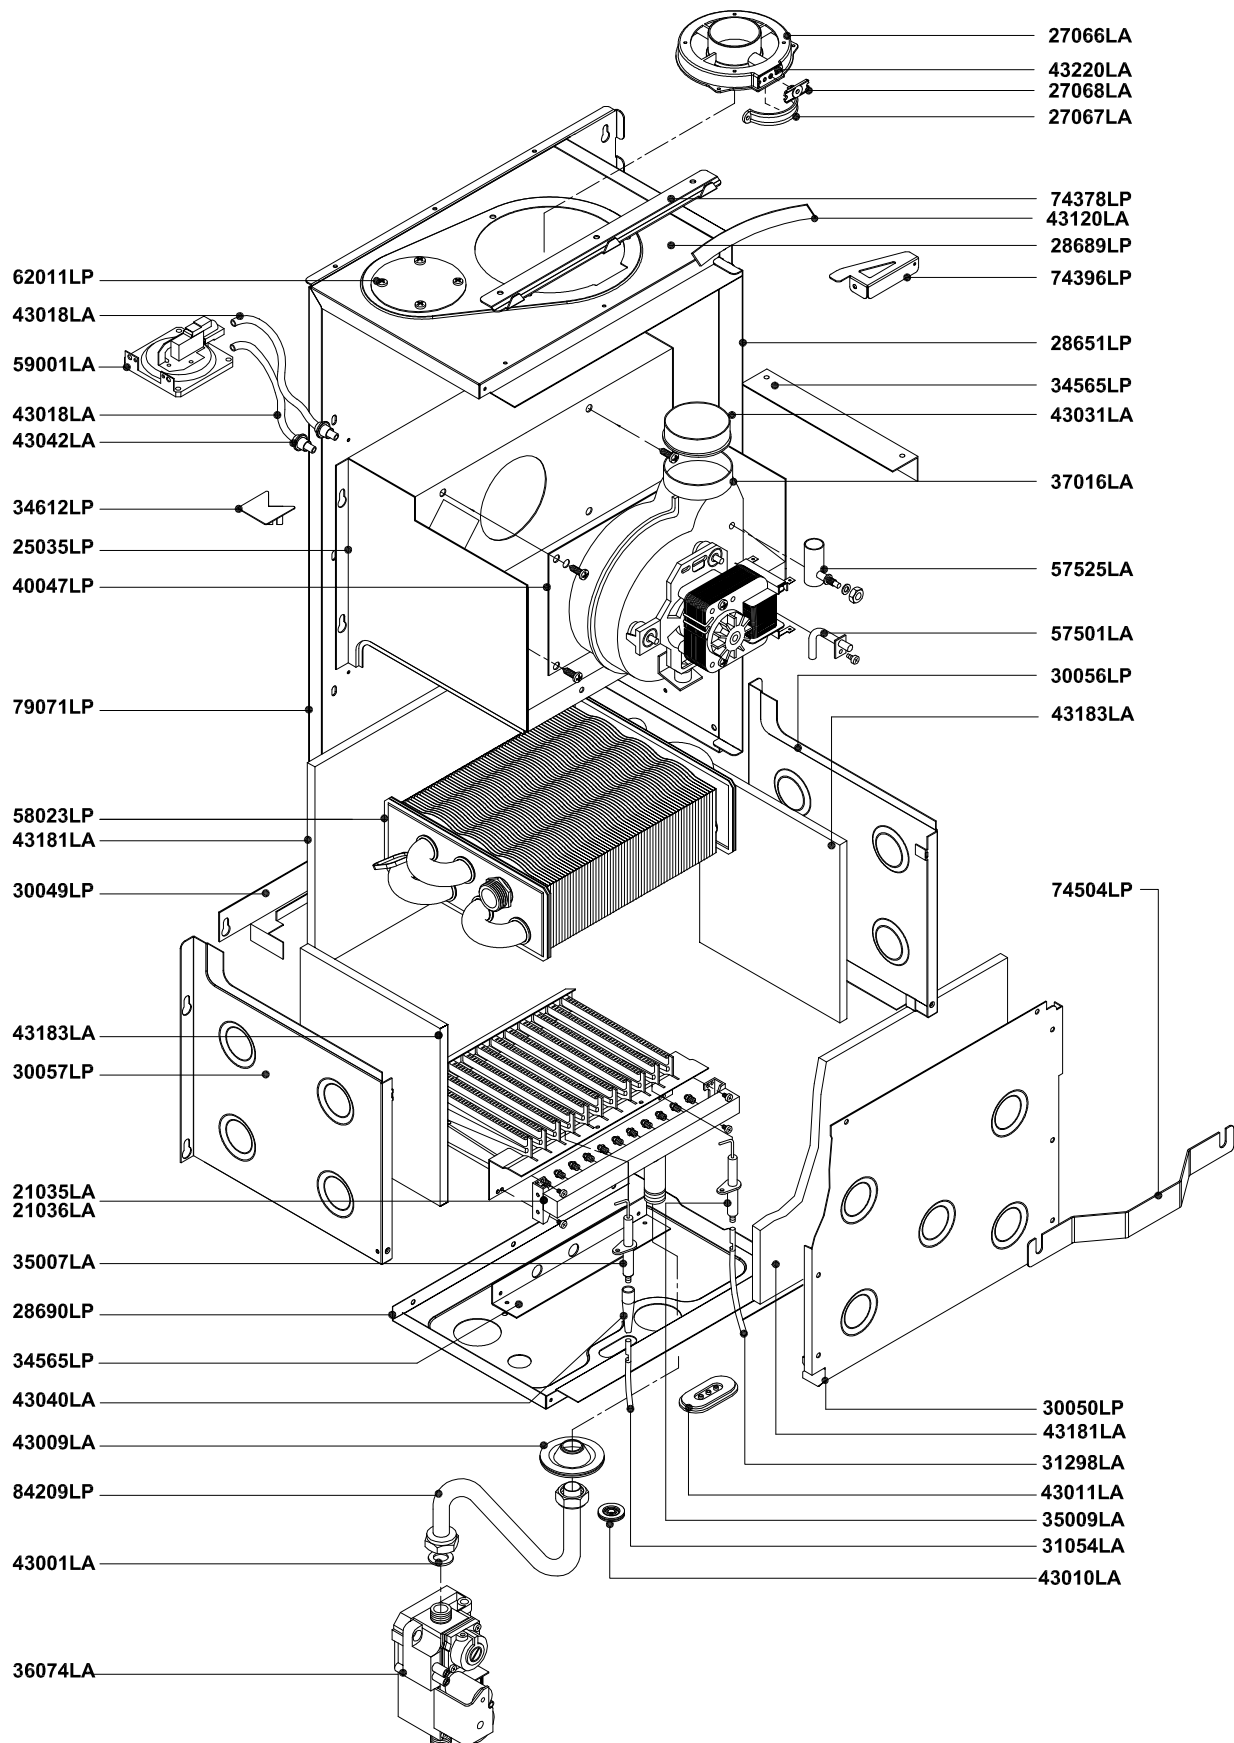

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	10.12.08	A011A712E101 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:		A011B712E101 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 20 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0782_AA2	


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

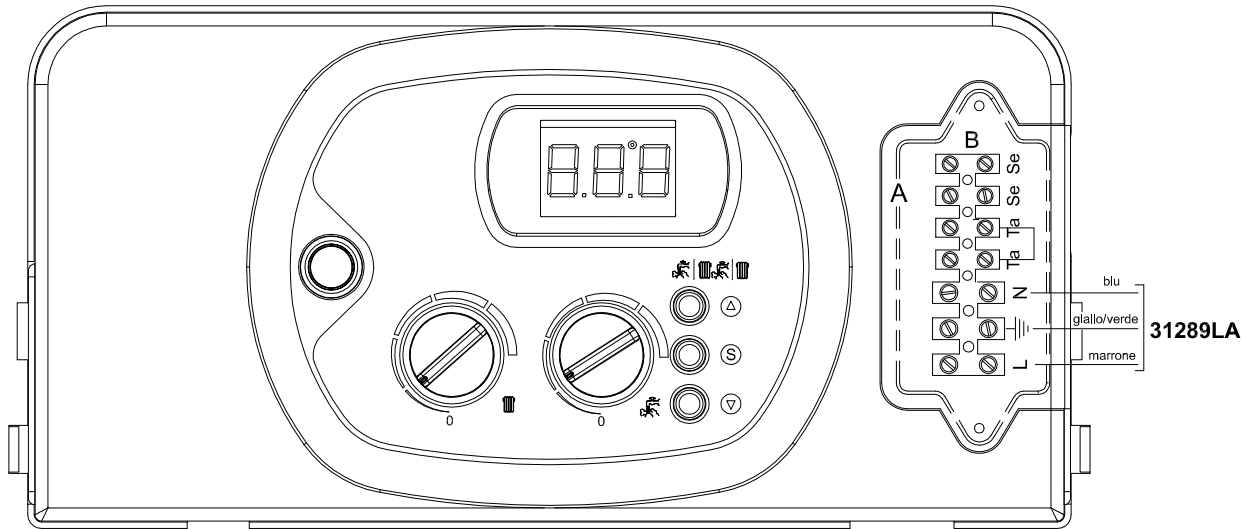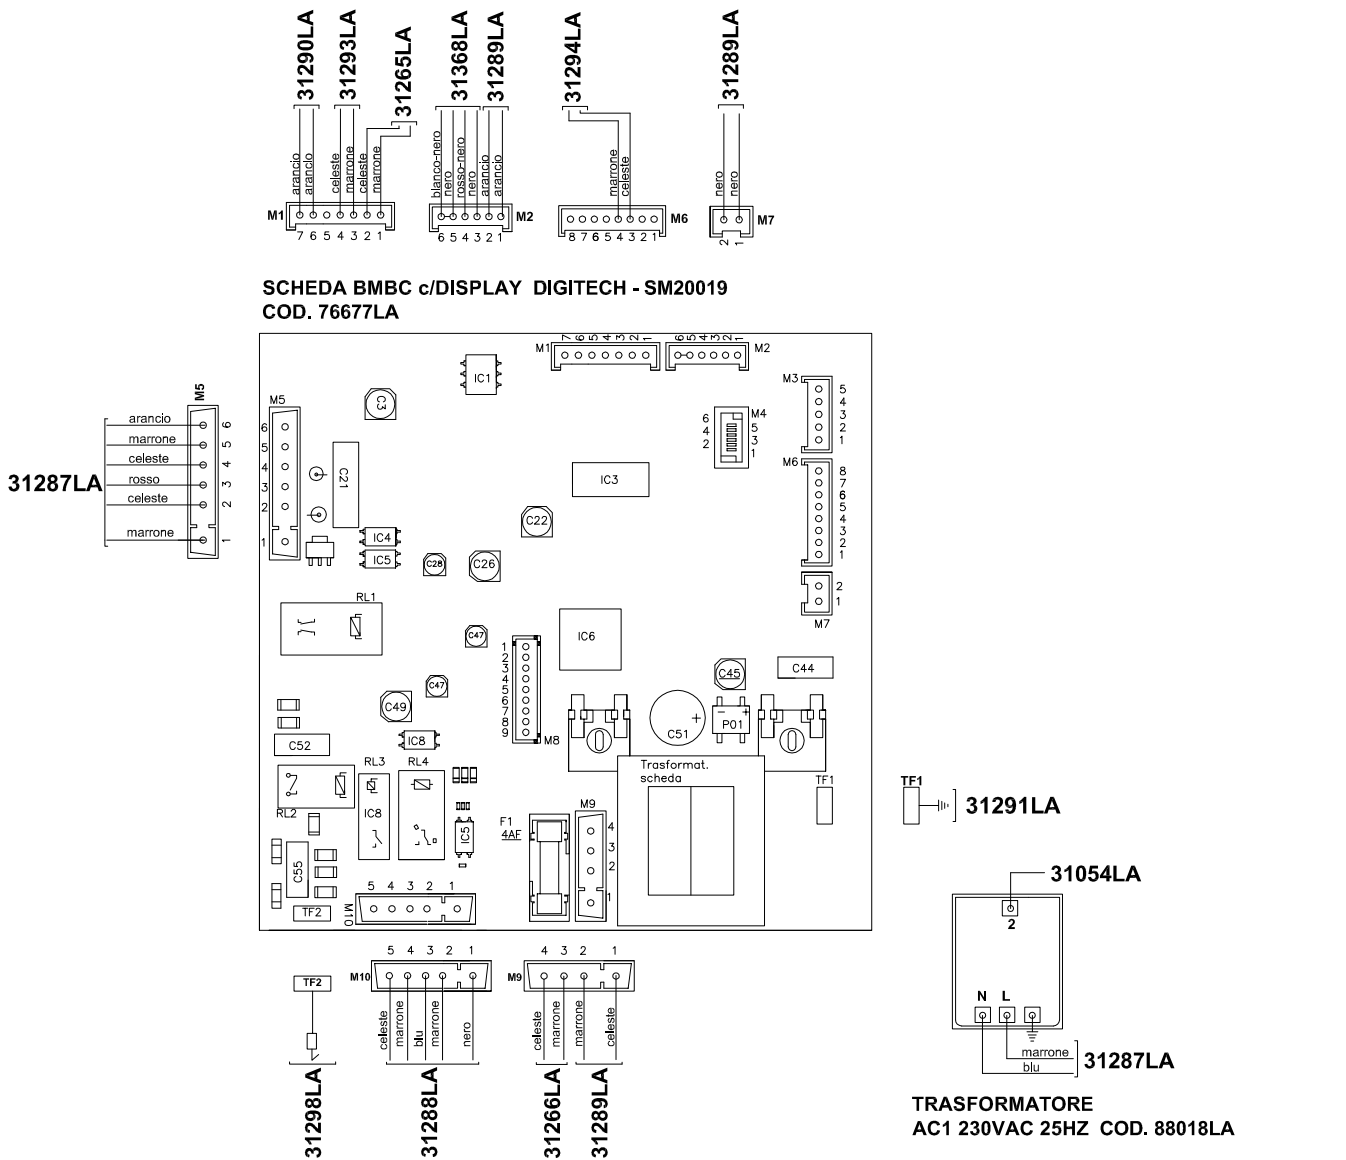

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	Esplosio ricambi Caldaia murale con boiler remoto	Data:	10.12.08	A011A712E101 metano
		COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Scala:		A011B712E101 G.P.L.
			Ufficio:	tecnico	gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
Descrizione: mod. RS 20 E/B camera stagna - accensione elettronica			Approvato:	Scheda n.:	B0783_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI PRESERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					


Rev.	Descrizione	Data

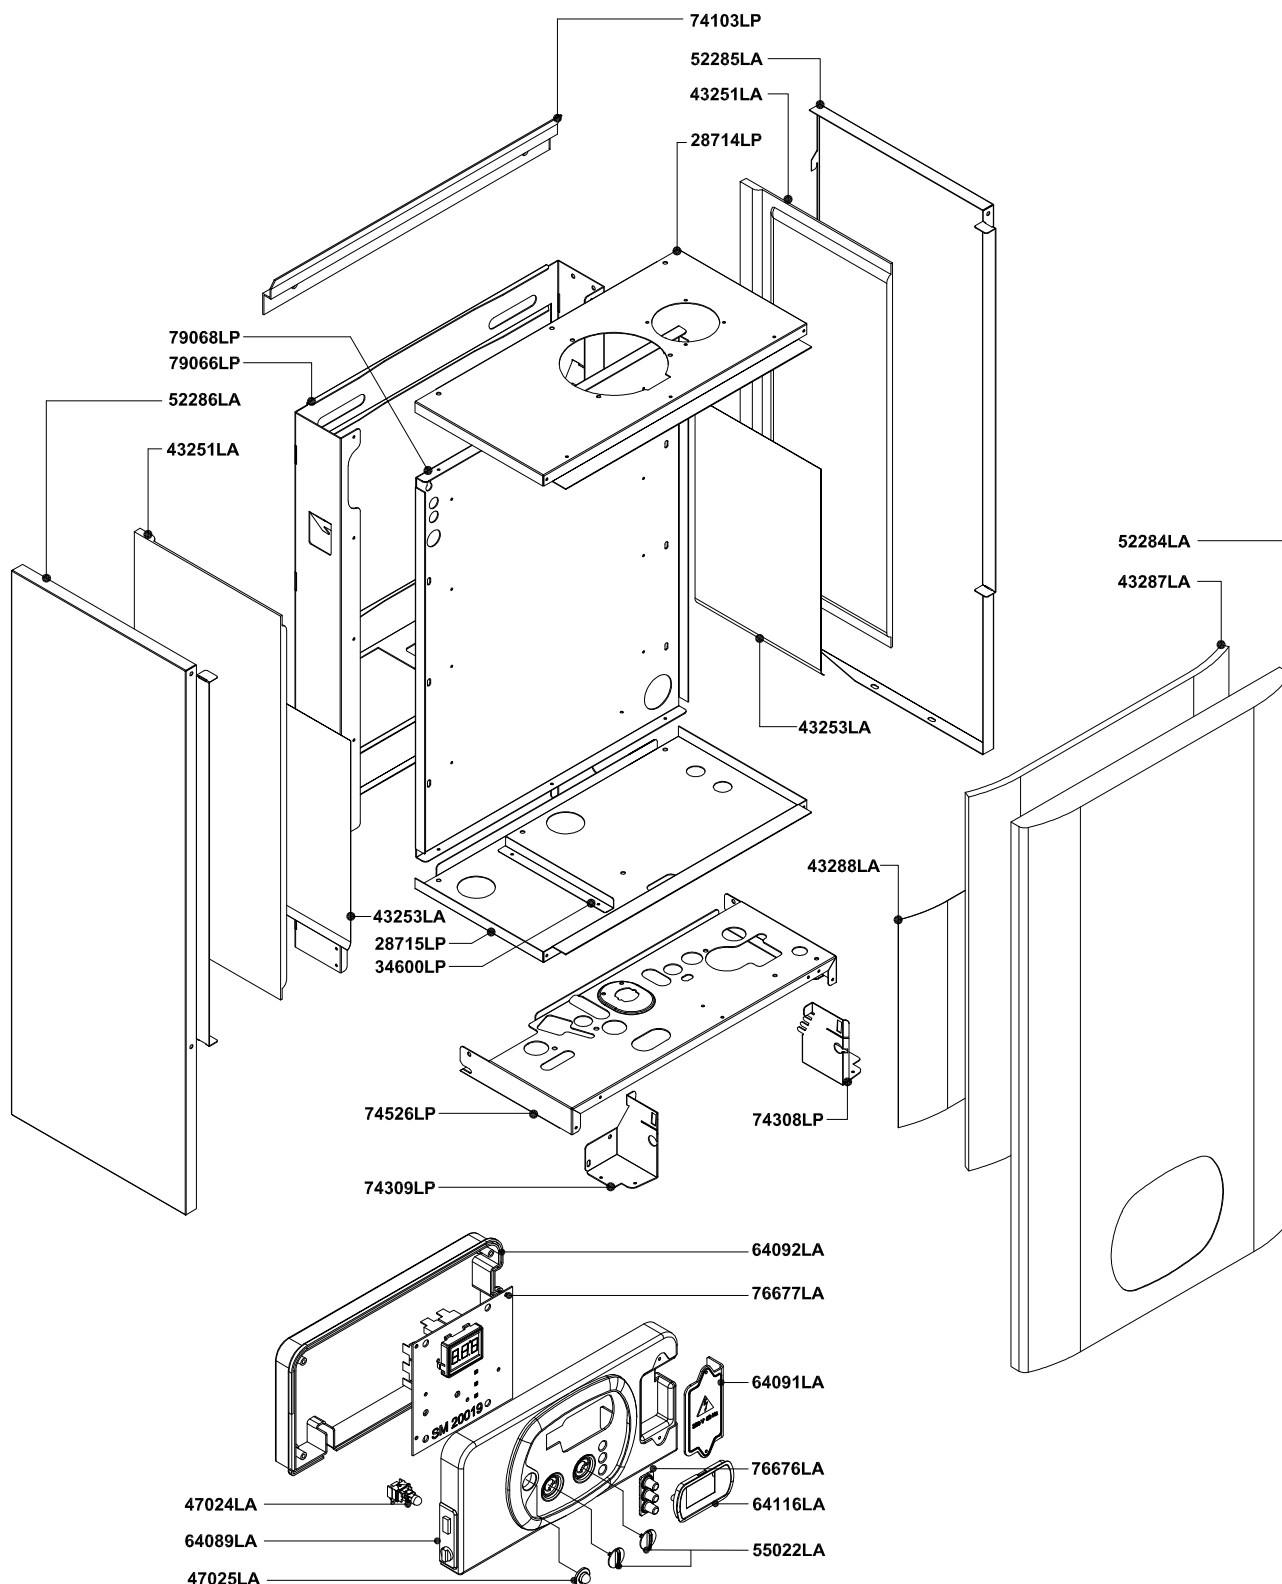

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E301 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	—	A011B712E301 G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO+MANTELLO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 24 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0784_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITATA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

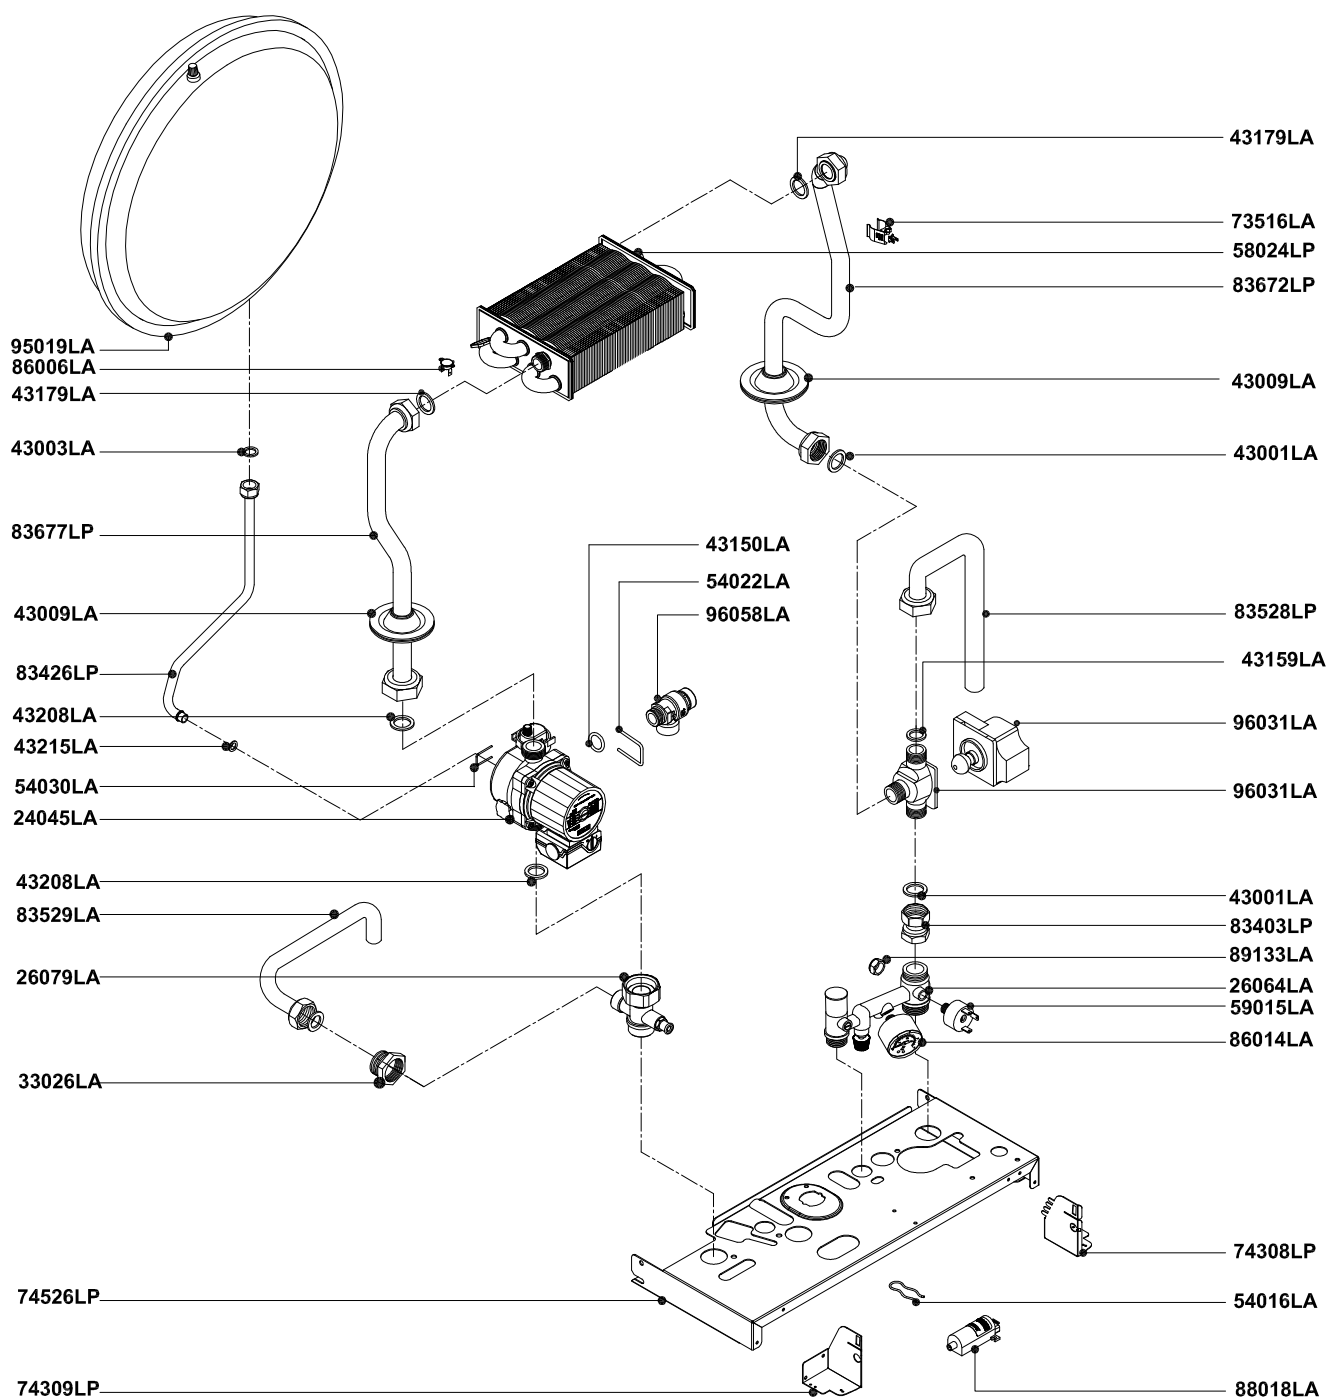

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E301 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	—	A011B712E301 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 24 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0785_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MECCANIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

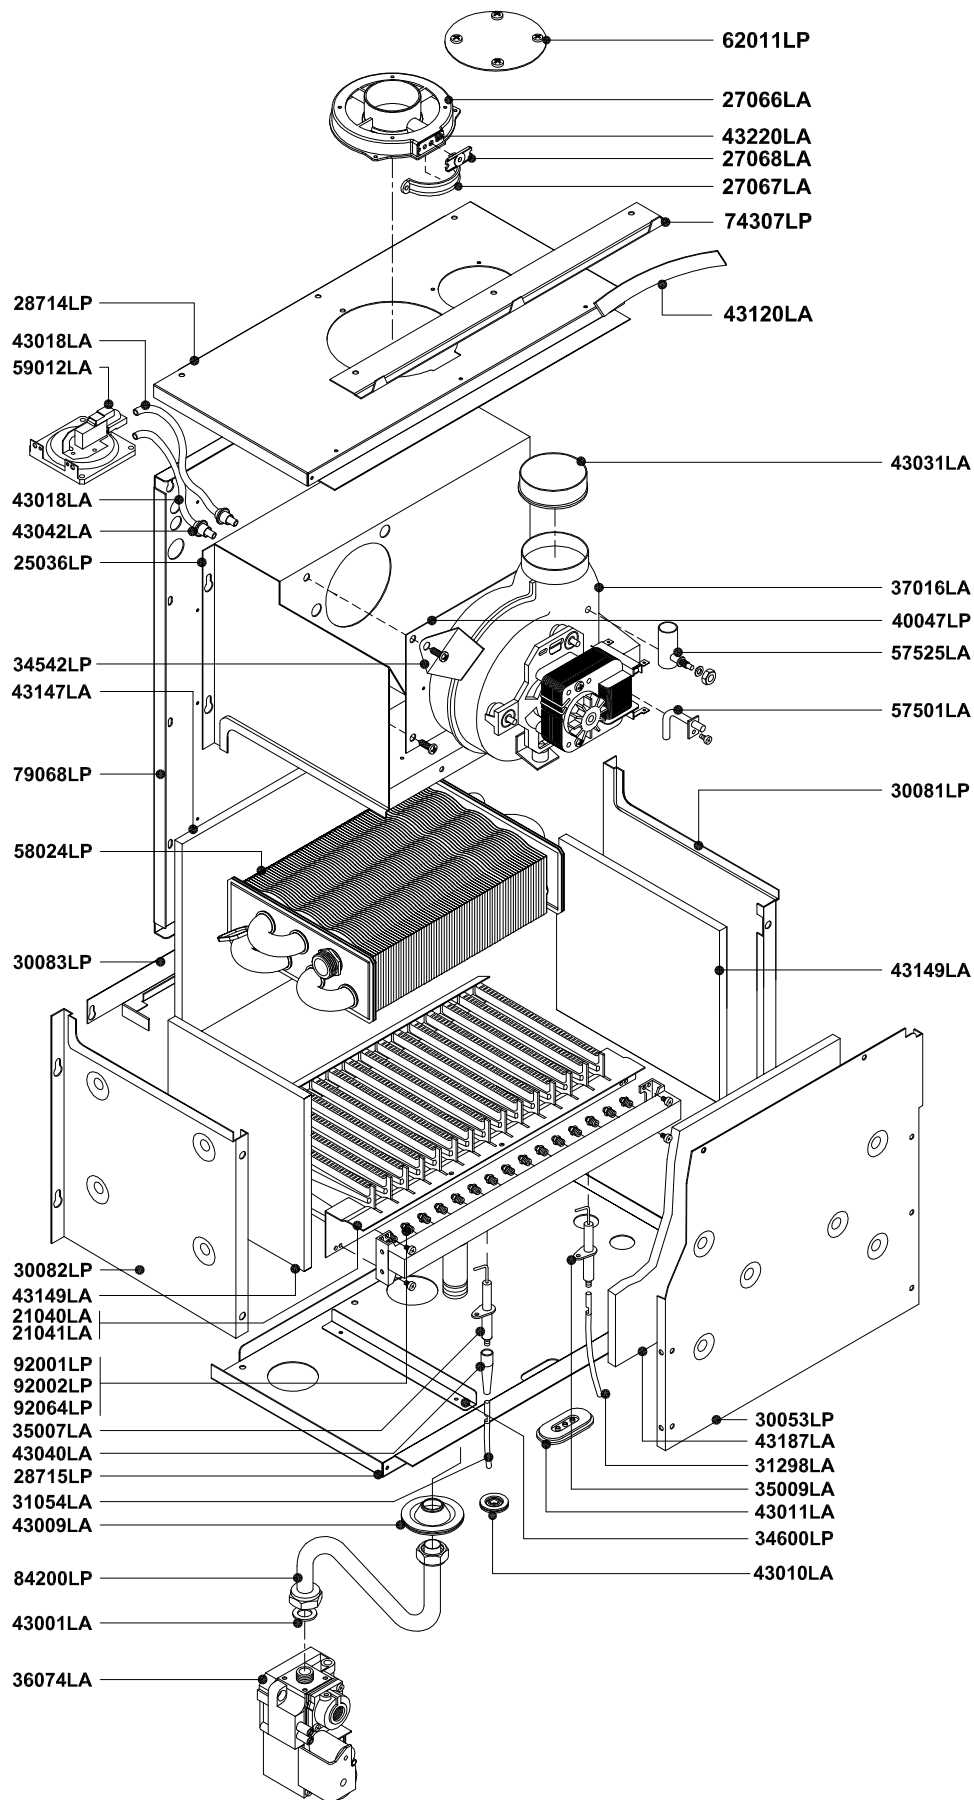

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data: 12.12.08	A011A712E301 metano
	Esplosio ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala: —	A011B712E301 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio: tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:	aria prop.
	mod. RS 24 E/B		Controllato:	gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:	Scheda n.: B0786_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, RIPRODURTA IN SISTEMI ELETTRONICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

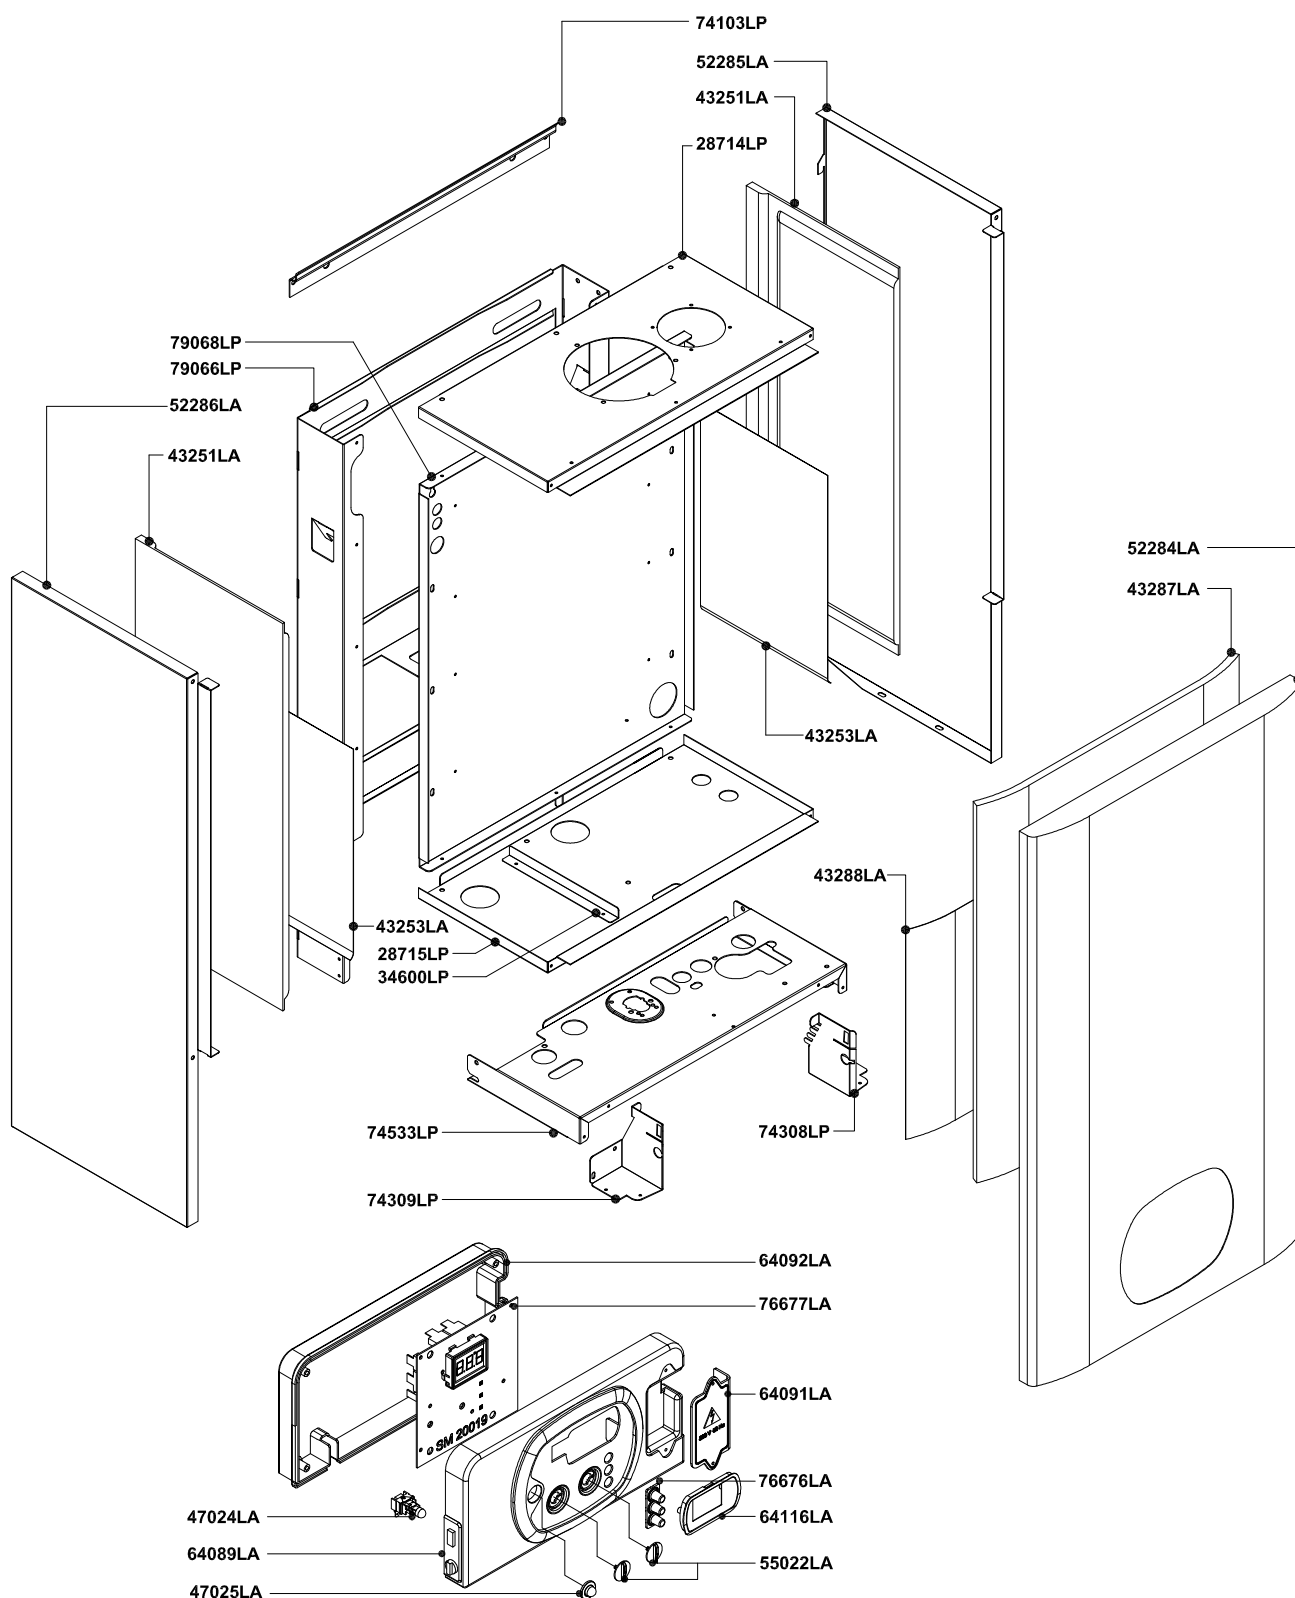

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E401 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	---	A011B712E401 G.P.L.
	COMPONENTI TELAIO E MANTELLO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E/B		Controllato:		gasolio
		<i>camera stagna - accensione elettronica</i>	Approvato:		
				Scheda n.:	B0788_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O SE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVECIATA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.


Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

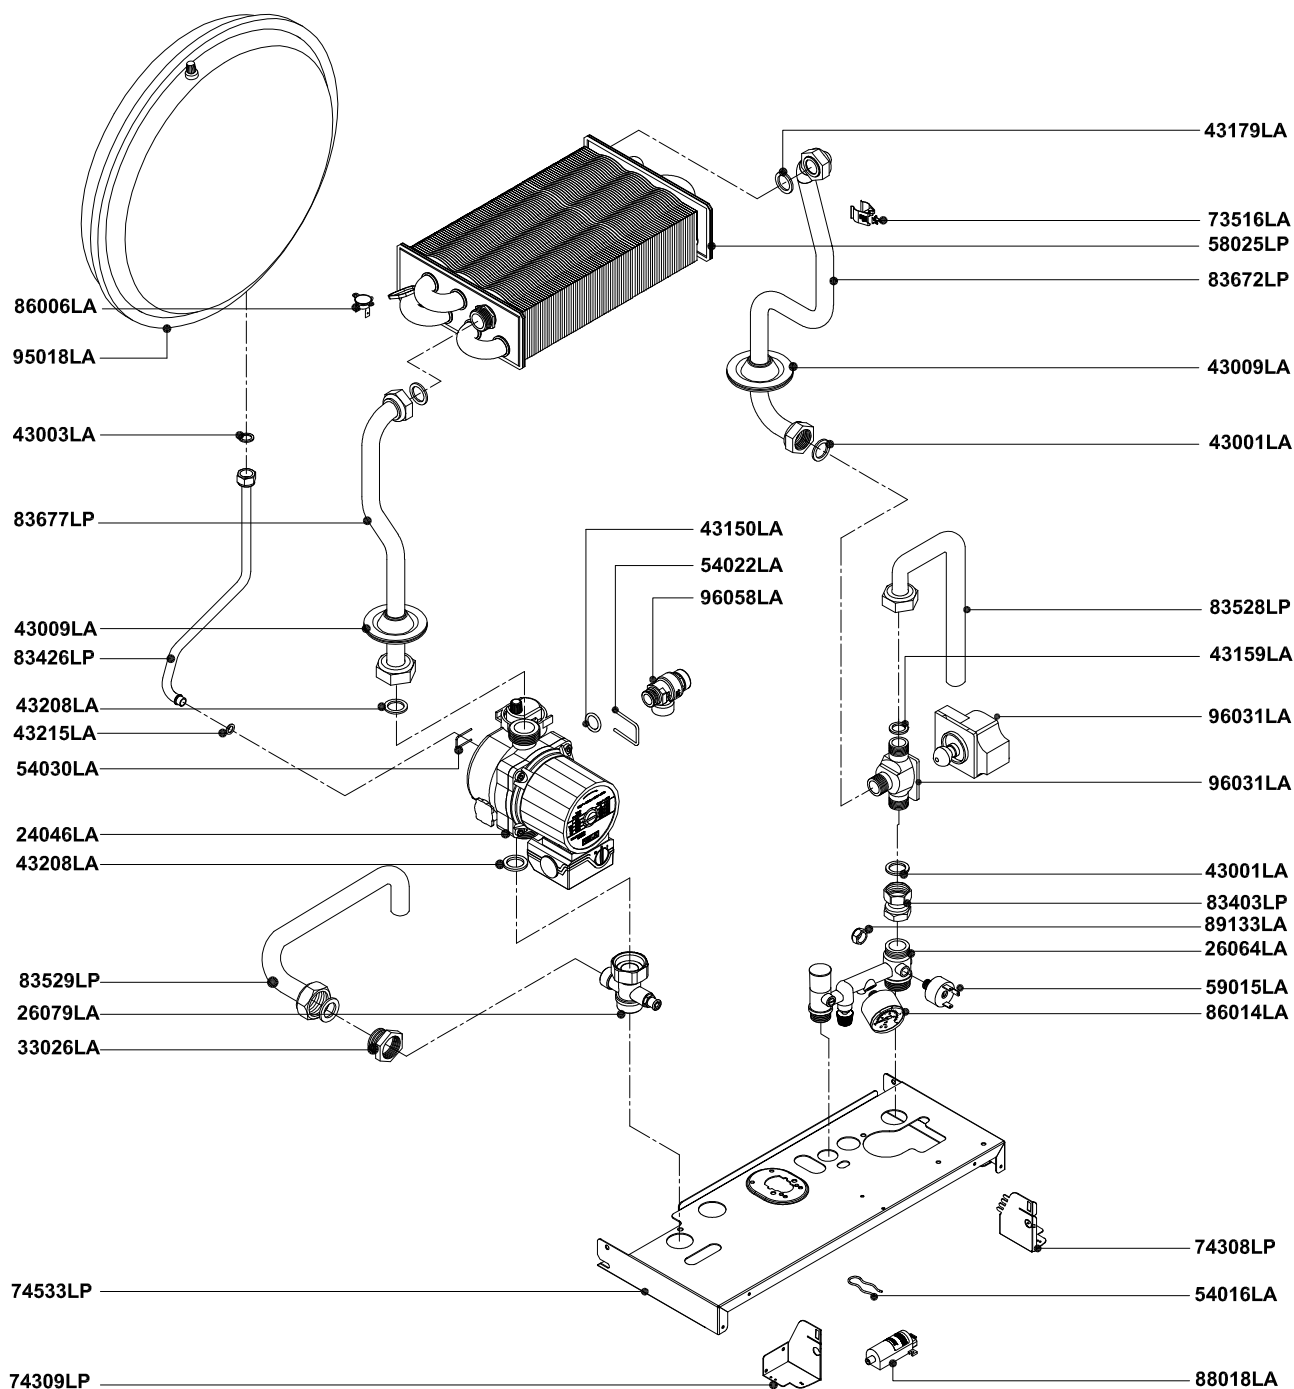

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E401 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	—	A011B712E401 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0789_AA2	


DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

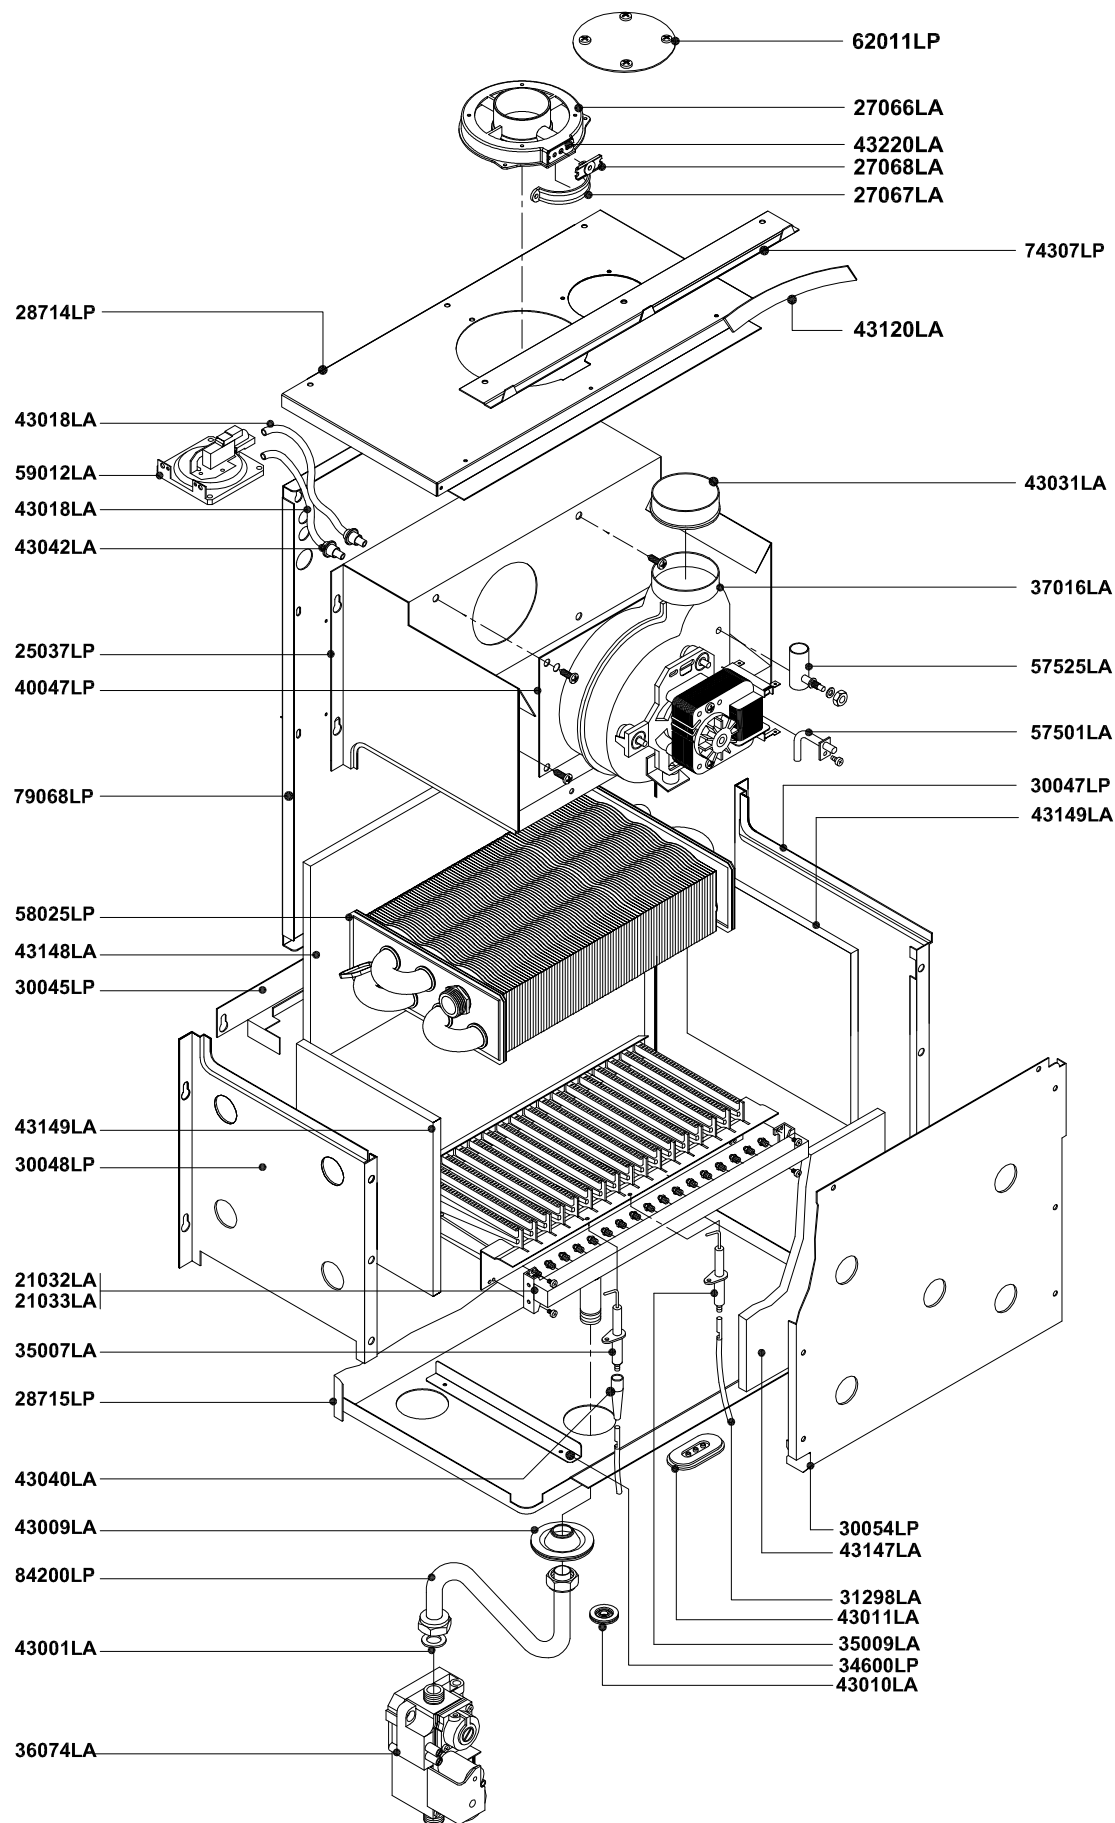

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	12.12.08	A011A712E401 metano
	Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto		Scala:	—	A011B712E401 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio:	tecnico	gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RS 30 E/B		Controllato:		gasolio
		camera stagna - accensione elettronica	Approvato:		
			Scheda n.:	B0790_AA2	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI ELETTRONICI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

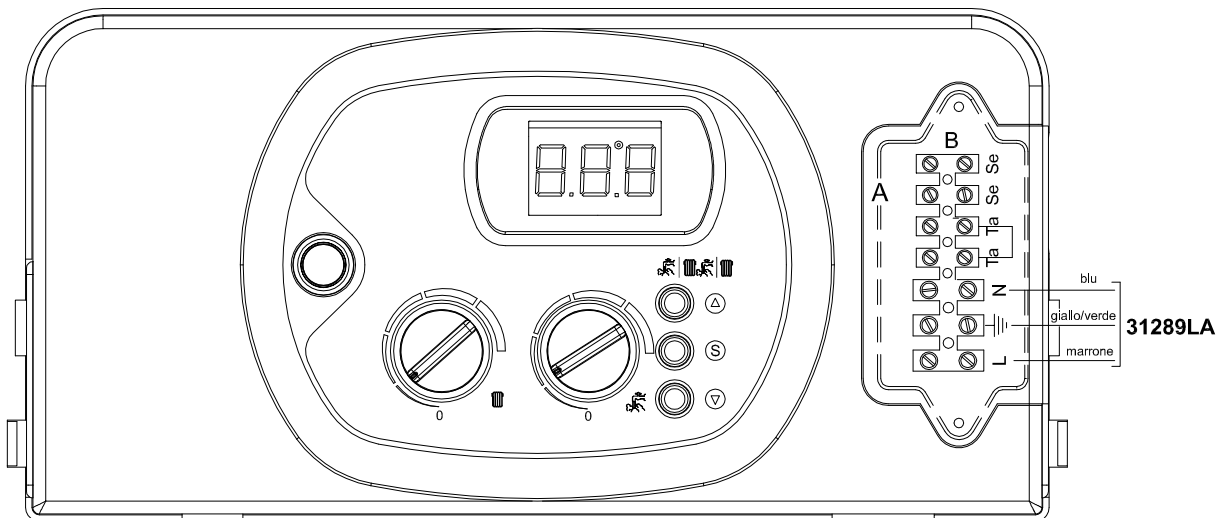



tecnologia nel calore dal 1959

Sede Legale Amministrativa e Stabilimento:

Via Pantanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU)

Tel. +39 0721 90791 - Fax. +39 0721 9079299

Email: tecnico@radiant.it – tecnico3@radiant.it - export@radiant.it

Internet: <http://www.radiant.it>

Dati tecnici e misure non sono impegnative. La ditta si riserva il diritto di eventuali variazioni senza l'obbligo di preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente opuscolo, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. E+OE
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, memorizzata in sistemi d'archivio, o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o altri, senza la preventiva autorizzazione scritta della Ditta.