



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Esplso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI TELAIO+MANTELLO		
		Descrizione: mod. R 24 E/B camera aperta - accensione elettronica		
		Data: 14.01.09 Scala: — Ufficio: tecnico Disegnato: Controllato: Approvato:	Codice n.: A011A711C301 A011B711C301	metano G.P.L. gas città aria prop. gasolio
			Scheda n.:	B0395_AA2
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				

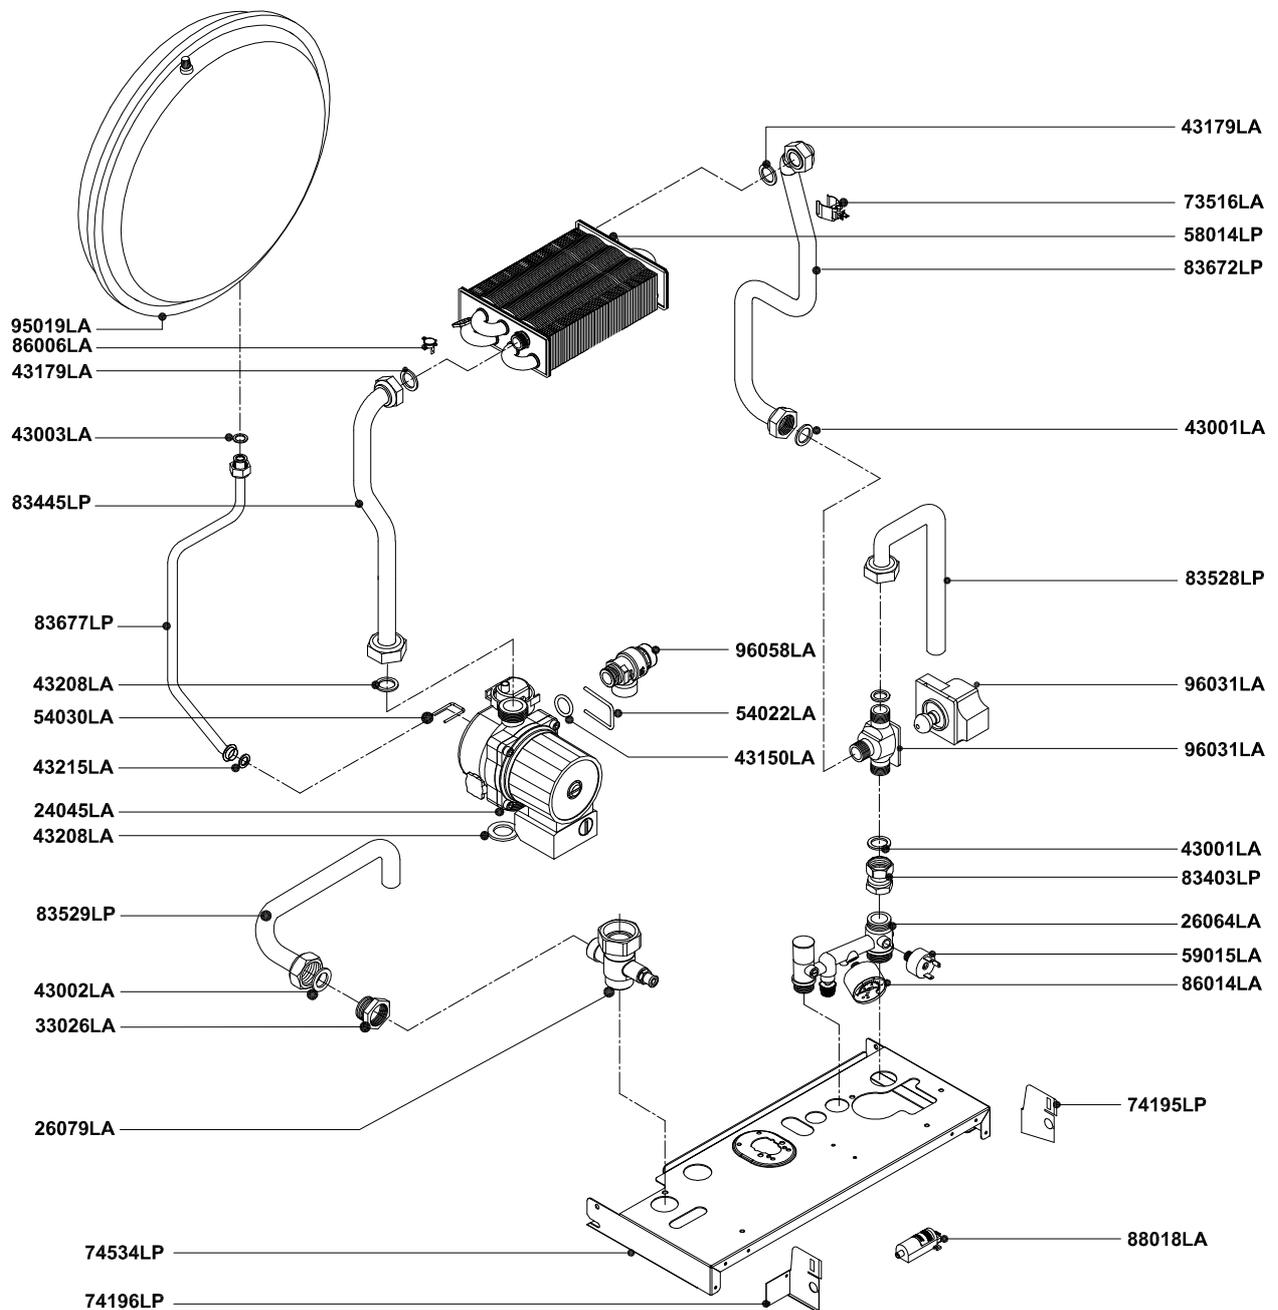


Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esploso ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Data:	14.01.09
	Descrizione: mod. R 24 E/B camera aperta- accensione elettronica		Scala:	—
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
			Controllato:	
		Approvato:	Scheda n.:	B0396_AA2
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEDIMENTIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INVESTITA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				





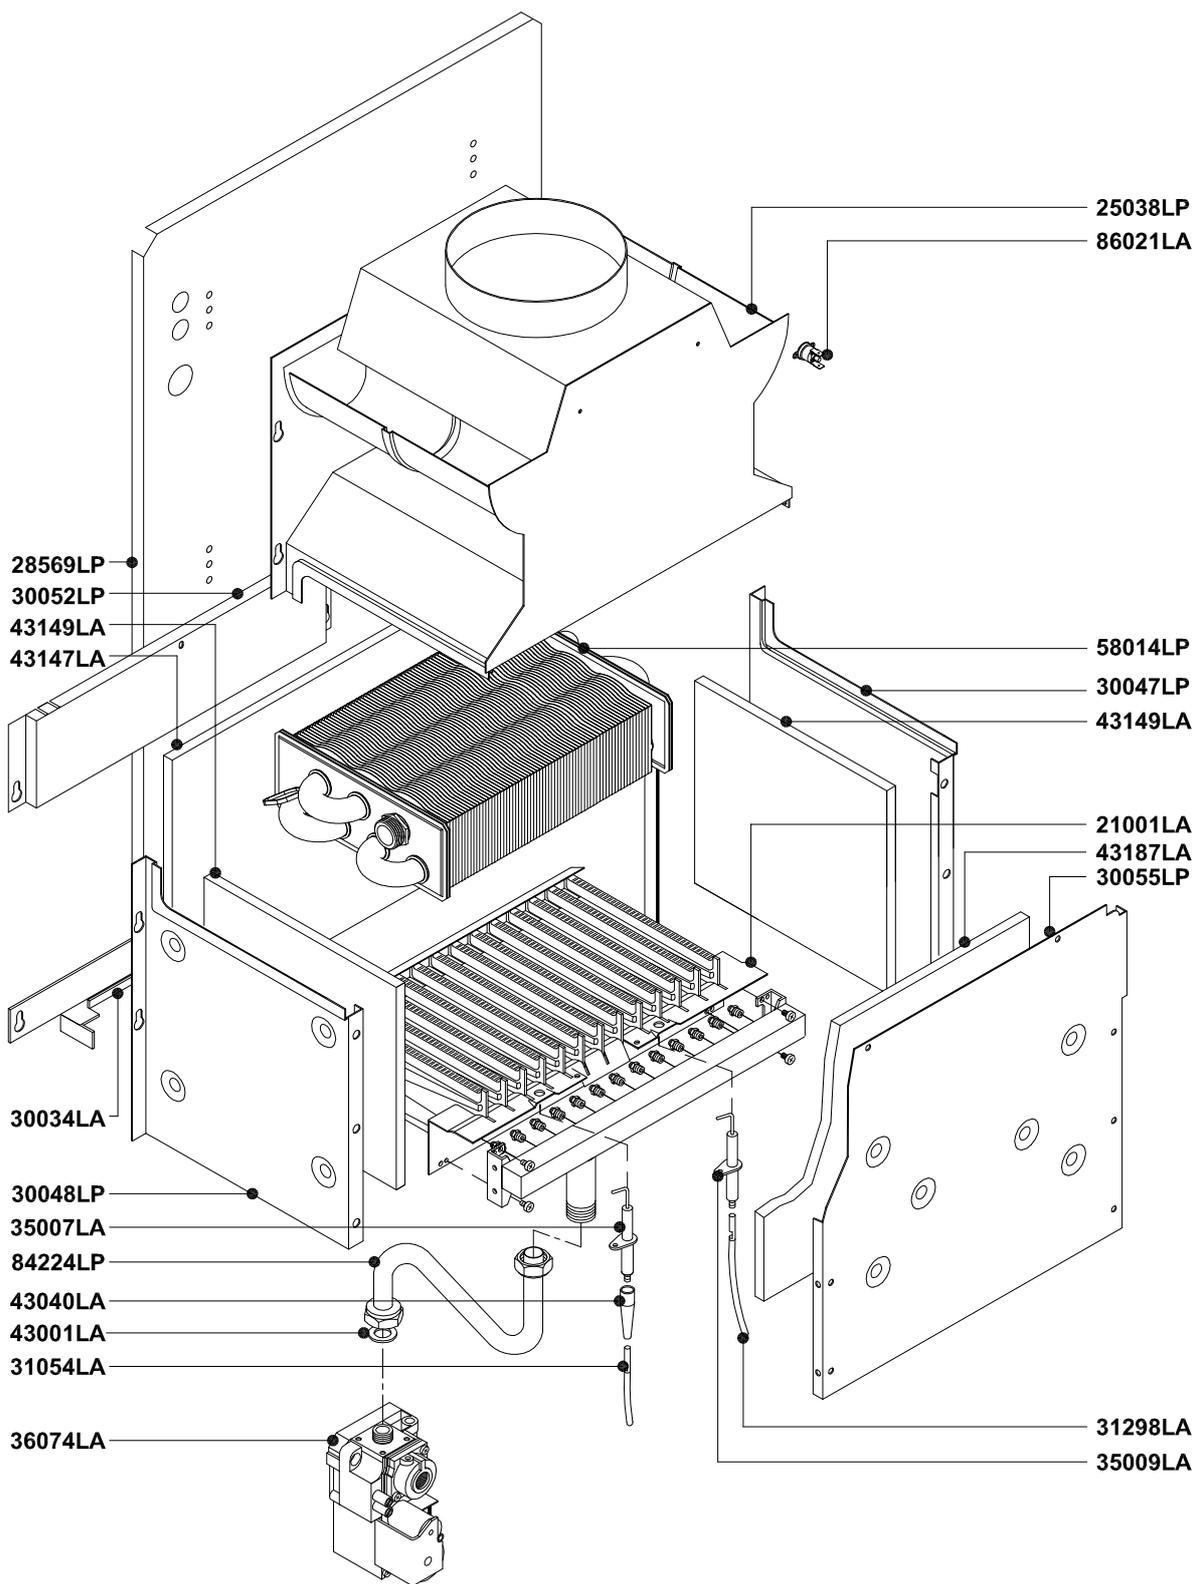


Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'	
	Oggetto: Esplosi ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Data:	14.01.09	
	Descrizione: mod. R 24 E/B camera aperta - accensione elettronica		Scala:	—	
			Ufficio:	tecnico	
			Disegnato:		
			Controllato:		
		Approvato:		Scheda n.:	B0397_AA2
			Codice n.:	A011A711C301 metano A011B711C301 G.P.L. gas città aria prop. gasolio	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

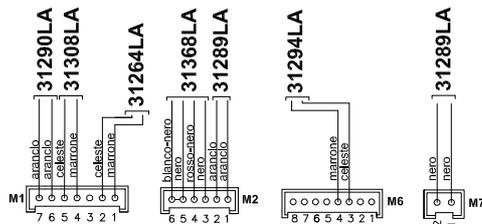

**SCHEDA BMBC c/DISPLAY DIGITECH - SM20019
COD. 76677LA**

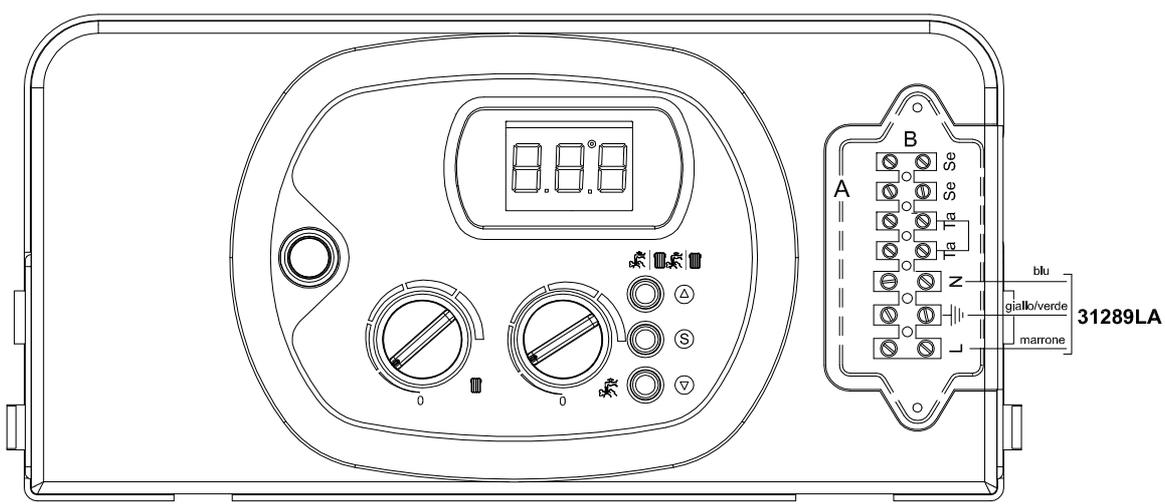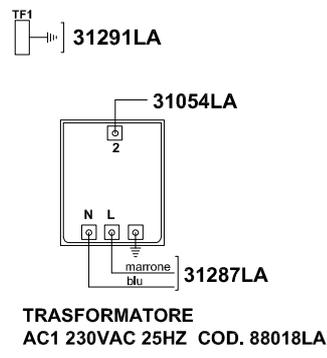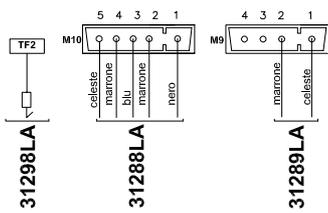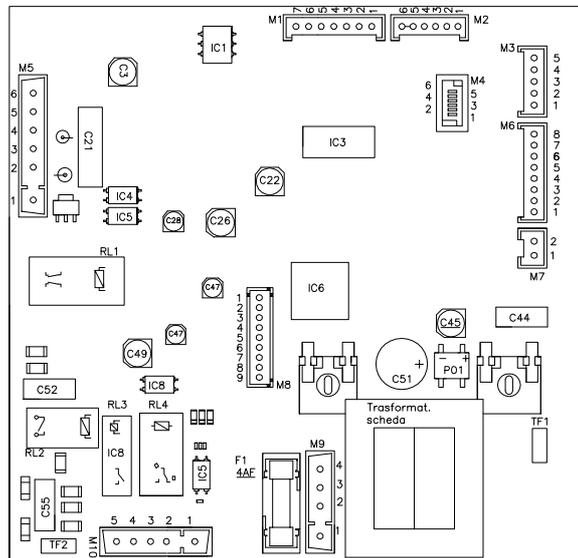

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: Esposo ricambi Caldaia murale con boiler remoto COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO		
		Descrizione: mod. R 24 E/B camera aperta - accensione elettronica		
		Data: 14.01.09	A011A711C301	metano
		Scala: -	A011B711C301	G.P.L.
		Ufficio: tecnico		gas città
		Disegnato:		aria prop.
		Controllato:		gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	B0398_AA2

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-07
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGLI ORIGINARI O IN SISTEMI PARALLELI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.