



Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 <b>RADIANT BRUCIATORI S.p.A.</b>		Oggetto: <b>Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>	Data: 17.12.08	A012A411C371	metano
		Descrizione: <b>mod. RBA 100 E</b> camera aperta - accensione elettronica	Scala: --	A012B411C371	G.P.L.
			Ufficio: tecnico		gas città
			Disegnato:		aria prop.
			Controllato:		gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	<b>B0836_AA2</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESITTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGLI CRIZZI IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRAMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

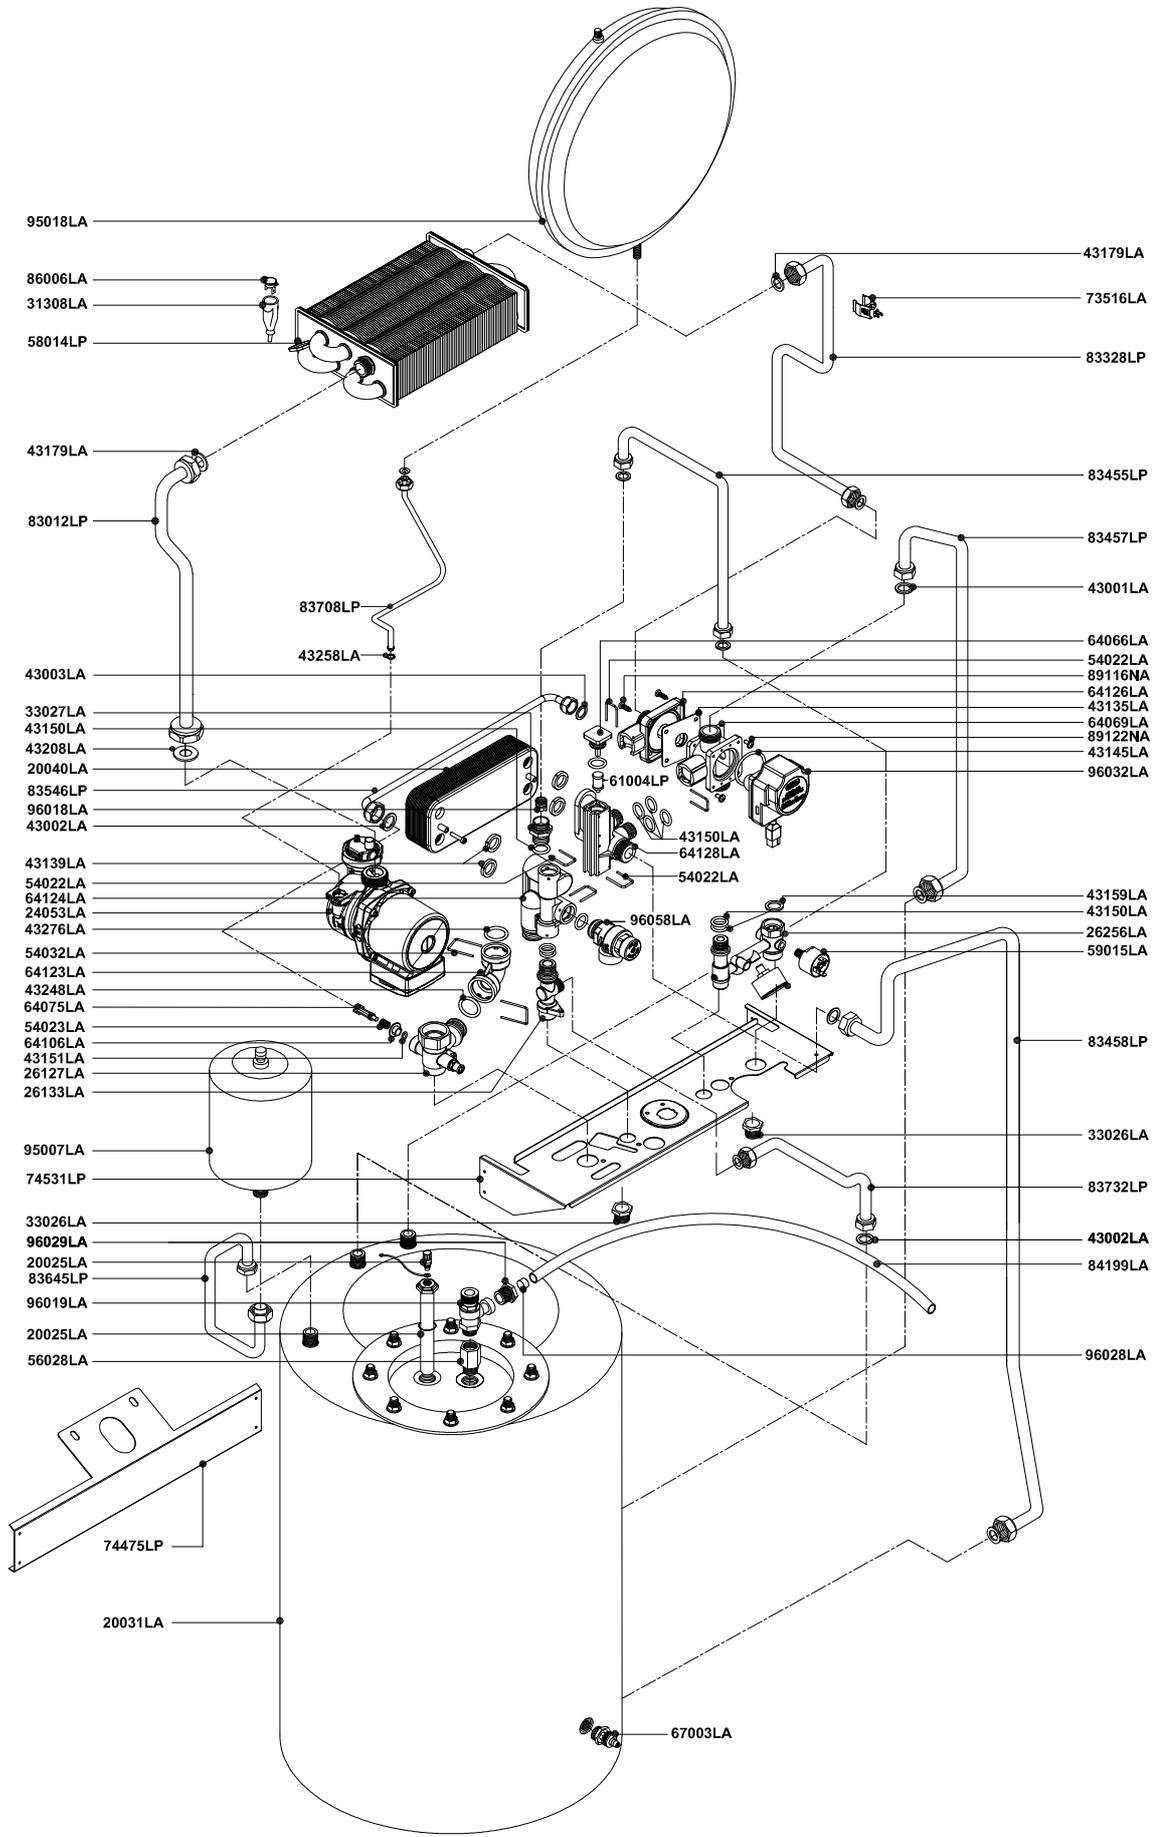

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto:		
		<b>Esposo ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b>		
		<b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>		
		Descrizione:		
		<b>mod. RBA 100 E</b>		
		camera aperta - accensione elettronica		
		Data:	17.12.08	
		Scala:	---	
		Ufficio:	tecnico	
		Disegnato:		
		Controllato:		
		Approvato:		
		Codice n.:	A012A411C371	metano
			A012B411C371	G.P.L.
				gas città
				aria prop.
				gasolio
		Scheda n.:	<b>B0837_AA2</b>	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

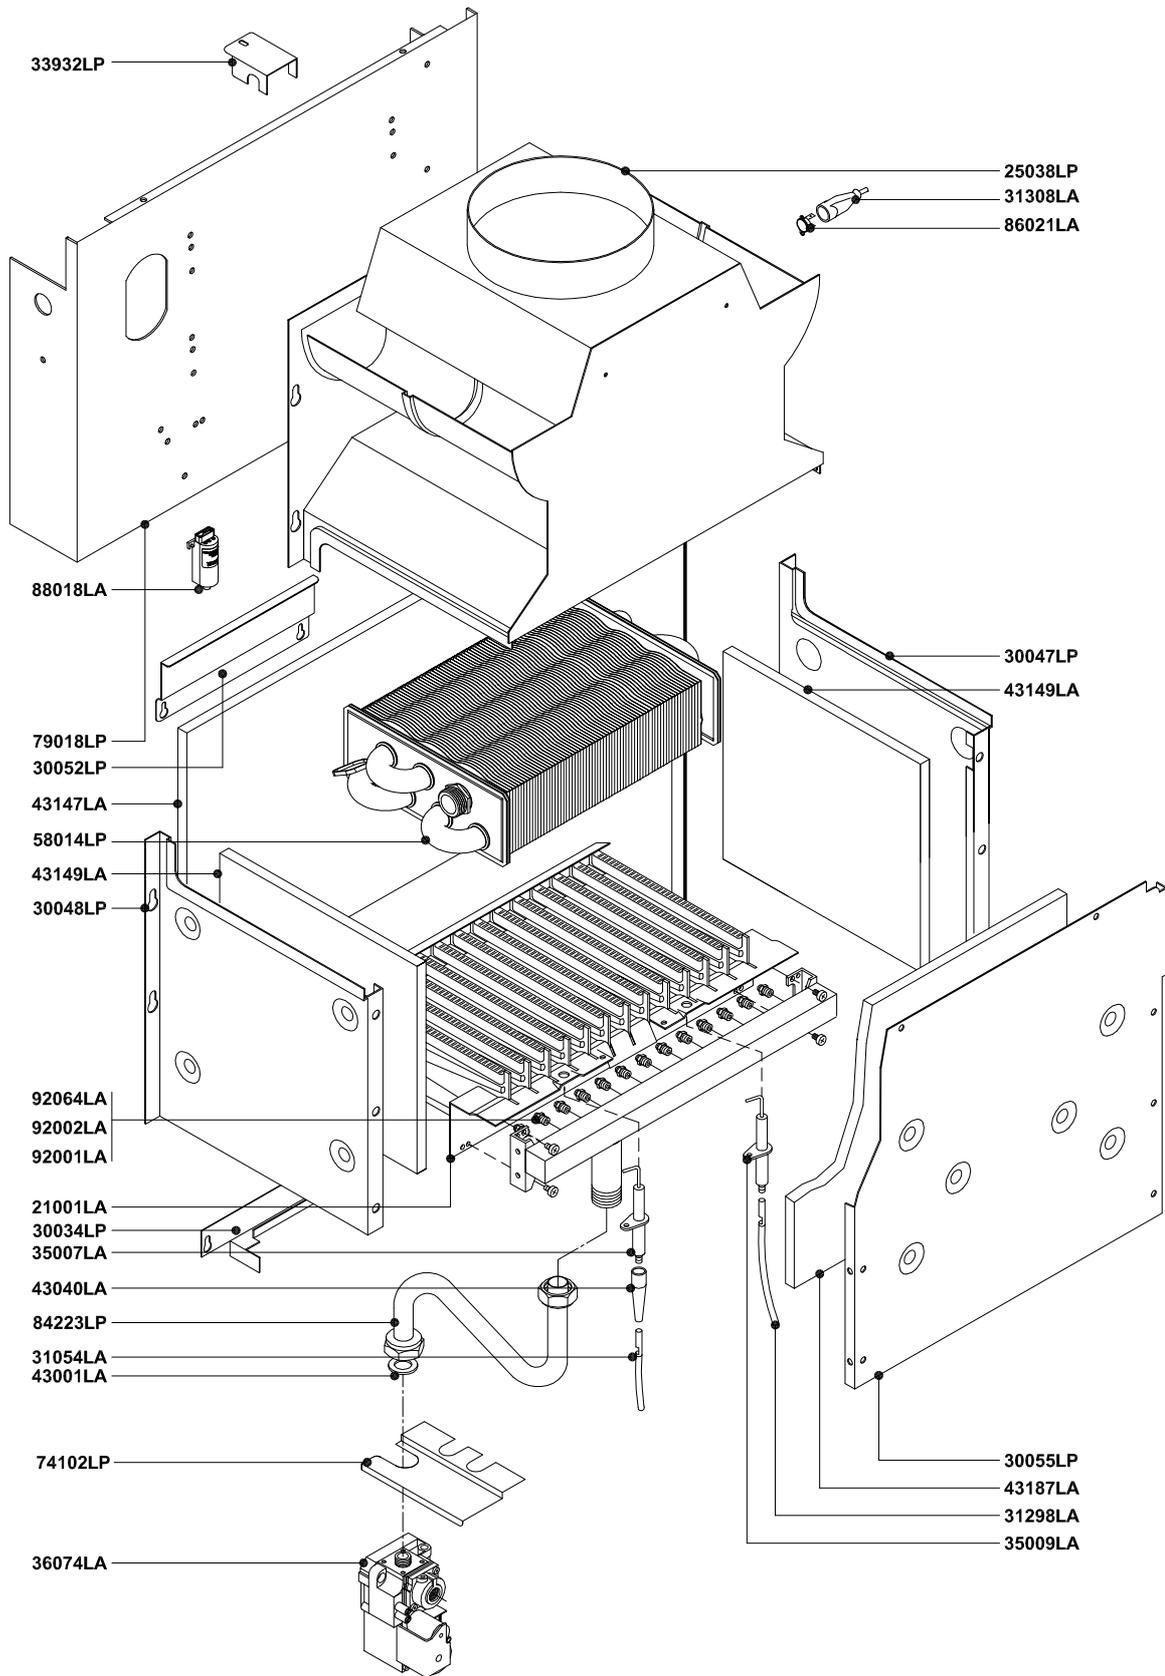

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:	<b>Esplosi ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO TERMICO</b>	Data:	17.12.08
	Descrizione:	<b>mod. RBA 100 E</b> camera aperta - accensione elettronica	Scala:	---
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
			Controllato:	
		Approvato:		
			Codice n.:	A012A411C371 A012B411C371
			Scheda n.:	<b>B0838_AA2</b>
				metano G.P.L. gas città aria prop. gasolio

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA CITTA' SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INVECIATA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

