



Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 <b>RADIANT BRUCIATORI S.p.A.</b>	<b>Oggetto:</b> <b>Esplso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b> <b>COMPONENTI TELAIO + MANTELLO</b>		Data:	16.12.08
	<b>Descrizione:</b> <b>mod. RBA 24 E</b> <i>camera aperta - accensione elettronica</i>		Scala:	--
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
			Controllato:	
			Approvato:	
			Codice n.:	A012A411C351 A012B411C351
			Scheda n.:	B0832_AA2
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPENIATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-GE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMessa IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				

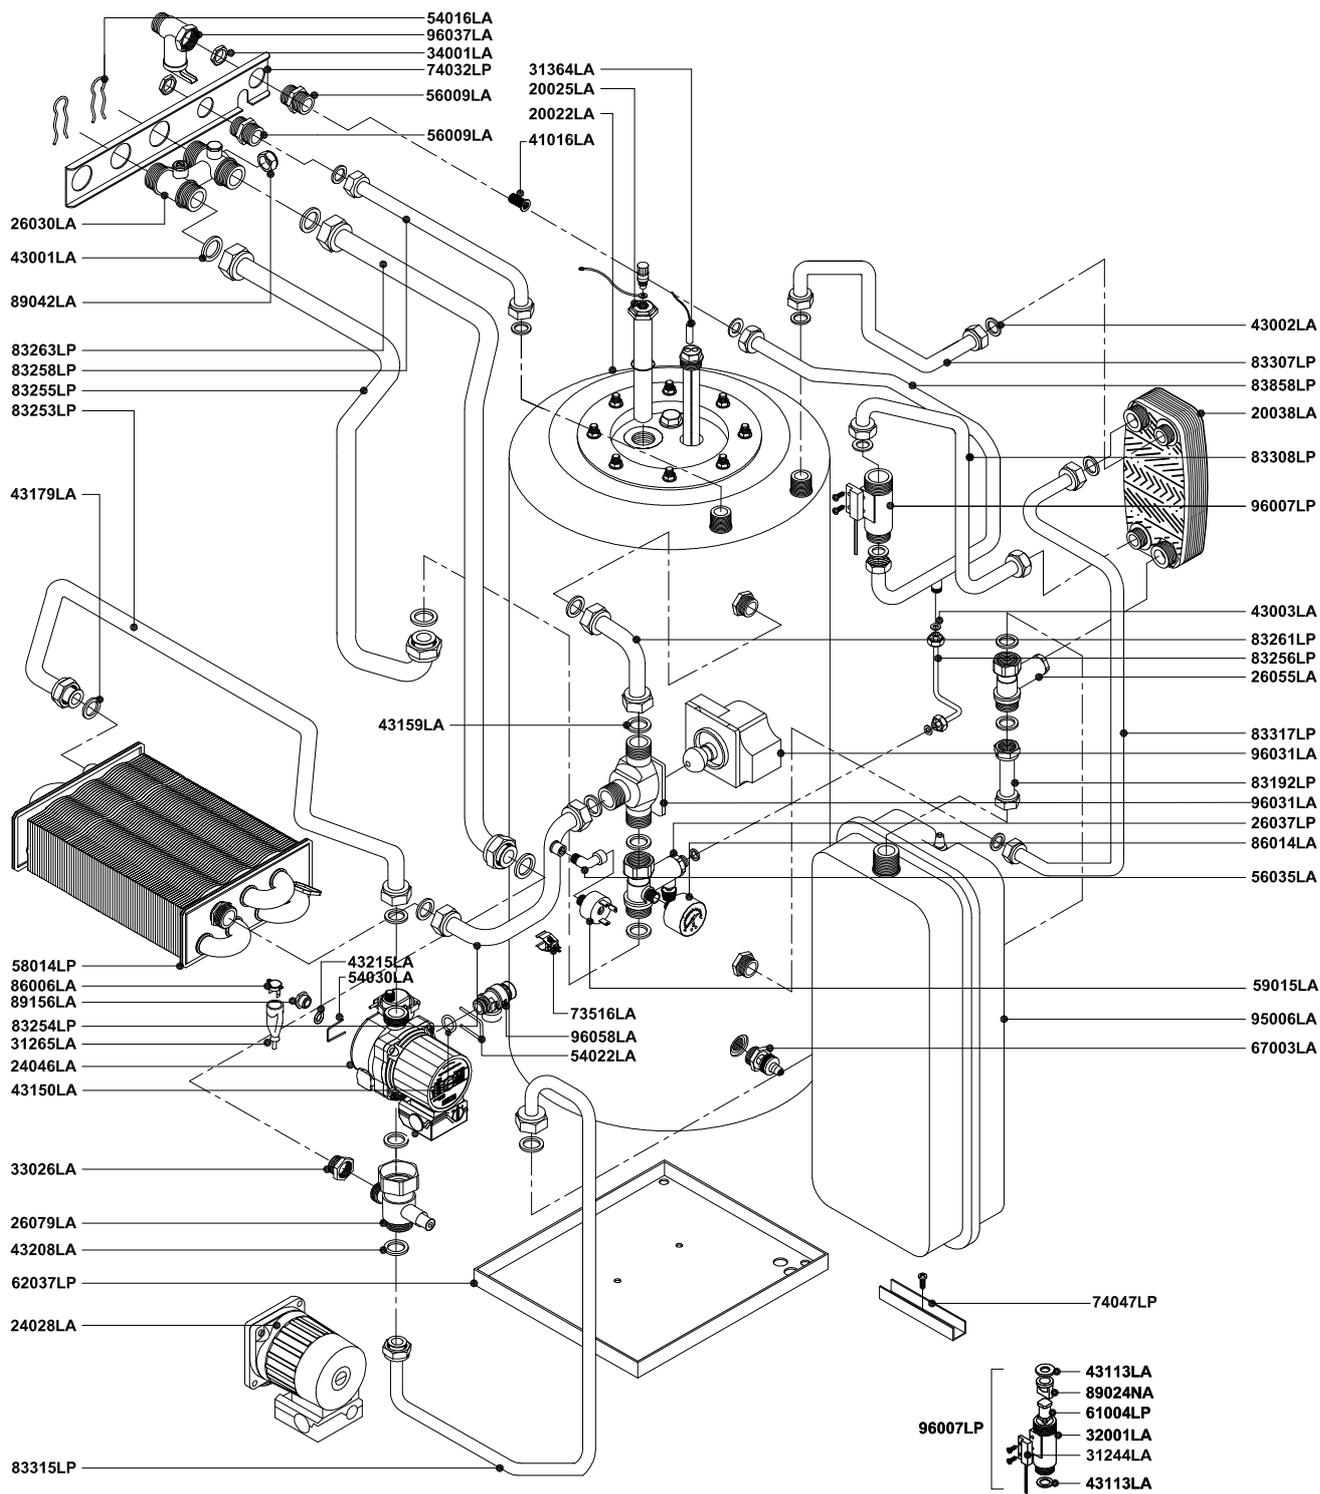

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
		Oggetto: <b>Esplosi ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO IDRICO</b>		
		Descrizione: <b>mod. RBA 24 E</b> camera aperta - accensione elettronica		
		Data: 16.12.08	A012A411C351	metano
		Scala: --	A012B411C351	G.P.L.
		Ufficio: tecnico		gas città
		Disegnato:		aria prop.
		Controllato:		gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	<b>B0833_AA2</b>

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA CITTÀ SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MIGLIORATA IN SISTEMI PARALLELI, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

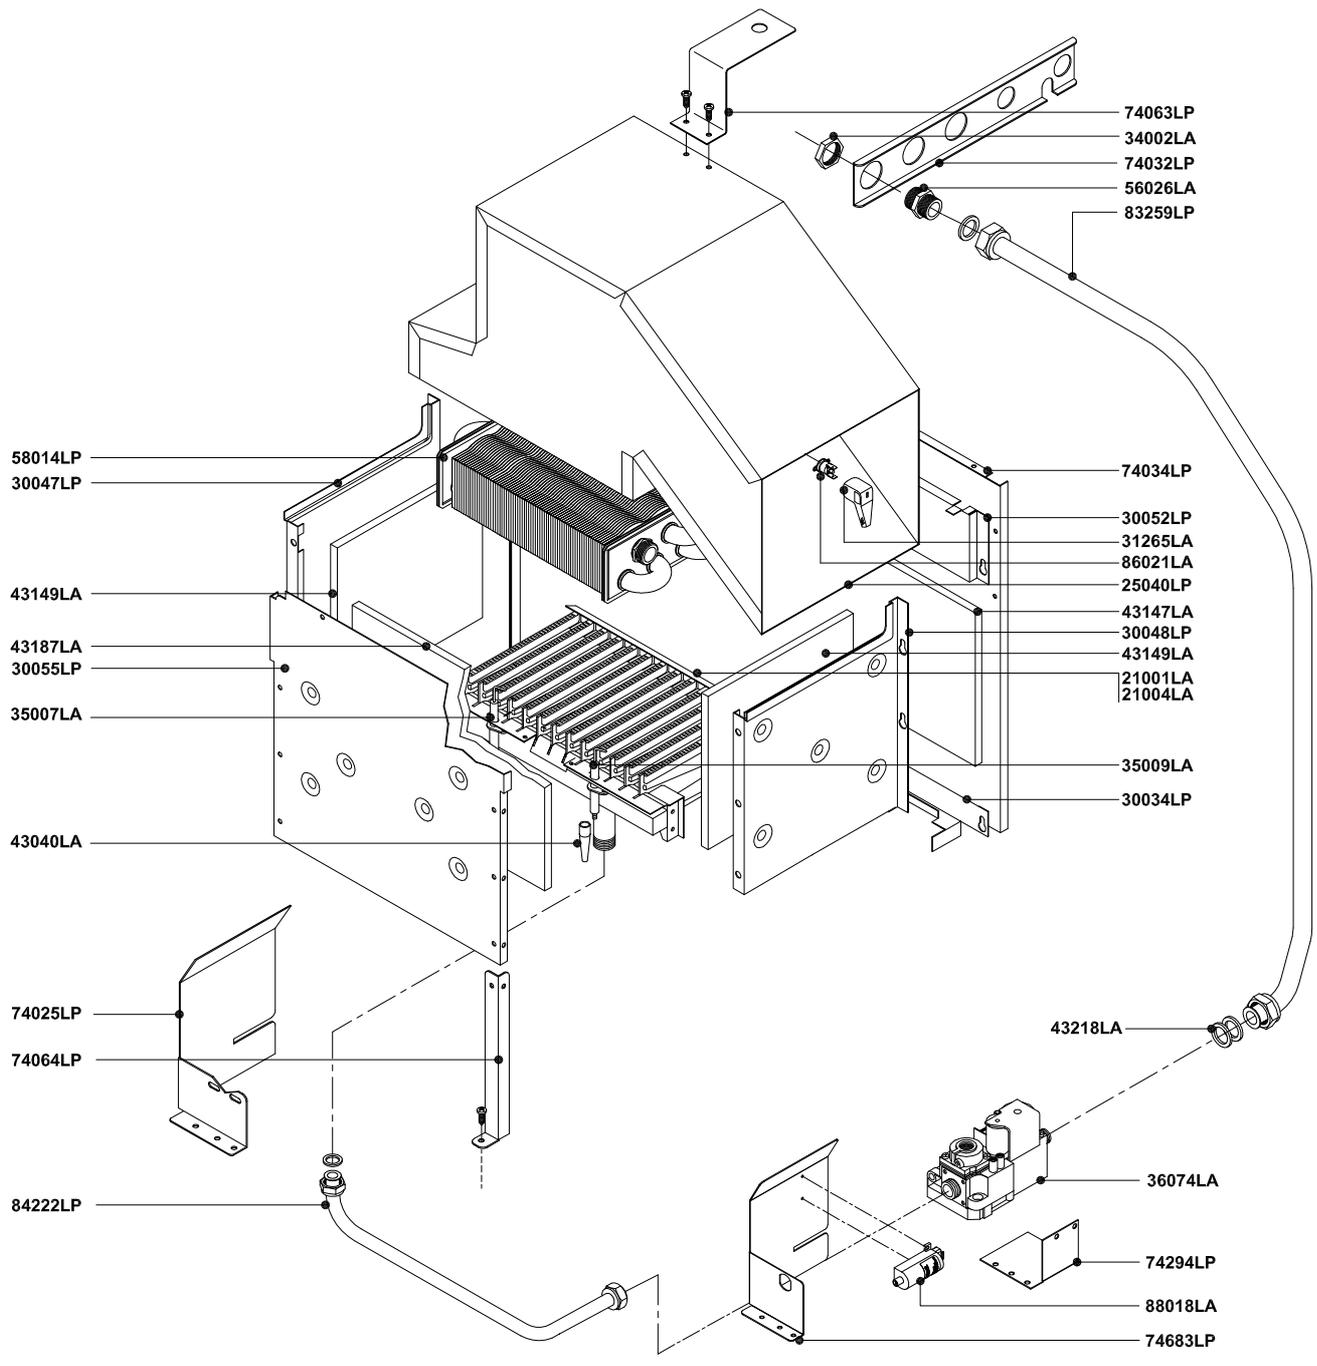

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 <b>RADIANT BRUCIATORI S.p.A.</b>	Oggetto: <b>Esploso ricambi Caldaia a basamento ad accumulo</b> <b>COMPONENTI IMPIANTO TERMICO</b>		Data:	16.12.08
	Descrizione: <b>mod. RBA 24 E</b> camera aperta - accensione elettronica		Scala:	--
			Ufficio:	tecnico
			Disegnato:	
			Controllato:	
		Approvato:		
		Codice n.:	A012A411C351	metano
			A012B411C351	G.P.L.
				gas città
				aria prop.
				gasolio
		Scheda n.:	<b>B0834_AA2</b>	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEGLIORATA O TRANSMESSE IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

