



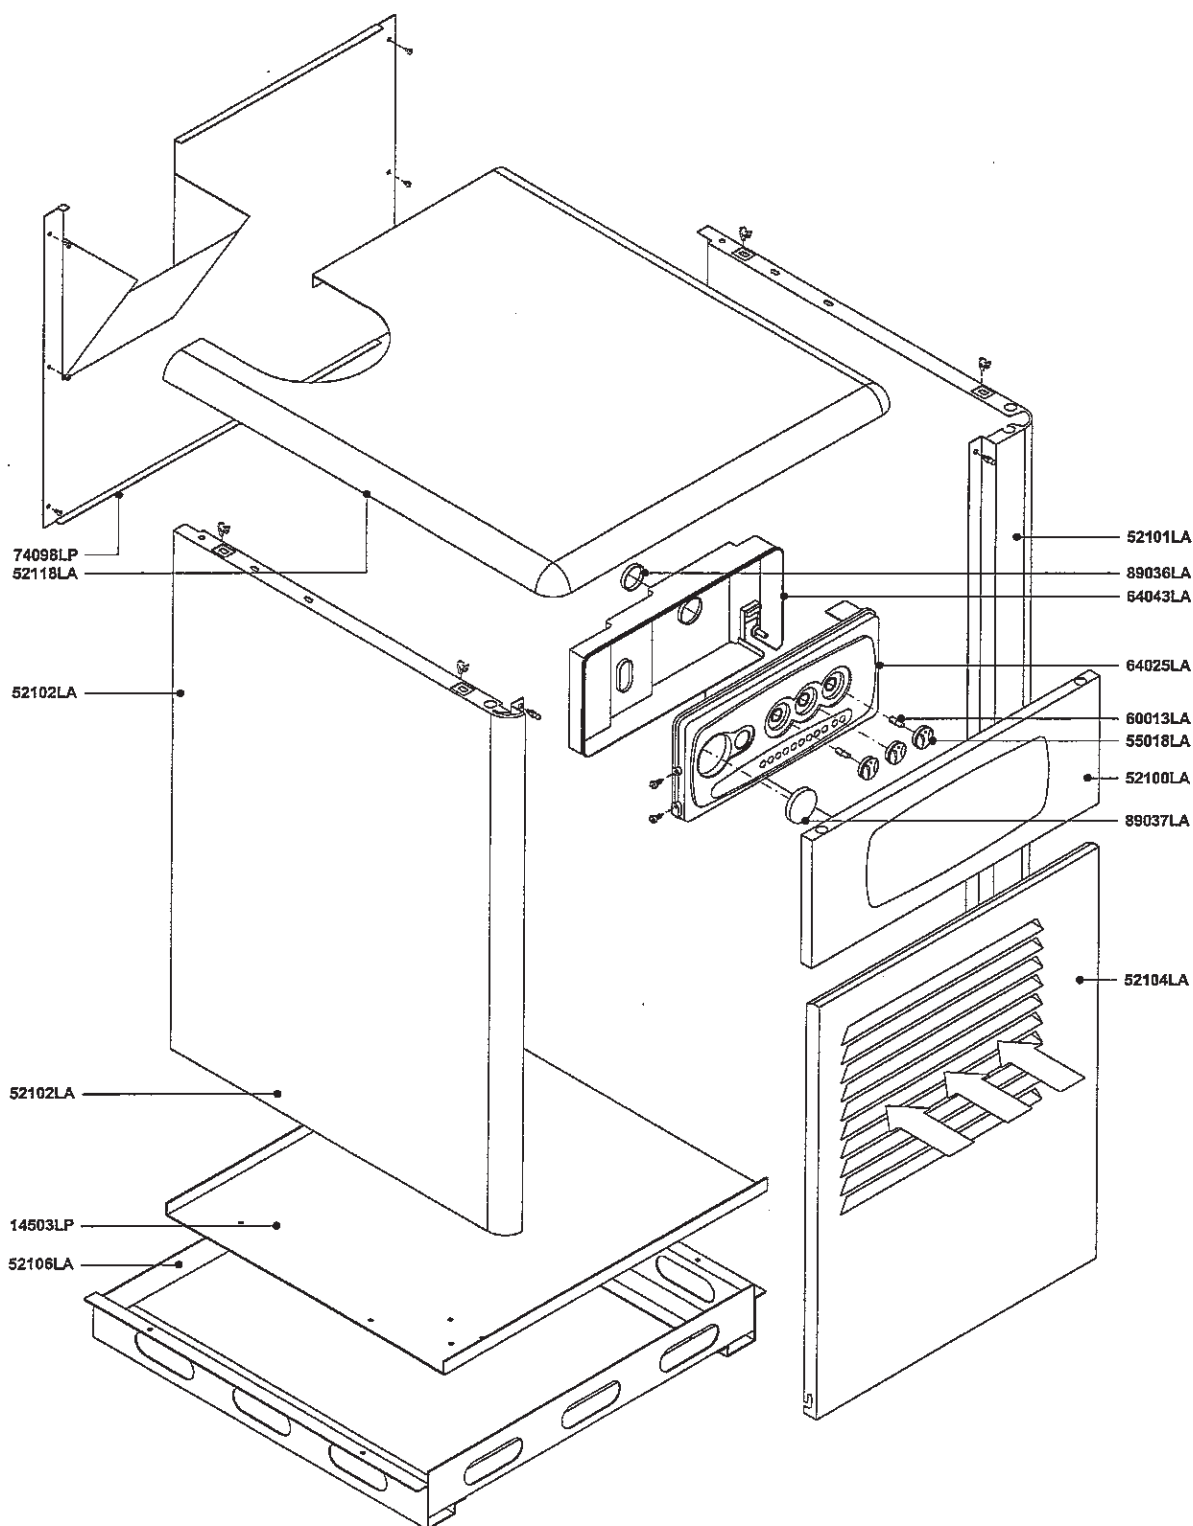


POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	NOTE
Data:	Scale:	Disegnato:	Controllato:	Approvato:	Ufficio:
01.10.2000		Ugolini	Nisi		TECNICO
Oggetto / Descrizione:			Codice n.:		
CALDAIA A BASAMENTO AD ACCUMULO 45 lt. COMPONENTI TELAIO + MANTELLO Mod. RBA 35 E			 RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Bruciatori di gas - Gasolio - Nafta - Caldaie murali Caldaie in ghisa - Caldaie ad accumulo Via Panianelli, 154 - 61025 Loc. Montelabbate (PU) Tel. +39 0721 498822 - Fax. +39 0721 498815 Email: tecnico@radiant - export@radiant.it Internet: http://www.radiant.it		
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE			Nome file: _____ Scheda n.: 0112_10.2000_TM		

REV.	DESCRIZIONE	DATA
------	-------------	------

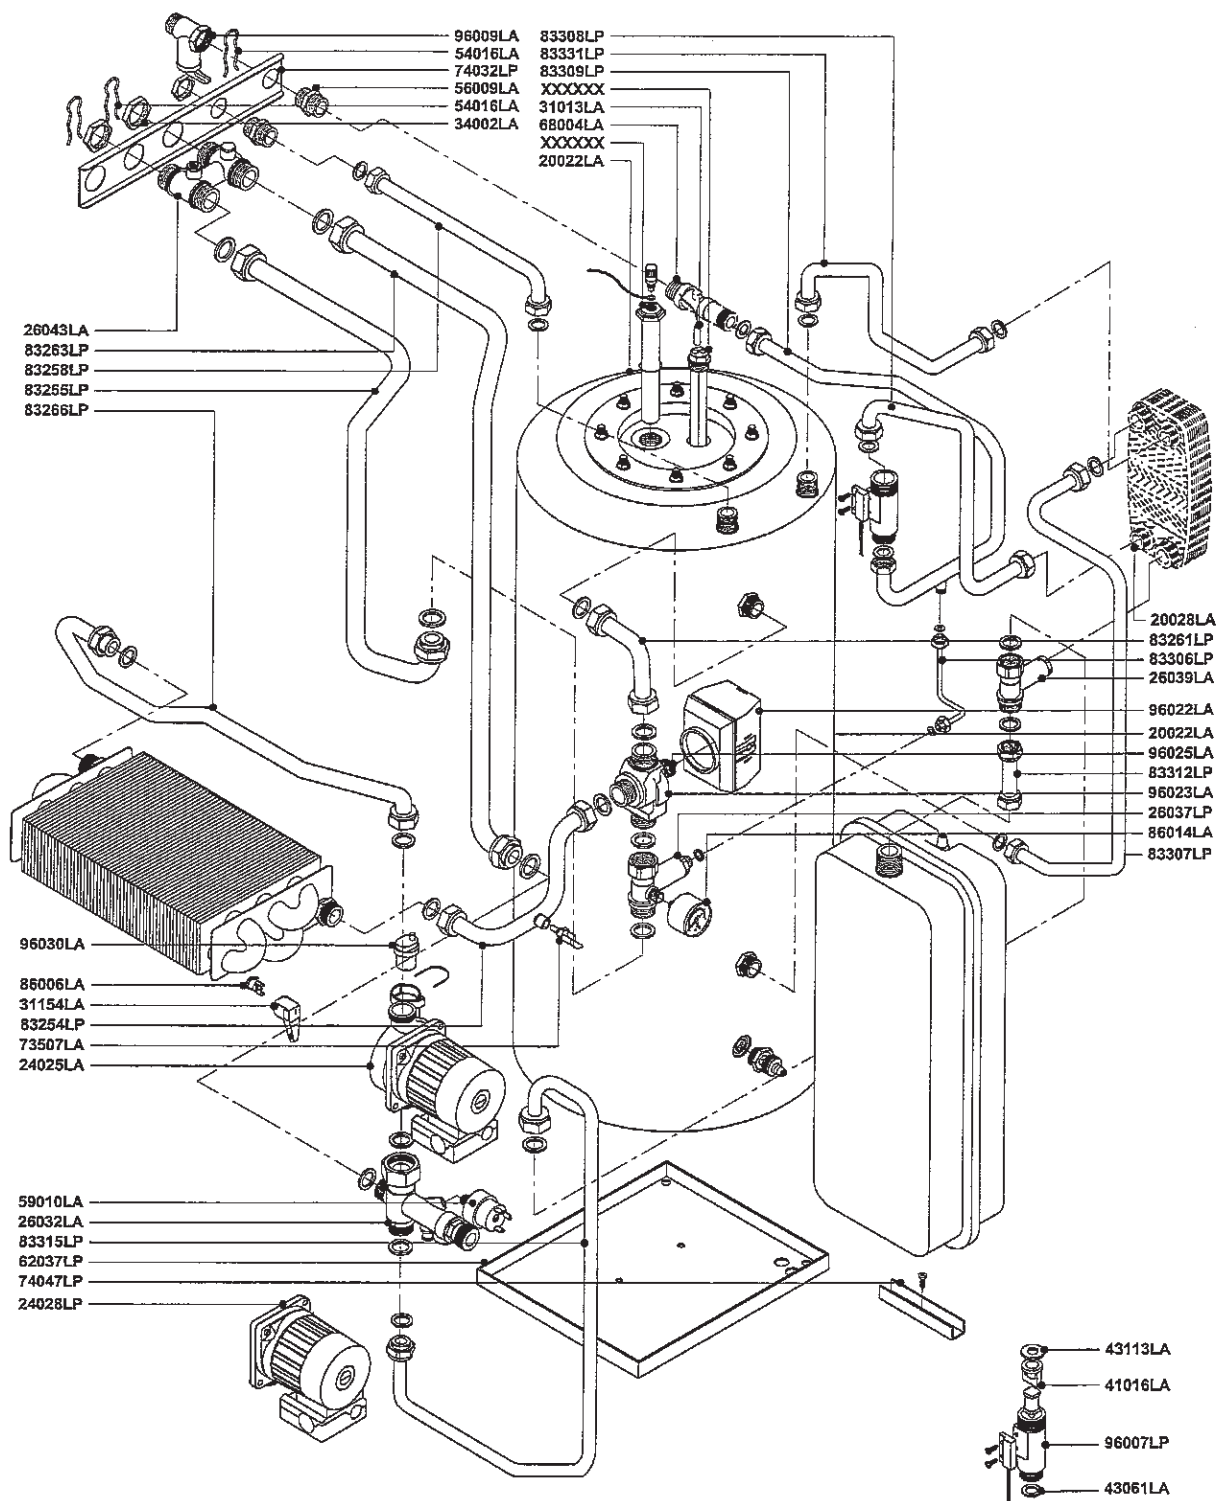


POS.	CODICE	DESCRIZIONE			UM	Q.TA'	NOTE
Data:	Scala:	Disegnato:	Controllato:	Approvato:	Ufficio:	Codice n.:	Met. G.P.L.
01.10.2000		Ugolini	Nisi		TECNICO		
Oggetto / Descrizione:					 RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Bruciatori di gas - Gasolio - Nafta - Caldaie murali Caldaie in ghisa - Caldaie ad accumulo Via Pantanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU) Tel. +39 0721 498822 - Fax. +39 0721 499815 Email: tecnic@radiant.it - export@radiant.it Internet: http://www.radiant.it		
CALDAIA A BASAMENTO AD ACCUMULO 45 lt. COMPONENTI IMPIANTO IDRICO Mod. RBA 35 E							
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE							
Nome file					Scheda n.:		
					0112_10.2000_1		

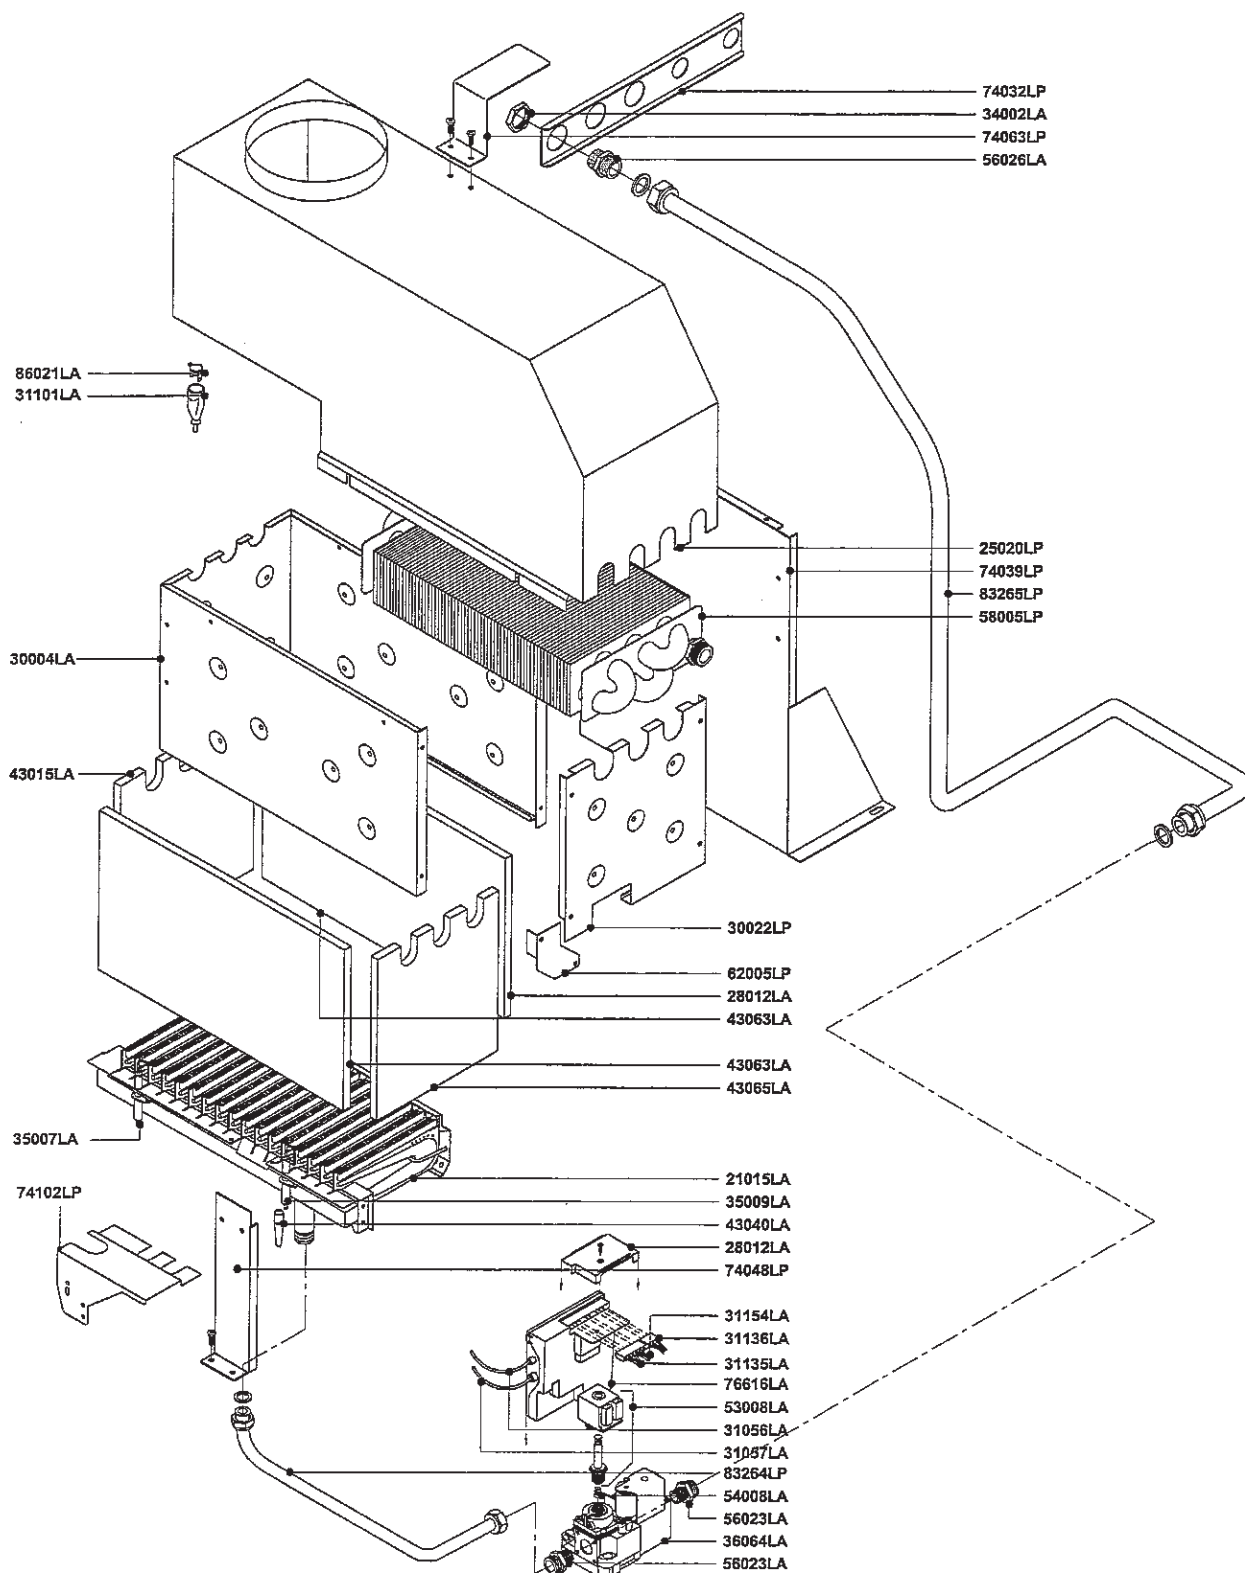

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	NOTE
Data:	Scala:	Disegnato:	Controllato:	Approvato:	Ufficio:
01.10.2000		Ugolini	Nisi		TECNICO
Oggetto / Descrizione:					
CALDAIA A BASAMENTO AD ACCUMULO 45 lt. COMPONENTI IMPIANTO TERMICO (Camera Aperta - Acc. Elettronica) Mod. RBA 35 E					
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE					
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.			Bruciatori di gas - Gasolio - Nafta - Caldaie murali Caldaie in ghisa - Caldaie ad accumulo Via Pantanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU) Tel. +39 0721 498822 - Fax. +39 0721 499815 Email: tecnico@radiant - export@radiant.it Internet: http://www.radiant.it		
Nome file			Scheda n.:		
			0112_10.2000_TAE		

REV.	DESCRIZIONE	DATA
------	-------------	------

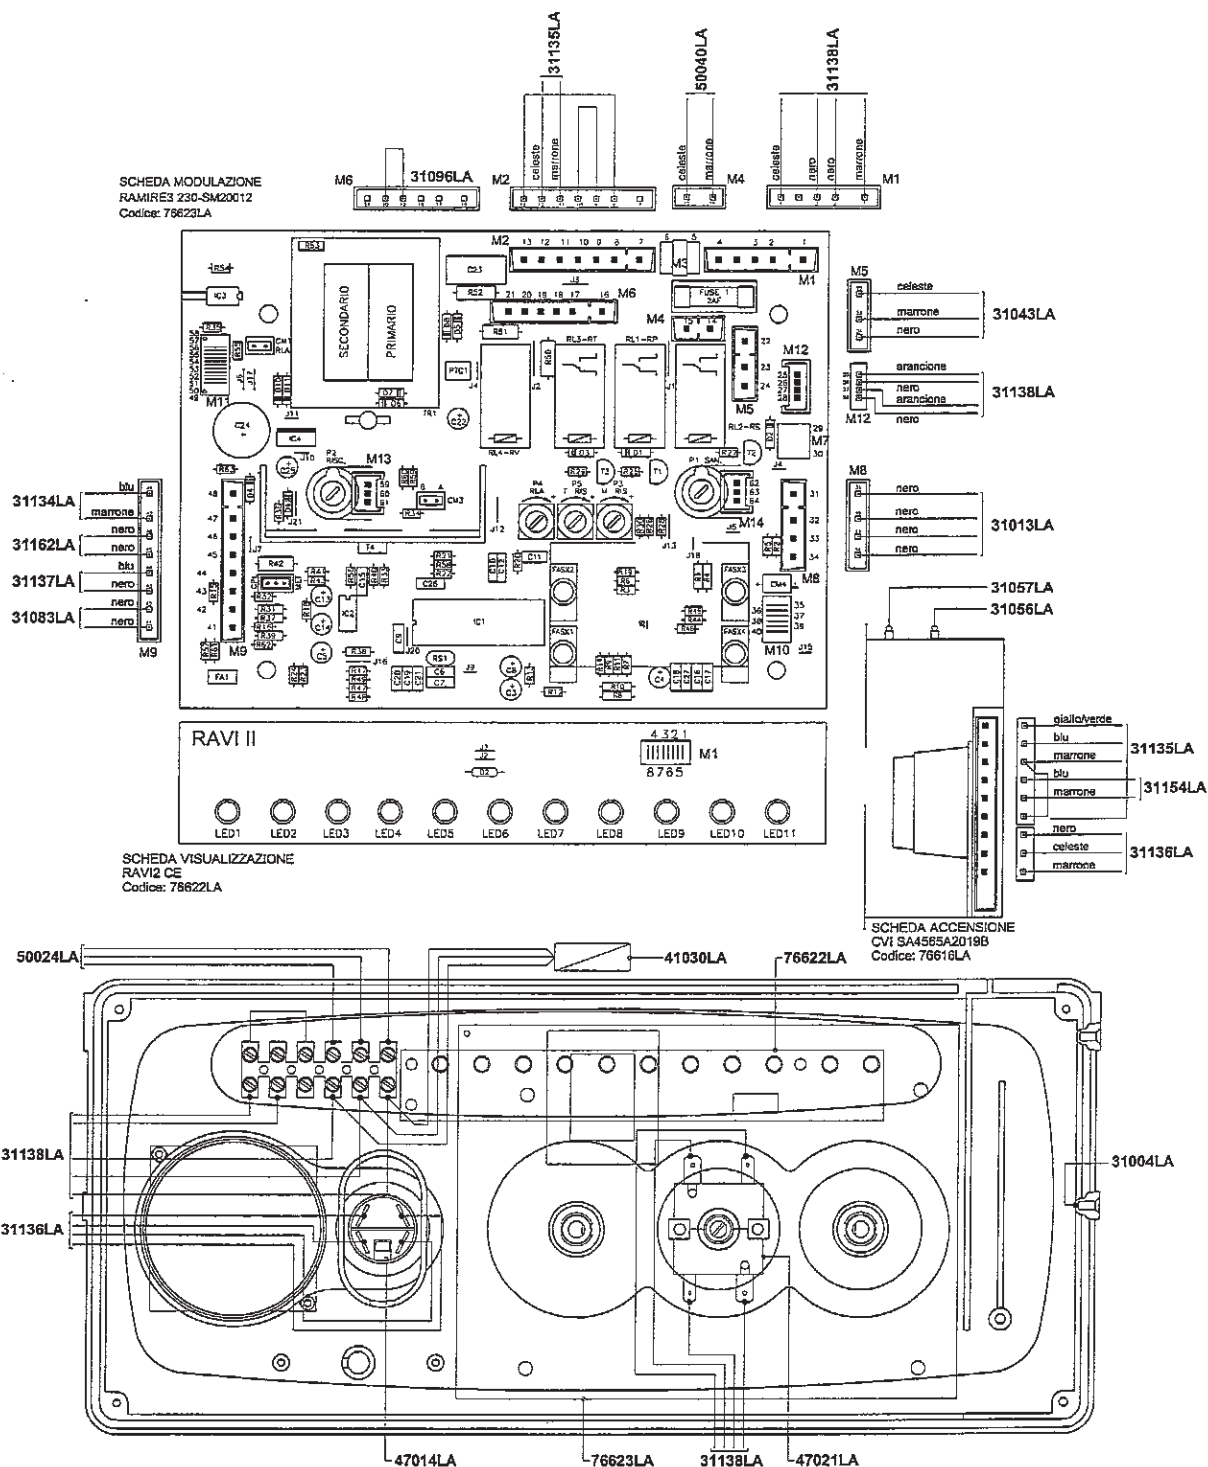

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	NOTE
Data:	Scala:	Disegnato:	Controllato:	Approvato:	Ufficio:
01.10.2000		Ugolini	Nisi		TECNICO
Oggetto / Descrizione:					Codice n.:
CALDAIA A BASAMENTO AD ACCUMULO 45 lt. COMPONENTI IMPIANTO TERMICO (Camera Aperta - Acc. Elettronica) Mod. RBA 35 E					 Bruciatori di gas - Gasolio - Nafta - Caldaie murali Caldaie in ghisa - Caldaie ad accumulo Via Pontanelli, 164 - 61025 Loc. Montelabbate (PU) Tel. +39 0721 498822 - Fax. +39 0721 499815 Email: tecnico@radiant - export@radiant.it Internet: http://www.radiant.it
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI SERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+CE					Nome file Scheda n.: 0112_10.2000_EAE