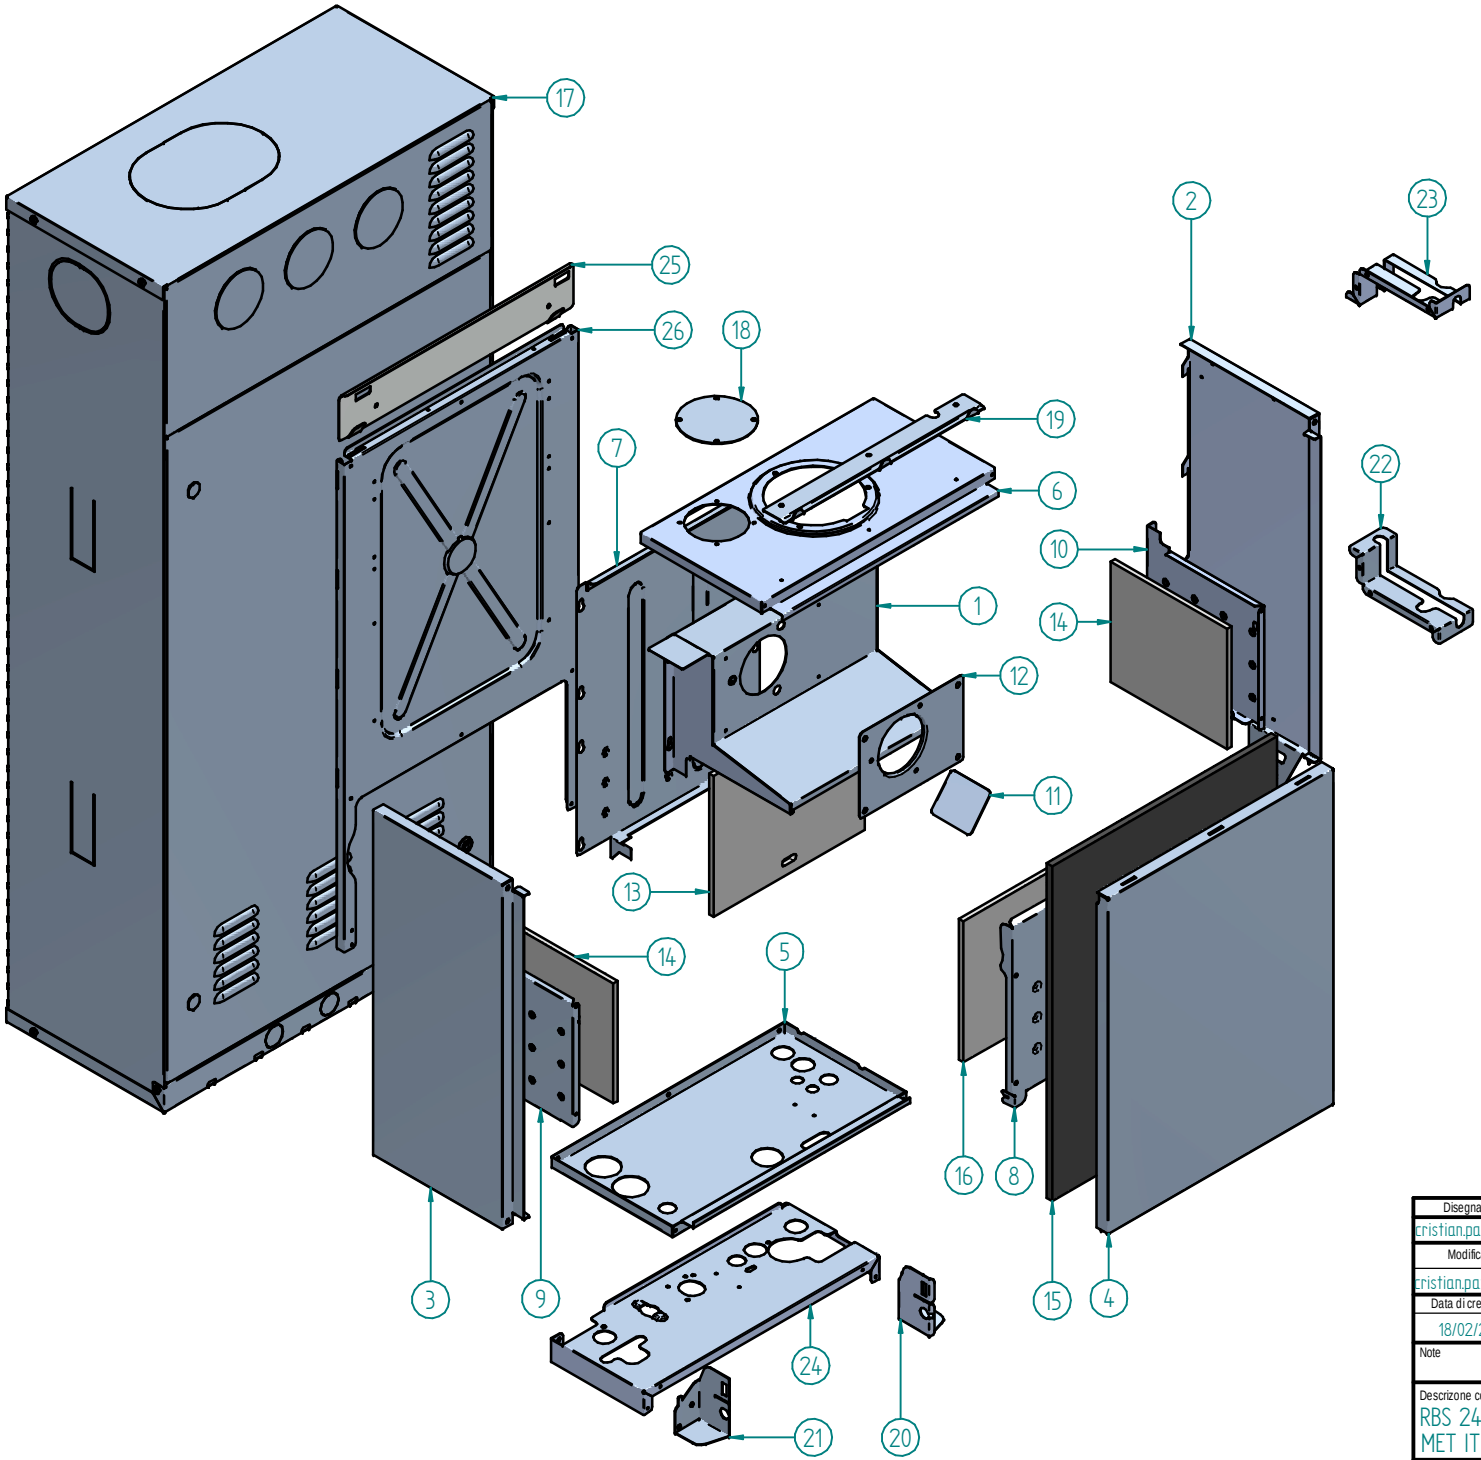

N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	25047LP	CAPPA	1
2	28676LP	LATERALE DESTRO CAMERA STAGNA	1
3	28677LP	LATERALE SINISTRO CAMERA STAGNA	1
4	28678LP	COFANO CAMERA STAGNA	1
5	28692LP	TESTATA INFERIORE CAMERA STAGNA	1
6	28724LP	TESTATA SUPERIORE CAMERA STAGNA	1
7	30066LP	FONDO CAMERA COMBUSTIONE	1
8	30084LP	FRONTALE CAMERA COMBUSTIONE	1
9	30085LP	LATERALE DESTRO CAMERA COMBUSTIONE	1
10	30086LP	LATERALE SINISTRO CAMERA COMBUSTIONE	1
11	34542LP	DEFLETTORE SINISTRO CAPPA FUMI	1
12	40059LP	FLANGIA D.80 ELETTROVENTILATORE	1
13	43210LA	FRONTALE + FONDO FIBRA CERAMICA	1
14	43265LA	FIBRA CERAMICA DX/SX	2
15	43305LA	FRONTALE SPUGNA MINIBOX	1
16	43344LA	FRONTALE FIBRA CERAMICA M24	1
17	51038LP	CONTENITORE BOX 2007	1
18	62011LP	TAPPO Ø100	1
19	74266LP	STAFFA FISSAGGIO MANTELLO	1
20	74432LP	STAFFA DESTRA QUADRO	1
21	74433LP	STAFFA SINISTRA QUADRO	1
22	74434LP	STAFFA INFERIORE VASO EXP	1
23	74435LP	STAFFA SUPERIORE VASO EXP- M24 BOX	1
24	74472LP	DIMA RACCORDI	1
25	74484LP	STAFFA SUPPORTO CALDAIA	1
26	79092LP	TELAIO	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglini				
Modificato				
cristian.pazzaglini				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
18/02/2014	1:6.5			3044.997

Note

Descrizione completa

RBS 24 BOX "ENERGY"
MET IT – TR R3

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA.

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
A011A312G103	00

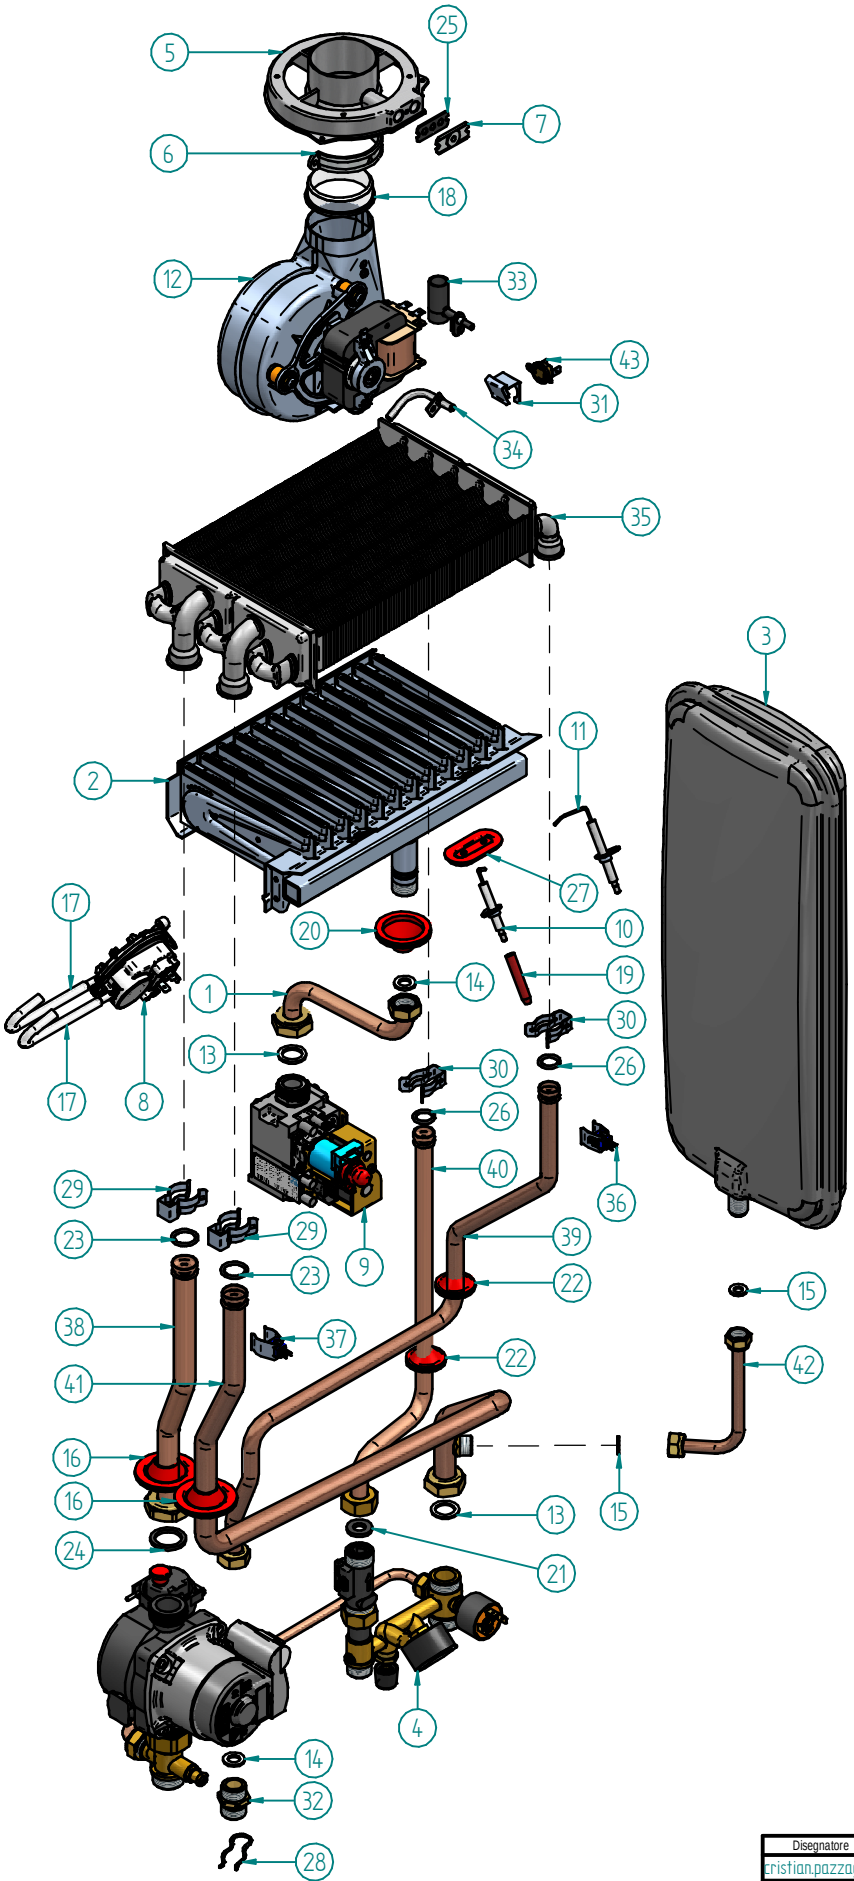

N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	12-00582	TUBO Ø14 VALVOLA GAS SIT	1
2	21045LA	BRUCIATORE 12NP METANO 1.30	1
3	25-00283	VASO ESPANSIONE L7 RETTANGOLARE	1
4	26-00229	GRUPPO IDRAULICO	1
5	27066LA	ISPEZIONE FUMI	1
6	27067LA	FASCETTA ISPEZIONE FUMI	1
7	27068LA	PIASTRINO CHIUSURA ISPEZIONE FUMI	1
8	30-00023	PRESSOSTATO ARIA 2.14 - 1.96	1
9	30-00035	VALVOLA GAS 845 SIGMA	1
10	35007LA	ELETTRODO ACCENSIONE	1
11	35009LA	ELETTRODO RIVELAZIONE	1
12	37029LA	ELETTROVENTILATORE 230 ES30-98 FIME	1
13	43001LA	GUARNIZIONE 3/4"	2
14	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	2
15	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	2
16	43009LA	GUARNIZIONE IN SILICONE ROSSO TUBO Ø18	2
17	43018LA	TUBO SILICONE TRASPARENTE Ø 8	2
18	43031LA	MANICOTTO Ø 54 ELETTROVENTILATORE	1
19	43040LA	CAPPUCCIO ELETTRODO SIL./ROSSO	1
20	43047LA	GUARNIZIONE CONICA SILICONE TRASPARENTE	1
21	43113LA	GUARNIZIONE Ø 22x10.5x3 FLUSSOSTATO	1
22	43117LA	GUARNIZIONE PASSATUBO Ø 14 P000083-0152	2
23	43118LA	OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO	2
24	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
25	43220LA	GUARNIZIONE IN GOMMA EPDM	1
26	43257LA	OR 3056 EPDM	2
27	43352LA	FB12/1 GUAR.SIL/ROSSO OVALE	1
28	54016LA	MOLLA FISSAGGIO RACCORDI	1
29	54020LA	MOLLA FISSAGGIO PACCO LAMELLARE	2
30	54033LA	MOLLA DI FISSAGGIO SANITARI	2
31	54034LA	MOLLA TERMOSTATO	1
32	56019LA	NIPLES 1/2" E24 CON SEDE MOLLA	1
33	57525LA	PRESA DI DEPRESSIONE VENTURI 2005	1
34	57526LP	PRESA DI PRESSIONE	1
35	58026LA	SCAMBIATORE DI CALORE BITERMICO 3S	1
36	73515LA	SENSORE A CLIP x TUBO 13/15mm. BLU	1
37	73516LA	SENSORE A CLIP BLU PER TUBI Ø17 Ø18	1
38	83704LP	TUBO Ø18 RITORNO	1
39	83705LP	TUBO Ø 14 SANITARIO CALDO	1
40	83706LP	TUBO Ø 14 SANITARIO FREDDO	1
41	83753LP	TUBO D.18 MANDATA	1
42	83754LP	TUBO D.10 VASO ESPANSIONE	1
43	86027LA	TERMOSTATO SICUREZZA 90°	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglini				
Modificato				
cristian.pazzaglini				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
18/02/2014	1:4.5			3044.997

Note

Descrizione completa

RBS 24 BOX "ENERGY"
MET IT - TR R3

DATI TECNICI E PREZZI NON SONO IMPEGNATIVI, LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EFFETTUARE VARIAZIONI SENZA L' OBBLIGO DI PREAVVISO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INCAPACITA'. CONTENUTO NEL PRESENTE OPUSCOLO SE SOGGETTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA.

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
A011A312G103	00

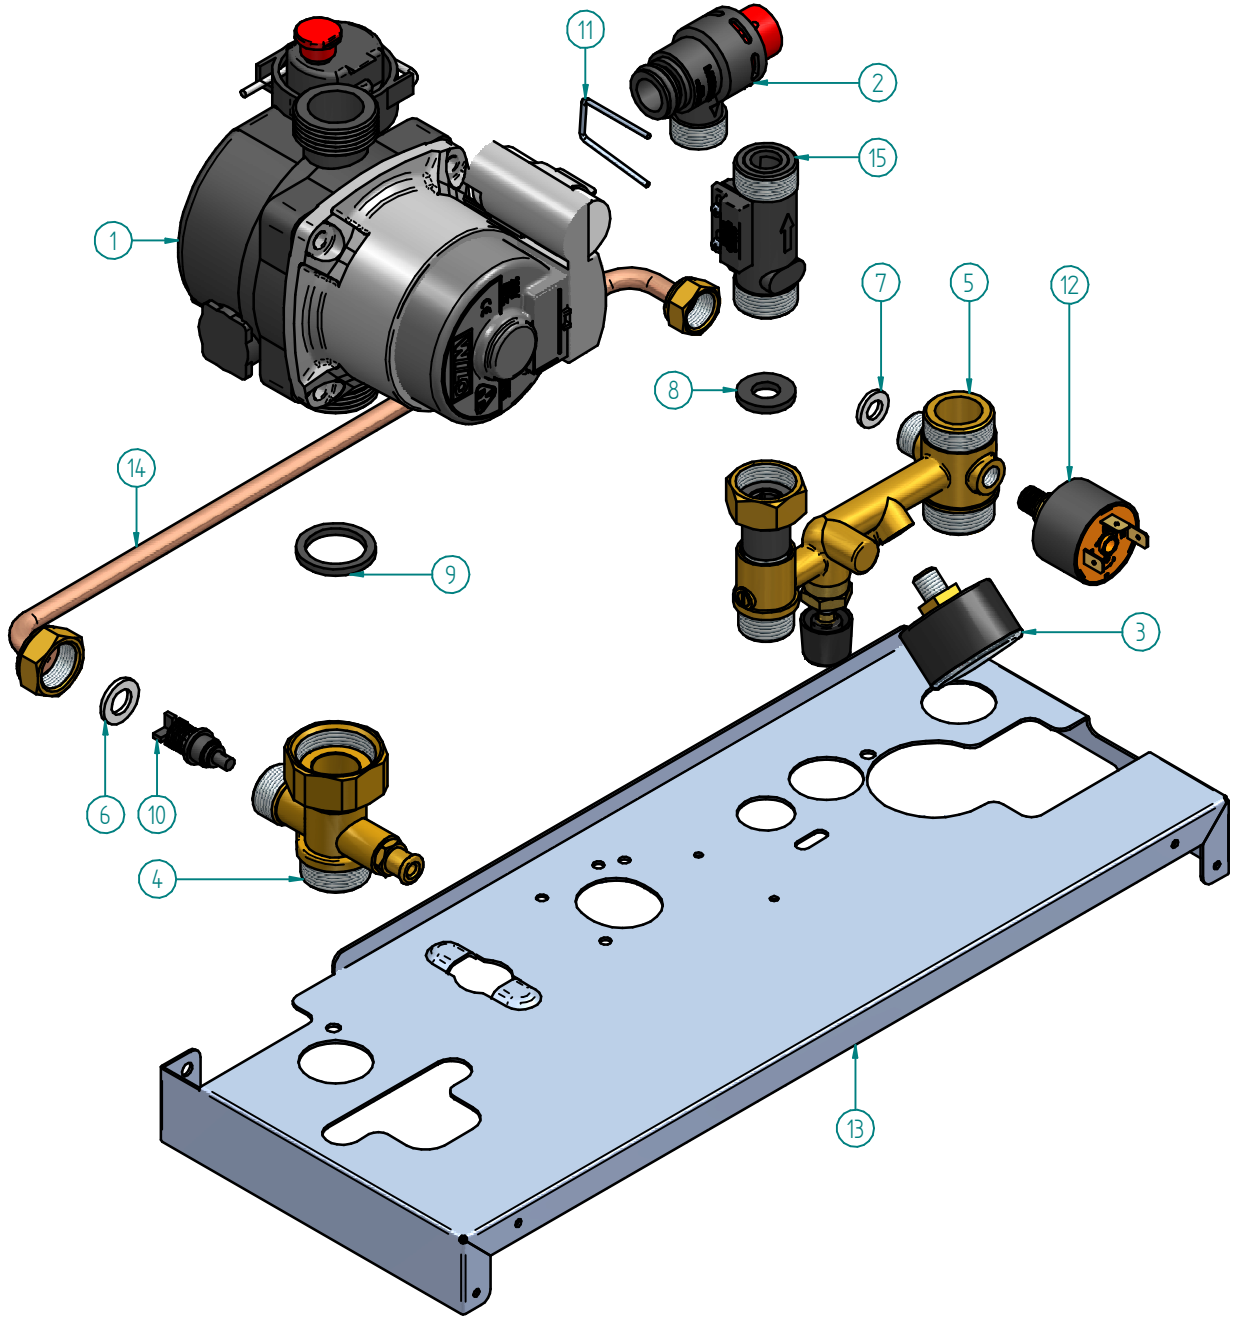

N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	24068LA	CIRCOLATORE PREMIUM-1 INTRSL15	1
2	25-00131	VALVOLA SICUREZZA 3bar 1/2"	1
3	25-00196	MANOMETRO NUOVO QUADRANTE	1
4	26079LA	COLLETTORE POMPA M24c/BY-PASS APERTO	1
5	26255LA	RACCORDO SANITARIO FREDDO / MANDATA	1
6	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	1
7	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
8	43113LA	GUARNIZIONE Ø 22x10.5x3 FLUSSOSTATO	1
9	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
10	43267LP	KIT BY-PASS	1
11	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO	1
12	59015LA	PRESSOSTATO ACQUA	1
13	74472LP	DIMA RACCORDI	1
14	83546LP	TUBO Ø 8 RICIRCOLO	1
15	96007LP	FLUSSOSTATO ELETTRONICO	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglini				
Modificato				
cristian.pazzaglini				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
18/02/2014	1:2			25.908

Note

Descrizione completa

GRUPPO IDRAULICO
RBS 24 BOX - R3

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
26-00229	00

\\SERVER5\Ruledesigner\Root\COMPONENTI_STIFA\26-\00229\26-00229.dft / \\SERVER5\Ruledesigner\Root\COMPONENTISTIF_A\26-\00229\26-00229.psm

N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	31244LA	CAVO MICRO-FLUSSOSTATO CON TERMI NALE 3111-03	1
2	31294LA	CAVO PRESSOSTATO ACQUA	1
3	31377LA	CAVO SONDA SANITARIO RISCALDAMENTO	1
4	31417LA	CAVO CIRCOLATORE PREMIUM	1
5	31421LA	CONNETTORE STOCKO 5 POLI	1
6	31458LA	CAVO MODULATORE VALVOLA SIT	1
7	40-00078	SCHEDA ELETTRONICA MONOTERMICA	1
8	40-00100	CAVO VALVOLA GAS SIT	1
9	40-00103	CAVO ALIMENTAZIONE	1
10	40-00107	CAVO SCHEDA MODULAZIONE TELAIO	1
11	45-00002	FRONTALE QUADRO	1
12	45-00008	TASTI IN GOMMA SERIE 2	2
13	45-00009	TASTI IN GOMMA SERIE 3	1
14	45-00013	MASCHERINA QUADRO R3	1
15	64091LA	COPERCHIO MORSETTIERA OBLO'	1
16	64092LA	CARTER QUADRO OBLO'	1

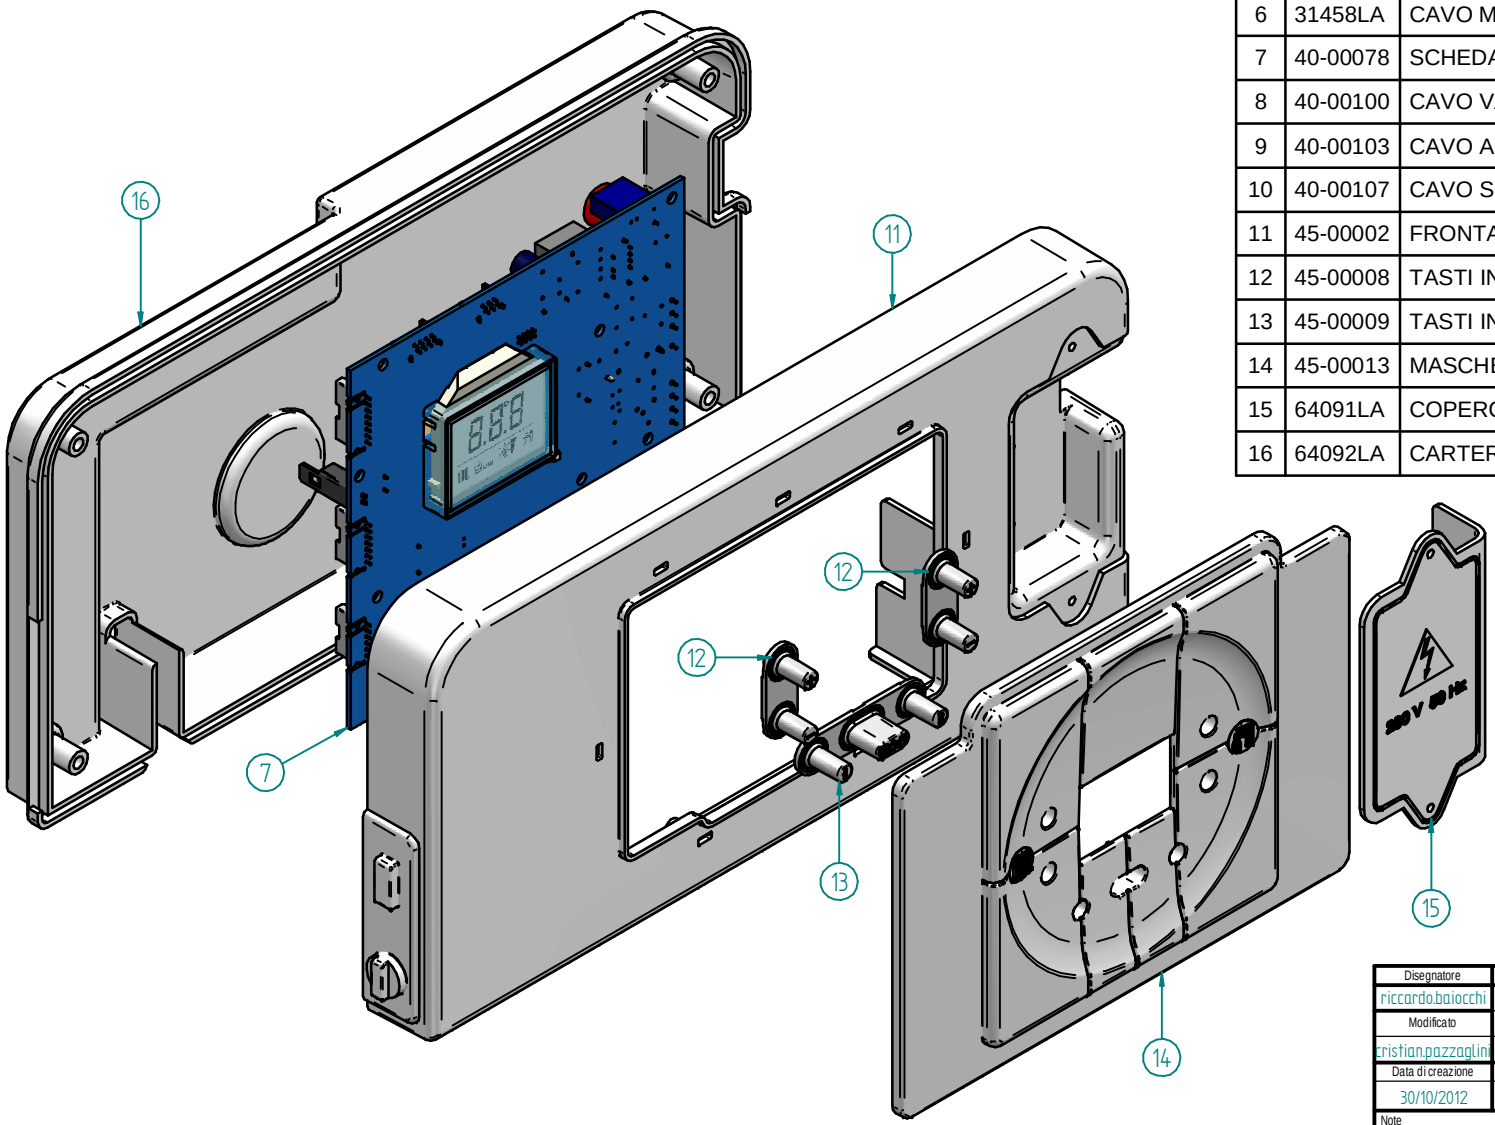

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
riccardo.baiocchi				
Modificato				
cristian.pazzaglini				

Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
30/10/2012	1:1.7			367.079

Note

Descrizione completa

QUADRO COMPLETO ASSEMBLATO
RBC/RBS 24 ENERGY - R3

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L' OBBLIGO DI PREAVVISO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA. © DI TRASCRIZIONE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA O ALTRI SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DELLA DITTA

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299

Codice	Revisione
41-00051	00

\\SERVER5\Ruledesigner\Root\COMPONENTI_STICA\41-\0005\%41-00051.dft / \\SERVER5\Ruledesigner\Root\COMPONENTISTICA\41-\0005\%41-00051.asm