



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

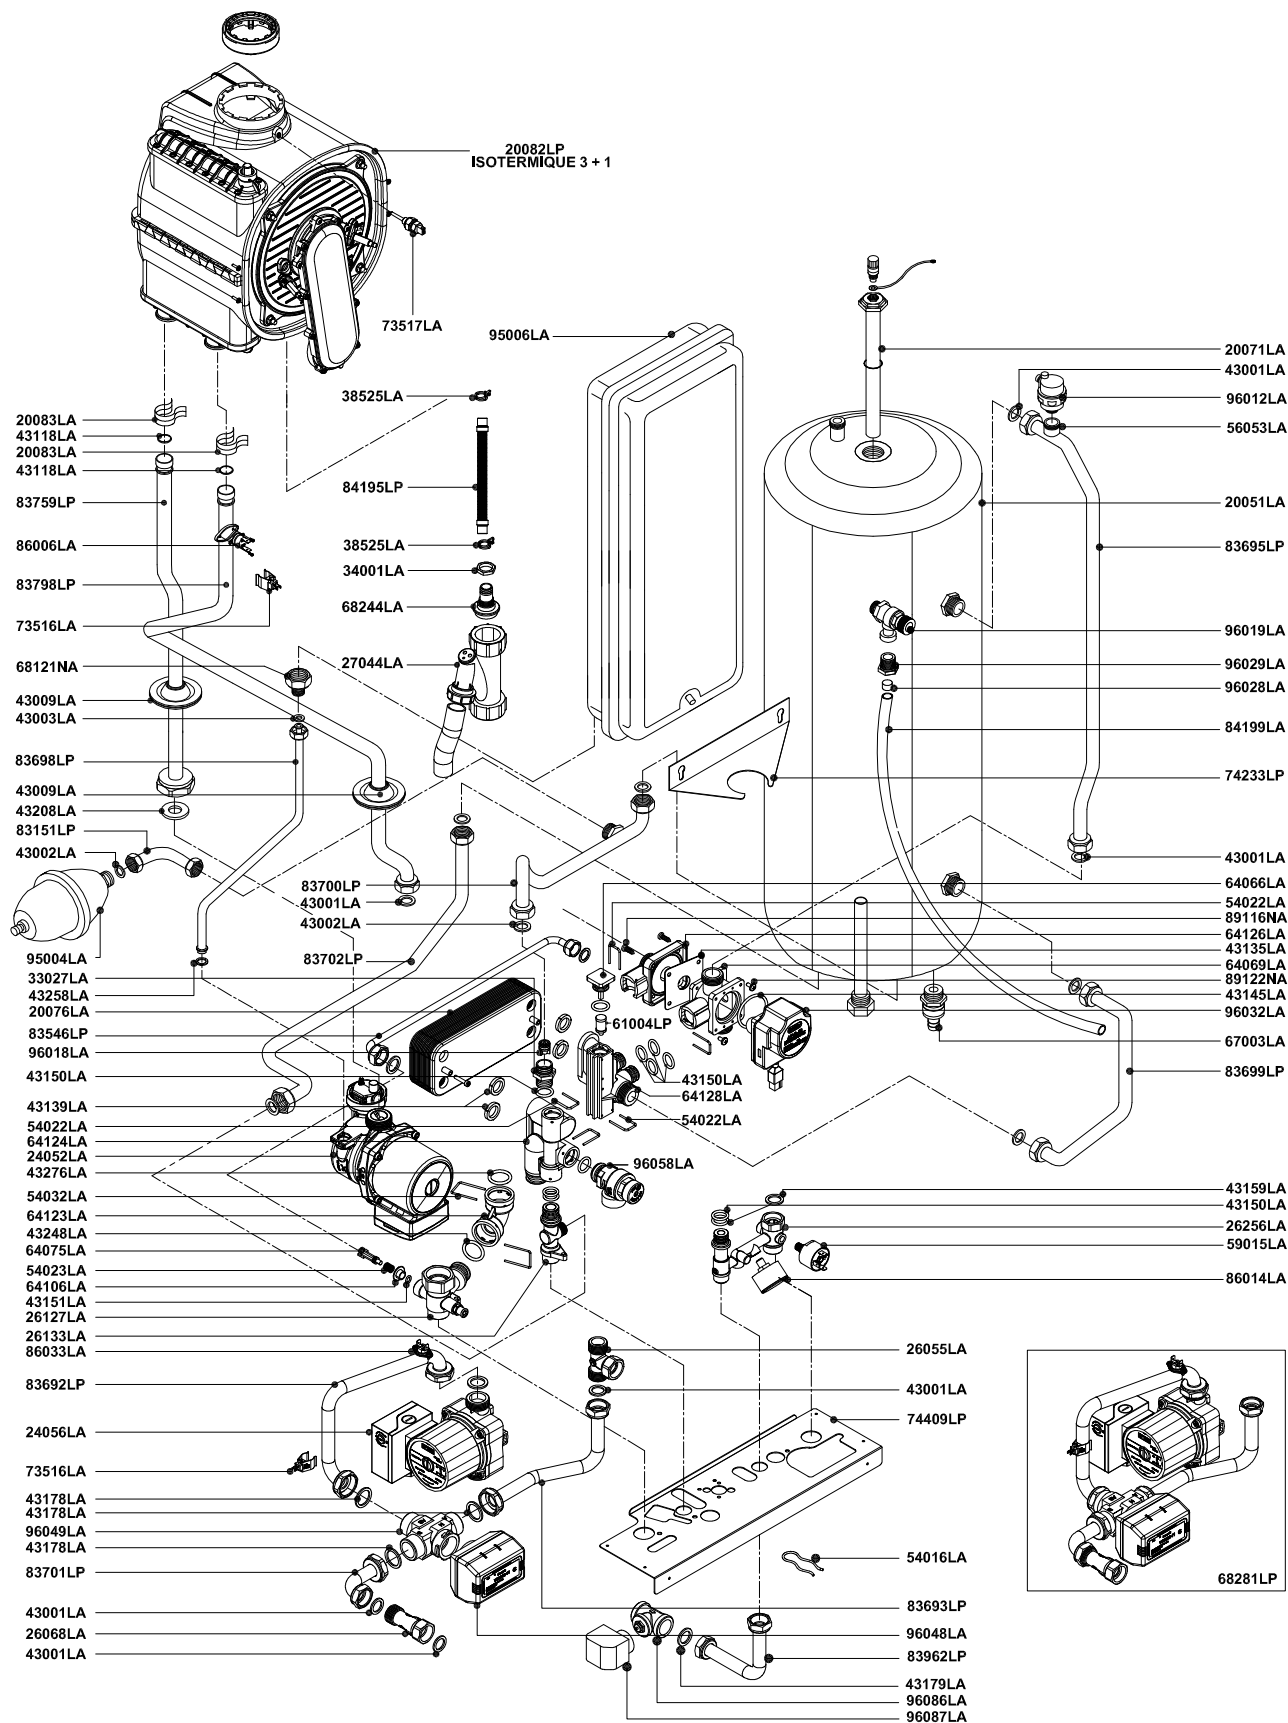

Pos.	Codice	Descrizione	Data:	18.12.08	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Oggetto: Esplosione ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO IDRICO Descrizione: mod. RKA 25 2V premiscelata - camera stagna			Scala:	---	A018A432A231	metano
			Ufficio:	tecnico	A018B432A231	G.P.L.
			Disegnato:			gas città
			Controllato:			aria prop.
			Approvato:			gasolio
			Codice n.:		B0897_AA1	
			Schena n.:			

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+DE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

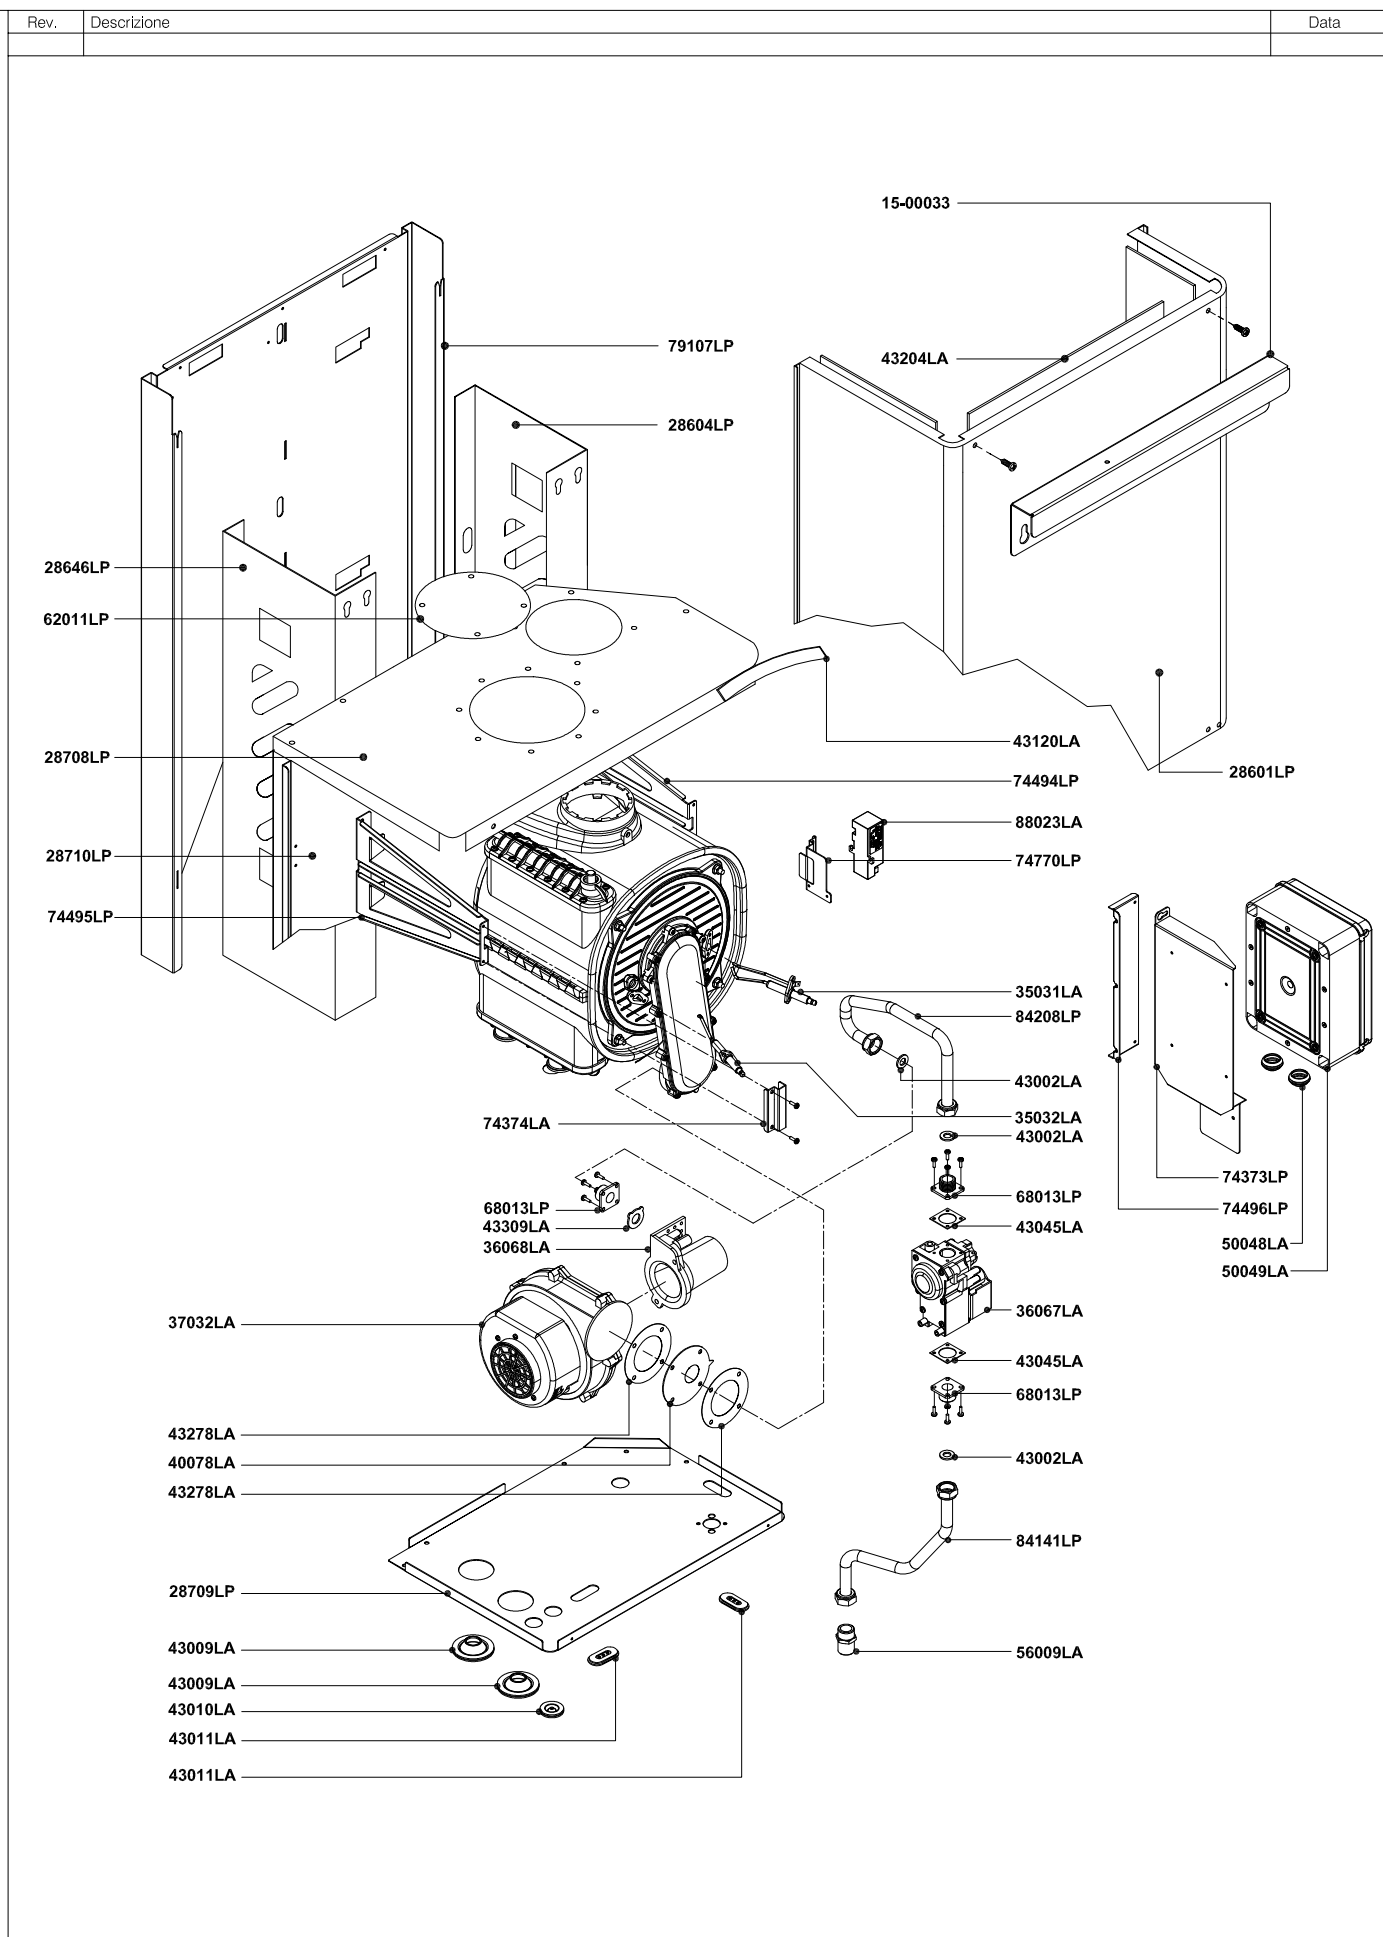


Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplso ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Data:	18.12.08	A018A432A231	metano
	Descrizione: mod. RKA 25 2V <i>premiscelata - camera stagna</i>		Scala:	---	A018B432A231	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
		Approvato:		Scheda n.:	B0898_AA1	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPERATIVE. LA DITTA SI SERVERA' IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO, DECLINANDO OGNI RESPONSABILITA' PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NELLA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA, O TRANSMESSA IN QUALSIASI FORMA, O LOCALE, O IN QUALSIASI MODO, ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRATO, O ALTRI SERVIZI A PROPRIETA' E CONTROLLO DELLA DITTA.

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E' O.E. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATICA, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto: Esplosio ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Data: 18.12.08 Scala: -- Ufficio: tecnico	A018A432A231 metano A018B432A231 G.P.L. gas città aria prop. gasolio
		Descrizione: mod. RKA 25 2V <i>premiscelata - camera stagna</i>	Disegnato: Controllato: Approvato:	Codice n.: Scheda n.: B0899_AA1


DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBLIGO DI PREAVVISO. DECLINAMMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O
 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

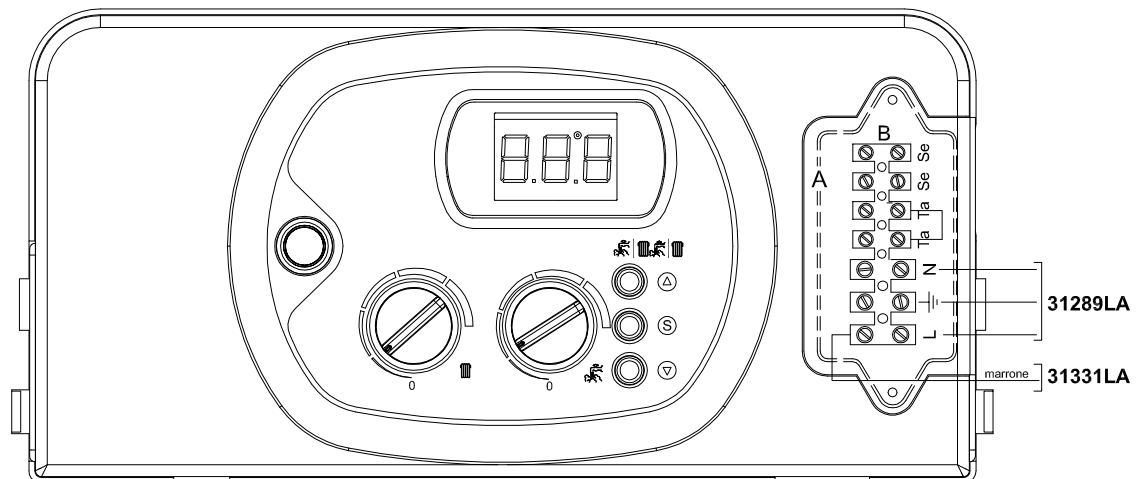


Rev.	Descrizione	Data	
74093LP 79107LP 52201LA 52206LA 74387LP 64092LA 76677LA 64091LA 76676LA 64116LA 55022LA 76702LA 47024LA 64089LA 47025LA 52202LA 74492LP 74493LP 74409LP			

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	23.10.08	A018A432B231	metano
	Esplosio ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Scala:	—	A018B432B231	G.P.L.
			Ufficio:	tecnico		gas città
			Disegnato:			aria prop
			Controllato:			gasolio
Descrizione:		Approvato:	Scheda n.:		B0762_AA2	
mod. RKA 25 2V premiscelata - camera stagna						
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						

Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

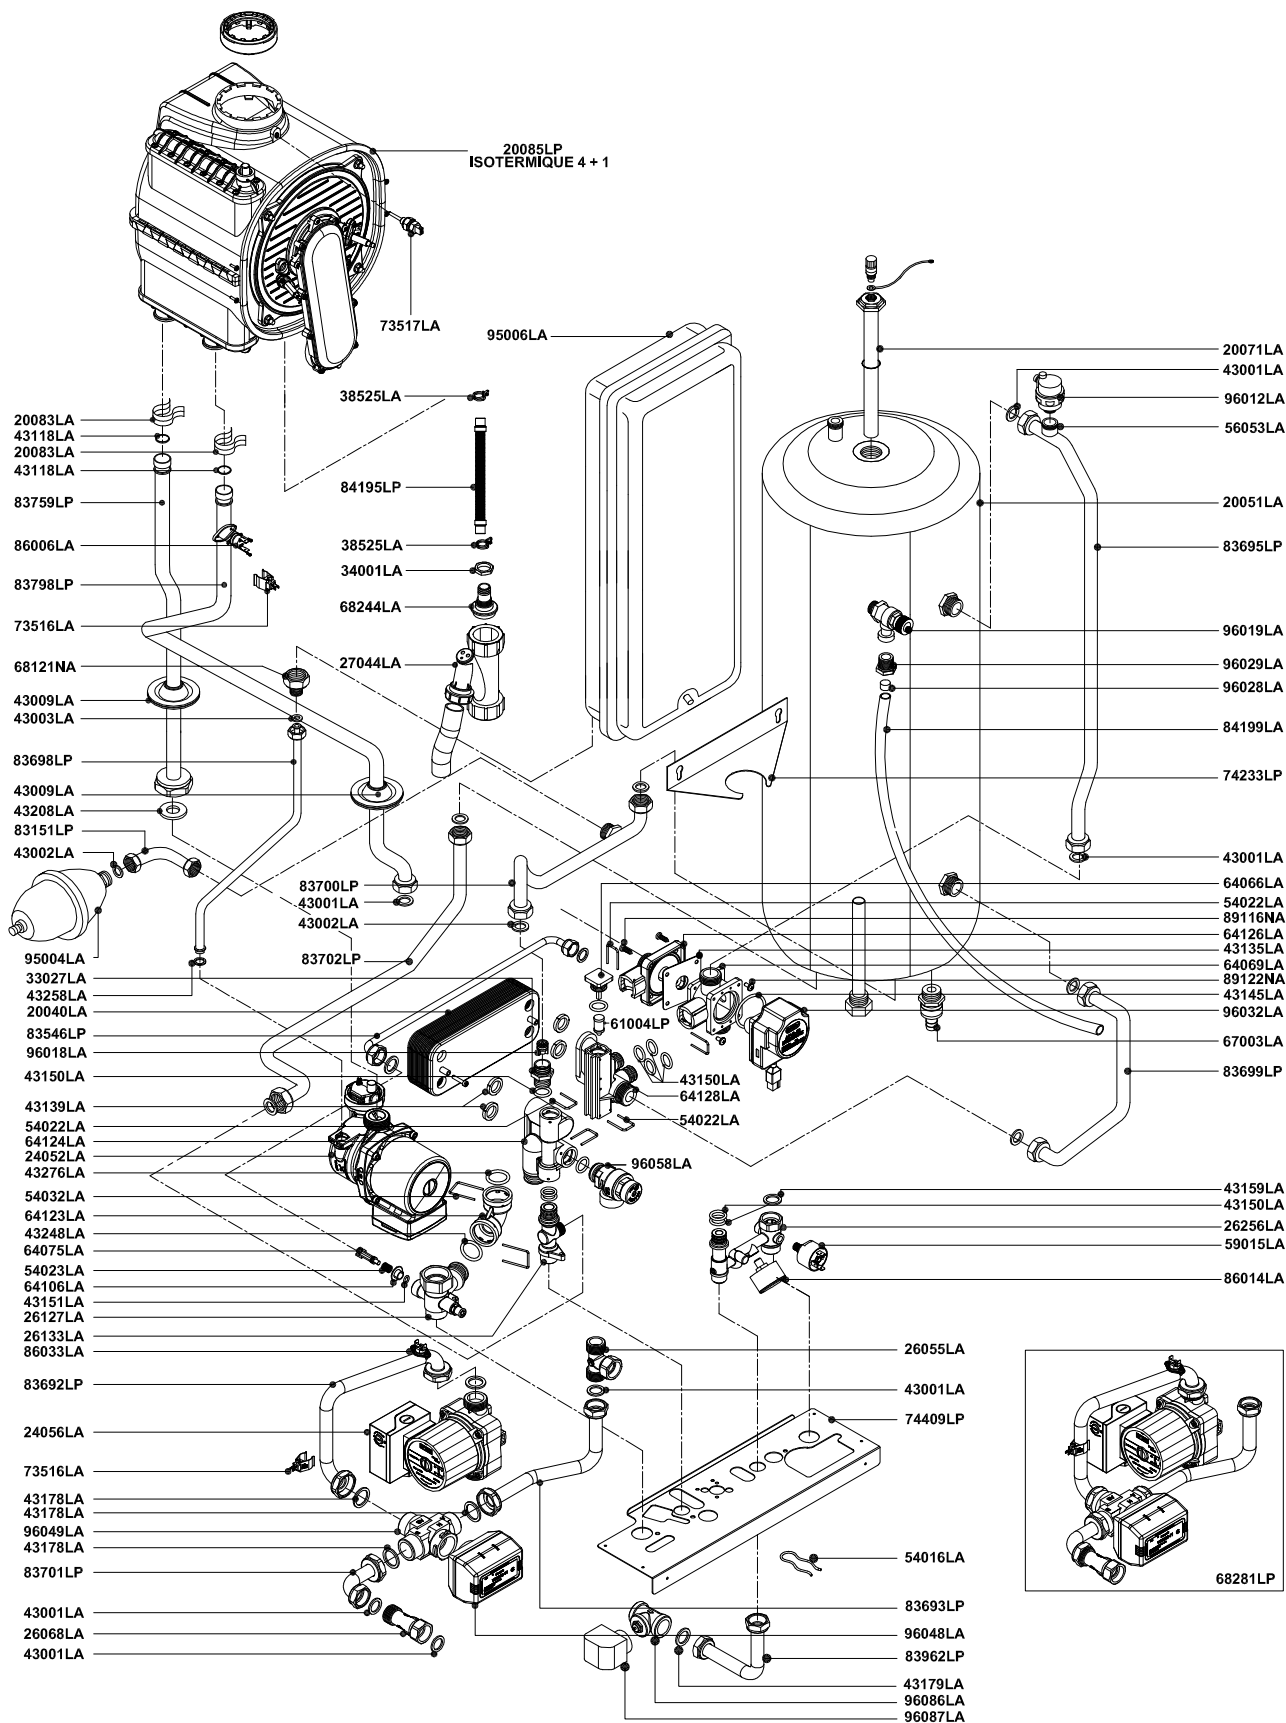

Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data: 23.10.08	Codice n.:	A018A432B231 metano
	Esplosione ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo		Scala: --		A018B432B231 G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Ufficio: tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:		aria prop.
	mod. RKA 25 2V		Controllato:		gasolio
		premiscelata - camera stagna	Approvato:	Scheda n.:	B0763_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E+OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, NEGOZIATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.					

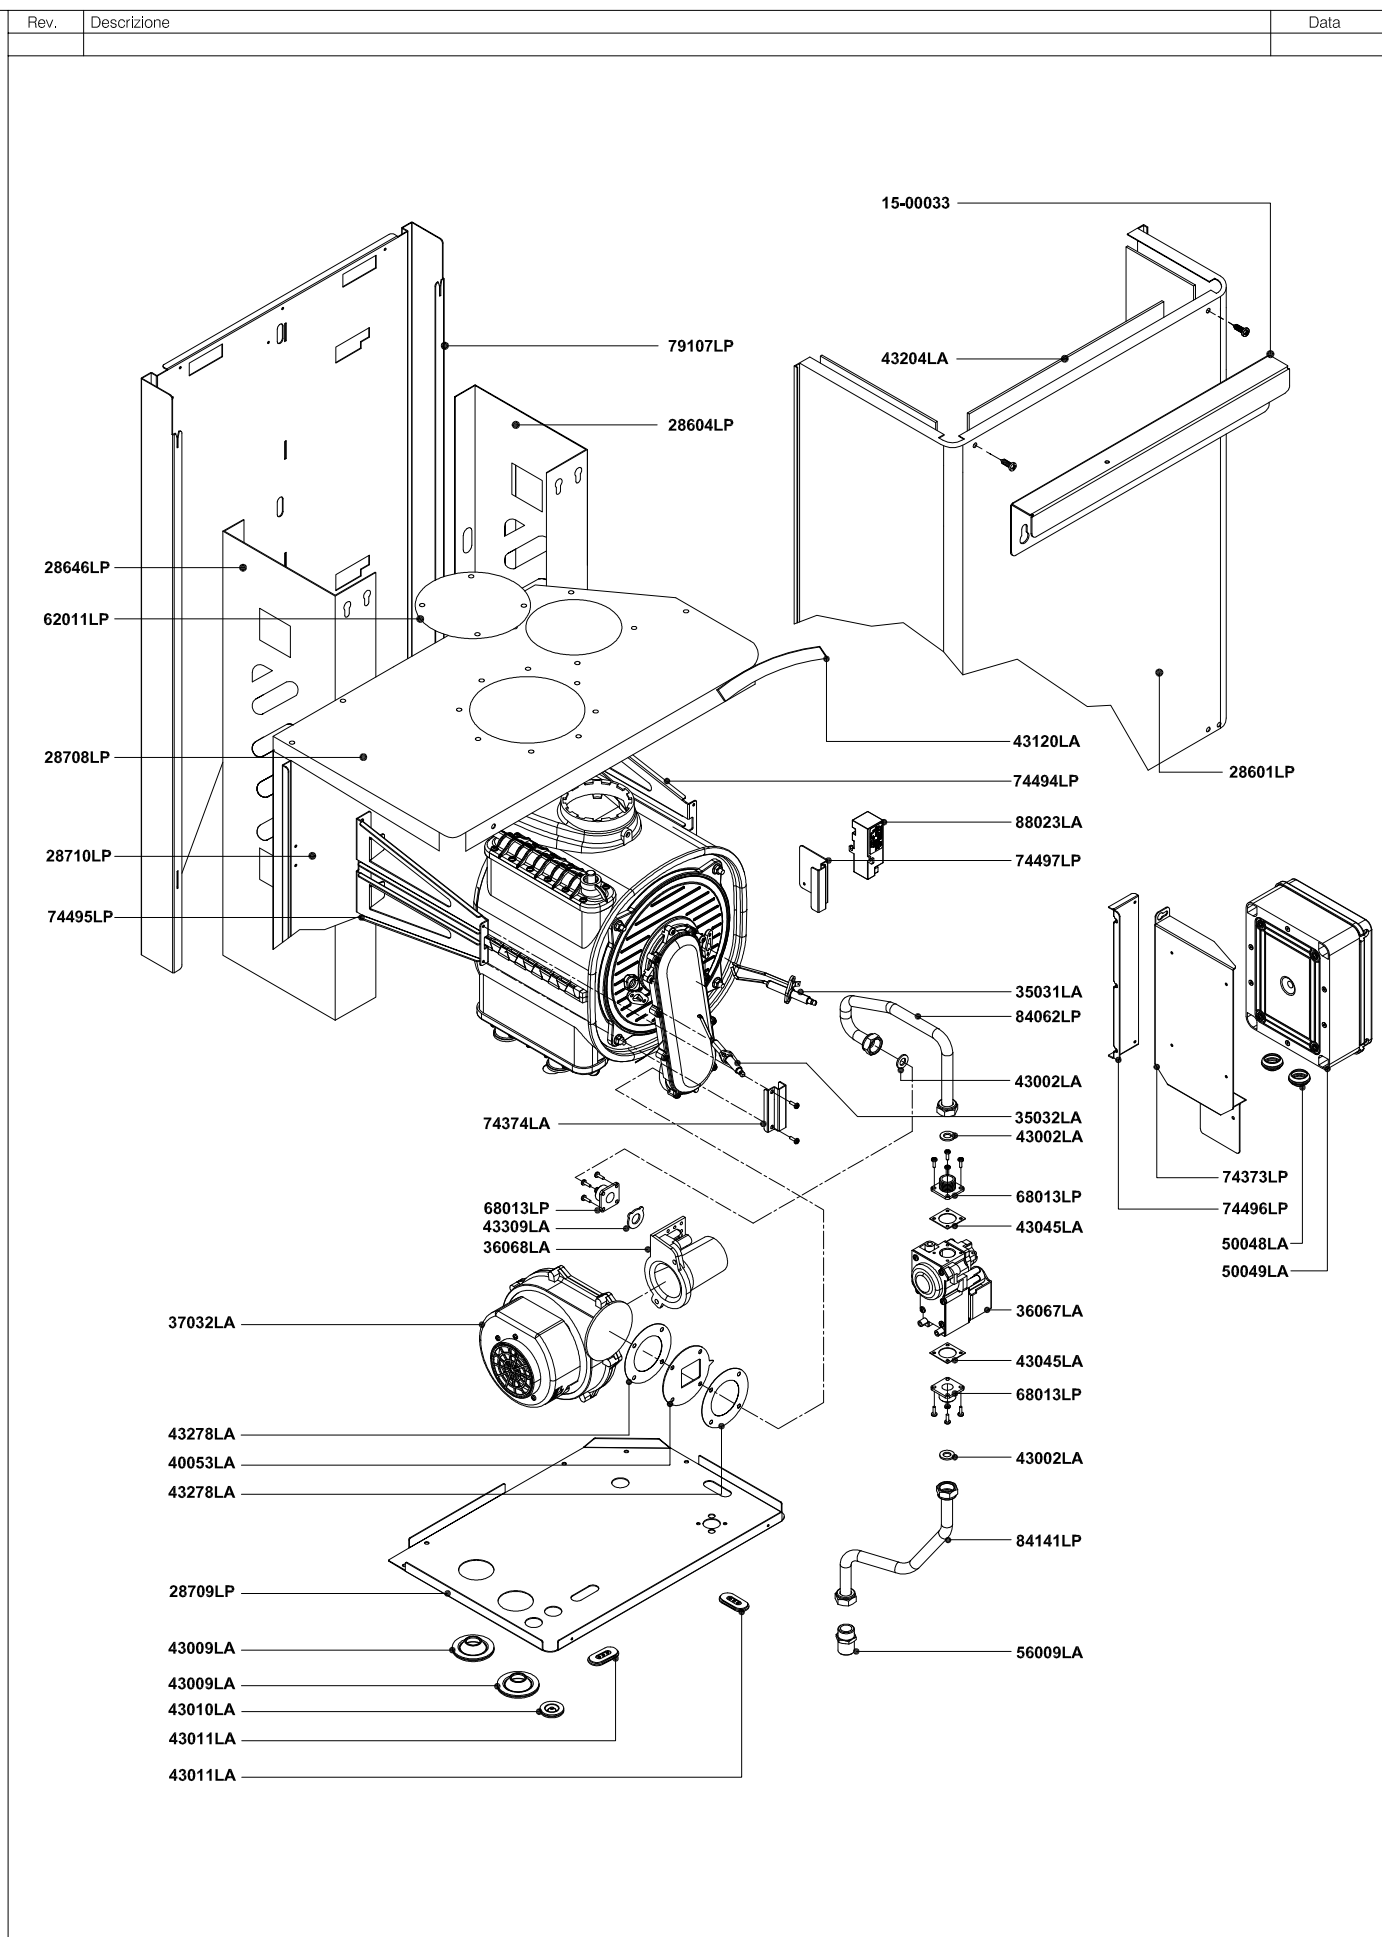

Pos.	Codice	Descrizione			U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto:		Data:	23.10.08	A018A432B231	metano
	Esploso ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo		Scala:	---	A018B432B231	G.P.L.
	COMPONENTI IMPIANTO TERMICO		Ufficio:	tecnico		gas città
	Descrizione:		Disegnato:			aria prop.
	mod. RKA 25 2V		Controllato:			gasolio
		premiscelata - camera stagna	Approvato:		Scheda n.:	B0764_AA2
DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E/O TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBOLITA, INFORMATIZZATA, IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.						

Pos.	Codice	Descrizione					U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto: Esplosio ricambi Caldaia a condensazione ad accumulo COMPONENTI IMPIANTO ELETTRICO	Data:	23.10.08	Codice n.:	A018A432B231	metano	
		Descrizione: mod. RKA 25 2V <i>premiscelata - camera stagna</i>	Scala:	--		A018B432B231	G.P.L.	
			Ufficio:	tecnico			gas città	
			Disegnato:				aria prop.	
			Controllato:				gasolio	
			Approvato:					
					Scheda n.:	B0765_AA2		
DATI TECNICI E MISURE NON SONO INFORMATIVI. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO. SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E=OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, MEMORIZZATA IN SISTEMI D'ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.								

