




N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	12-00345	BASAMENTO COMPLETO MANTELLO	1
2	12-00346	COPERCHIO COMPLETO MANTELLATURA	1
3	15-00259	STAFFA SUPPORTO BOILER 18L	1
4	15-00261	PIASTRINO TRASFORMATORE HONEYWELL UNIVERSALE	1
5	15-00307	TRAVERSA LATERALE	2
6	15-00308	TRAVERSA SUPERIORE CAMERA STAGNA	1
7	15-00309	TRAVERSA INF. SUPPORTO CAMERA STAGNA	1
8	15-00310	DIMA RACCORDI RKA 150/200	1
9	15-00311	TRAVERSA SUPERIORE VASO ESPANSIONE	1
10	15-00313	TRAVERSA SINISTRA BASEMENTO	2
11	15-00314	INVOLUCRO CAMERA STAGNA	1
12	15-00321	TRAVERSA INFERIORE VASO ESPANSIONE	1
13	15-00322	TRAVERSA POSTERIORE SAGOMATA	1
14	15-00323	LATERALE DESTRO CAMERA STAGNA	1
15	15-00324	LATERALE SINISTRO CAMERA STAGNA	1
16	15-00325	COFANO CAMERA STAGNA	1
17	15-00353	TESTATA INFERIORE CAMERA STAGNA	1
18	15-00534	TESTATA SUPERIORE CAMERA STAGNA	1
19	15-00779	STAFFA SUPPORTO VASO 4L	1
20	15-00939	TRAVERSA ANTERIORE TERMOMETRI	1
21	35-00016	LATERALE MANTELLO DX / SX	2
22	35-00018	PANNELLO POST.INF.MANTELLO	1
23	35-00047	PORTA QUADRO MANTELLO EKOSOLAR	1
24	43348LA	FRONTALE SPUGNA COIBENTAZIONE	1
25	52341LA	LONGHERONE ANTERIORE DESTRO MANTELLO	1
26	52342LA	LONGHERONE ANTERIORE SX MANTELLO	1
27	52343LA	LONGHERONE POSTERIORE DESTRO MANTELLO	1
28	52344LA	LONGHERONE POSTERIORE SINISTRA MANTELLO	1
29	52346LA	PORTA ANTERIORE INFERIORE MANTELLO	1
30	52347LA	PORTA ANTERIORE INTERMEDIA MANTELLO	1
31	52353LA	TRAVERSA ANTERIORE / POSTERIORE MANTELLO	1
32	62011LP	TAPPO Ø100	1
33	74374LP	PIASTRINO FISSAGGIO BRUCIATORE	1
34	74494LP	STAFFA DX BRUCIATORE	1
35	74495LP	STAFFA SX BRUCIATORE	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
crislian.pozzaglin				
Modificato				
crislian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
29/10/2013	1:1			2512,564
Note				
Descrizione completa				
RKA 28/150 SOLAR MET				
IT - CBD CS R2				
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO SOLO A TITOLO INFORMATIVO E NON SONO GARANTITE. IL CLIENTE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO. IL CLIENTE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO. IL CLIENTE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO.				
IL CLIENTE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO. IL CLIENTE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO. IL CLIENTE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA INSTALLAZIONE E L'USO DEL PRODOTTO.				

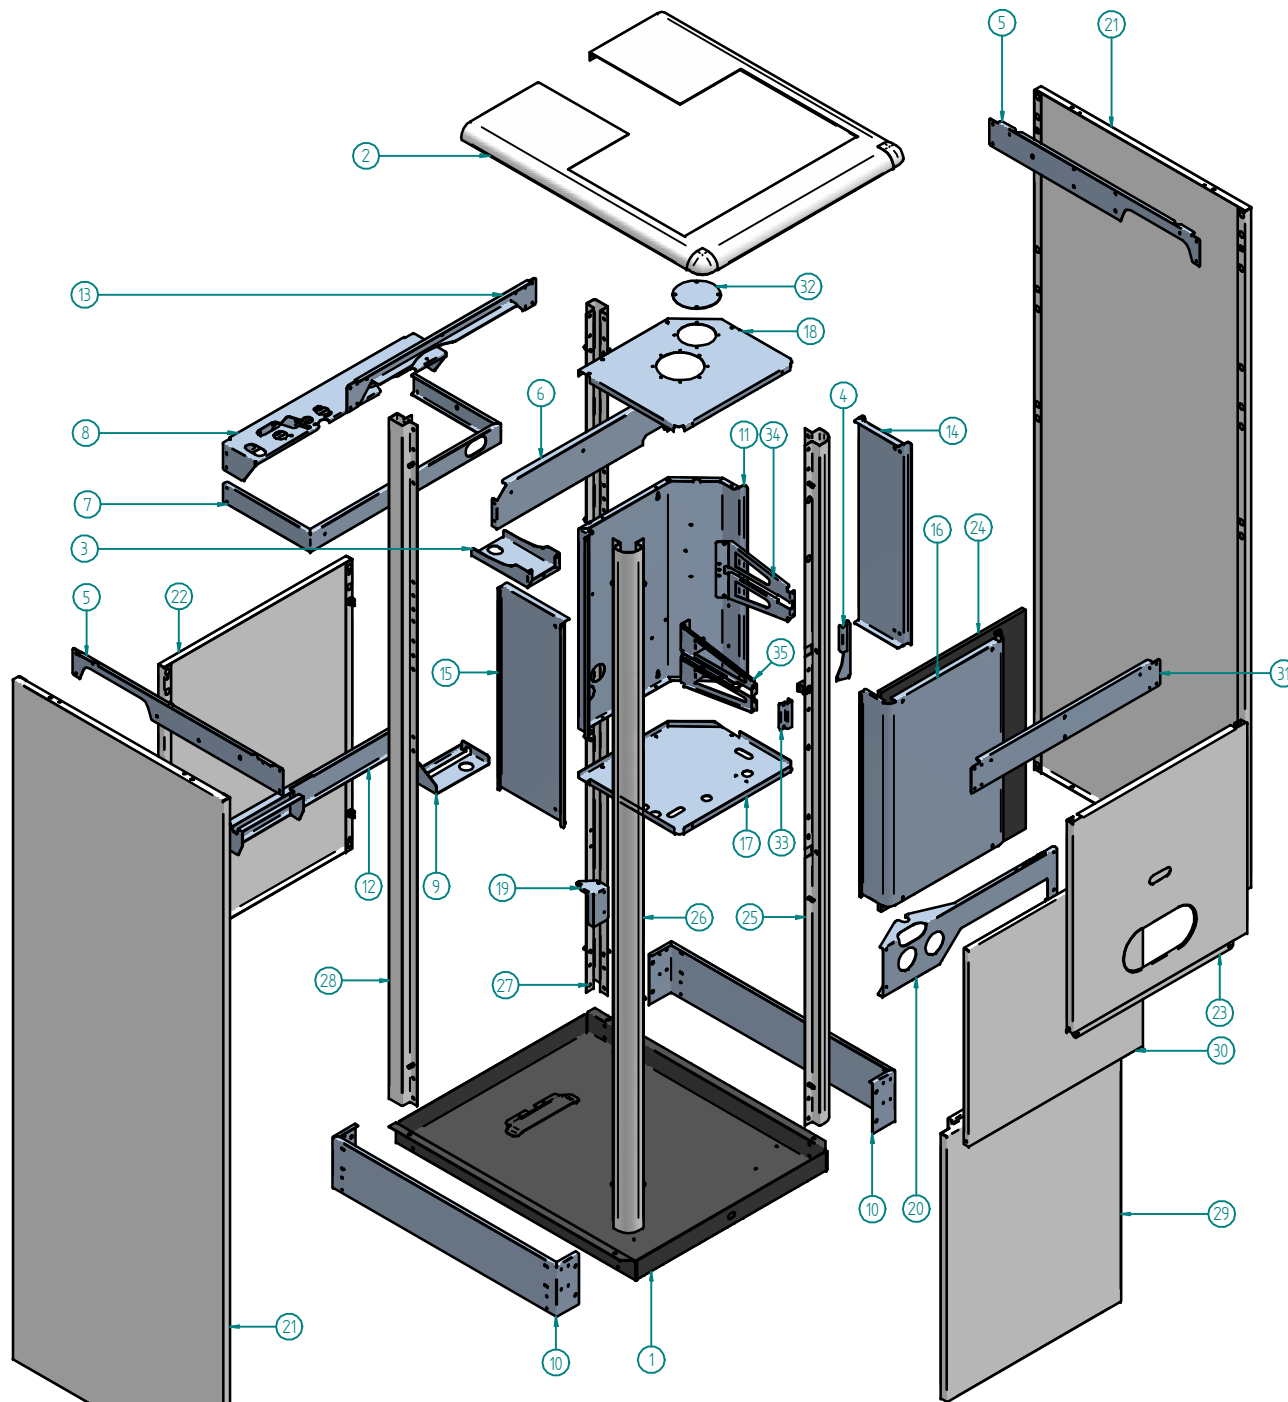

RADIANT

RADIANT BRUCIATORI s.p.a.
61025 Loc. Montebellante (PS) - Via Pantanelli, 164
Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299


Codice

Revisione

A01EA432D291


00

N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	12-00439	TUBO Ø18 DIMA RACC. / V. NON RIT	1
2	12-00440	TUBO Ø18 V. NON RITORNO / BOILER	1
3	12-00443	TUBO Ø18 L96 C1" TERM A SILDARE	1
4	12-00444	TUBO Ø18 SOLARE BOILER	1
5	12-00445	TUBO Ø18 BOILER / POMPA SOLARE RITORNO	1
6	12-00446	TUBO Ø18 POMPA / DIMA SOLARE RITORNO	1
7	12-00453	TUBO Ø18 V. RITEGNO / M.PLEX	1
8	12-00456	TUBO Ø14 V. ESP. SOLARE / R. SOLARE	1
9	12-00457	TUBO Ø18 RITORNO	1
10	12-00458	TUBO Ø18 ANDATA	1
11	12-00504	TUBO Ø18 VALVOLA MISCELATRICE	1
12	12-00505	TUBO Ø14 CIRCOLATORE ZRS 12/6 - MULTIPLEX	1
13	12-00510	TUBO Ø8 VASO ESPANSIONE	1
14	12-00511	TUBO Ø18 COLL. POMPA+DIMA RACC.+GRUPPO	2
15	12-00512	TUBO Ø8 VALVOLA A SFERA DI CARICO	1
16	12-01170	TUBO Ø14 VALVOLA GAS ELETTROVENTILATORE	1
17	12-01213	TUBO Ø18 DIMA RACC/TUBO ENTRATA GAS	1
18	12-01214	TUBO Ø14 ENTRATA GAS	1
19	20087LA	BOILER L150 INOX SOLAR	1
20	24063LA	CIRCOLATORE ST15/6-ECO-3C	1
21	24064LA	CIRCOLATORE ZRS12/6-3-KU-CLF6	1
22	25-00075	VASO ESPANSIONE SOLARE 18L	1
23	26-00209	GRUPPO IDRAULICO	1
24	26258LA	RACCORDO "T" - CALOTTA 3/4"centrale-3/4"M-1/2"F	2
25	27044LA	SIFONE RACCOGLICONDENSA	1
26	30-00042	ISOTERMICO 4+1	1
27	34001LA	CONTRODADO 1/2" E24	1
28	34002LA	CONTRODADO 3/4" E30x5	7
29	36068LA	VENTURI MANIFOLD RK A/R	1
30	36076LA	VALVOLA GAS CONDENSAZIONE	1
31	37032LA	ELETTROVENTILATORE PX128/203 - 230V/50Hz	1
32	38525LA	FASCETTA BIFILARE A MOLLA 24.4 -26	2
33	40053LP	FLANGIA BRUCIATORE RAPIDA	1
34	43001LA	GUARNIZIONE 3/4"	19
35	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	8
36	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	3
37	43005LA	GUARNIZIONE Ø 30x23x2 1"	5
38	43007LA	GUARNIZIONE 1/8"D.11.5x6x2	2
39	43118LA	OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO	2
40	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	2
41	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	3
42	43278LA	GUARNIZIONE FLANGIA CONDENSAZIONE Ø82	2
43	43309LA	GUARNIZIONE SUGHERO	1
44	43352LA	FB12/1 GUAR.SIL/ROSSO OVALE	2
45	56026LA	NIPLES 3/4"M 3/4"M E27 ØF19	2
46	56036LA	PROLUNGA OT 1/2x30 MF	1
47	56043LA	NIPLES OTTONE 1" MM	1
48	56085LA	RIDUZIONE 1/2" M / 1/4" F	1
49	67003LA	RUBINETTO DI SCARICO RSC/G 1/2"	1
50	67009LA	RUBINETTO CARICO 1/4" MM	1

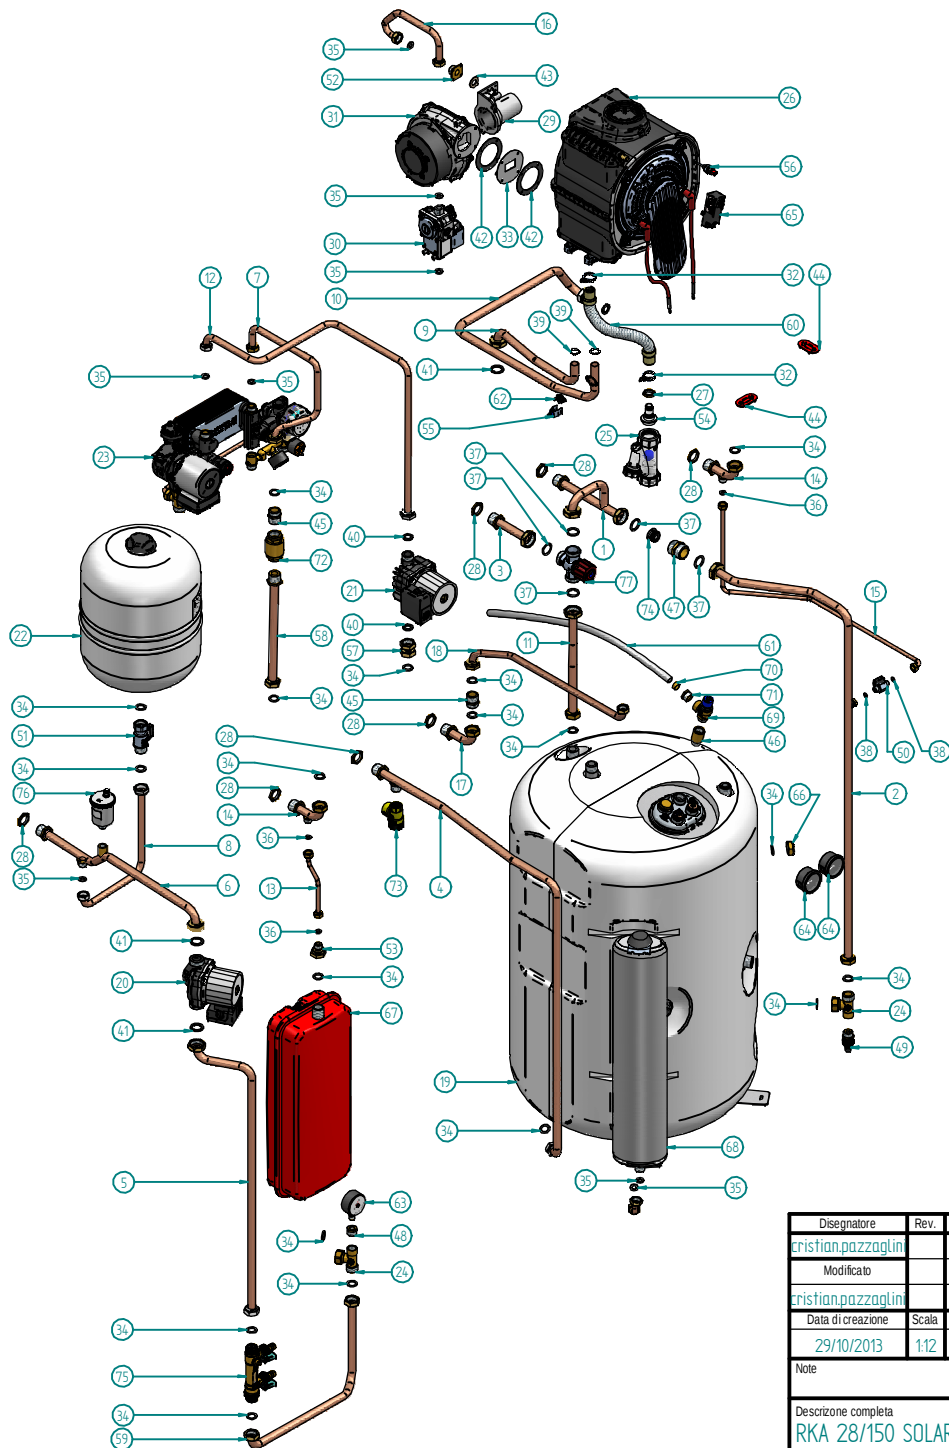

N°	Codice	Descrizione	Qt.
51	67042LA	VALVOLA A SFERA SFERA 3/4"M / 3/4"F	1
52	68013LP	RACCORDO 1/2" ENTRATA VALVOLA GAS	1
53	68121NA	RIDUZIONE 3/4" M / 3/8" F	1
54	68244LA	RACCORDO ATTACCO SIFONE	1
55	73516LA	SENSORE A CLIP BLU PER TUBI Ø17 Ø18	1
56	73517LA	TERMOFUSIBILE ROSSO ISTMQ 102 °C	1
57	83403LP	TRONCHETTO D.18 RACCORDO SANIT. FRED.-V.3VIE	1
58	83715LP	TUBO Ø 18 VALVOLA EUROPA - STAFFA RACCORDI	1
59	83988LP	TUBO Ø18 BOILER-FLUSSIMETRO	1
60	84195LP	TUBO SCARICO CONDENSA	1
61	84199LA	TUBO POLIBUT.15x1,8	1
62	86006LA	TERMOSTATO SICUREZZA 95C°	1
63	86057LA	MANOMETRO ATTACCO RADIALE 1/4"	1
64	86059LA	TERMOMETRO 0-120 902.30.0.15.5	2
65	88023LA	TRASFORMATORE AC 230VAC 50-60HZ	1
66	89022LA	TAPPO CIECO 3/4"	1
67	95006LA	VASO ESPANSIONE 10L	1
68	95027LA	VASO ESPANSIONE L4 H564 TUBOLARE	1
69	96019LA	VALVOLA SICUREZZA 1/2"M 8ATM	1
70	96028LA	BICONO D.15 VALVOLA SICUREZZA	1
71	96029LA	NIPPLES MF 1/2" PER BICONO VALVOLA SICUREZZA	1
72	96059LA	VALVOLA RITEGNO "EUROPA" 3/4	1
73	96078LA	VALVOLA SICUREZZA 6bar 1/2Fx3/4F TESTA NERA	1
74	96084LA	VALVOLA NON RITORNO PER AQUAMIX	1
75	96089LA	FLUSSIMETRO 3/4" CON VALVOLA DI NON RITORNO	1
76	96091LA	VALVOLA SFOGO ARIA SOLARE 3/8" M	1
77	96092LA	AQUAMIX MISCELATORE TERMOSTATO 42-60°1" M	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglini				
Modificato				
cristian.pazzaglini				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
29/10/2013	1:12			2512.564
Note				
Descrizione completa RKA 28/150 SOLAR MET IT - CBD CS R2				
 RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice				Revisione
A01EA432D291				00

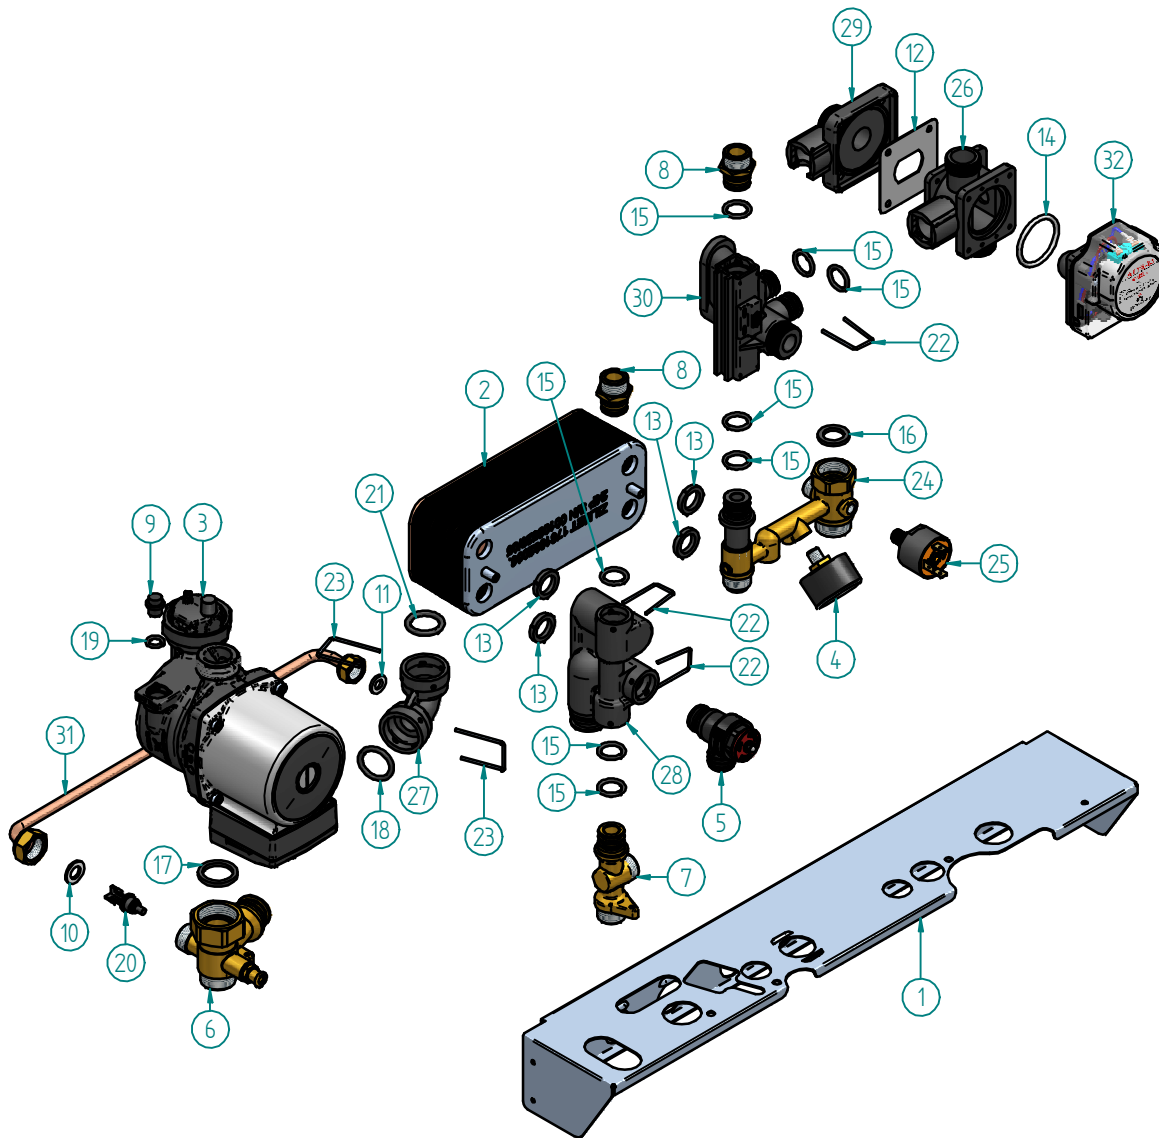


N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	15-00310	DIMA RACCORDI RKA 150/200	1
2	20046LA	SCAMBIATORE 24 PIASTRE	1
3	24053LA	CIRCOLATORE UPS 15-60 CIAO 3 VIE 59726004	1
4	25-00196	MANOMETRO NUOVO QUADRANTE	1
5	25-00333	VALVOLA SICUREZZA 3bar 1/2" CON PORTAGOMMA	1
6	26127LA	COLLETTORE POMPA MULTIPLEX	1
7	26133LA	RACCORDO USCITA SAN.CALDO 1/2" CON REGOLATORE DI FLUSSO	1
8	33027LA	NIPLES SANITARIO	2
9	33039LA	TAPPO IN PLASTICA MULTIPLEX C3	1
10	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	1
11	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
12	43135LA	GUARNIZIONE VALVOLA TRE VIE MULTIPLEX	1
13	43139LA	OR EPDM 70SH SCAMBIATORE A PIASTRE	4
14	43145LA	OR VALVOLA TRE VIE IMIT	1
15	43150LA	OR MULTIPLEX EPDM ORM 14X30	8
16	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	1
17	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
18	43248LA	OR 4081 EPDM Di18,68x3,53	1
19	43258LA	OR 3037 EPDM Ø1,9.19 Ø2,62	1
20	43267LP	KIT BY-PASS	1
21	43276LA	OR EPDM Ø17x4	1
22	54022LA	FORCELLA DI FISSAGGIO	3
23	54032LA	MOLLA FISSAGGIO CURVA	2
24	55-00141	RACCORDO SANITARIO FREDDO MANDATA	1
25	59015LA	PRESSOSTATO ACQUA	1
26	64069LA	ELEMENTO SUPERIORE VALVOLA 3 VIE ACCUMULO	1
27	64123LA	CURVA COLLEGAMENTO MULTIPLEX COLLETTORE POMPA	1
28	64124LA	CORPO COLLEGAMENTO CIRCOLATORE MULTIPLEX 2006	1
29	64126LA	CORPO INFERIORE VALVOLA 3 VIE MULTIPLEX	1
30	64128LA	GRUPPO FLUSSOSTATO "A" MULTIPLEX	1
31	83546LP	TUBO Ø 8 RICIRCOLO	1
32	96032LA	VALVOLA 3 VIE ATTUATORE ATVA 03	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pozzaglin				
Modificato				
cristian.pozzaglin				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
16/10/2013	14			29.087
Note				
Descrizione completa				
GRUPPO IDRAULICO				
RKA 24-28/150/200 EKOSOLAR R2				
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DOCUMENTO SONO SOLO A TITOLO INFORMATIVO E NON SONO GARANTITE. IL CLIENTE DEVE VERIFICARE LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E LA SUE CARATTERISTICHE. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUO' ESSERE RIPRODOTTA, MESSA IN CIRCOLAZIONE O UTILIZZATA IN QUALUNQUE MODO SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI RADIANT BRUCIATORI S.p.A.				
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299			Codice	Revisione
			26-00209	00



E:\Drawing File\41-00079.dft / E:\Drawing File\41-00079.asm

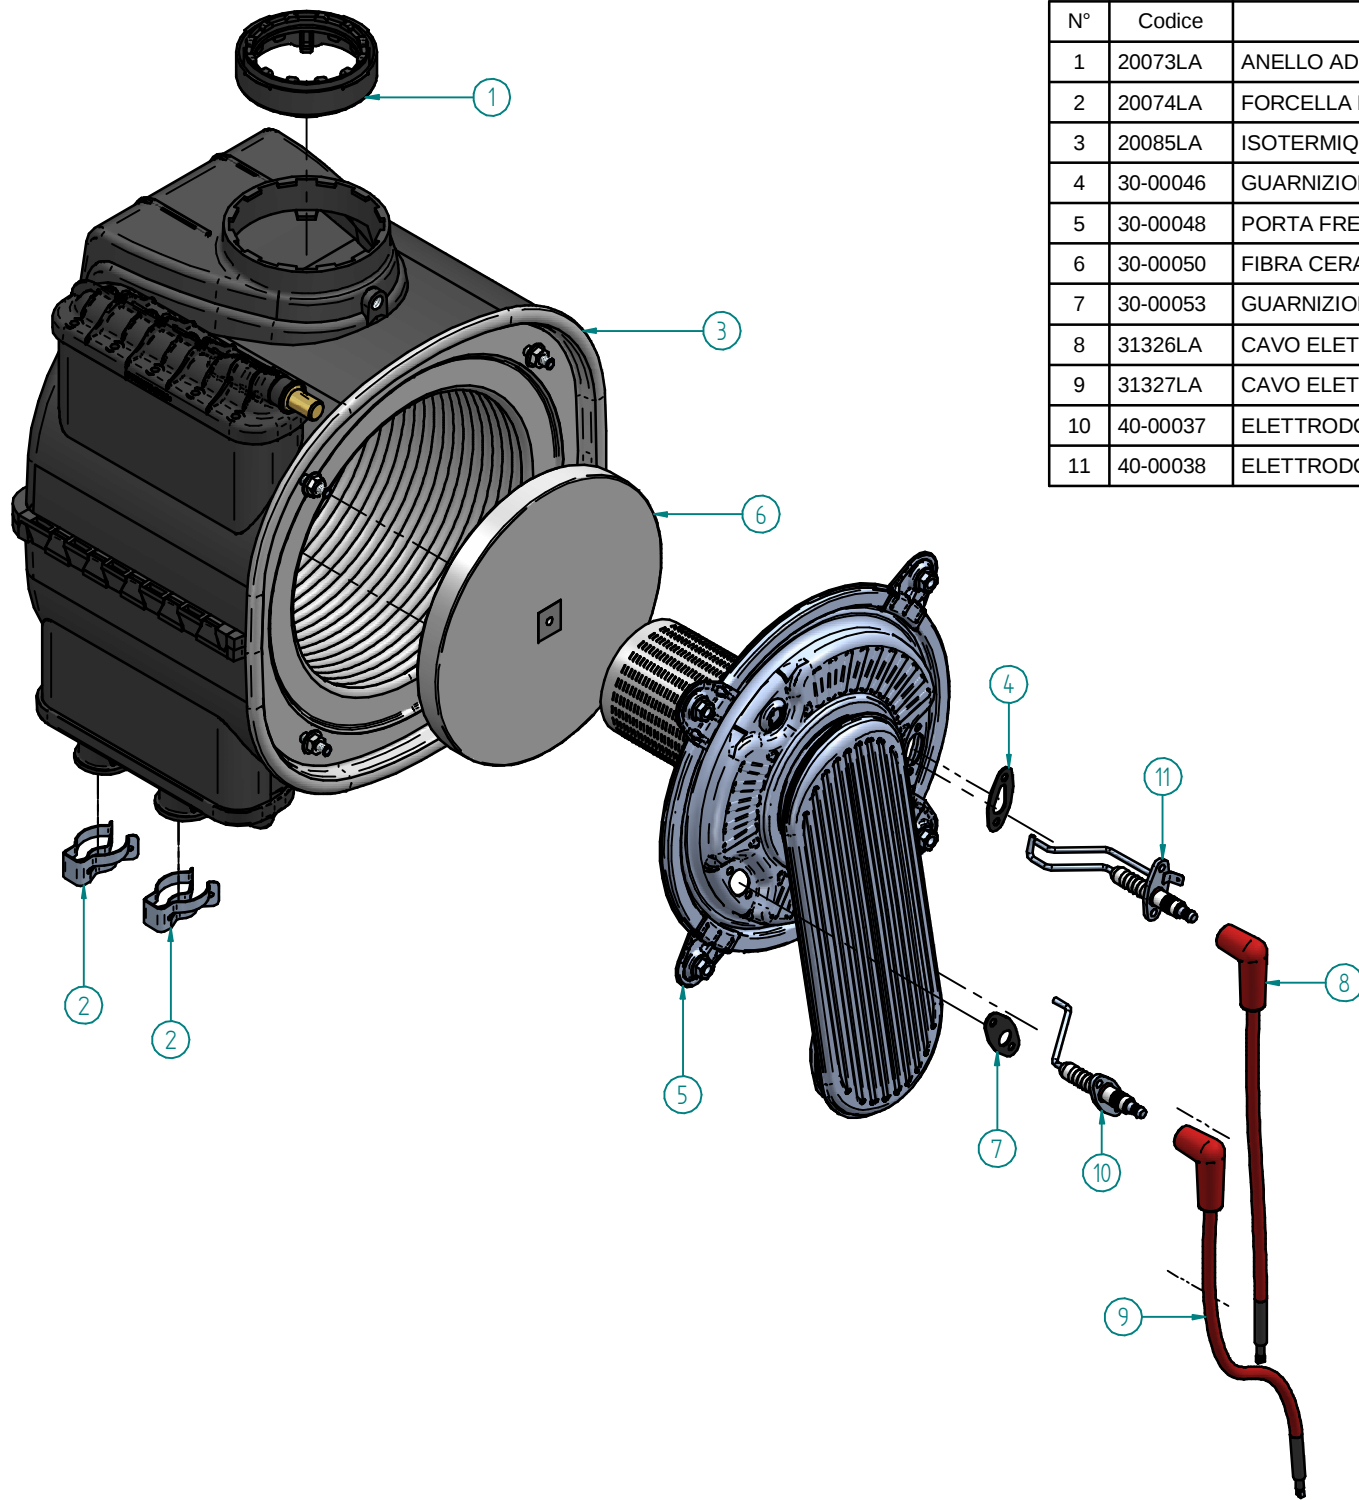

N°	Codice	Descrizione Completa	Qt.
1	20073LA	ANELLO ADATTATORE SCARICO FUMI Ø80/60 ISOTERMIQUE	1
2	20074LA	FORCELLA FISSAGGIO TUBI ISOTHERIC	2
3	20085LA	ISOTERMIQUE 4+1 FONDO CB - GM30-45-049-04	1
4	30-00046	GUARNIZIONE ELETTRODO ACCENSIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
5	30-00048	PORTA FREDDA 25kW	1
6	30-00050	FIBRA CERAMICA FONDO CON PLASTICA BRUCIATORE ISOTERMICO	1
7	30-00053	GUARNIZIONE ELETTRODO RIVELAZIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
8	31326LA	CAVO ELETTRODO ACCENSIONE ISOTERMIQUE- SM20019	1
9	31327LA	CAVO ELETTRODO RIVELAZIONE ISOTERMIQUE- SM20019	1
10	40-00037	ELETTRODO RIVELAZIONE PORTA FREDDA	1
11	40-00038	ELETTRODO ACCENSIONE PORTA FREDDA	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
riccardobaiocchi	01	20/07/2012	cristian.pazzaglini	Aggiunti particolari ricambistica
Modificato				
francesco.bonetti				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
21/12/2010	13			0.03
Note				
Descrizione completa ISOTERMICO 4+1 PORTA FREDDA				
RADIANT RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice				Revisione
30-00042				01