



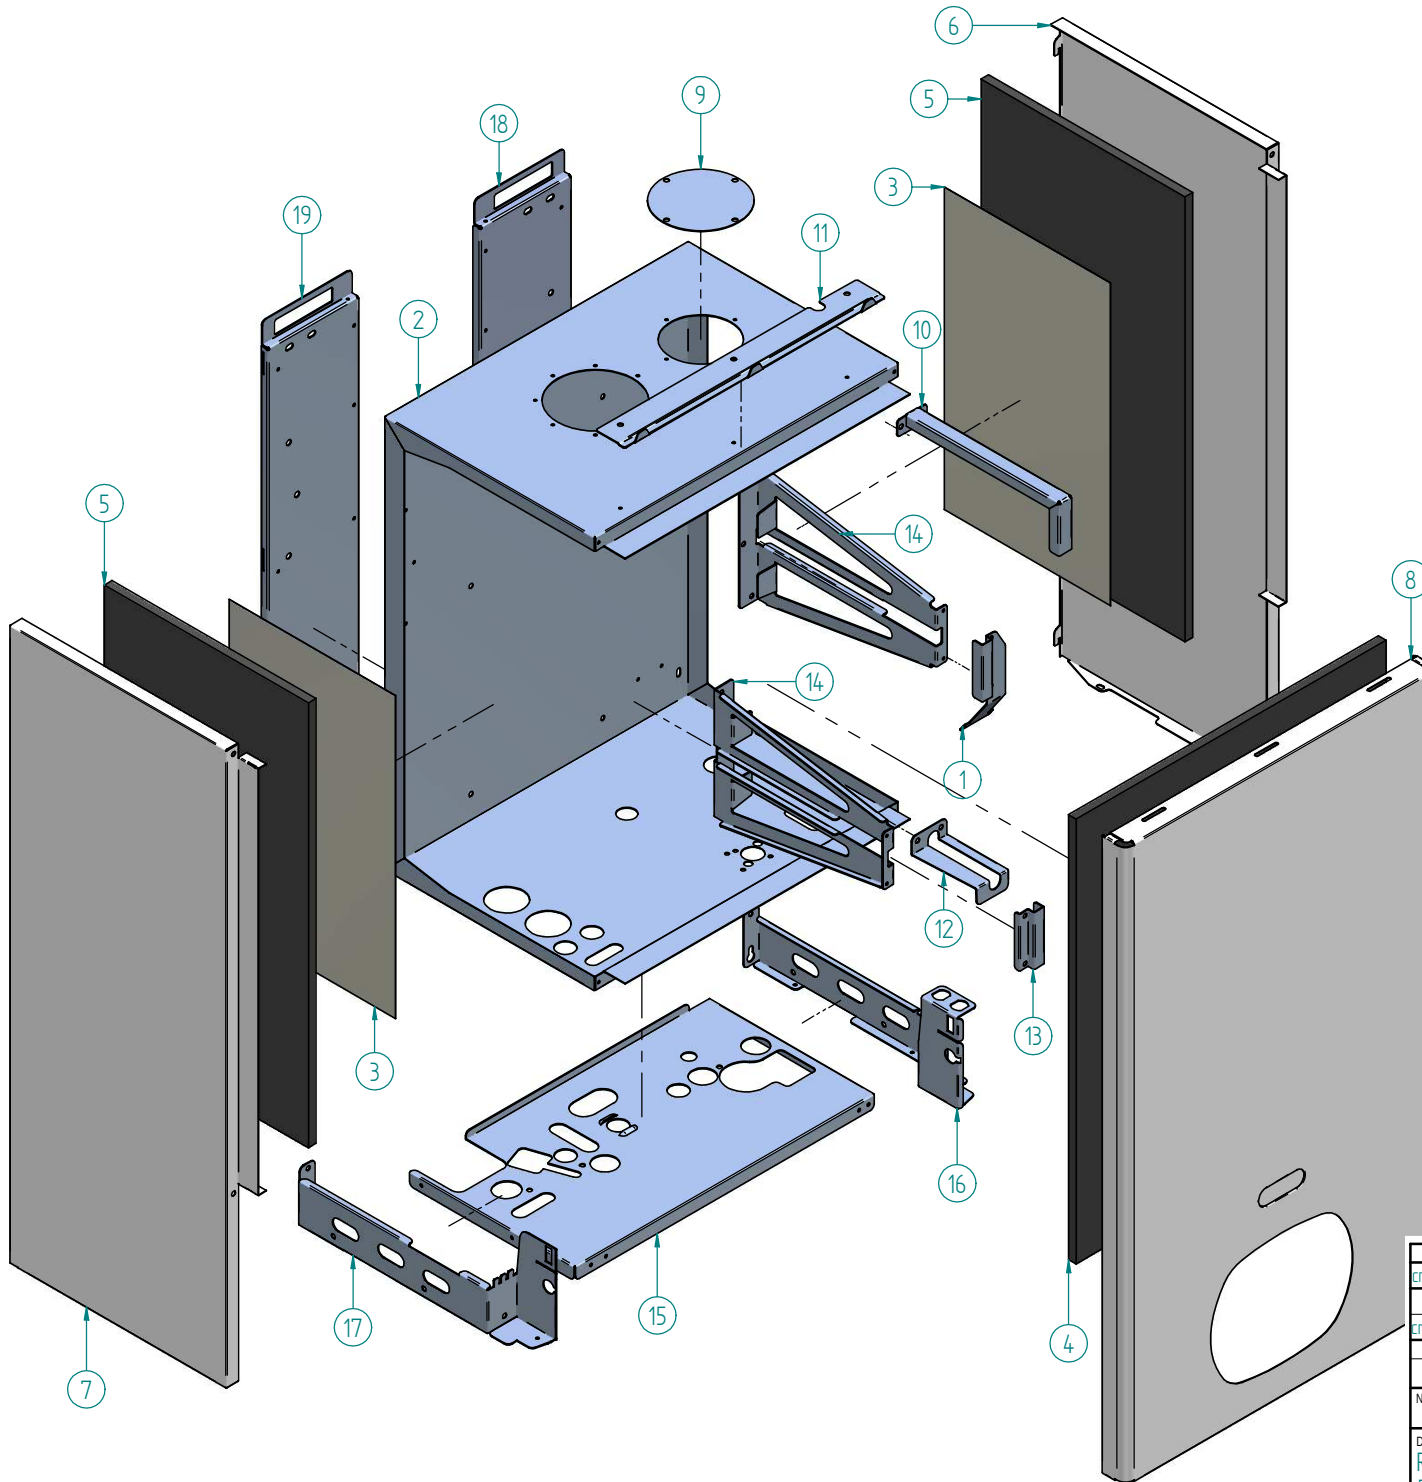


N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	15-00261	PIASTRINO TRASFORMATORE HONEYWELL UNIVERSALE	1
2	28732LP	INVOLUCRO CAMERA STAGNA	1
3	43213LA	ADESIVO ALLUMINIO DX/SX 300x220	2
4	43238LA	FRONTALE COIBENTAZIONE 510x410	1
5	43302LA	LATERALE SPUGNA RKR 34	2
6	52282LA	LATERALE MANTELLO	1
7	52283LA	LATERALE SX MANTELLO	1
8	52290LA	FRONTALE MANTELLO	1
9	62011LP	TAPPO Ø100	1
10	74216LP	STAFFA SUPPORTO VASO ESPANSIONE	1
11	74266LP	STAFFA FISSAGGIO MANTELLO	1
12	74355LP	STAFFA INFERIORE VASO ESPANSIONE	1
13	74374LP	PIASTRINO FISSAGGIO BRUCIATORE	1
14	74376LP	STAFFA DX/SX ISOTERMICHE	2
15	74447LP	DIMA RACCORDI	1
16	74448LP	STAFFA DX QUADRO	1
17	74449LP	STAFFA SINISTRA QUADRO	1
18	79137LP	LONGHERONE DESTRO	1
19	79138LP	LONGHERONE SINISTRO	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
crislian.pozzaglini				
Modificato				
crislian.pozzaglini				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
06/07/2011	15			3426.955
Note				
Descrizione completa RKR 34 "EKOFLUX" MET IT DT2 - CBD				
CODICE TECNICO E PRESSIONE SONO INFORMAZIONI DA RIFERIMENTO E NON SONO DA CONSIDERARE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO. IL CODICE TECNICO E LA PRESSIONE SONO INFORMAZIONI DA RIFERIMENTO E NON SONO DA CONSIDERARE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO. IL CODICE TECNICO E LA PRESSIONE SONO INFORMAZIONI DA RIFERIMENTO E NON SONO DA CONSIDERARE PER L'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO.				
RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice Revisione A011A232D501 00				

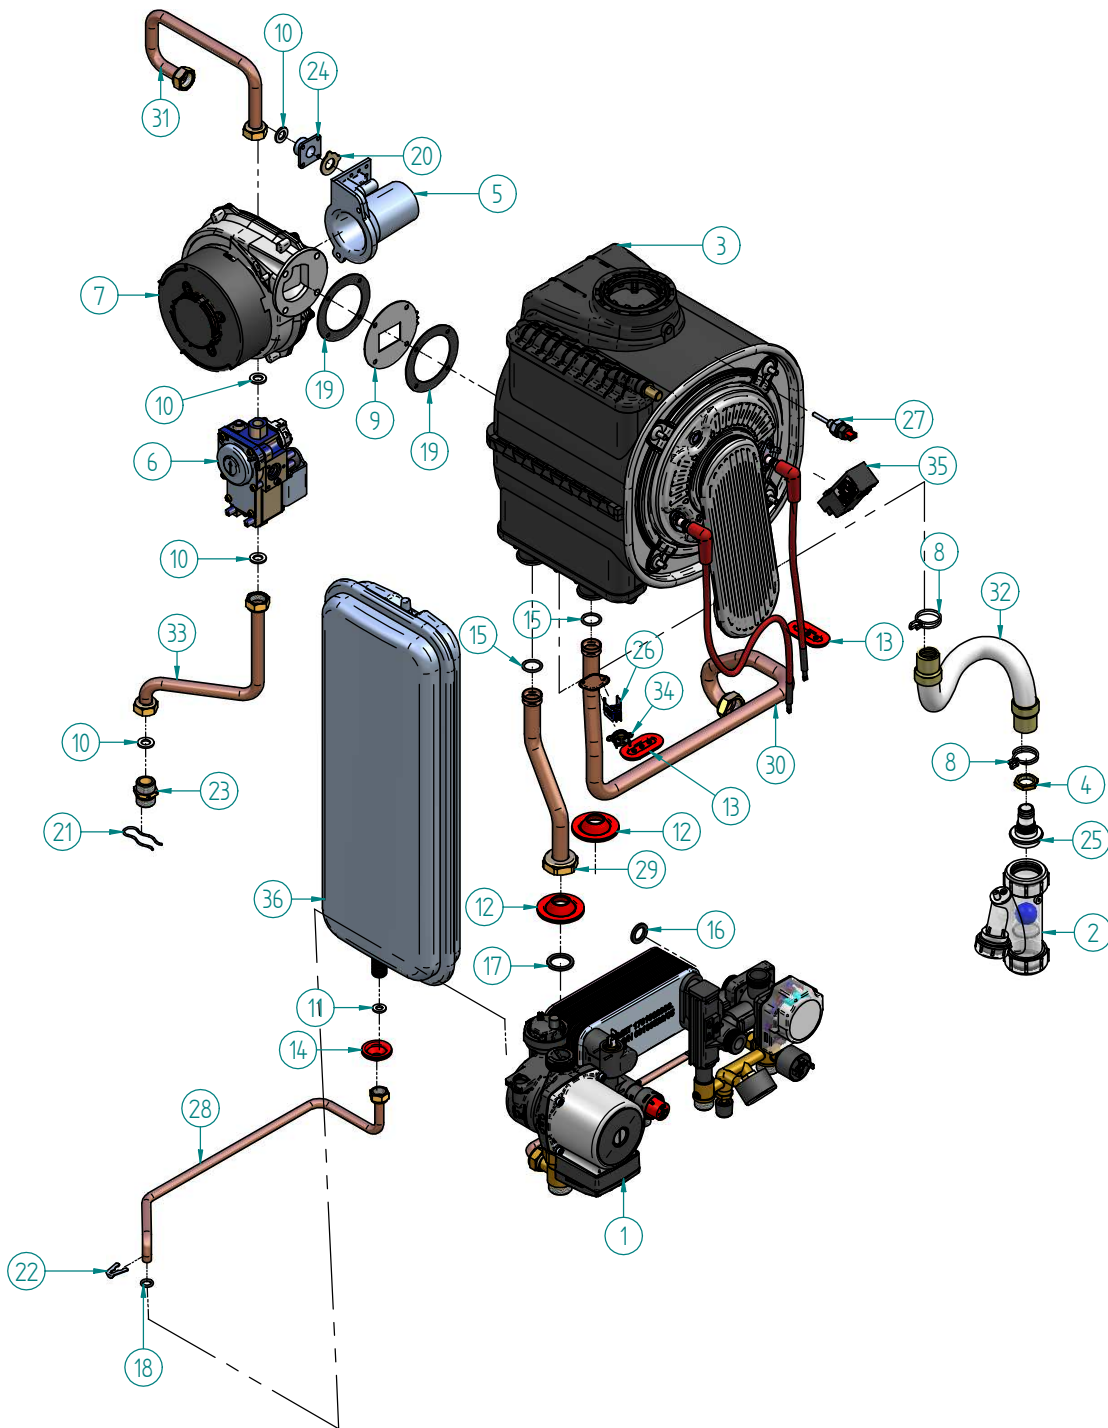


N°	Codice	Descrizione	Qt.
1	26-00024	GRUPPO IDRAULICO	1
2	27044LA	SIFONE RACCOGLICONDENSA	1
3	30-00043	ISOTERMICO 5+1 PORTA FREDDA	1
4	34001LA	CONTRODADO 1/2" E24	1
5	36072LA	VENTURI 57 Kw	1
6	36076LA	VALVOLA GAS CONDENSAZIONE	1
7	37032LA	ELETTROVENTILATORE PX128/203 - 230V/50Hz	1
8	38525LA	FASCETTA BIFILARE A MOLLA 24.4 -26	2
9	40070LP	DIAFRAMMA BRUCIATORE	1
10	43002LA	GUARNIZIONE 1/2"	4
11	43003LA	GUARNIZIONE 3/8"	1
12	43009LA	GUARNIZIONE IN SILICONE ROSSO TUBO Ø18	2
13	43011LA	FB12/1 GUAR.SIL/ROSSO OVALE	2
14	43117LA	GUARNIZIONE PASSATUBO Ø 14 P000083-0152	1
15	43118LA	OR Ø17.86x2.62 EPDM SCAMBIATORE BITERMICO	2
16	43159LA	GUARNIZIONE 3/4" MULTIPLEX Ø24x16x2	1
17	43208LA	GUARNIZIONE 23x30x3sp. EPDM 80 Sh. 1"	1
18	43258LA	OR 3037 EPDM Ø1.9,19 Ø2,62	1
19	43278LA	GUARNIZIONE FLANGIA CONDENSAZIONE Ø82	2
20	43309LA	GUARNIZIONE SUGHERO	1
21	54016LA	MOLLA FISSAGGIO RACCORDI	1
22	54035LP	FORCELLA FISSAGGIO TUBO VASO ESP.	1
23	56019LA	NIPLES 1/2" E24 CON SEDE MOLLA	1
24	68013LP	RACCORDO 1/2" ENTRATA VALVOLA GAS	1
25	68244LA	RACCORDO ATTACCO SIFONE	1
26	73516LA	SENSORE A CLIP BLU PER TUBI Ø17 Ø18	1
27	73517LA	TERMOFUSIBILE ROSSO ISTMQ 102 °C	1
28	83722LP	TUBO Ø 10 VASO ESPANSIONE	1
29	83742LP	TUBO Ø 18 RITORNO	1
30	83743LP	TUBO Ø 18 RITORNO	1
31	84172LP	TUBO Ø 14 USCITA GAS	1
32	84196LP	TUBO SCARICO CONDENSA	1
33	84206LP	TUBO Ø 14 ENTRATA GAS	1
34	86006LA	TERMOSTATO SICUREZZA 95C°	1
35	88023LA	TRASFORMATORE AC 230VAC 50-60HZ	1
36	95013LA	VASO ESPANSIONE L7 RETTANGOLARE	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglini				
Modificato				
cristian.pazzaglini				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
06/07/2011	16			3426.955
Note				
Descrizione completa RKR 34 "EKOFLUX" MET IT DT2 - CBD				
 RADIANT RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice				Revisione
A011A232D501				00

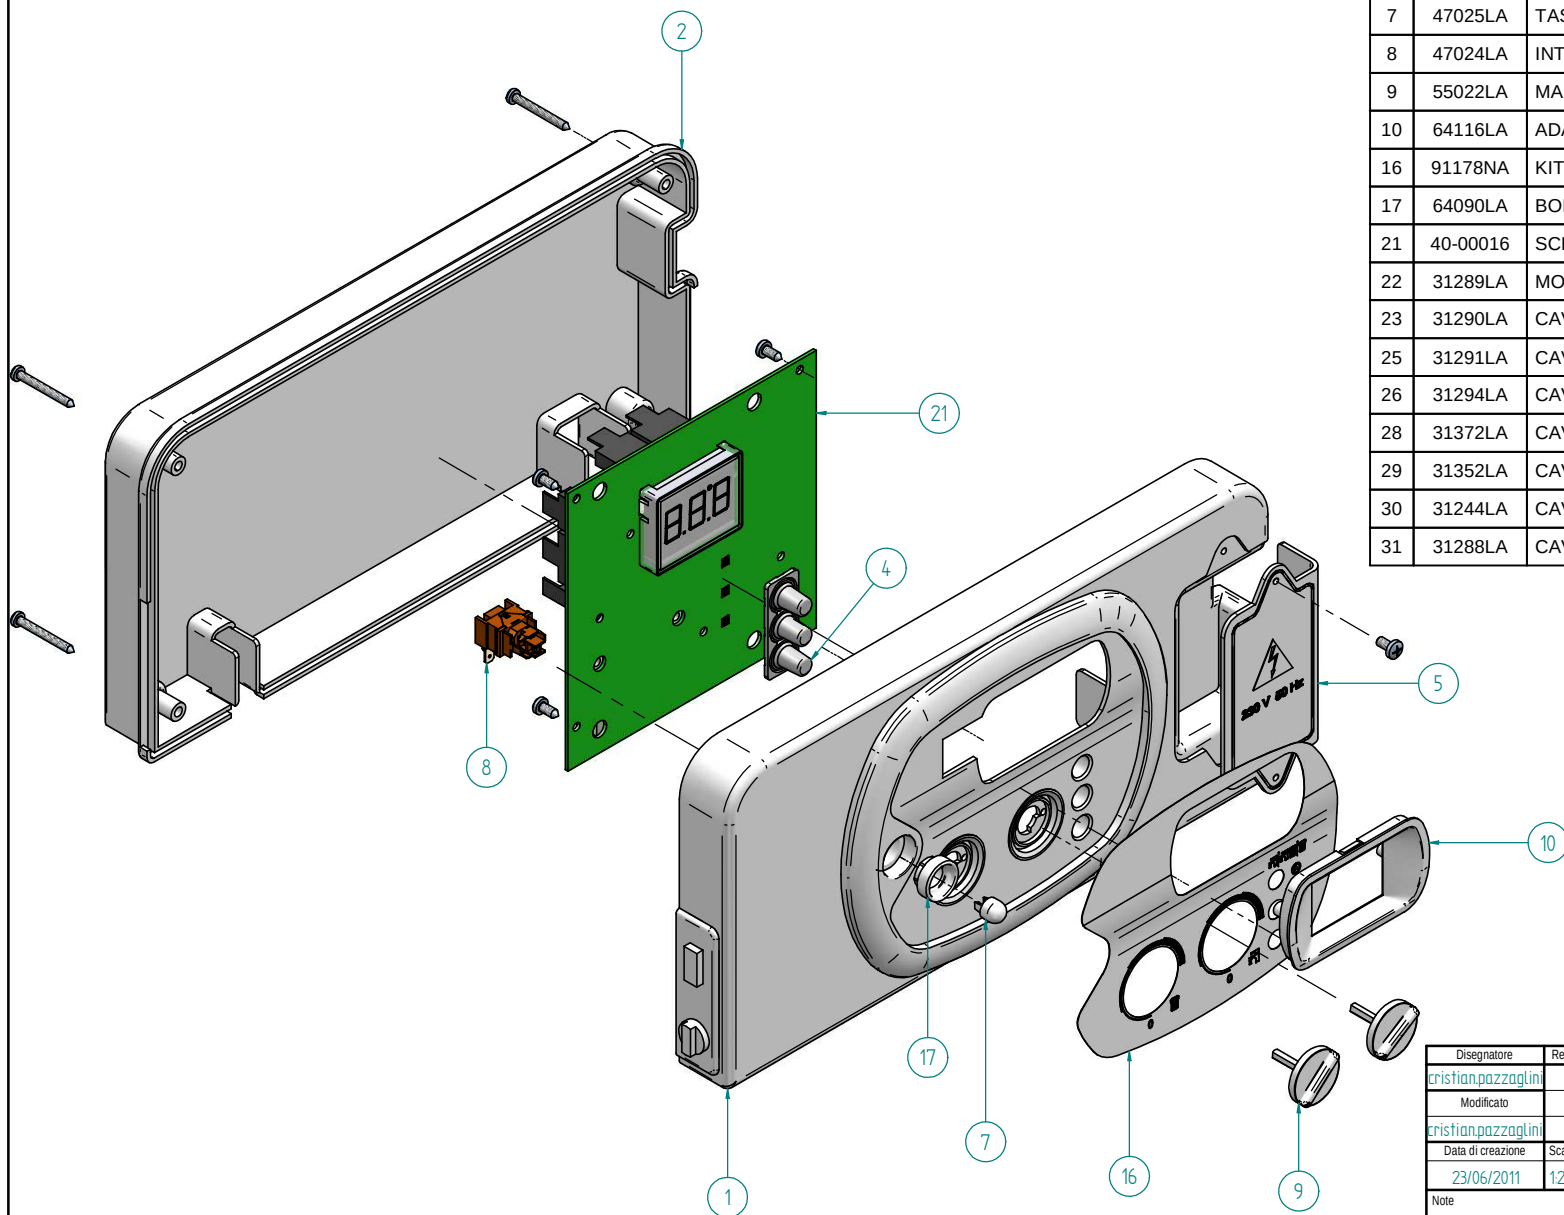

N.	Codice	Descrizione	Qt.
1	64089LA	MASCHERINA QUADRO	1
2	64092LA	CARTER QUADRO OBLO'	1
4	76676LA	GRUPPO 3 TASTI GREY	1
5	64091LA	COPERCHIO MORSETTIERA OBLO'	1
7	47025LA	TASTO x L5 A CUPOLA BIANCO	1
8	47024LA	INTERRUTTORE L5 UNIPOLARE 16A/ 250V	1
9	55022LA	MANOPOLA OBLO' 2005	2
10	64116LA	ADATTATORE DISPLAY	1
16	91178NA	KIT TARGHE IN LEXAN PER QUADRO OBLO'	1
17	64090LA	BORCHIA QUADRO OBLO'	1
21	40-00016	SCHEDA INTEGRATA DIGITECH 2	1
22	31289LA	MORSETTIERA CAVO ALIM. TERMOSTATO AMB. DT/DT2/ELIT	1
23	31290LA	CAVO INTERUTTORE	1
25	31291LA	CAVO SCHEDA MODULAZIONE TELAIO	1
26	31294LA	CAVO PRESSOSTATO ACQUA	1
28	31372LA	CAVO ELETTROVENT./TERMOFUSIBILE	1
29	31352LA	CAVO Sonda SANITARIO - R	1
30	31244LA	CAVO MICRO-FLUSSOSTATO CON TERMI NALE 3111-03	1
31	31288LA	CAVO CONNETTORE CIRCOLATORE/V. DEVIATRICE	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
cristian.pazzaglini				
Modificato				
cristian.pazzaglini				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
23/06/2011	12.2			0.628
Note				
Descrizione completa QUADRO COMPLETO ASSEMBLATO RKR 18/25/34				
CODICE PRODOTTORE: 41-00003				
RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantanelli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice				Revisione
41-00003				00

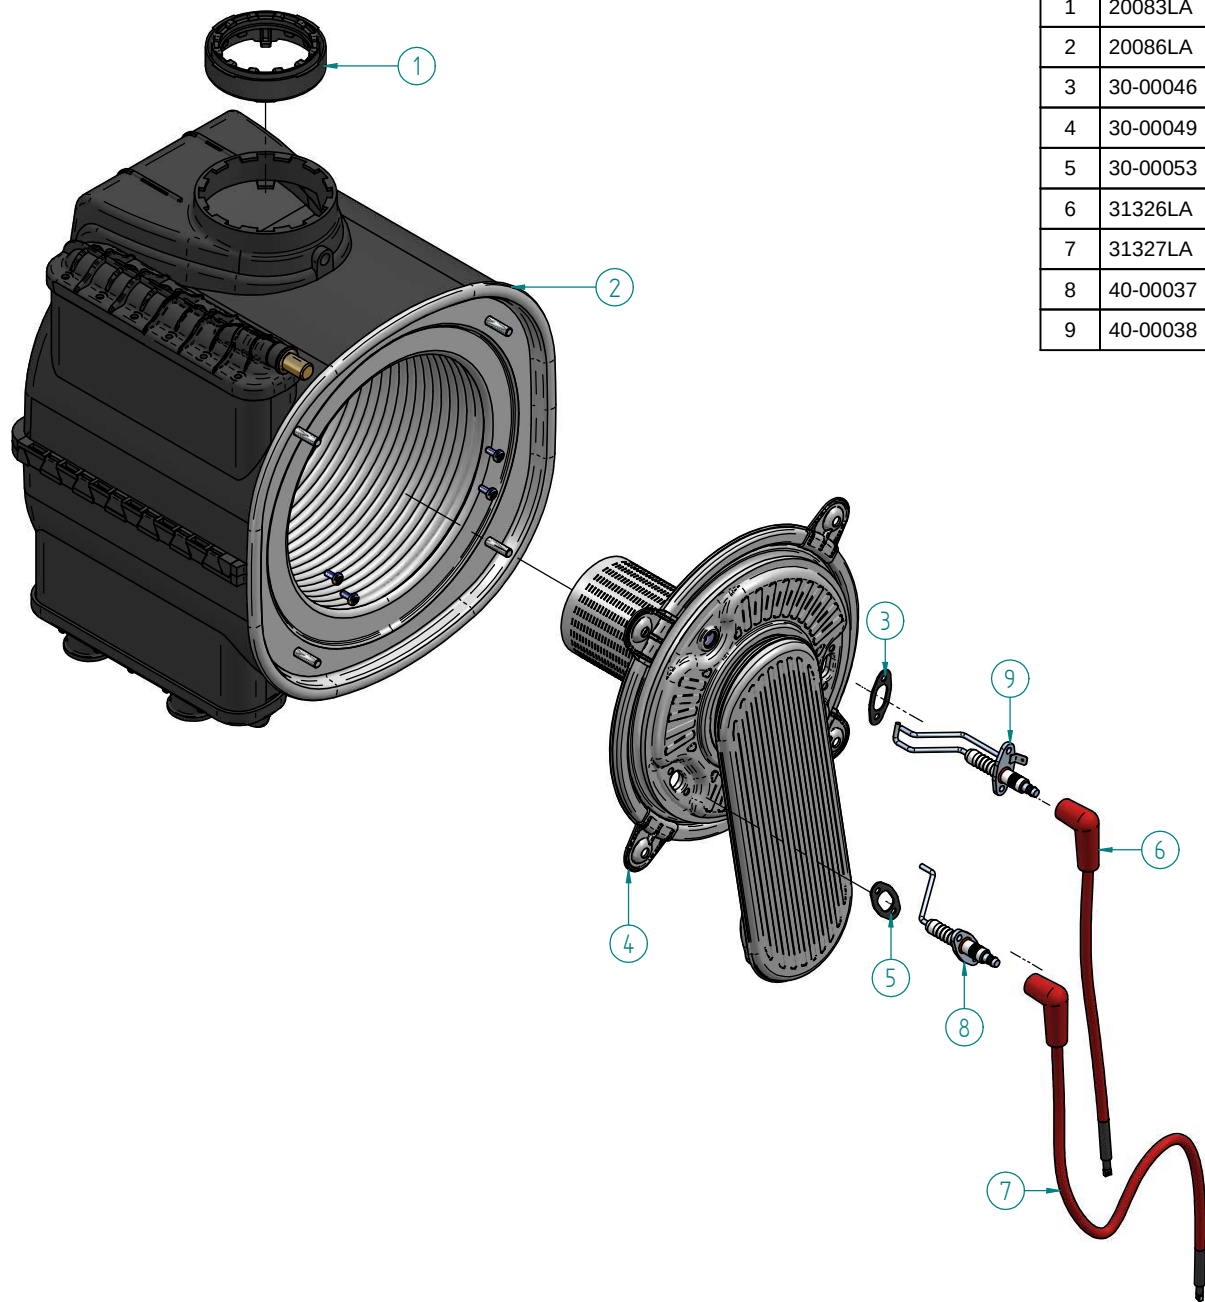

N°	Codice	Descrizione Completa	Qt.
1	20083LA	KIT ACCESSORI 4+1 - 3+1 - 5+1 BRUCIATORE A CONDENSAZIONE ISOTHERMIQUE	1
2	20086LA	ISOTHERMIQUE 5+1 FONDO CB	1
3	30-00046	GUARNIZIONE ELETTRODO ACCENSIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
4	30-00049	PORTA FREDDA 34kW	1
5	30-00053	GUARNIZIONE ELETTRODO RIVELAZIONE BRUCIATORE PORTA FREDDA	1
6	31326LA	CAVO ELETTRODO ACCENSIONE ISOTHERMIQUE- SM20019	1
7	31327LA	CAVO ELETTRODO RIVELAZIONE ISOTHERMIQUE- SM20019	1
8	40-00037	ELETTRODO RIVELAZIONE PORTA FREDDA	1
9	40-00038	ELETTRODO ACCENSIONE PORTA FREDDA	1

Disegnatore	Rev.	data revisione	Autore revisione	Descrizione revisione
riccardo.baiocchi				
Modificato				
crislian.pozzaglini				
Data di creazione	Scala	Materiale	Sp.	Peso (Kg)
21/12/2010	135			572.419
Note				
Descrizione completa				
ISOTHERMICO 5+1 PORTA FREDDA				
TUTTI I DIRITTI E I PRIVILEGI SONO RISERVATI. LA PRESSIONE DI LAVORO E IL GRADO DI CONDENSAZIONE SONO I CRITERI DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI COMPONENTI. IL PRESSIONE DI LAVORO E IL GRADO DI CONDENSAZIONE SONO I CRITERI DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI COMPONENTI. IL PRESSIONE DI LAVORO E IL GRADO DI CONDENSAZIONE SONO I CRITERI DI PROVA PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEI COMPONENTI.				
RADIANT BRUCIATORI s.p.a. 61025 Loc. Montelabbate (PS) - Via Pantaneli, 164 Tel. 0721/90791 (n. 4 linee r.a.) - Fax. 0721/9079299				
Codice Revisione 30-00043 00				