



Rev.	Descrizione	Data
------	-------------	------

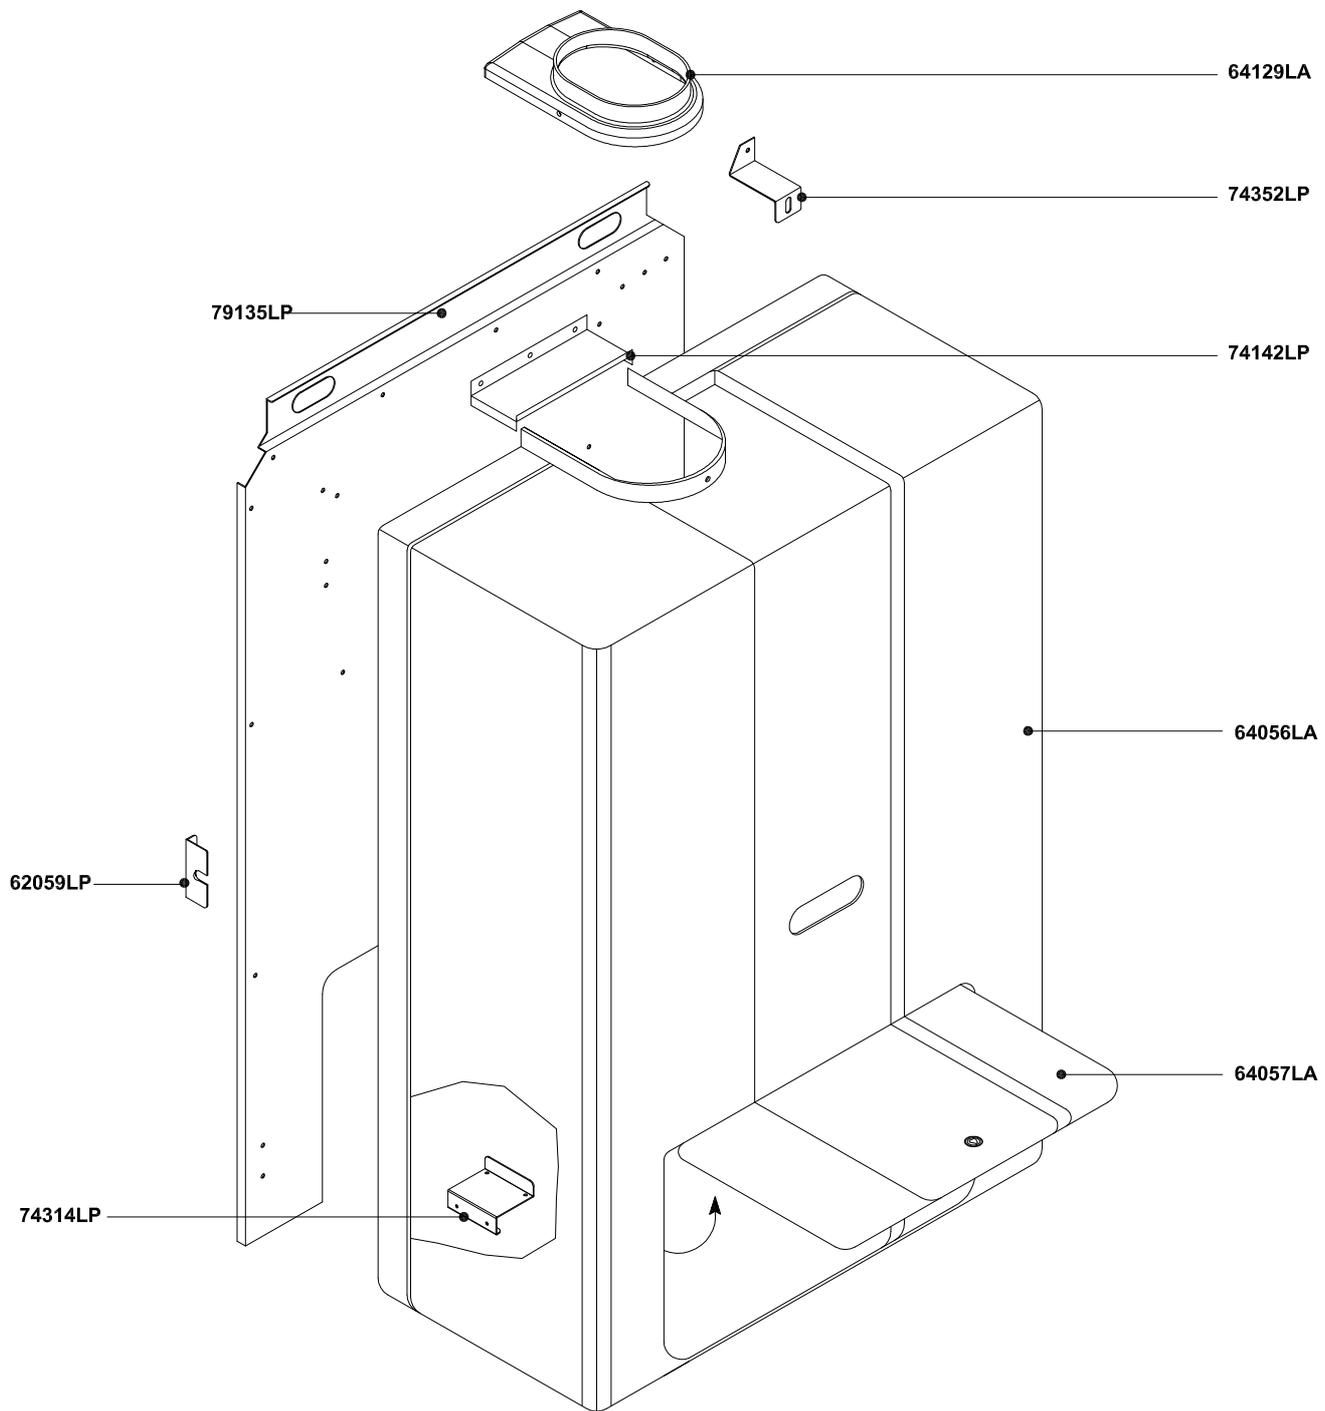


Pos.	Codice	Descrizione		U.M.	Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplso ricambi Caldaia murale per esterni COMPONENTI TELAIO + MANTELLO		Data: 09.09.2008	A011A212E302	metano	
	Descrizione: mod. RSF 24 E MICRORAIN camera stagna - tiraggio forzato -accensione		Scala: --	A011B212E302	G.P.L.	
			Ufficio: tecnico			gas città
			Disegnato:			aria prop.
			Controllato:			gasolio
			Approvato:	Scheda n.:	B0872_AA1	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-02
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDEBITATA, INFORMATICA, IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

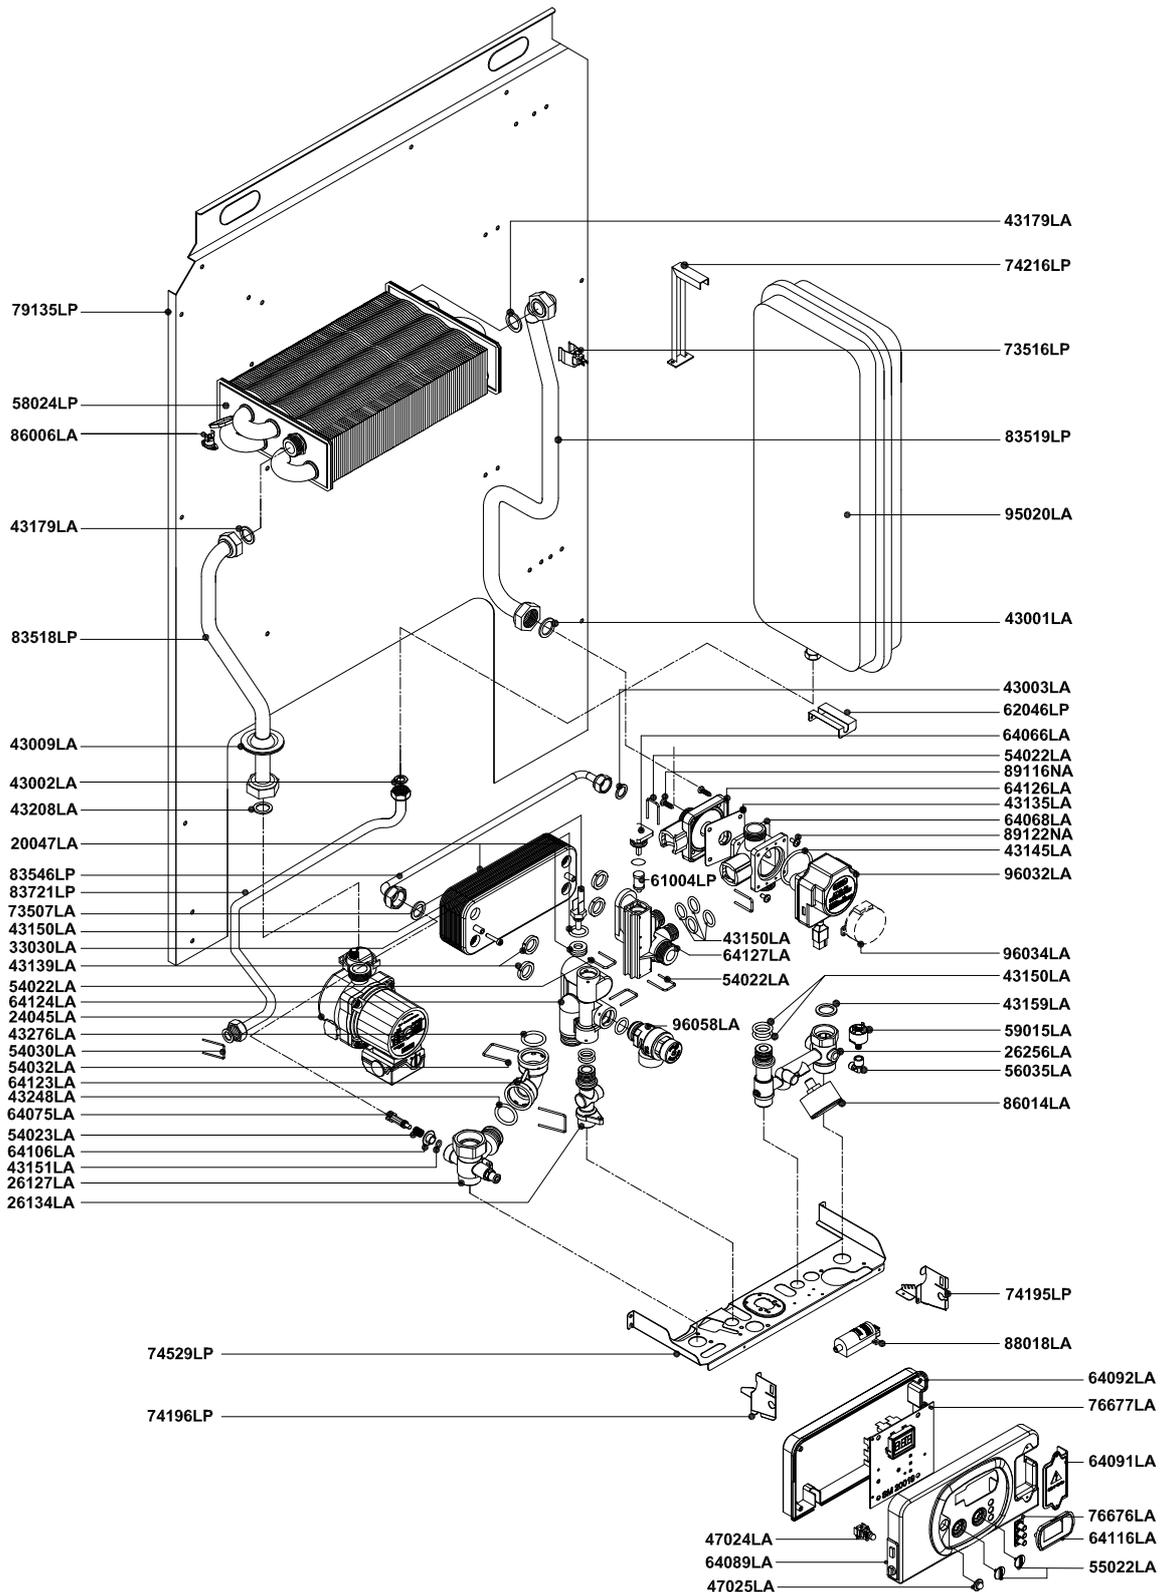

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'	
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.	Oggetto: Esplosi ricambi Caldaia murale per esterni COMPONENTI IMPIANTO IDRICO		Date:	09.09.2008	
	Descrizione: mod. RSF 24 E MICRORAIN camera stagna - tiraggio forzato -accensione		Scala:	--	
			Ufficio:	tecnico	
			Disegnato:		
			Controllato:		
		Approvato:		Scheda n.:	B0873_AA1
			Codice n.: A011A212E302 A011B212E302	metano G.P.L. gas città aria prop. gasolio	

DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI NESITATEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPATO O DI TRASCRIZIONE. E-06 TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INVESTITA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.

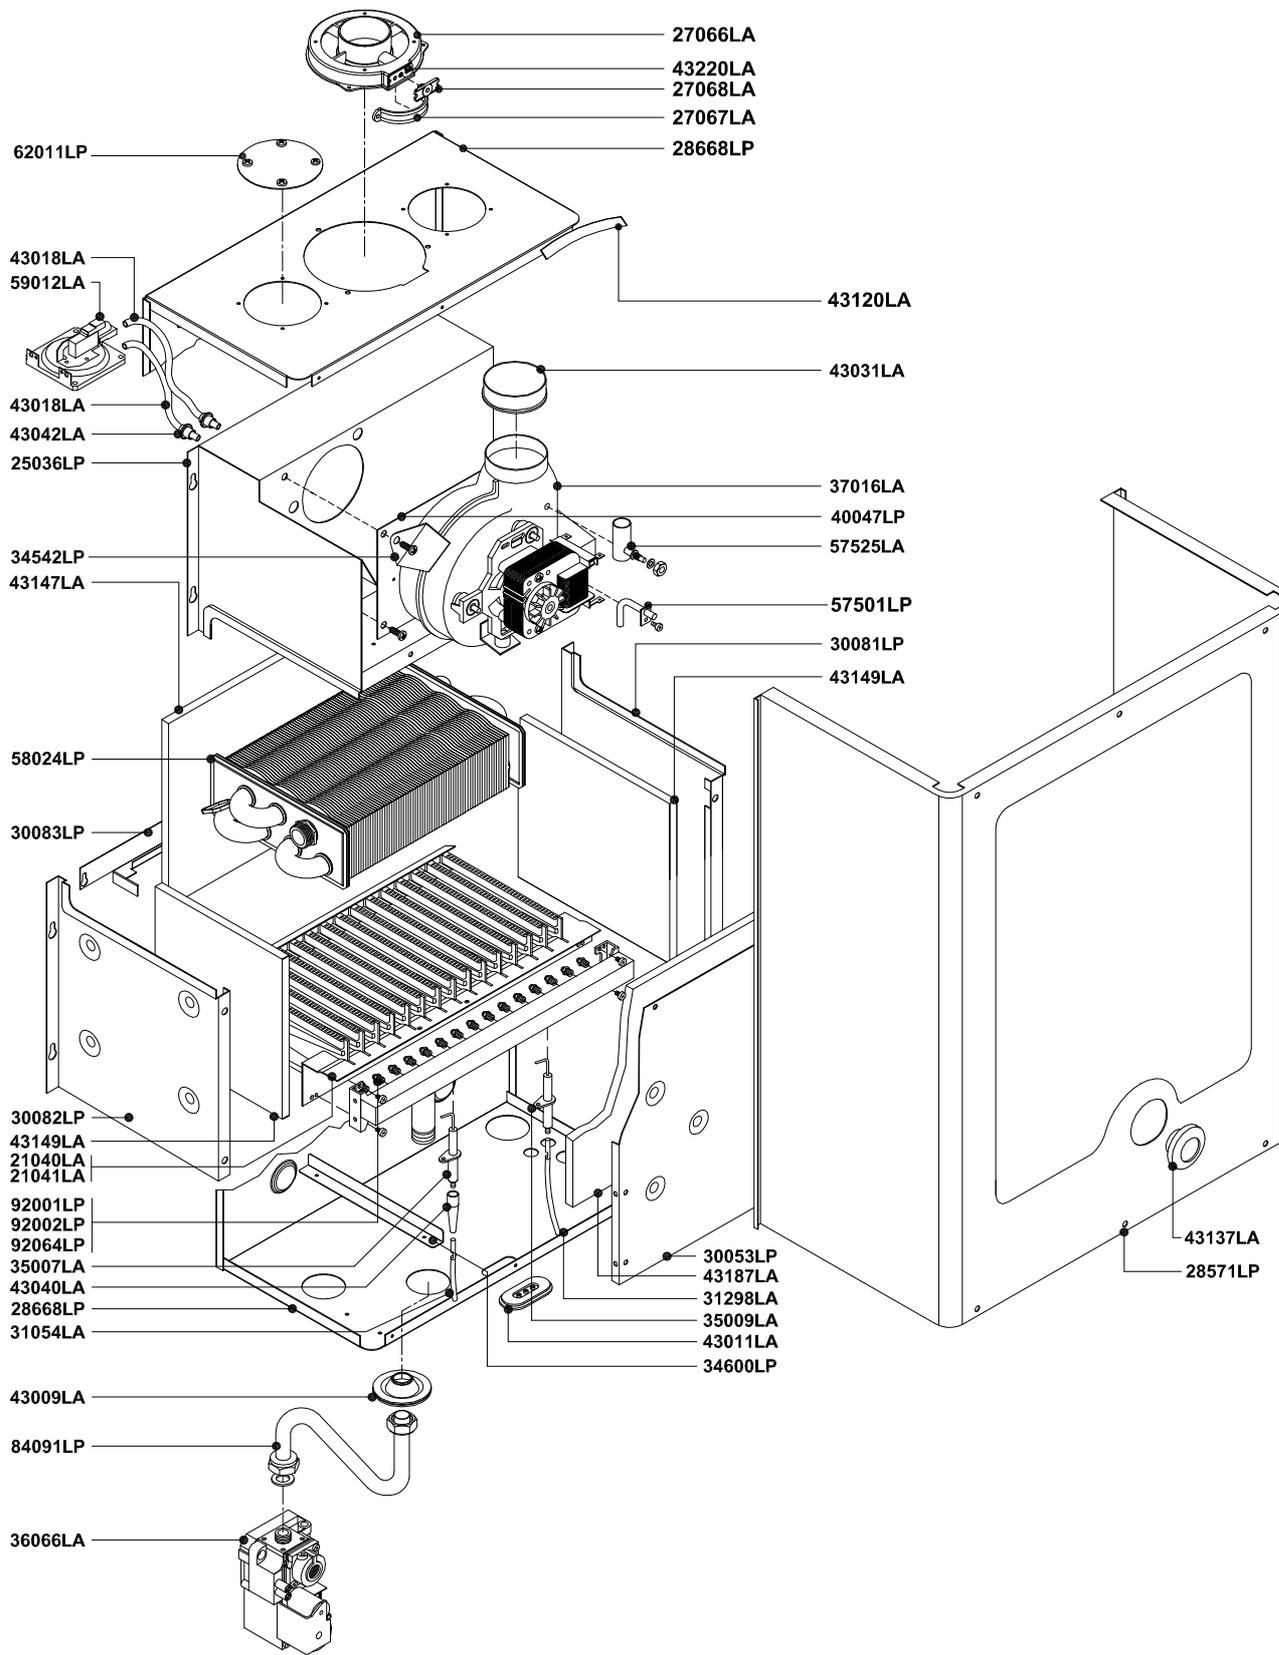

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Q.ta'
 RADIANT BRUCIATORI S.p.A.		Oggetto: Esplso ricambi Caldaia murale per esterni COMPONENTI IMPIANTO TERMICO	Data: 09.09.2008	A011A212E302 metano
		Descrizione: mod. RSF 24 E MICRORAIN <i>camera stagna - tiraggio forzato -accensione</i>	Scala: --	A011B212E302 G.P.L.
			Ufficio: tecnico	gas città
			Disegnato:	aria prop.
			Controllato:	gasolio
		Approvato:	Scheda n.:	B874_AA1
<small>DATI TECNICI E MISURE NON SONO IMPEGNATIVE. LA DITTA SI RISERVA IL DIRITTO DI EVENTUALI VARIAZIONI SENZA L'OBBLIGO DI PREAVVISO. DECLINIAMO OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO, SE DOVUTE AD ERRORI DI STAMPA O DI TRASCRIZIONE. E-OE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. NESSUNA PARTE DI QUESTO DOCUMENTO PUÒ ESSERE RIPRODOTTA, INDECRIZIATA IN SISTEMI DI ARCHIVIO, O TRASMESSA IN QUALSIASI FORMA O MEZZO ELETTRONICO, MECCANICO, FOTOCOPIA, REGISTRAZIONE O ALTRI, SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA.</small>				

