





Novembre 2010 Vers. 1 0.4


GRUPPO TERMICO COROLLA PACK 502-503 SISTEMA Vers. 2**ESPLOSO RICAMBI**

INDICE


- 1) Vista d'insieme del singolo scambiatore (parte superiore) con codici ricambi..... pag.3
- 2) Vista d'insieme della parte frontale..pag.4
- 3) Vista d'insieme del singolo scambiatore (parte bassa)..... pag.5
- 4) Vista d'insieme lato posteriore con codici ricambi..... .pag.6
- 5) Pannello porta strumenti e cablaggio elettrico con codici ricambi..... pag.7
- 6) Pannello porta strumenti cablaggio elettrico e schede elettroniche.....pag.8
- 7) Codici ricambi componenti scambiatore e bruciatore..... pag.9
- 8) Interfaccia USB per computer.....pag.11
- 9) Kit Venturi/Spia ispezione..... pag.10

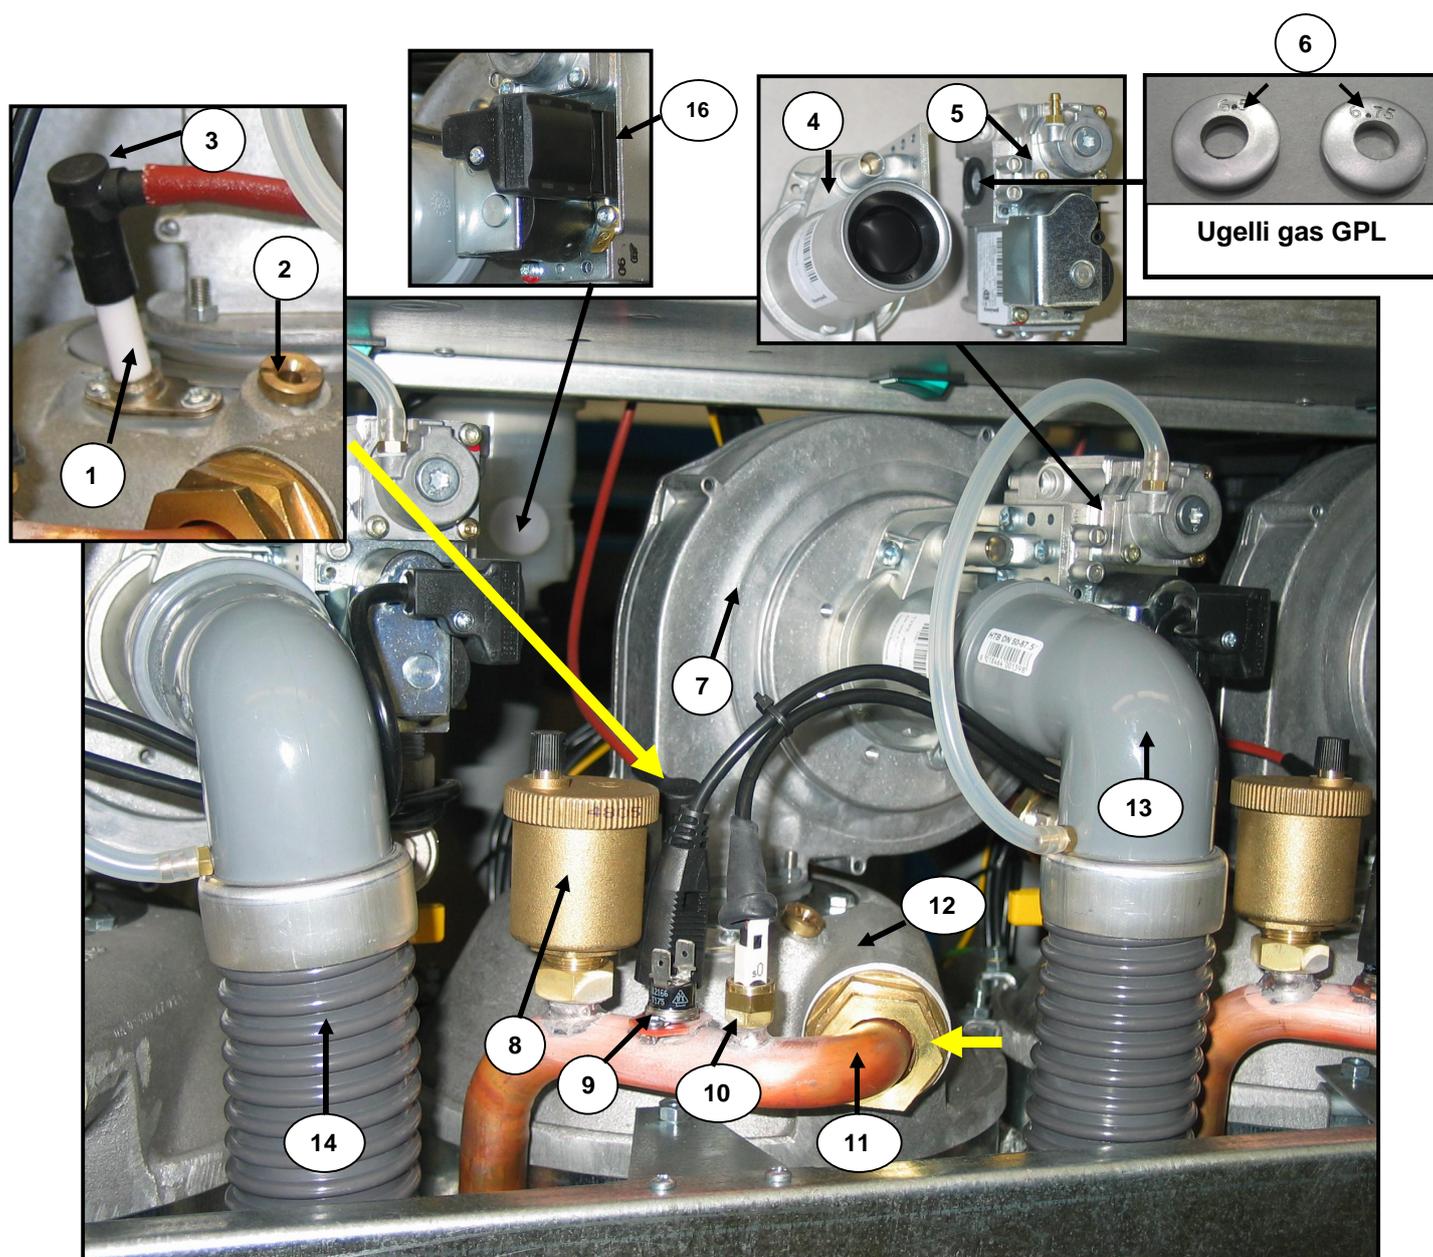


| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE |
|----|----------------|---|
| 1 | ELETT125 | ELETTRODO D'ACCENSIONE COROLLA 501/502 |
| 2 | 1RIC0103 | KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1 |
| 3 | XCAVO125 | CAVO ACCENSIONE CON CAPPuccio |
| 4 | VENTU020 | VENTURI MANIFOLD PER PACK |
| 5 | VALVOL82 | VALVOLA GAS 230V COROLLA 501-502 |
| 6 | XDIAFR06 | UGELLO GAS PER GPL |
| 7 | VENTIL37 | VENTILATORE RG148/1200-3633-325DC |
| 8 | VALVO020 | VALVOLA AUT.SFOGO ARIA 1/2" |
| 9 | TERMO160 | TERMOSTATO A CONTATTO 90°-10° MAX RIARMO AUTO. |
| 11 | TUB43.164 | TUBO USCITA SCAMBIATORE |
| 10 | 016318 | SONDA TEMPERATURA MANDATA NTC AD IMMERS. 1/8" F |
| 12 | SCAMBI54 | SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW |
| 13 | X036269 | CURVA PP 90° D: 50 CON RESCA |
| 14 | 003401 | TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50 |
| 15 | RADDRI30 | RADDRIZZATORE + CAVO X VALVOLA GAS |

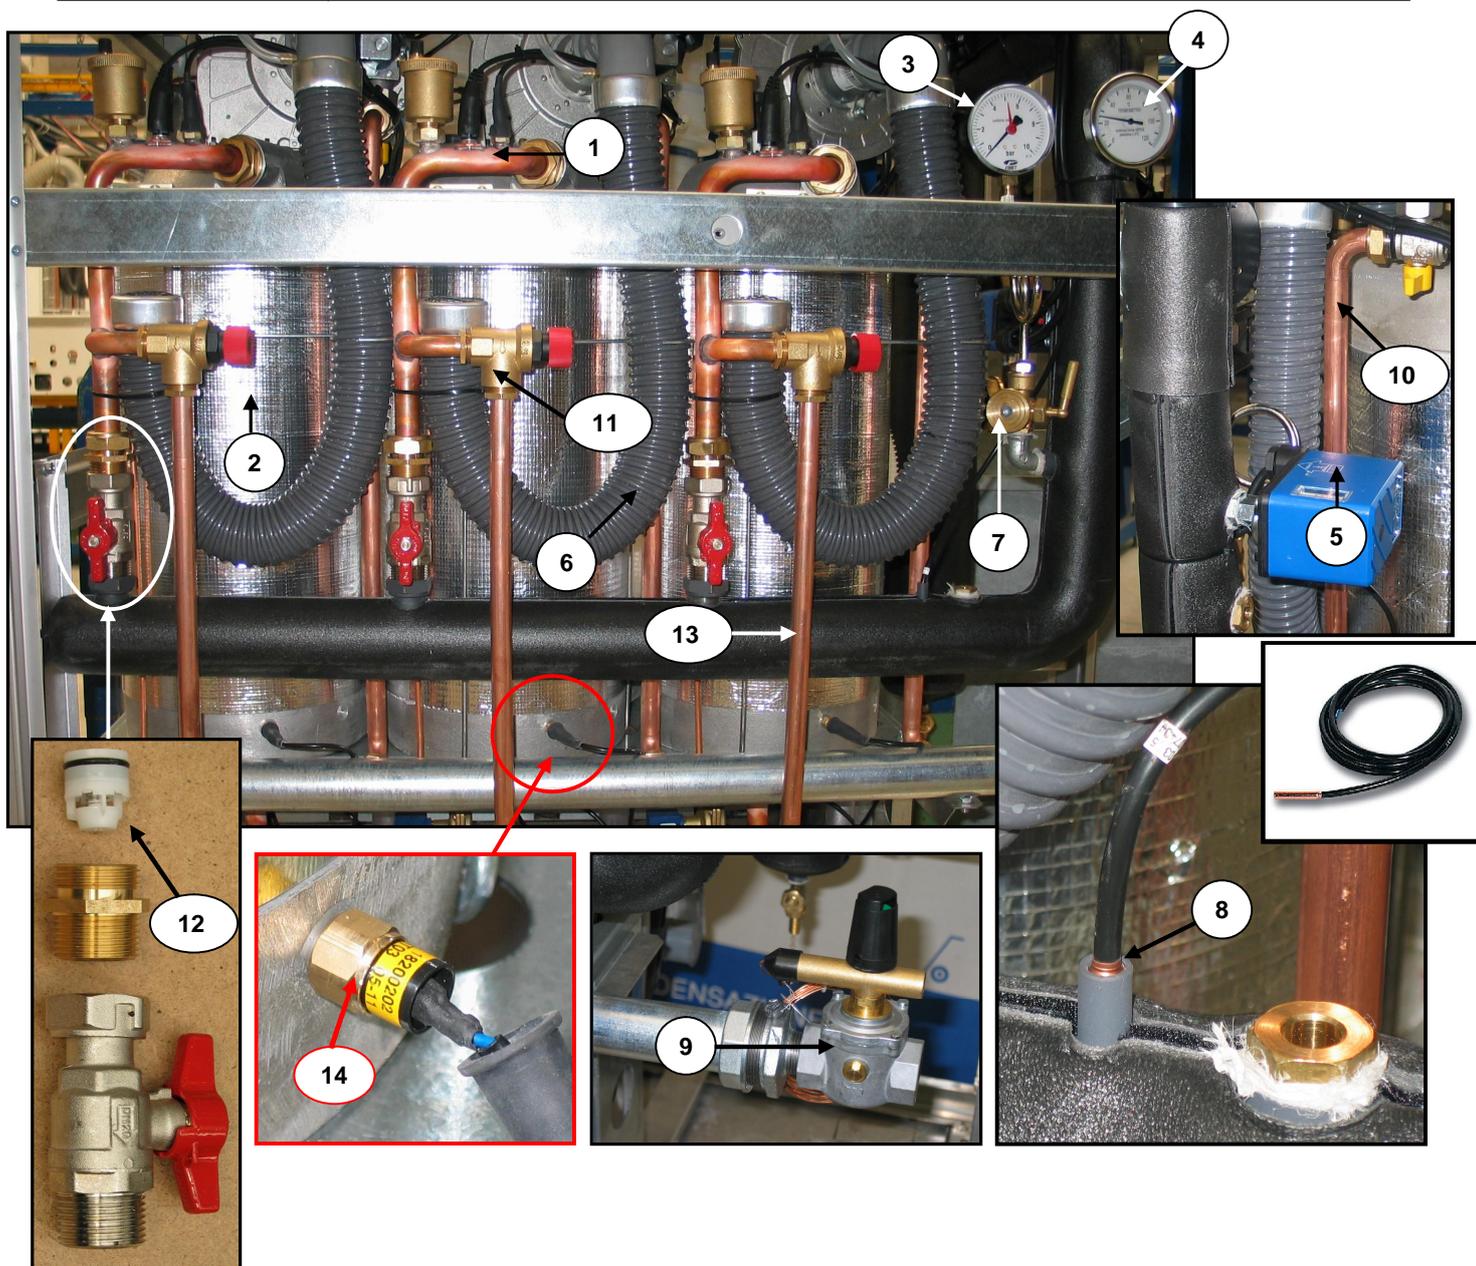


| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE |
|----|----------------|---|
| 1 | TUB43.164 | TUBO USCITA SCAMBIATORE |
| 2 | SCAMBI54 | SCAMBIATORE DI CALORE 50 KW |
| 3 | MANOMET2 | MANOMETRO COLLETTORE ISPEL |
| 4 | TERMOM20 | TERMOMETRO COLLETTORE ISPEL 0-120°C |
| 5 | PRESSO50 | PRESSOSTATO SICUREZZA COLLETTORE ISPEL |
| 6 | 003401 | TUBO FLESSIBILE IN PLASTICA D. 50 |
| 7 | RICCIO10 | RICCIO PORTA MANOMETRO COLLETTORE ISPEL |
| 8 | SONDA115 | SONDA DI TEMPERATURA NTC A BULBO CM200 |
| 9 | VALVO140 | VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS |
| 10 | TUB43.123 | TUBO INGRESSO VALVOLA GAS |
| 11 | VALVO036 | VALVOLA DI SICUREZZA 5,4 Bar |
| 12 | VALVO041 | VALVOLA DI RITEGNO IN PLASTICA |
| 13 | TUB 43.166 | TUBO USCITA VALVOLA DI SICUREZZA |
| 14 | 016309 | SONDA DI TEMPERATURA FUMI |





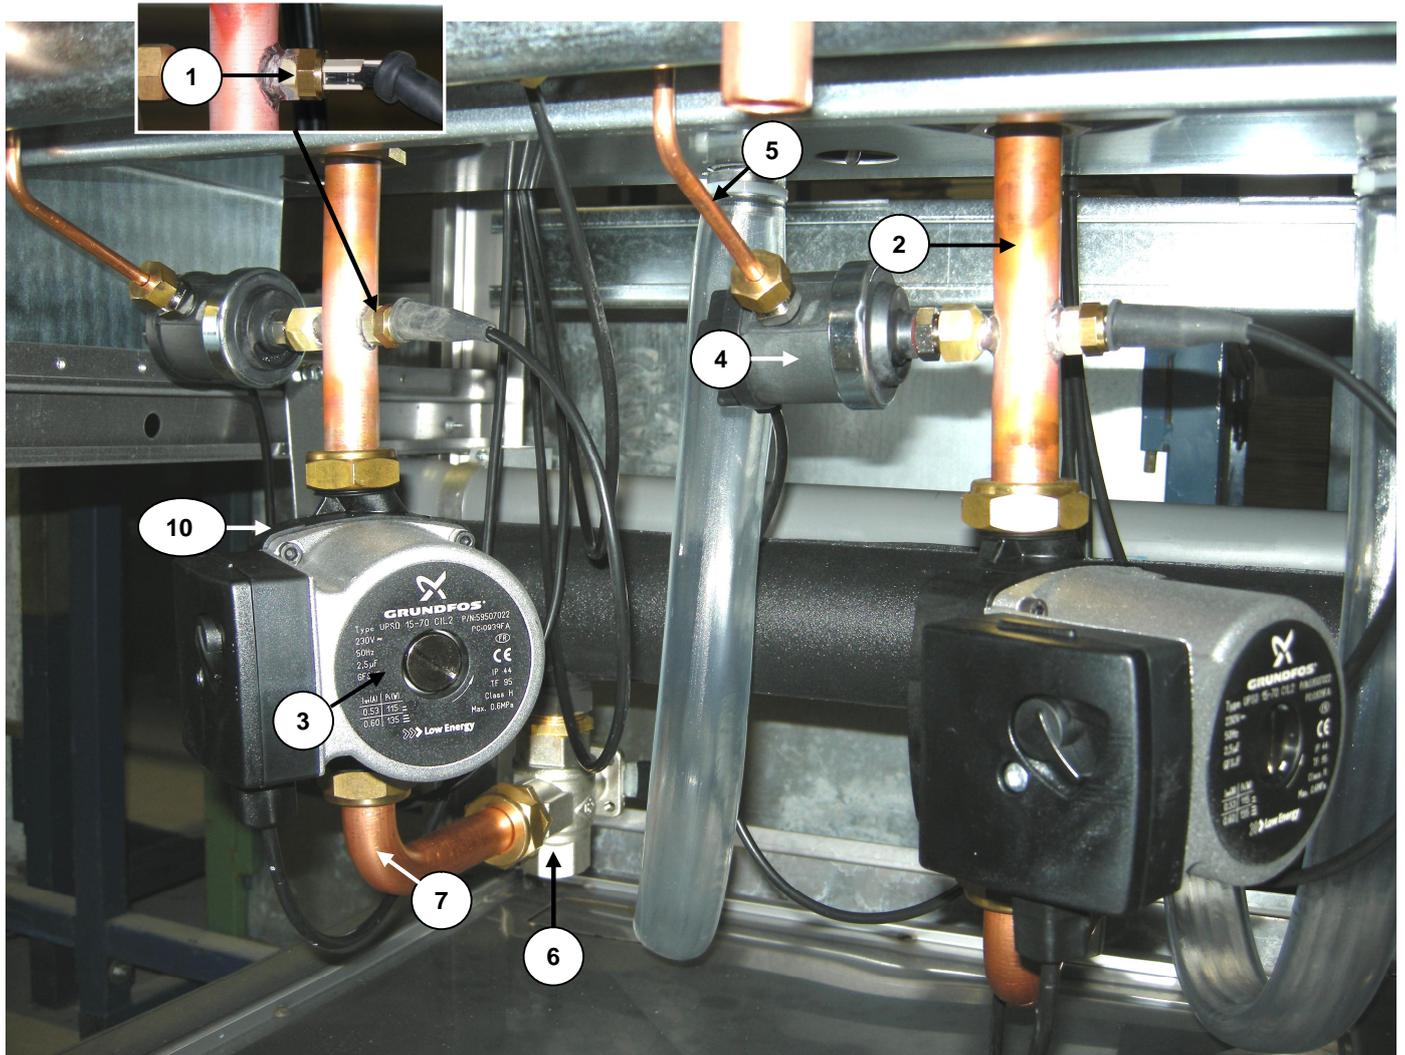


| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE |
|----|----------------|---|
| 1 | 016318 | SONDA TEMPERATURA RITORNO NTC AD IMMERS. 1/8" F |
| 2 | TUB43.182 | TUBO CU INGRESSO SCAMBIATORE |
| 3 | CIRCOL83 | CIRCOLATORE UPS 15/70 |
| 4 | PRESSO60 | PRESSOSTATO DIFFERENZIALE/MINIMA "MATER" |
| 5 | TUB43.181 | TUBO PRESSOSTATO DIFFERENZIALE |
| 6 | 004050 | VALVOLA 3 VIE MANUALE |
| 7 | TUB43.122 | TUBO INGRESSO CIRCOLATORE |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | | |
| | | |
| | | |





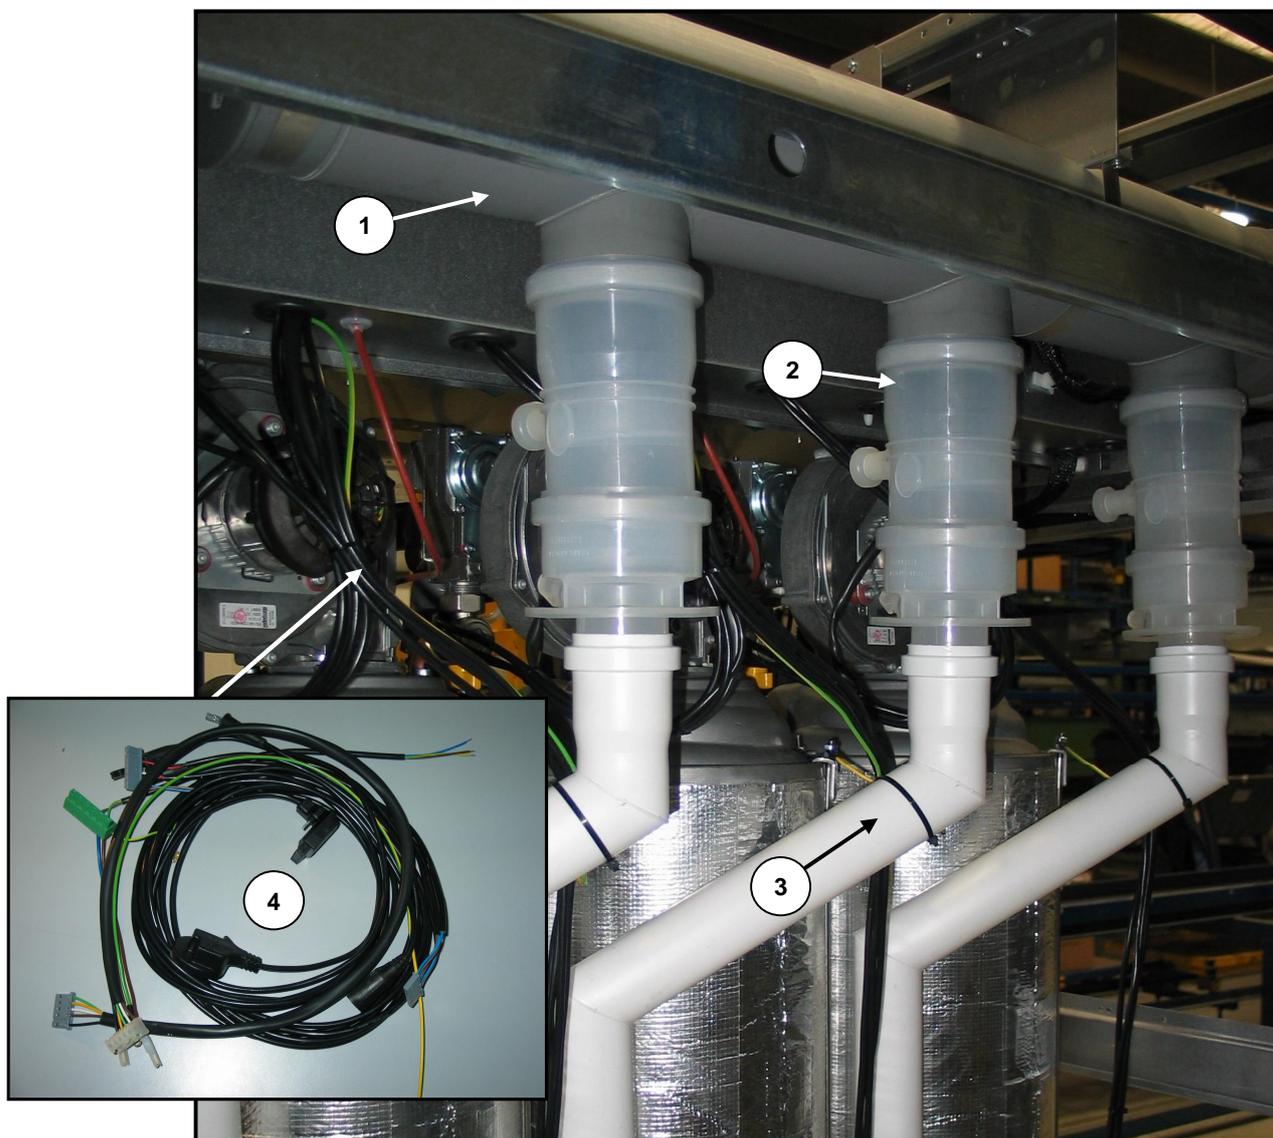


| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE |
|----|----------------|--|
| 1 | TUB43.119 | TUBO COLLETTORE FUMI D. 160 |
| 2 | CLAPET03 | CLAPET DN80 |
| 3 | TUBOPP58 | TUBP PP SCARICO FUMI D. 50 |
| 4 | CABL437G | CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AI MODULI |
| 5 | TUB43.118 | TUBO PP COLLETTORE CONDENSA D.50 |

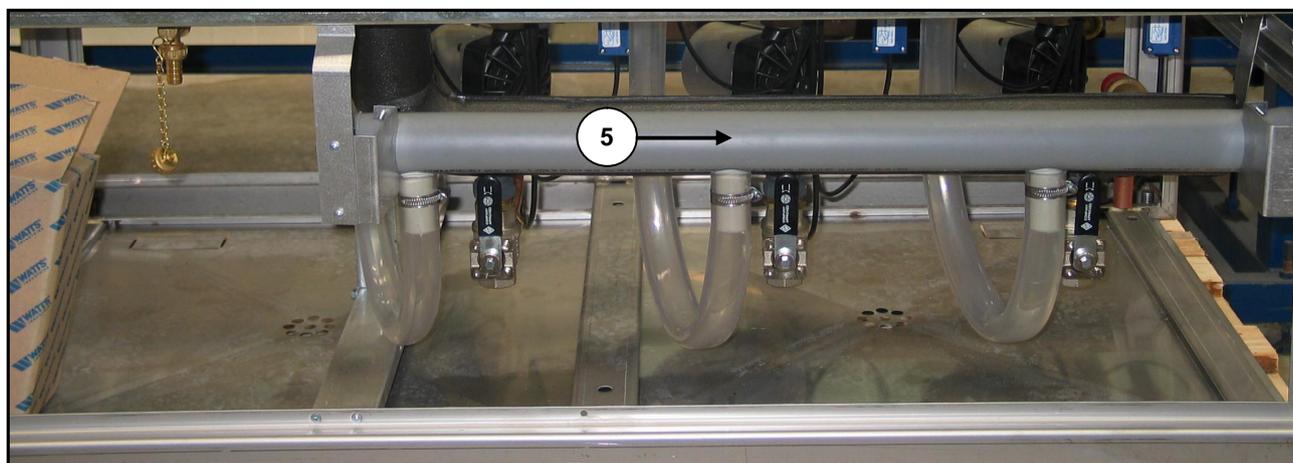


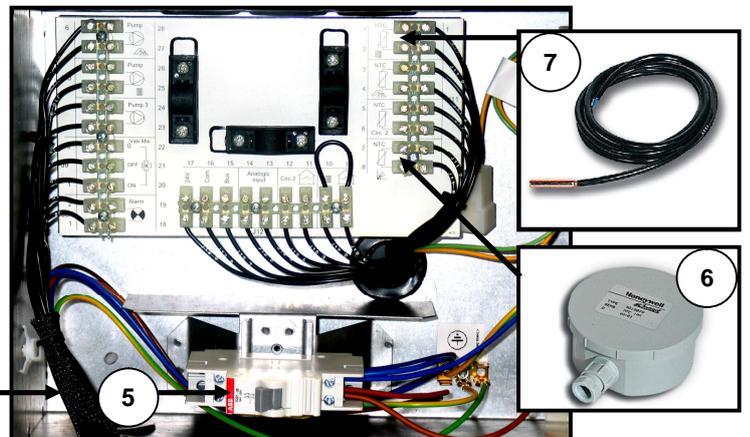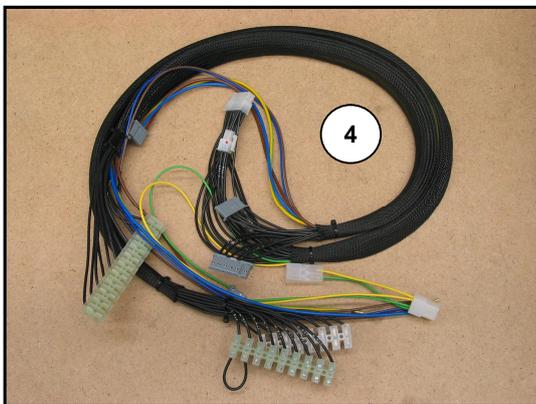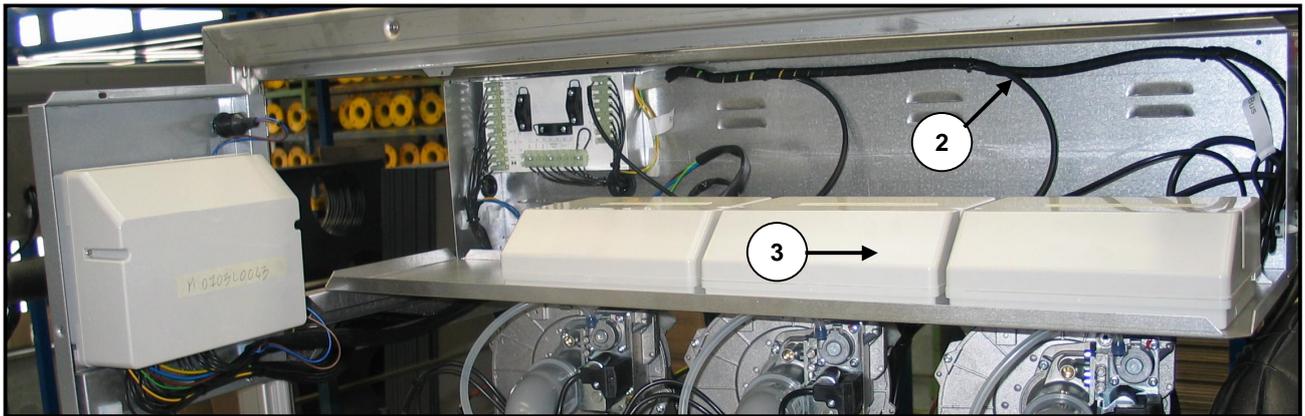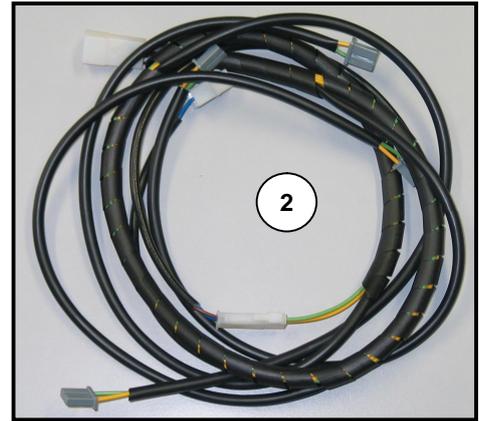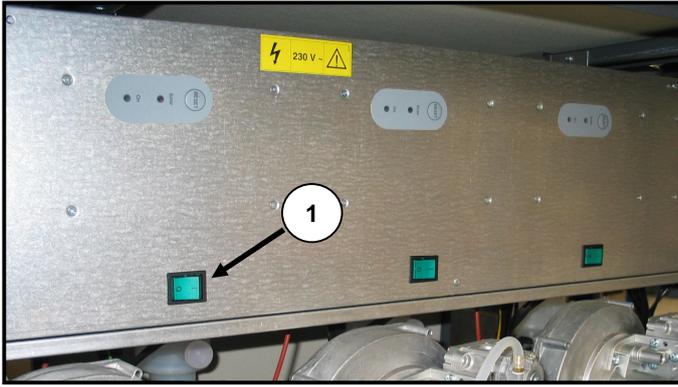

| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE |
|----|----------------|--------------------------------------|
| 1 | 016471 | INTERRUTTORE ON-OFF VERDE |
| 2 | CABL437A | CABLAGGIO PORTANTE BUS |
| 3 | XSCAT001 | SCATOLA IN PLASTICA X SLAVE – MASTER |
| 4 | CABL437D | CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA |
| 5 | 016560 | INTERRUTTORE BIPOLARE 16 A 250 V |
| 6 | SONDA110 | SONDA ESTERNA |
| 7 | SONDA115 | SONDA NTC DI MANDATA GENERALE |

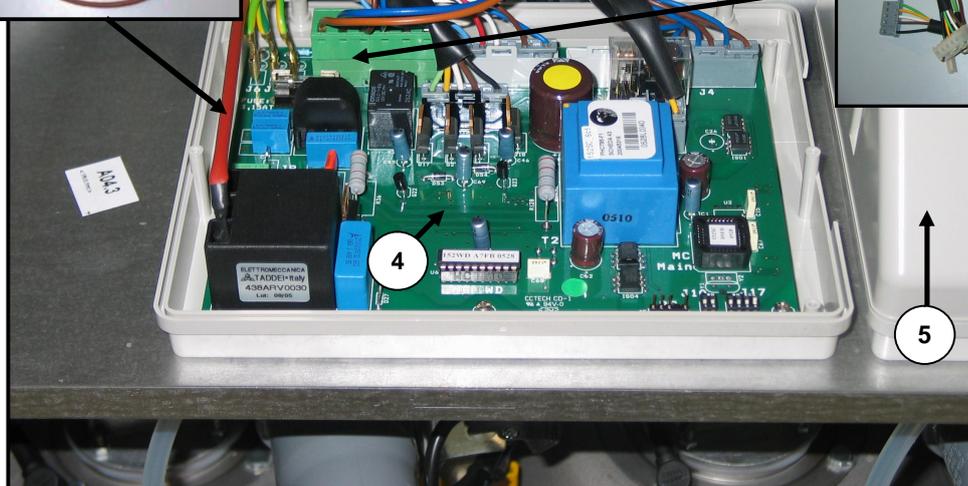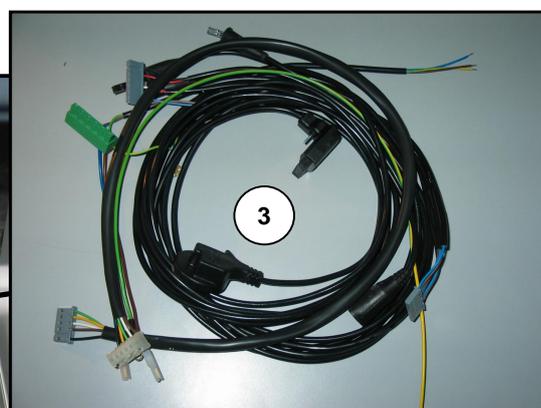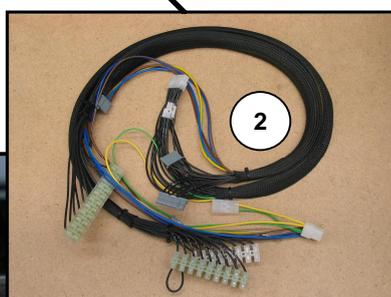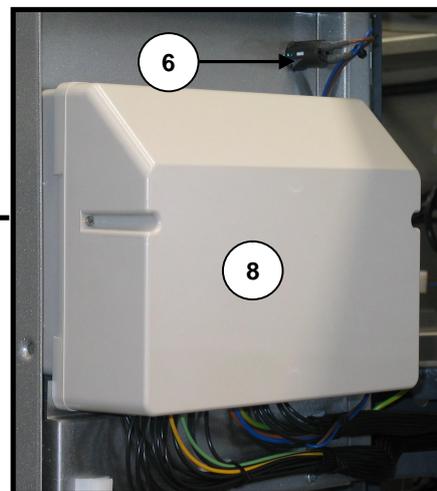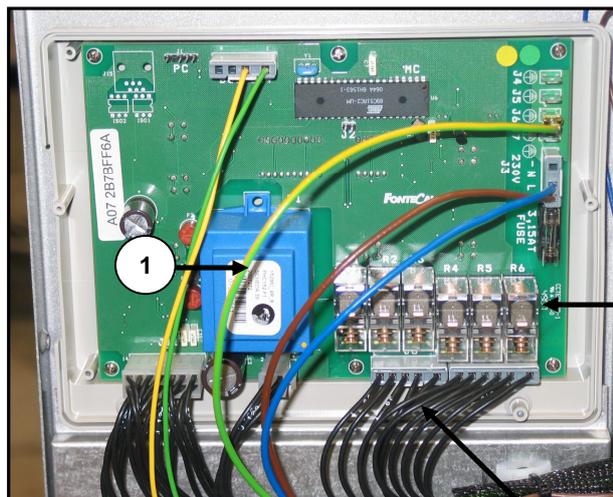


| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE |
|----|----------------|--|
| 1 | SCHEDA39 | SCHEDELETTRONICA MASTER |
| 2 | CABL437D | CABLAGGIO MASTER + MORSETTIERA |
| 3 | CABL437G | CABLAGGIO DORSALE PACK DALLA SLAVE AI MODULI |
| 4 | SCHEDA44 | SCHEDELETTRONICA SLAVE |
| 5 | XCOPER45 | COPERCHIO SCATOLA SLAVE |
| 6 | 016481 | SPIA BRUCIATORE ACCESO VERDE 220 V |
| 7 | XCAVO125 | CAVO DI ACCENSIONE SINGOLA SLAVE |
| 8 | XSCAT001 | SCATOLA IN PLASTICA X MASTER - SLAVE |

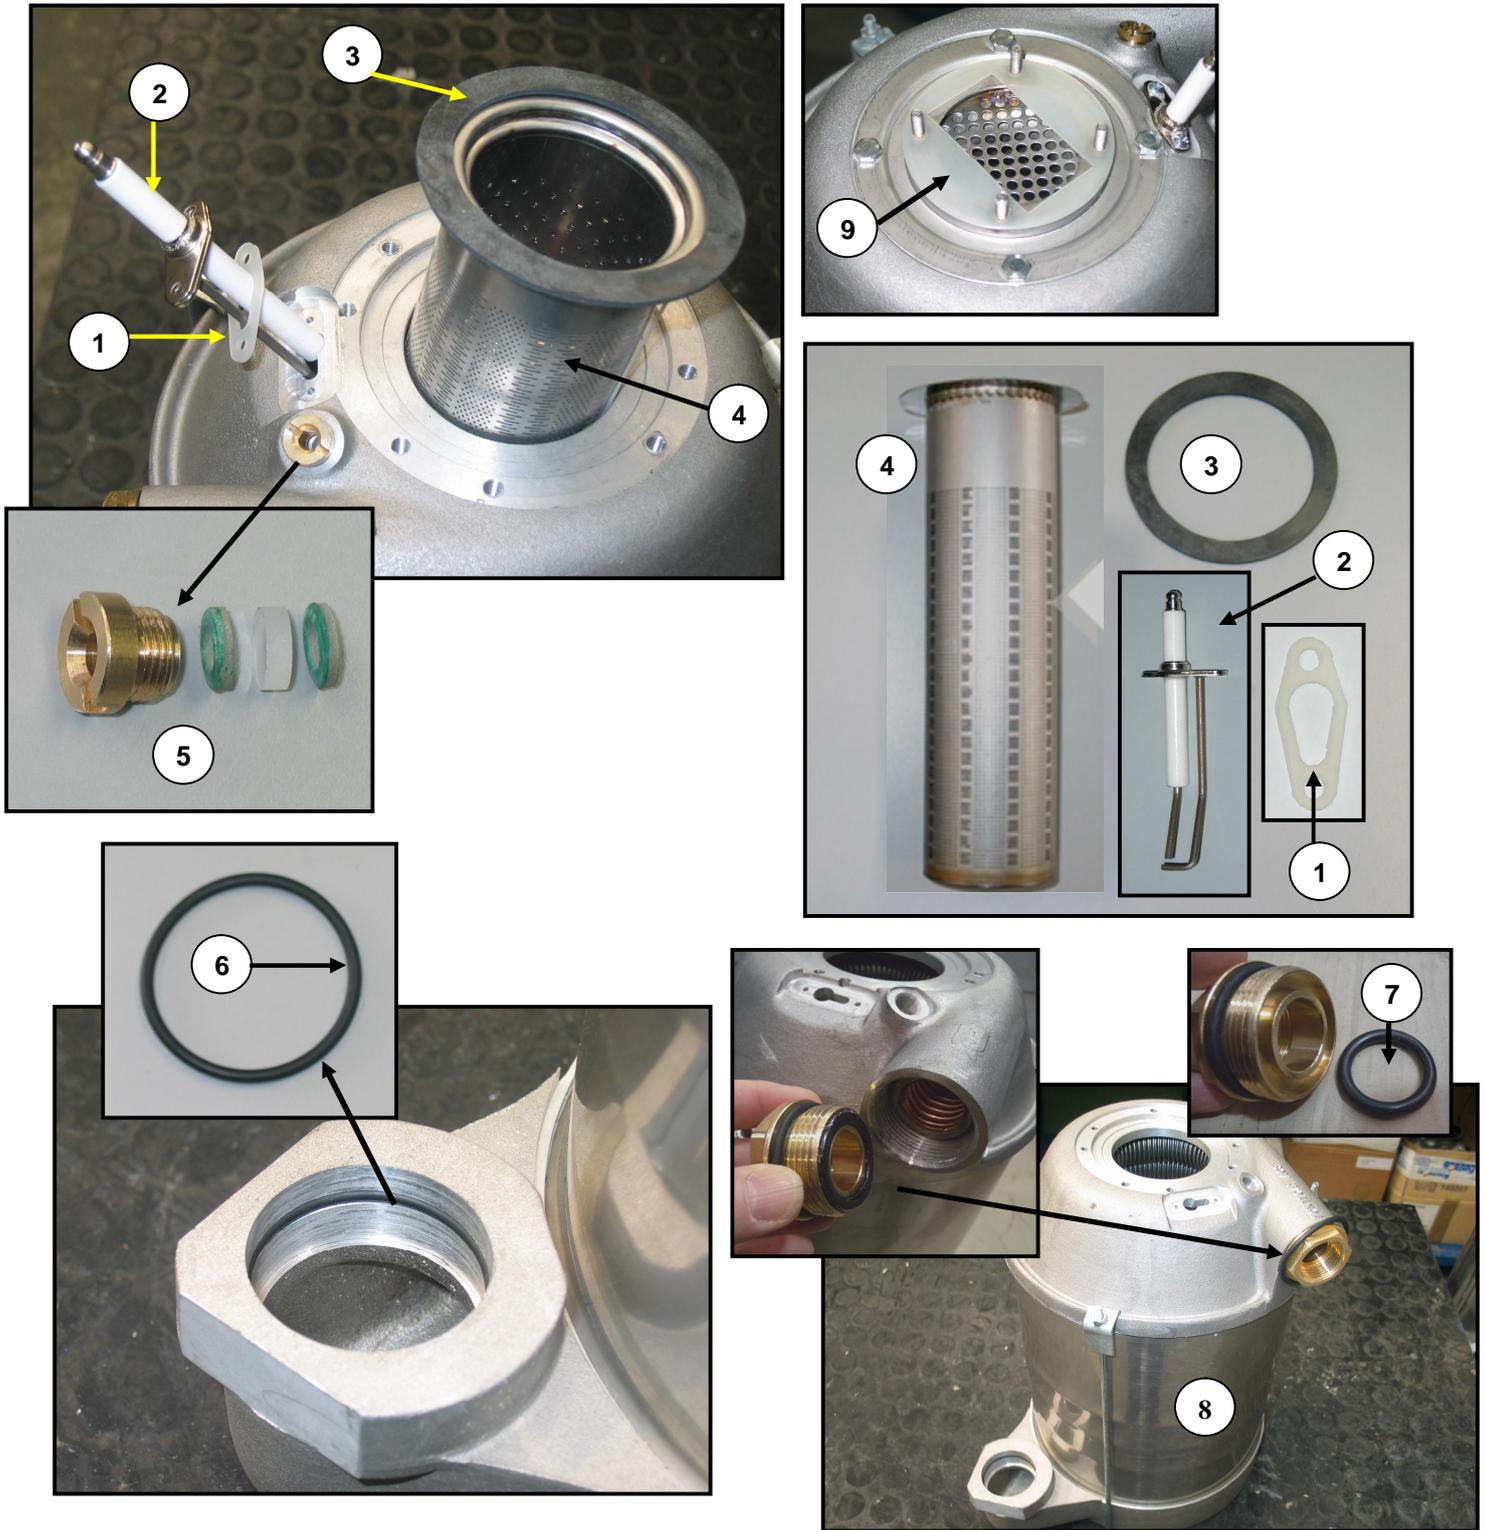

| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE ARTICOLO |
|----|----------------|---|
| 1 | 002360 | GUARNIZIONE IN SILICONE PER ELETTRODO DI ACCENSIONE |
| 2 | ELETT125 | ELETTRODO DI ACCENSIONE |
| 3 | GUARN190 | GUARNIZIONE BRUCIATORE |
| 4 | XBRUC187 | BRUCIATORE |
| 5 | 1RIC0103 | KIT SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1 |
| 6 | 002209 | O-RINGS PER TUBO ESPULSIONE FUMI |
| 7 | ORING125 | O-RING TENUTA SERPENTINO |
| 8 | SCAMBI54 | SCAMBIATORE DI CALORE |
| 9 | GUARW001 | GUARNIZIONE SILICONE SOFF/TESTA BRUCIATORE |




| N. | CODICE RICAMBI | DESCRIZIONE ARTICOLO |
|----|----------------|---|
| 1 | KITACC30 | INTERFACCIA USB PER COMPUTER |
| | | N.B. Il software non è compreso nel Kit. E' possibile scaricarlo dal sito www.fontecal.it dall'area riservata. |

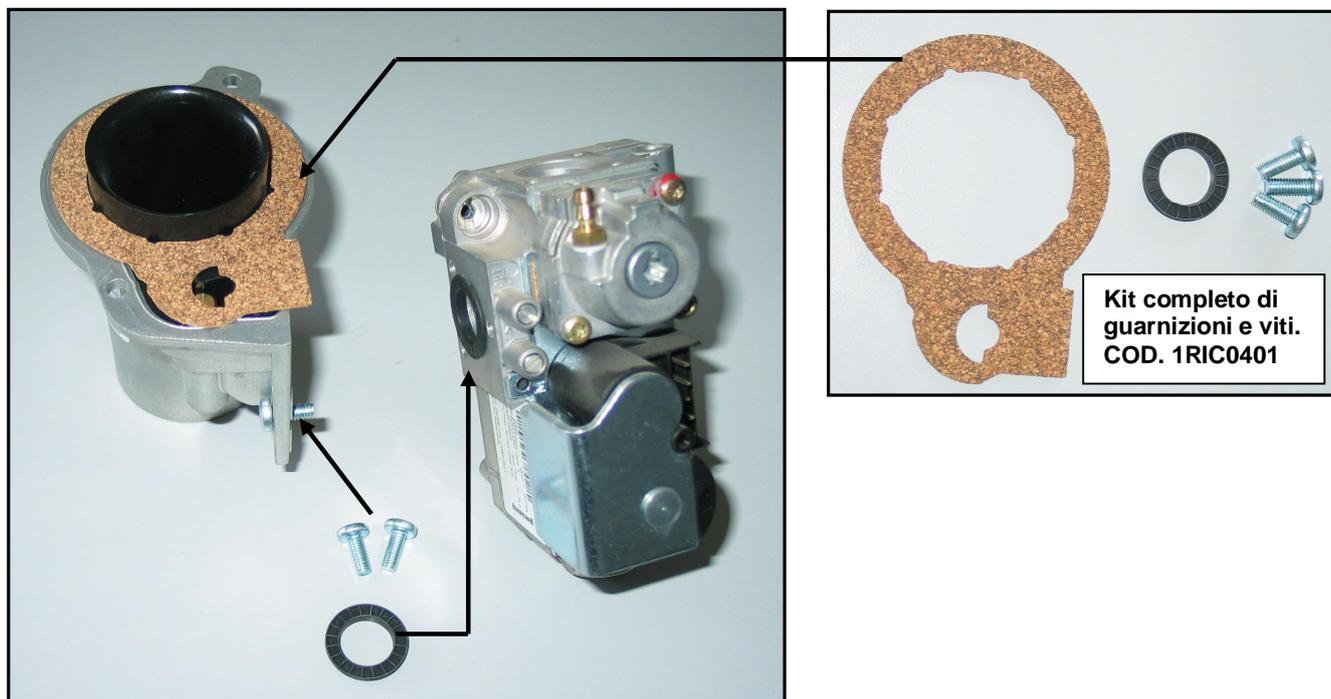

Distinta base del Kit.

| 1RIC0401 | KIT GUARNIZIONI + VITI PER VENTURI | Qt. |
|----------|--|-----|
| GUARN007 | GUARNIZIONE VENTURI COLLEGAMENTO VENTILATORE | 1 |
| KITACC01 | GUARNIZIONE PER VALVOLA GAS | 1 |
| | VITI DI FISSAGGIO VENTURI – VALVOLA GAS | 3 |

* **N.B.** E' disponibile un Kit spia di ispezione bruciatore.
Sotto è riportata la distinta base del Kit.

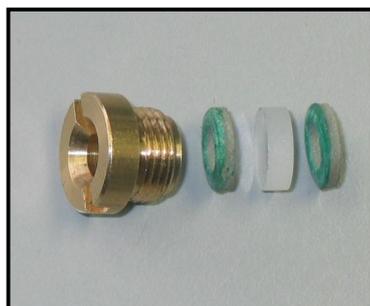

| 1RIC0103 | KIT SPIA DI ISPEZIONE | Qt. |
|----------|---|-----|
| 002310 | GUARNIZIONE FASIT O.PER VETRO PYREX | 3 |
| 006401 | SPIA DI ISPEZIONE OTTONE M12X1 | 3 |
| 015401 | VETRO PYREX DIAM.10,5 SP.3,3 COROLLA 30 | 3 |